




Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
(moc umowna 8 kW)
przyłączenie na podst. warunków nr 45699/2024/OD5/ZR1
(szafa kablowa w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.)

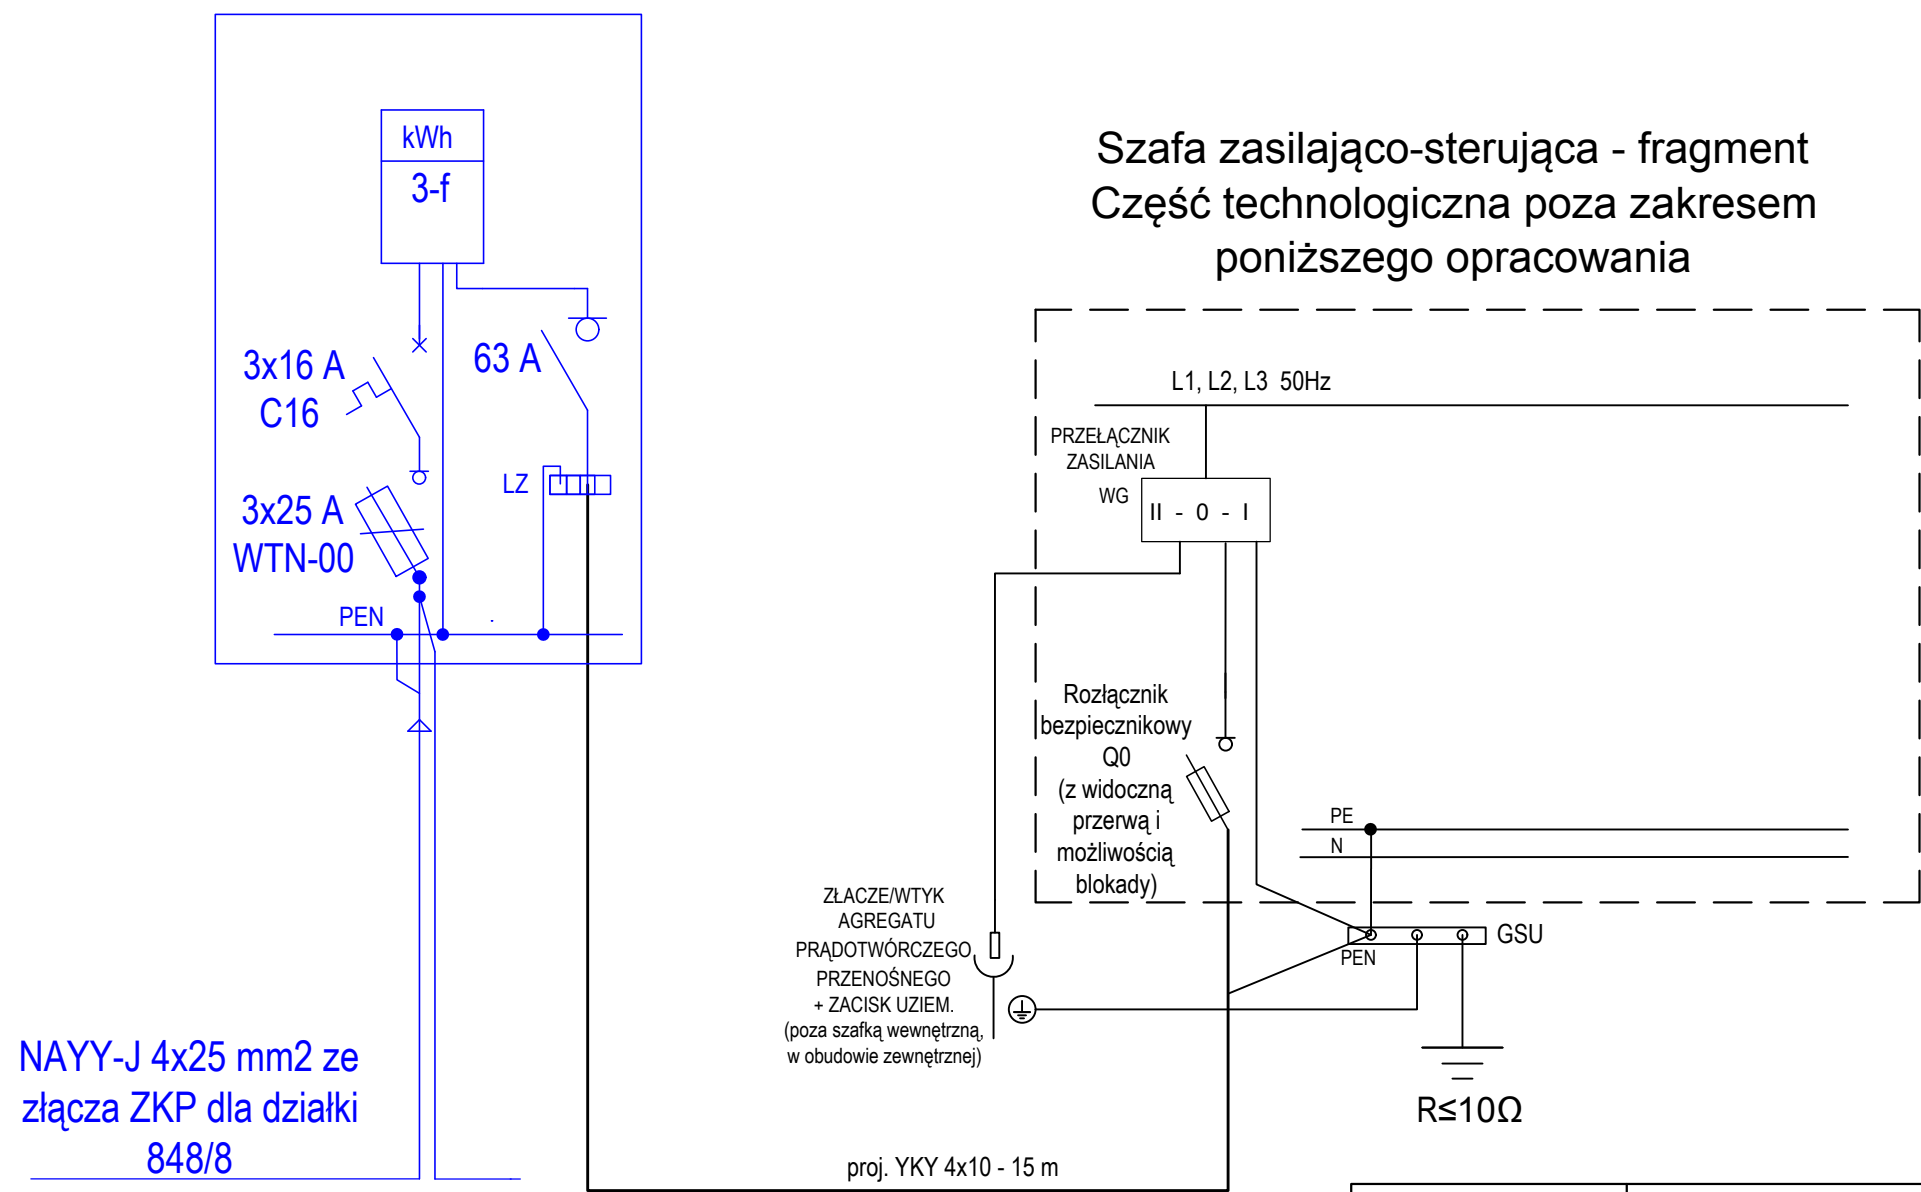

Uwaga:
Projekt oraz wykonanie szafy ZK1x-1P wraz z zasilaniem znajduje się w zakresie Enea Operator Sp. z o.o.
Kolorem niebieskim wysowano zakres Enea Operator Sp. z o.o., natomiast kolorem czarnym wysowano stan projektowany.

PB	<div> PRACOWNIA ELITON</div> <div>Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Stęszew</div>	<div>Data:</div> <div>październik 2024</div>	
Zamawiający:	<div>GMINA KOMORNIKI</div> <div>ul.Stawna 1, 62 – 052 Komorniki</div>		
<div>Budowa ul. Cichej i ul. Wschodniej w Plewiskach</div>			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Kaczmarek	WKP/0386/POOE/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Wróblewski	WKP/0255/POOE/15	
<div>Schemat zasilania pompowni</div>			<div>Skala:</div> <div></div>
			<div>Nr rys.:</div> <div>E-02</div>