
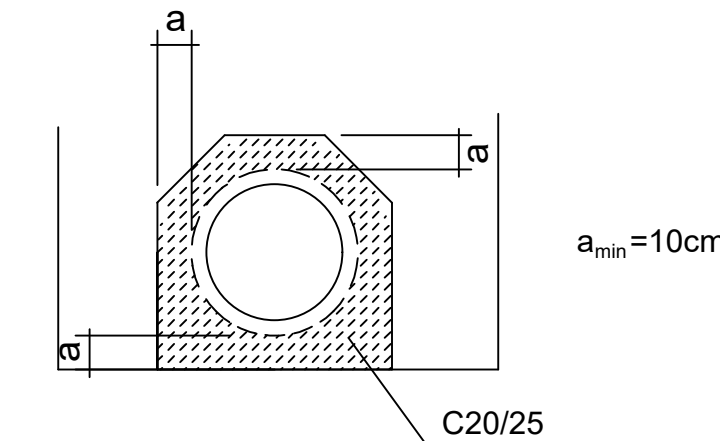


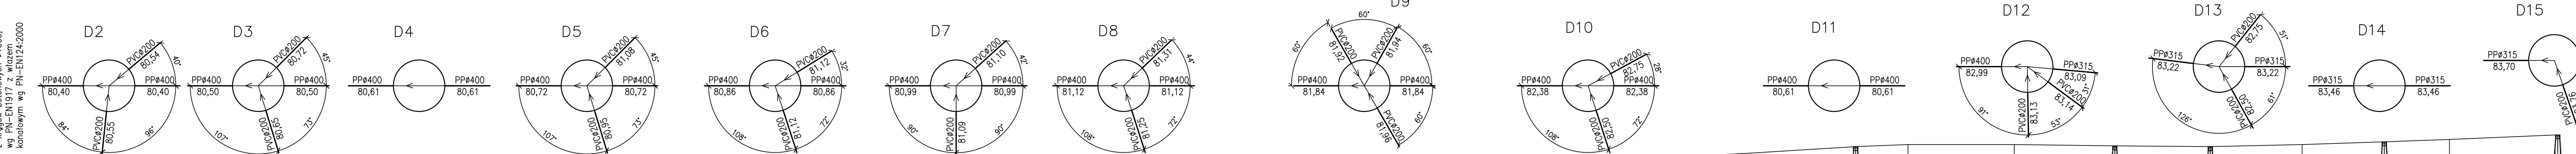

P.P. = 72,00 m npr

[illegible]

UWAGA

1. Rurociągi, które posiadają przykrycie mniejsze niż 1,00 m należy wykonywać z rur PP i PVC SN12 lub betonowych i zabezpieczyć wg powyższego schematu
2. Przed obetonowaniem rurę tworzywową owinać folią

 PRACOWNIA ELITON Tomlice ul. Śliczko 23, 62-080 Ślepszew		Data: 11.2024	
Inwestor:  GMINA STAWNA UL. STAWNA 1 62-052 KOMORNIKI		Nr zlecenia:	
Zadanie: <p style="text-align: center;">Projekt odwodnienia ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach</p>			
Stworzono:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Janusz Grabia	436/73P, 5278/PW	
Weryfikator:	Jerzy Mańczak	7187/PW	
<p style="text-align: center;">Profile podłużne kolektorów deszczowych</p>			Skala:
			1:100/500
			Nr rys.: 03