


DETAL WYPEŁNIENIA KORYTKA
KABLOWEGO NA DACHU



DETAL PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU
"FAJKA" - MATERIAŁY PRODUCENTA

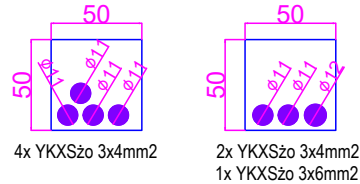

WIDOK PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU
"FAJKA" - MATERIAŁY PRODUCENTA




LEGENDA

- NAZWA rozdzielnica/tablica obiektowa
- NAZWA wypust kablowy
- przejście między kondygnacjami
- otworowanie $\varnothing 50\text{mm}$
- lista ścienna kablowa 60x40mm
- KK...H... korytko kablowe KK szerokości ...mm / H wysokości ...mm
+ pokrywa - system zewnętrzny ciężki

SYMBOL	OPIS	Pn [kW]	Un [V]
AF1-AF6	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	3,30	230
AF7	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	3,80	230

- Uwagi:
- Ostateczna lokalizacja urządzeń według projektów branżowych.
 - Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować dobrane przekroje oraz zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobrego modelu urządzenia.
 - Należy skoordynować projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi projektami pozostałych branż na etapie wykonawstwa.
 - Rysunki należy rozpatrywać razem ze schematami oraz opisem technicznym projektu.
- System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

DACH - BUDYNEK NR 2

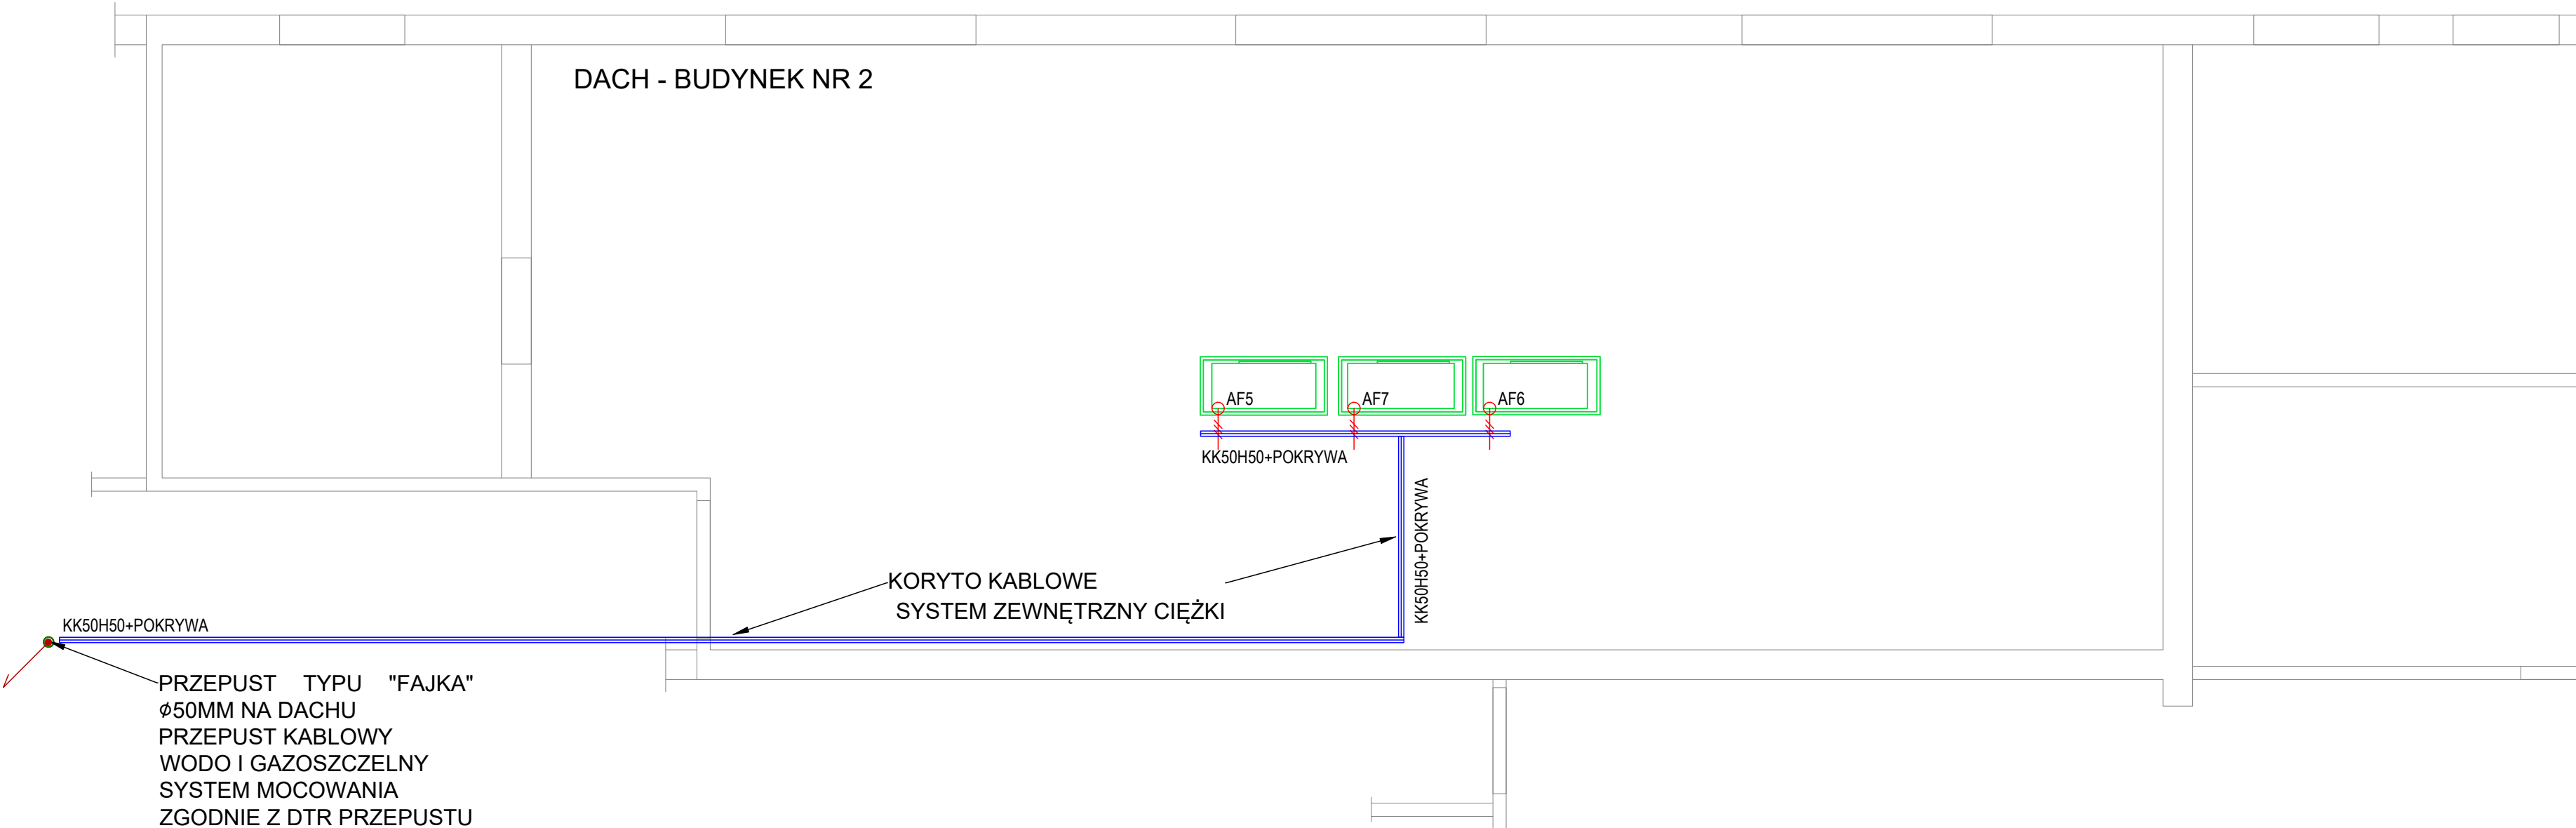

		EnTel Projekt Sp. z o.o. ul. Wągrowa 2 lok. C107, 61-369 Poznań NIP: 7822937883	Nr rysunku E-303
Inwestor: URZĄD GMINY KOMORNIKI UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Obiekt: ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA		Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Temat rysunku: BUDYNEK NR 2 - RZUT DACHU - INSTALACJA SIŁOWA		Skala 1:100	
Imię i nazwisko	Nr up. bud.	data	podpisy
Projektował: mgr inż. Marcin Gatniejewski	WKPI/0483/PWOE/15	03.02.2025	
Opracował: mgr inż. Aleksandra Maciejewska		03.02.2025	
Sprawił: mgr inż. Wiesław Kaplon	WKPI/0385/PWOE/09	03.02.2025	