



Klatka "A"  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 7

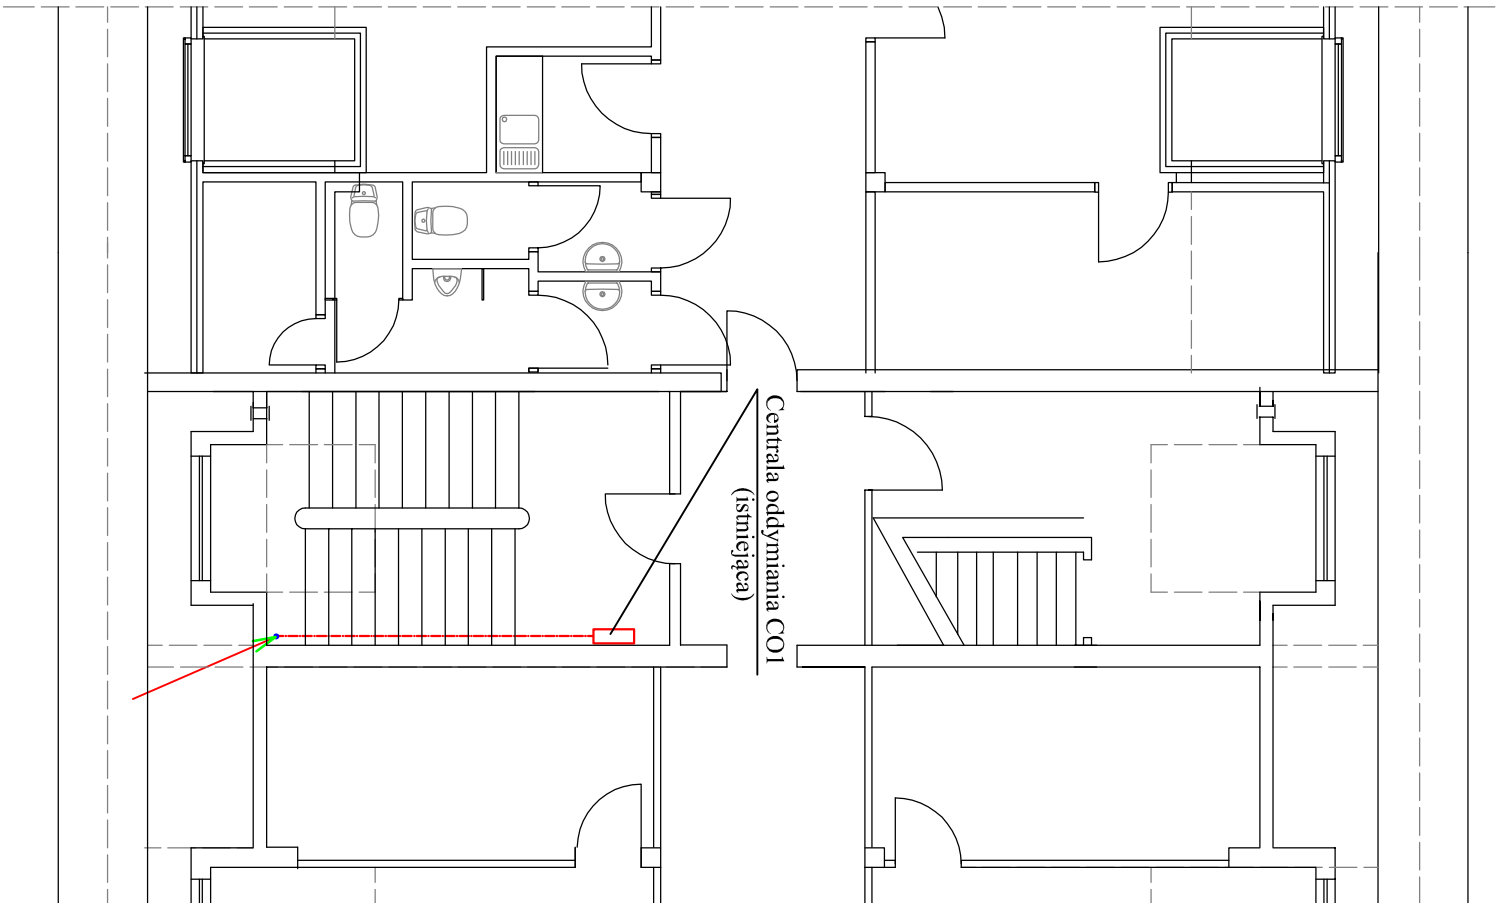

Klatka "B"  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

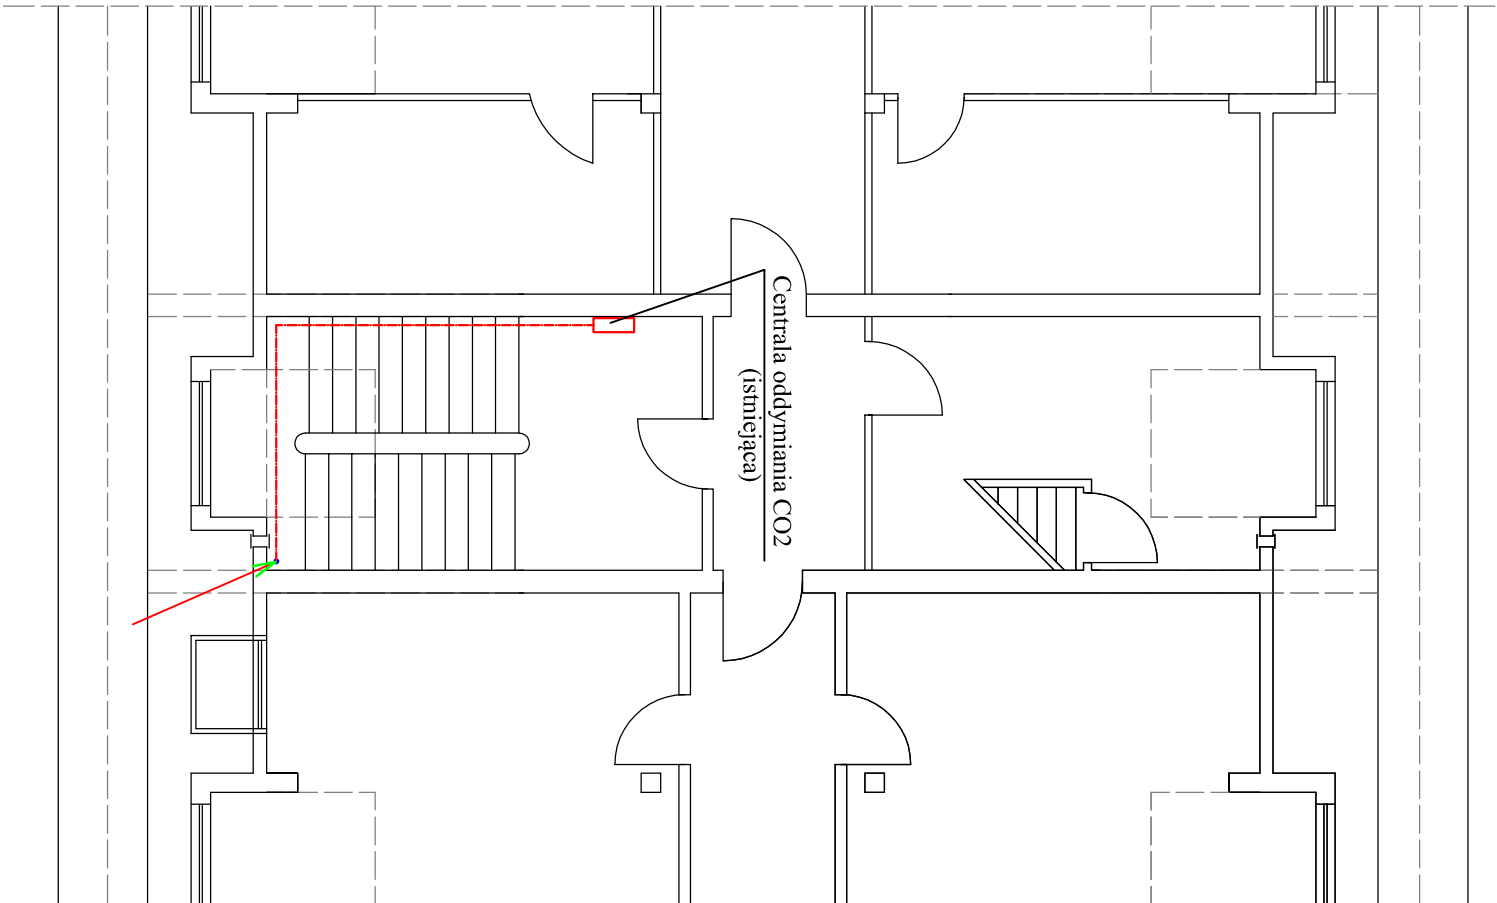

**UWAGA!**

Istniejące zasilania central oddymniających  
wypiąć w rozdzielnicach TP4 i unieczyścić.

**Zespół Usług Technicznych "PROBUD"**  
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszala	NBPV 7342/3/87/98		Data: 08.2024
Asystent:				
Temat:	Dostosowanie zasilania elektrycznego budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 7 w Świdnicy do obowiązujących przepisów prawa			
Investor:	POWIAT ŚWIDNICKI ul. Marii Skłodowskiej–Curie 7, 58–100 Świdnica			
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA – INSTALACJA PRZECIWPÓŻAROWEGO WŁĄCZNIKA PRĄDU	Skala: 1:100		
		Nr rys.: E–5		

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części  
przerysowywany, uzupełniany lub oddajony komuniakom, bez pisemnej zgody firmy projektowej