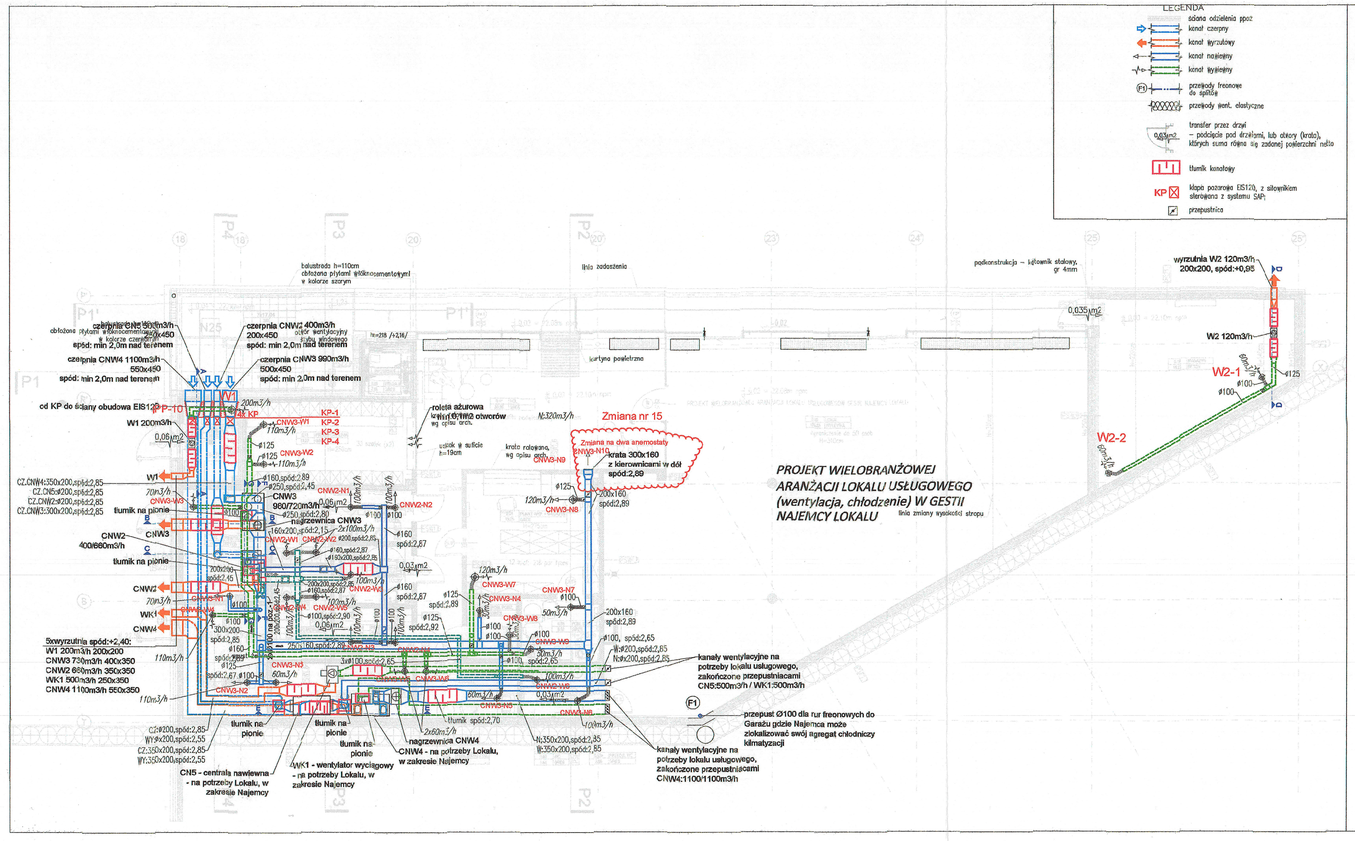
LEGENDA
ścianka oddzielenia ppoż
kanał czerpny
kanał wyrzutowy
kanał nawiewny
kanał wywiewny
przejścia freonowe do agregatu
przejścia elast. elastyczne
transfer przez drzwi – podcięcie pod drzeźmi, lub otwory (kratki), których suma równa się zadanej powierzchni netto
tłumik kanałowy
kapa pożarowa EIS120, z siłownikiem sterowana z systemu SAP
przepustnica
budynek h=110cm
obrzutowa pylowni wtórnosmentkiem
w kolorze szarym
linia zadaszenia
podkonstrukcja – łącznik stalowy, gr 4mm
kurtyna powietrzna
0,035m2
wyrzutnia W2 120m3/h
200x200, spód:+0,95
W2 120m3/h
W2-1
W2-2
czerpnia CN5 90m3/h
obrzutowa pylowni wtórnosmentkiem
w kolorze czarnym
spód: min 2,0m nad terenem
czerpnia CNW2 400m3/h
200x450
spód: min 2,0m nad terenem
czerpnia CNW4 1100m3/h
550x450
spód: min 2,0m nad terenem
czerpnia CNW3 990m3/h
500x450
spód: min 2,0m nad terenem
od KP do ściany obudowa EIS120
PP-10
W1 200m3/h
0,05m2
KP-1
KP-2
KP-3
KP-4
rolety szturowa
kratka rolowana
wg opisu arch.
N=320m3/h
Zmiana nr 15
Zmiana na dwa anemostaty
krata 300x160
z kierownicami w dół
spód:2,69
CZ:CNW4:350x200,spód:2,85
CZ:CN5:ø200,spód:2,85
CZ:CNW2:ø200,spód:2,85
CZ:CNW3:300x200,spód:2,85
tłumik na pionie
CNW3
990/720m3/h
nagrzewnica CNW3
CNW2
400/660m3/h
tłumik na pionie
CNW2
WK1
CNW4
Wentylatornia
Wentylatornia
Wentylatornia