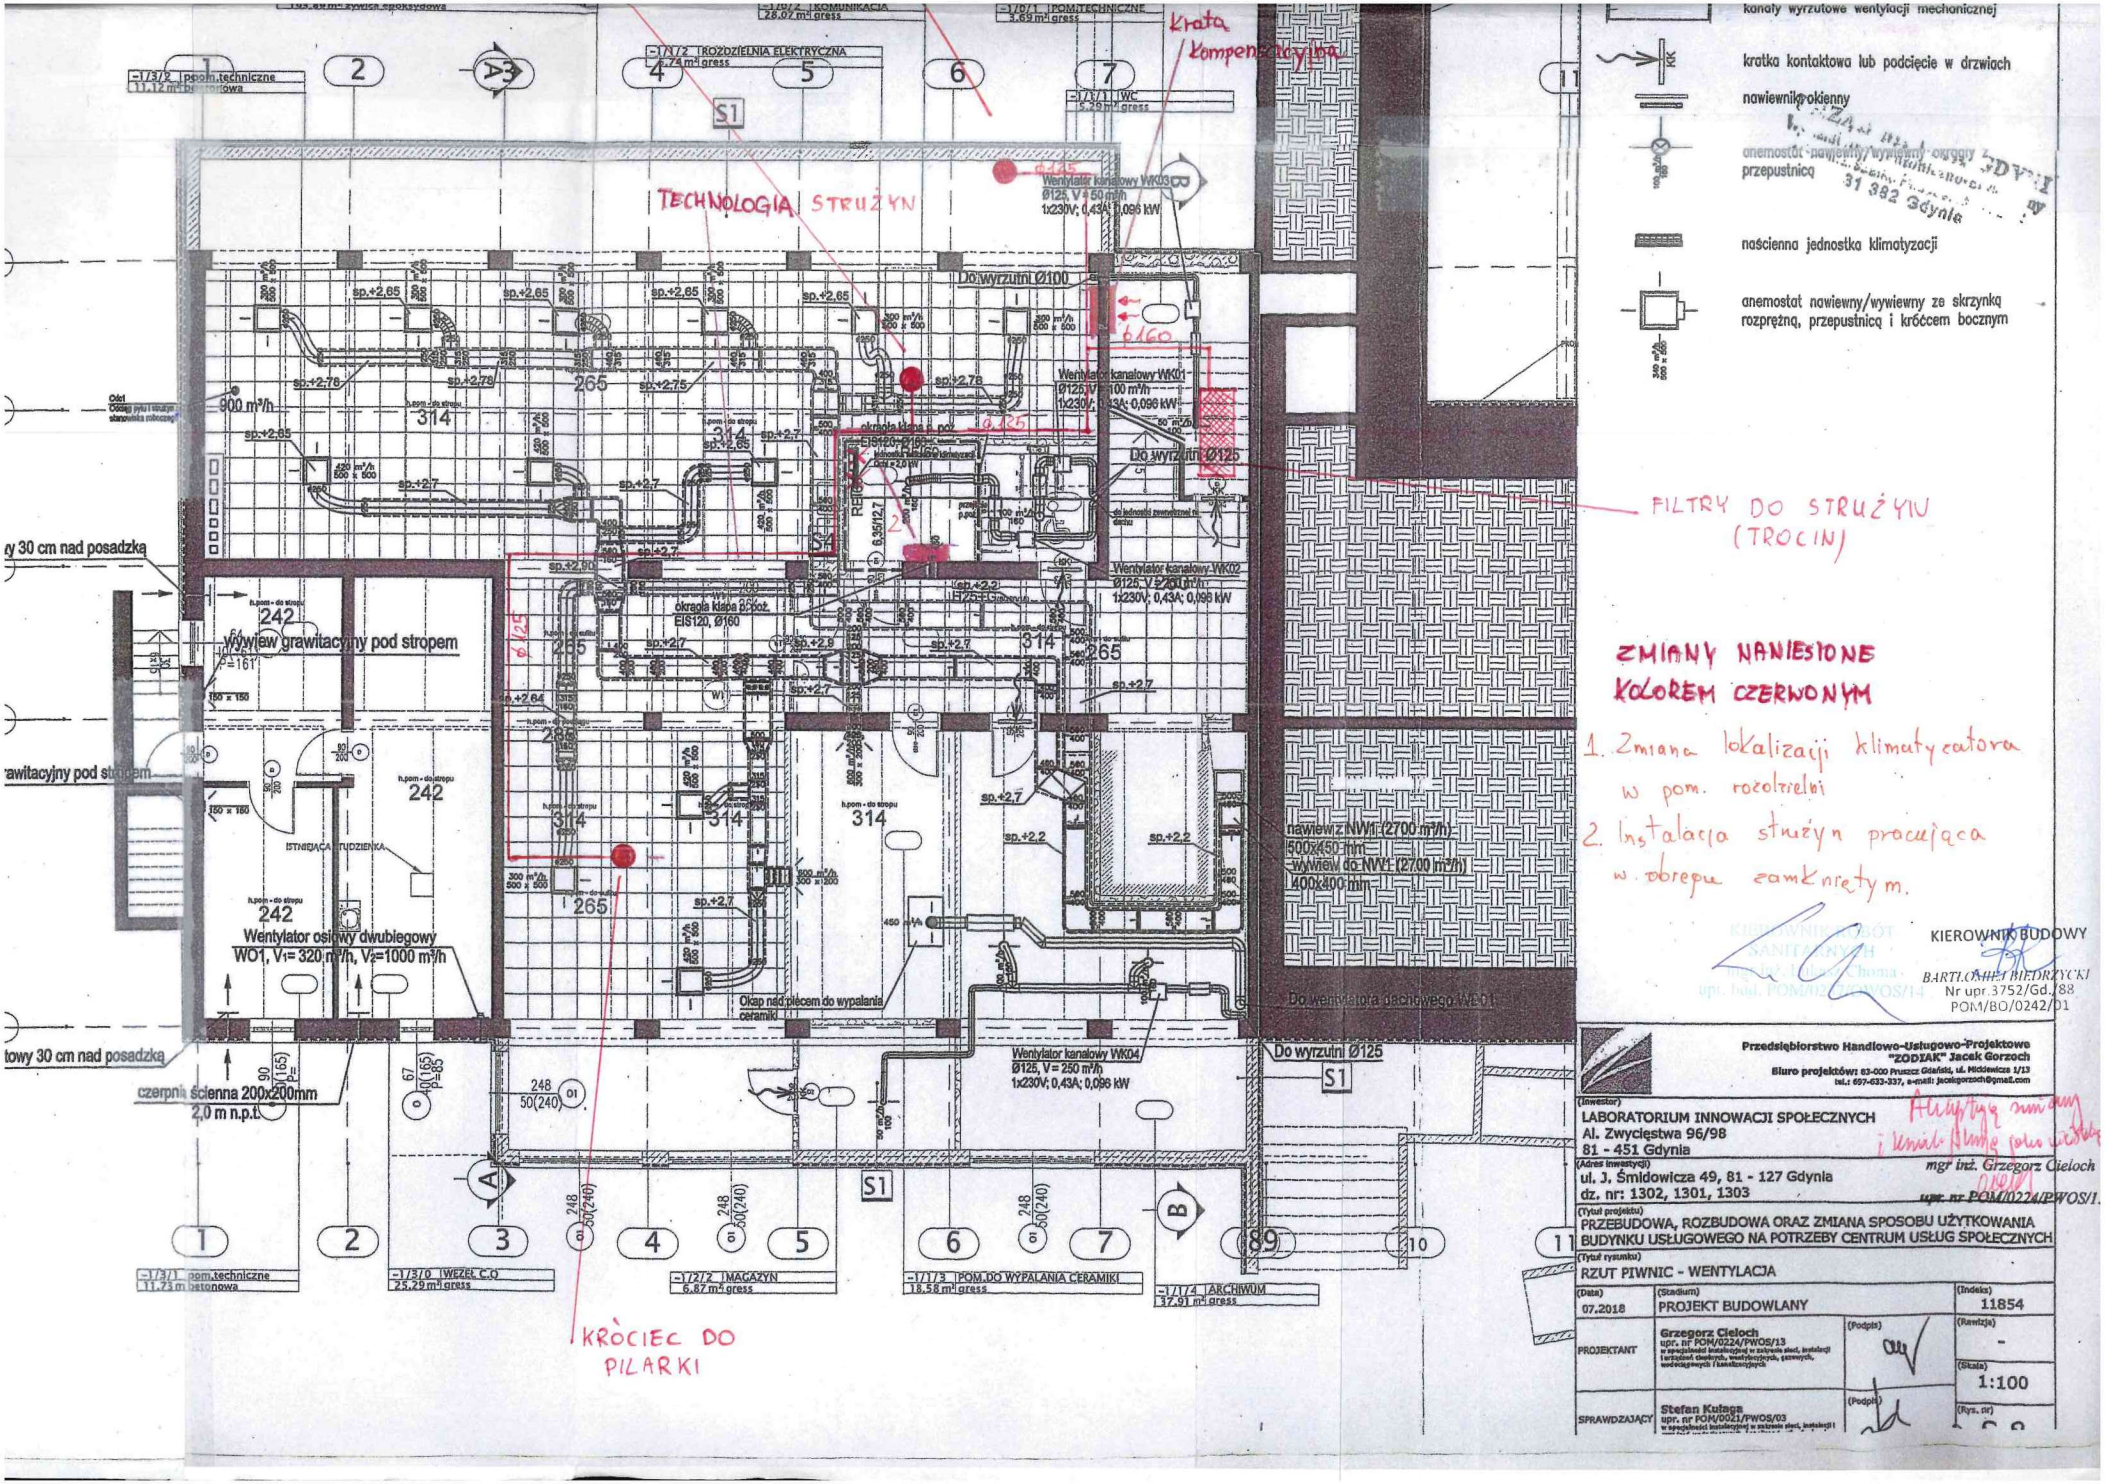
TECHNOLOGIA STRUŻYN
Krata kompensacyjna
Do wyrzutni Ø100
Do wyrzutni Ø125
Wentylator kanałowy WK03 Ø125, V = 50 m³/h 1x230V; 0,43A; 0,096 kW
Wentylator kanałowy WK01 Ø125, V = 100 m³/h 1x230V; 0,43A; 0,096 kW
Wentylator kanałowy WK02 Ø125, V = 250 m³/h 1x230V; 0,43A; 0,096 kW
Wentylator kanałowy WK04 Ø125, V = 250 m³/h 1x230V; 0,43A; 0,096 kW
okrągła klapa EIS120, Ø160
Wywiew grawitacyjny pod stropem
Wentylator osiowy dwubiegowy WO1, V1= 320 m³/h, V2=1000 m³/h
ISTNIEJĄCA TUDZIEJKA
Okap nad piecem do wypalania ceramiki
Do wentylatora dachowego WE01
nawiew z NW1: (2700 m³/h) 500x450 mm
wywiew do NW1: (2700 m³/h) 400x400 mm
czerpnia ścienna 200x200mm 2,0 m n.p.t.
-1/3/2 pom.techniczne 11,12 m² betonowa
-1/3/1 pom.techniczne 11,73 m² betonowa
-1/3/0 WĘZEŁ C.O 25,29 m² gress
-1/2/2 MAGAZYN 6,87 m² gress
-1/1/3 POM.DO WYPALANIA CERAMIKI 18,58 m² gress
-1/1/4 ARCHIWUM 37,91 m² gress
-1/1/2 KOMUNIKACJA 28,02 m² gress
-1/1/1 POM.TECHNICZNE 3,69 m² gress
-1/1/2 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6,74 m² gress
-1/1/1 WC 5,29 m² gress
KRÓCIEC DO PILARKI
FILTRY DO STRUŻYN (TROCIN)
ZMIANY NANIESIONE KOLOREM CZERWONYM
1. Zmiana lokalizacji klimatyzatora w pom. rozdzielni
2. Instalacja struzyn pracująca w obiegu zamkniętym.
kanały wyrzutowe wentylacji mechanicznej
kratka kontaktowa lub podcięcie w drzwiach
nawiewnik okienny
anemostat nawiewny/wywiewny okrągły z przepustnicą
naścienna jednostka klimatyzacji
anemostat nawiewny/wywiewny ze skrzynką rozprężną, przepustnicą i króćcem bocznym
KIEROWNIK BUDOWY
BARTŁOMIEJ BIEDRZYCKI
Nr upr. 3752/Gd./88
POM/BO/0242/01
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch
Biuro projektowe 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 1/13
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
(Inwestor) LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Al. Zwycięstwa 96/98 81 - 451 Gdynia
(Adres inwestycji) ul. J. Śmidowicza 49, 81 - 127 Gdynia dz. nr: 1302, 1301, 1303
mgr inż. Grzegorz Cieloch upr. nr POM/0224/PWOS/13
(Tytuł projektu) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
(Tytuł rysunku) RZUT PIWNIC - WENTYLACJA
(Data) 07.2018
(Stadium) PROJEKT BUDOWLANY
(Indeks) 11854
PROJEKTANT Grzegorz Cieloch upr. nr POM/0224/PWOS/13
SPRAWDZAJĄCY Stefan Kulaga upr. nr POM/0021/PWOS/03
(Podpis)
(Rewizja) -
(Skala) 1:100
(Rys. nr)