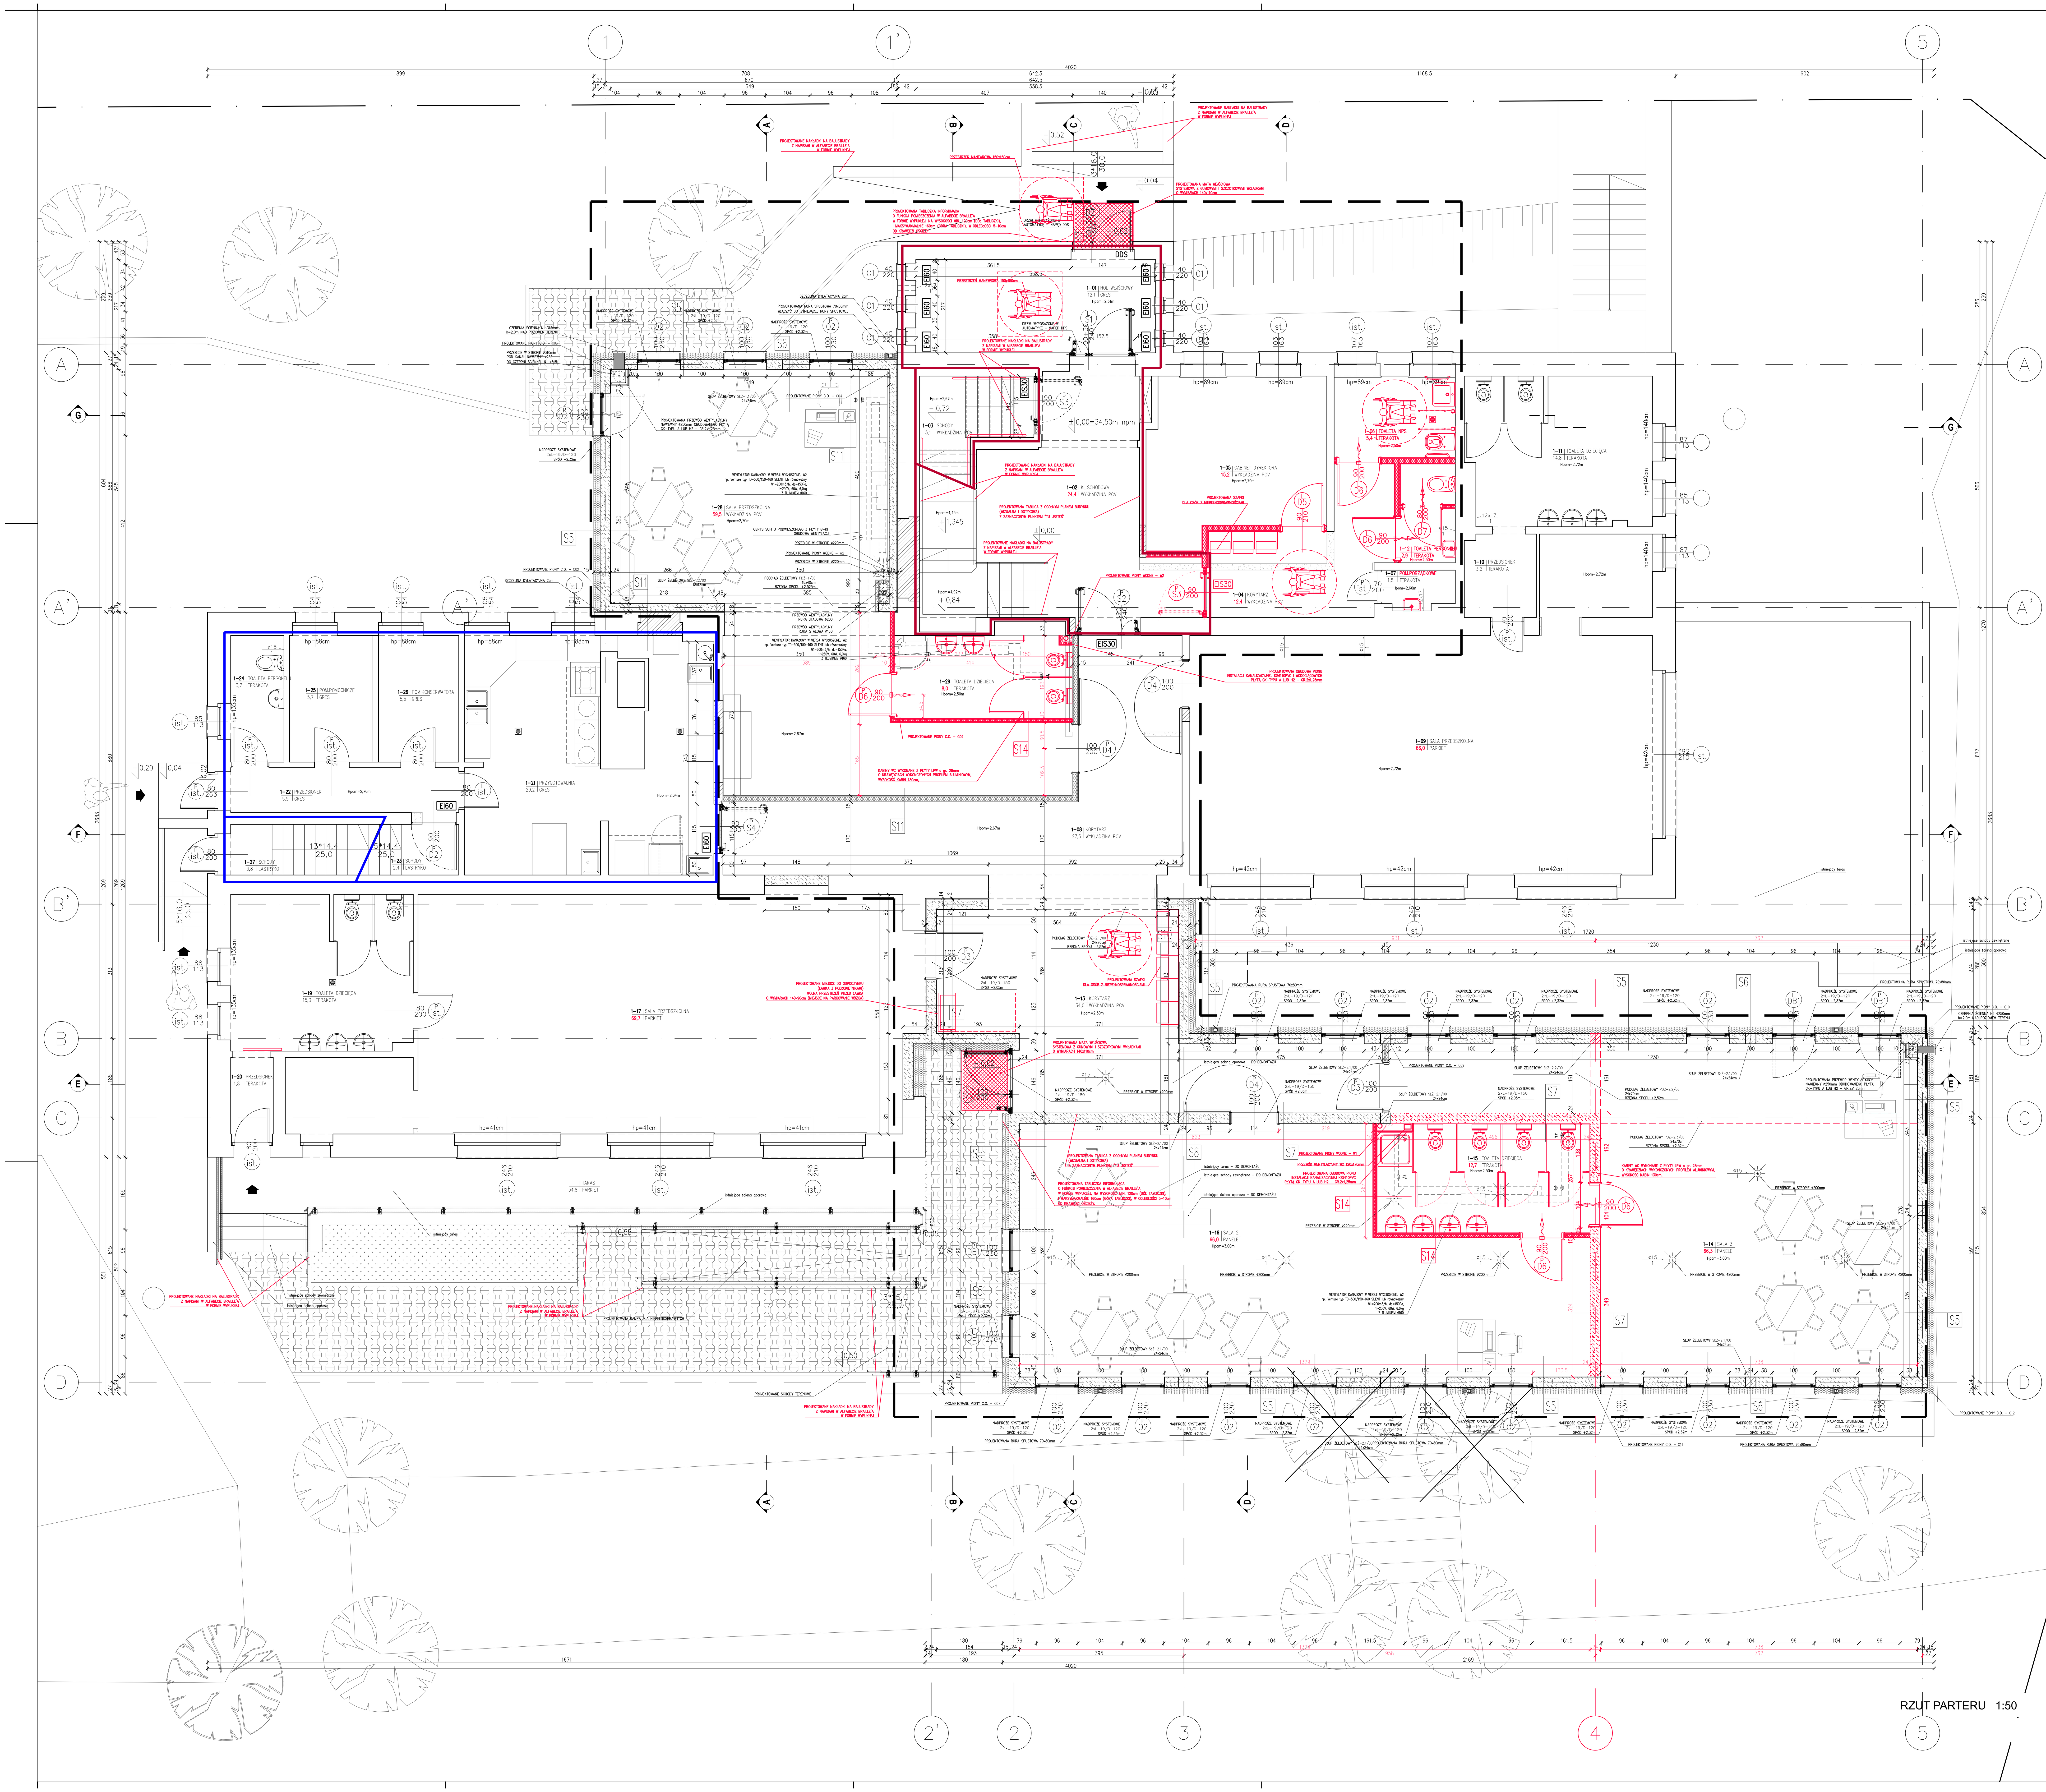

RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- ZAKRES OPRACOWANIA
- WYDZIELONE STREFY POŻAROWE
- WYDZIELONE STREFY POŻAROWE POZA OPRACOWANIEM
- wyburzenia
- zamurowania
- ściany konstrukcyjne – GR. 24cm Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM-WAP MARKI "5"
- ściany działowe – GR. 15cm w klasie REI-120 Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM-WAP MARKI "5"
- elementy żelbetowe
- termoizolacja
- termoizolacja – wełna mineralna
- ściana systemowa,działowa w klasie REI-120 o izolacyjności akustycznej Rw-54db
  - PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL
  - WEŁNA MINERALNA
- ściana systemowa,działowa w klasie REI-60
  - PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL
  - WEŁNA MINERALNA
- przebicia instalacyjne przez ściany
- beton B15
- Okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)
- drzwi z zamontowaną kratką wywiewną
- wpust posadzkowy
- złączka ścienna
- projektowana nawierzchnia trawiasta powierzchnia – 10m2
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej powierzchnia – 80m2

UWAGI :

1. Prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu służy celom formalno-prawnym.
2. Opracowania branżowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu należy czytać łącznie.
3. W przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego.
4. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
5. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary, w razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
6. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU – całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykoannia i odbioru robót.
8. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyspecyfikowanego produktu.
9. Przed przystąpieniem do złożenia zamóweinia wykonanwca stolarki, ślusarki, balustrad oraz elementów gotowych, prafabrykowanych należy bezwzględnie sprawdzić wymiary tych elementów, jak również ilości zamówieniowe. Wymiary należy pobrać z natury. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkie wątpliwości należy roztrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
10. Izolacyjność termiczna stolarki okiennej zewnętrznej Uc ≤ 0,90 W/(m²K), stolarki drzwiowej zewnętrznej Uc ≤ 1,30 W/(m²K).
11. wszelkie prace wnętrzarskie i spaecjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12P z uwzględnieniem wymagań &12 uwzględniając przepisy &20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzędznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).
13. Wymiary na rysunkach podano w świetle murów (bez warstw wykończeniowych).
14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykończeniowych.
15. Konstrukcję budynku realizować wg projektu technicznego, wykonawczego branży konstrukcyjnej.
16. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych – realizować wg projektów technicznych, wykonawczych branż instalacyjnych.
17. Należy zachować ciągłość wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.
18. Przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności danej przegrody.
19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
20. Wszystkie materiałyoraz rozwiązania materiałowe przyjęte w opracowaniu projektowym należy traktować jako przykładowe i mogą zostać zastąpione innymi, o równoważnych parametrach.

UZGODNIENIA :

S1	TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM /POWYŻEJ GRUNTU/ FOLIA KUBEŁKOWA STYRODUR GR.-10cm /NA WYSOKOŚĆ COKOŁU/ PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SZALUNKOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S2	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZCZELINA DYLATACYJNA – 2cm STYRODUR GR.-12cm /NA WYSOKOŚĆ COKOŁU/ PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SZALUNKOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S3	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZCZELINA DYLATACYJNA – 2cm STYRODUR GR.-12cm /NA WYSOKOŚĆ COKOŁU/ PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SZALUNKOWYCH – 18cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S4	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SZALUNKOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S5	TYNK MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ STYROPIAN GRAFITOWY GR.-15cm ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S6	TYNK MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ STYROPIAN GRAFITOWY GR.-15cm ŚCIANA ŻELBETOWA – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S7	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S8	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm ŚCIANA ŻELBETOWA – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S9	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH – 12cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S10	ISTNIEJĄCA ŚCIANA SZCZELINA DYLATACYJNA – 2cm ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH – 24cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S11	ISTNIEJĄCA ŚCIANA SZCZELINA DYLATACYJNA – 2cm ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH – 18cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5cm
S12	PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL WEŁNA MINERALNA GR. 10cm PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
S13	PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 2x75 np. ULTRASTIL WEŁNA MINERALNA GR. 15cm PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
S14	PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL WEŁNA MINERALNA GR. 5cm PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm

ZMIANY NA RYSUNKU WRYSOWANO W KOLORZE CZERWONYM

TTA S.C. J.TYBIŃKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail: tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJĄCY	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYŚCI" 73-110 Stargard, ul. Mieszka I 2
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 – KATEGORIA IX 73-110 Stargard, ul.Mieszka I 2, Dz.Nr 299 obręb 11 m. Stargard
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ARTYŚCI" PRZY UL. MIESZKA I 2 W STARGARDZIE NA DZIAŁCE NR 299 OBRĘB 11 M. STARGARD
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT TECHNICZNY – ZAMIENNY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.JACEK TYBIŃKOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	12/ZPOIA/2006	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.KONRAD TROSZCZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	7/ZPOIA/2004	
PROJEKTANT				
SPRAWDZIŁ				

TREŚC RYSUNKU

RZUT PARTERU
– RYSUNEK ZAMIENNY

SKALA	NR PROJEKTU	REWIZJA NR	NR RYSUNKU
1:50	A2021.01	00	AT-02/Z

DATA 05.2024 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CE5F9C