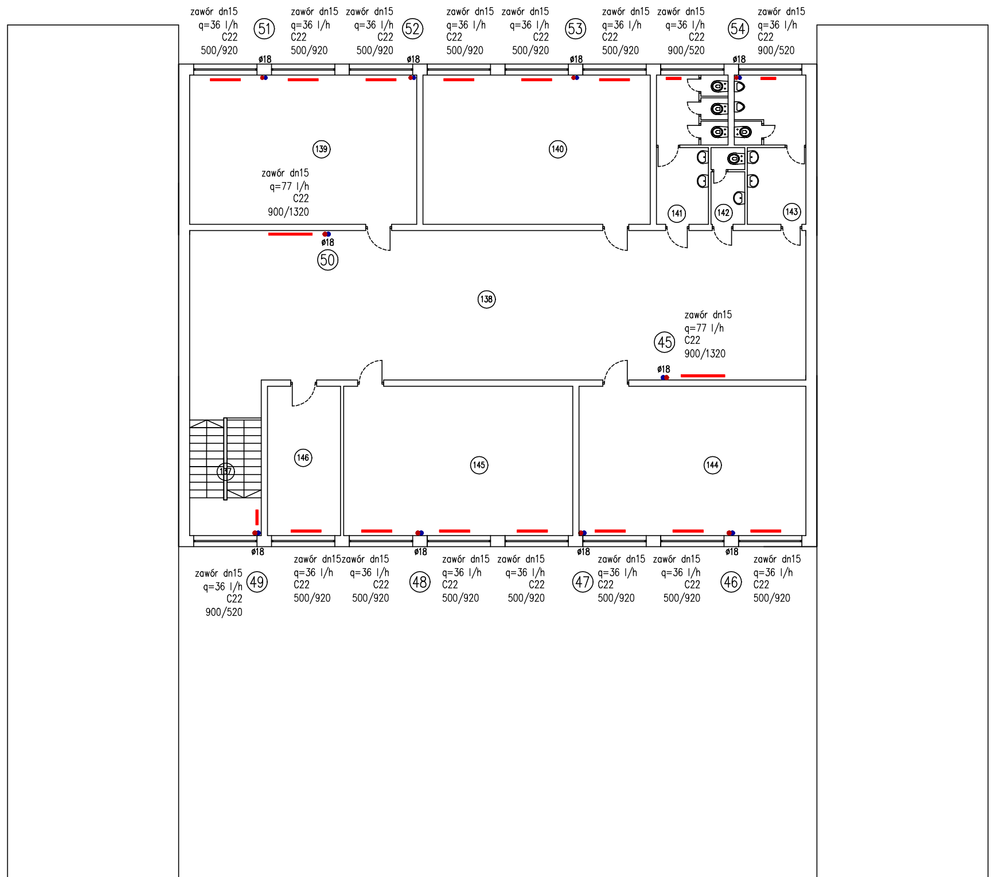



LEGENDA

- (1) ⌀ 22 — pion instalacji c.o.
- ⌀ 18 — półpion instalacji c.o.
- podejście do grzejników
- grzejnik stalowy, płytowy
- zasilanie instalacja c.o.
- powrót instalacja c.o.

Grzejniki stalowe płytowe

n.p. C 22 500/720
- długość grzejnika
- wysokość grzejnika
- ilość konwektorów w grzejniku
- ilość płyt w grzejniku
- typ grzejnika (C – kompakt)

n.p. HY 20 500/900
- długość grzejnika
- wysokość grzejnika
- ilość konwektorów w grzejniku
- ilość płyt w grzejniku
- typ grzejnika (higieniczny, bez konwektorów)

UWAGI DO PROJEKTU

- w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania zamontować osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym
- w pomieszczeniach kuchennych i stołówki zamontować grzejniki w wykonaniu higienicznym tj. bez obudów i nie zawierające konwektorów

FILAR
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. WODNYCH 30/15
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT lp. – WYMIANA INSTALACJI C.O.
INWESTOR:	GMINA MIASTO RYPIN 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40
ZADANIE:	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie – w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2"
OBIEKT:	Szkoła Podstawowa nr 3 87-500 Rypin, ul. Młyńska 12 ident. dz. 041201_1.0001.975/13

Projektował: mgr inż. Jarosław PIWIŃSKI upr. bud. ZAP/0200/POOS/11			Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	1:150	31.05.2024	Sanitarna	S–3