


Załącznik nr 1 Rys.1-Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Brzozowej

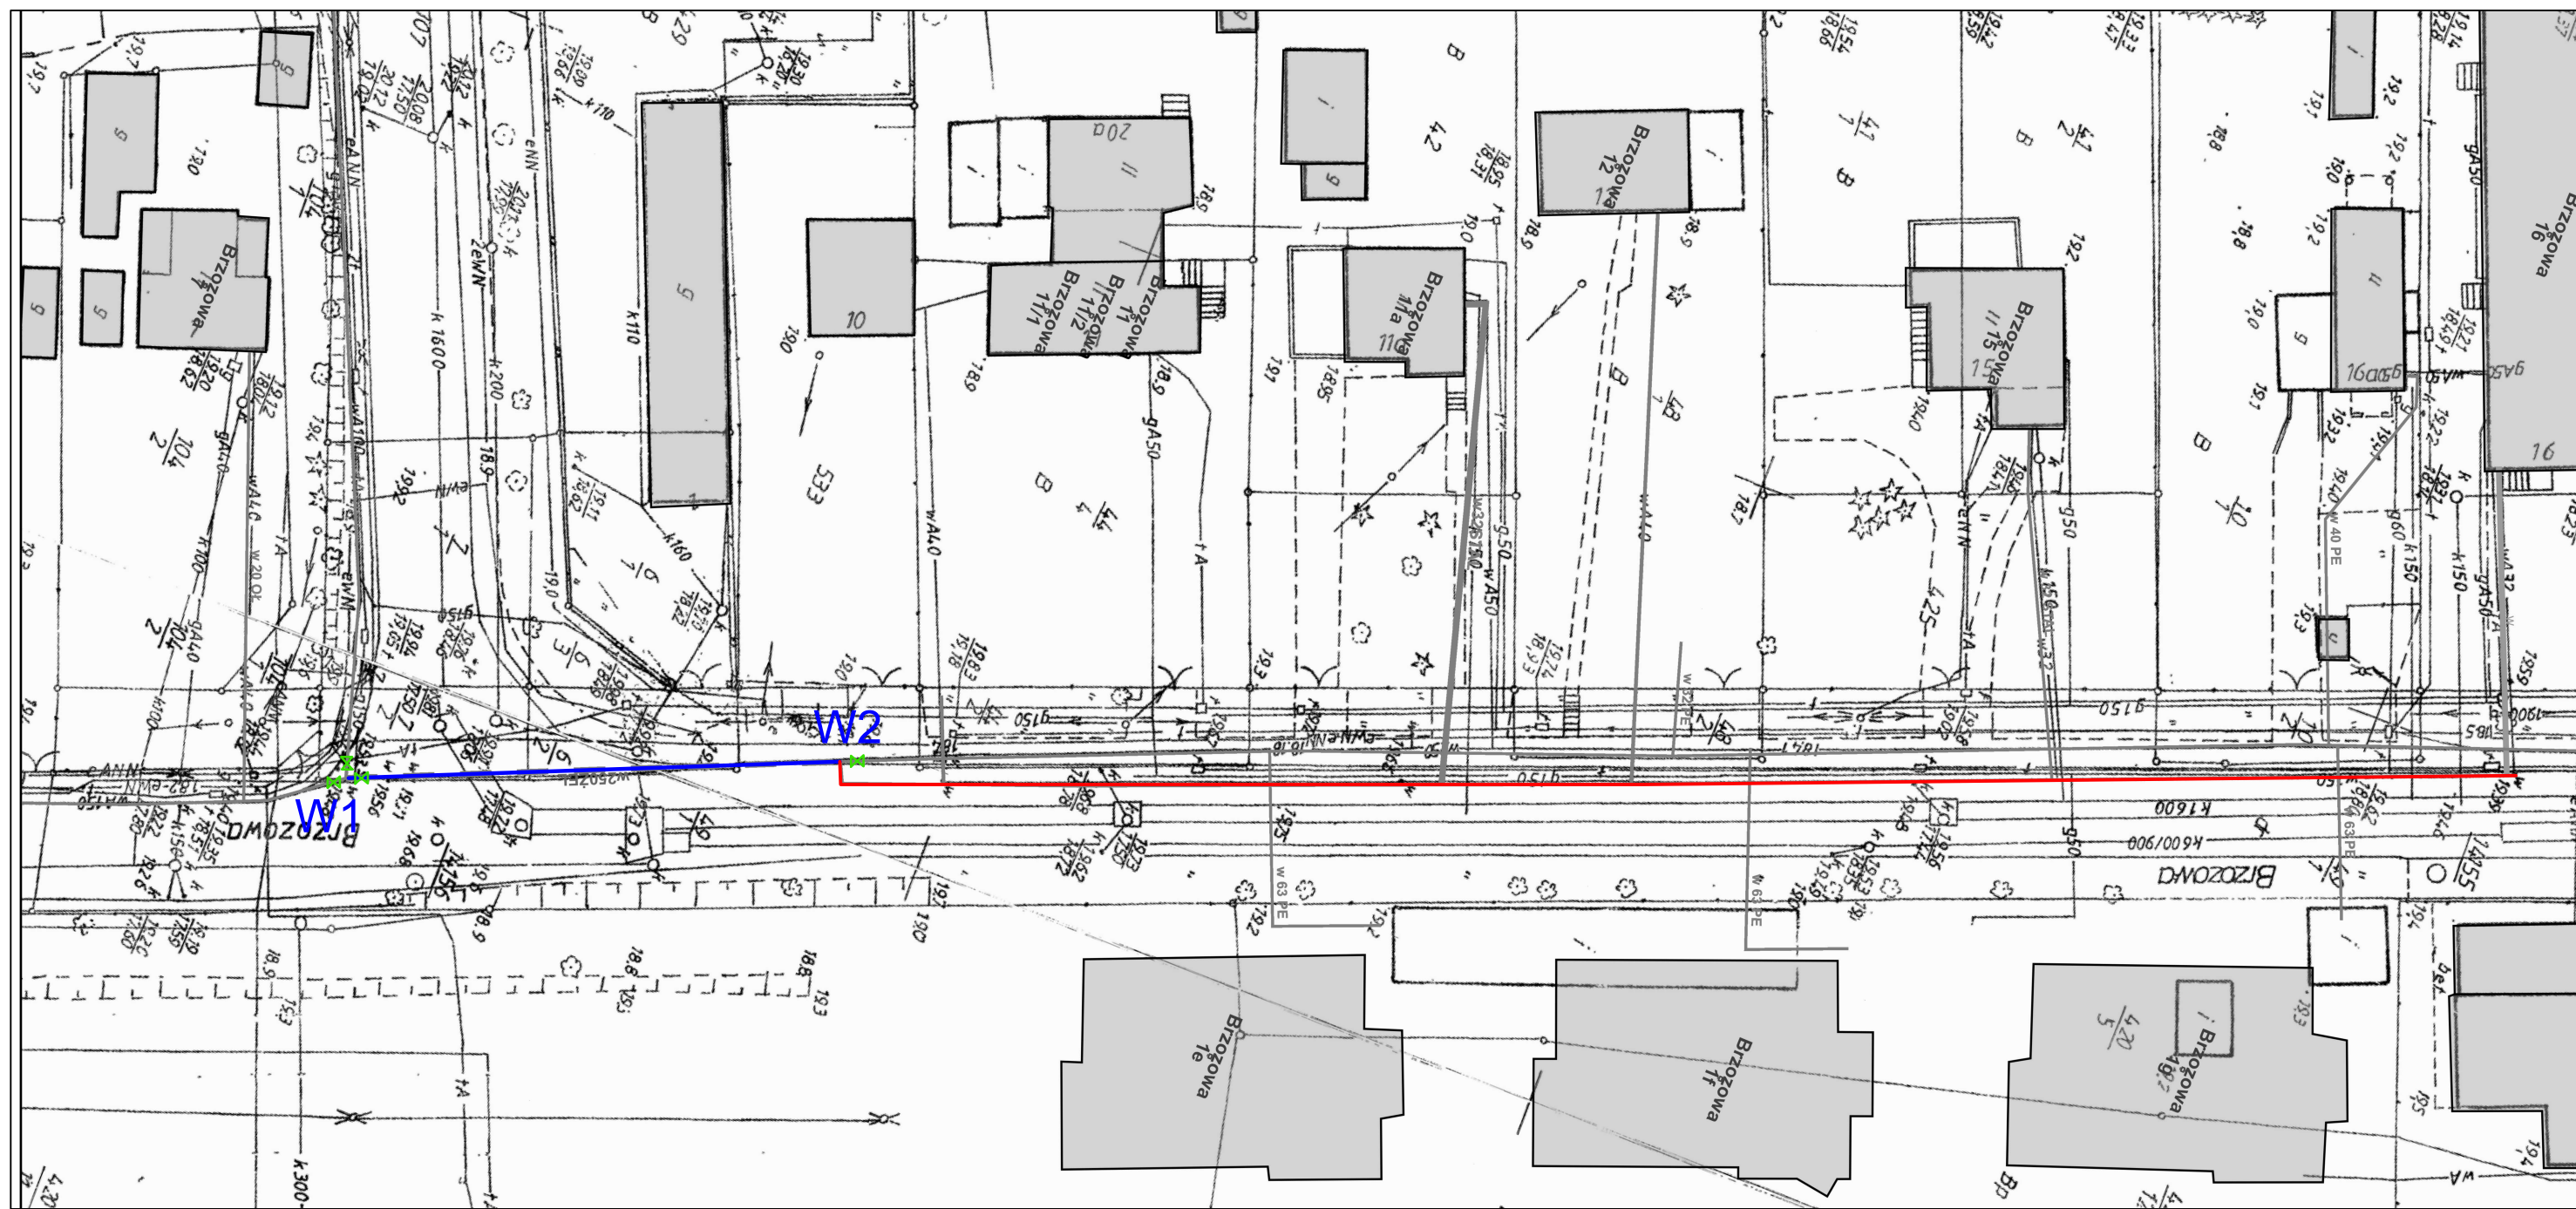

- sieć wodociągowa do wymiany Ø225PE; L~40m
- sieć wodociągowa do likwidacji