


PRZEKRÓJ 1-1 / PRZEKRÓJ TYPOWY POPRZECZNY MOSTKA / SKALA 1:50




PRZEKRÓJ 3-3 / WEJŚCIE NA MOSTEK OD STRONY POŁUDNIOWEJ / SKALA 1:50

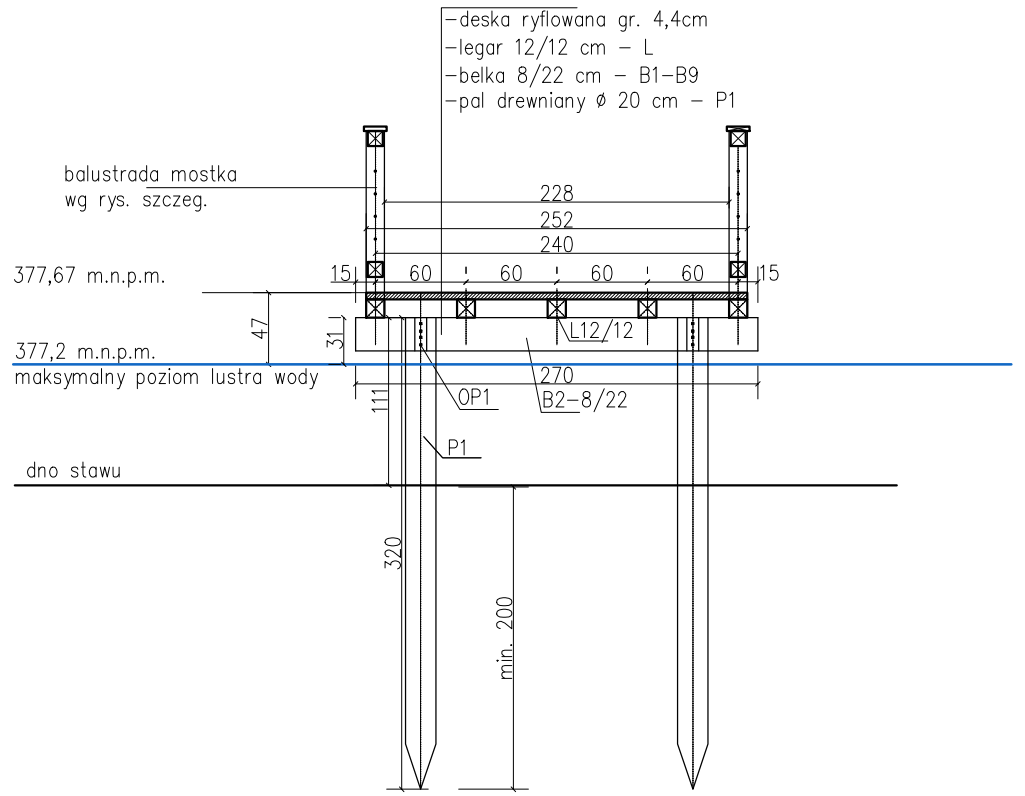


PRZEKRÓJ 4-4 / PRZEKRÓJ PRZEZ OGRODY PŁYWAJĄCE / SKALA 1:50

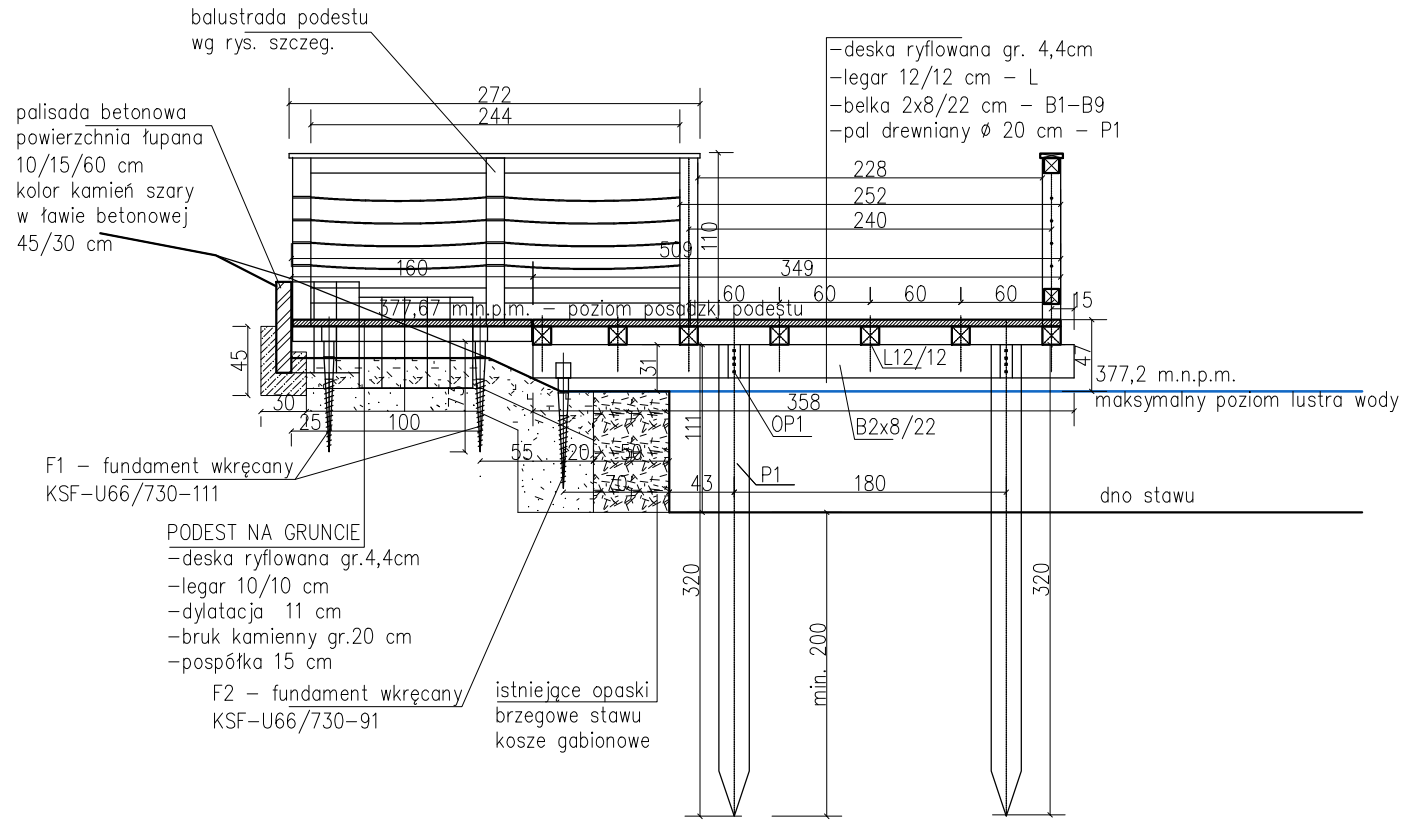


PRZEKRÓJ 2-2 / PRZEKRÓJ TYPOWY POPRZECZNY MOSTKA W CZĘŚCI Z ŁAWKAMI / SKALA 1:50

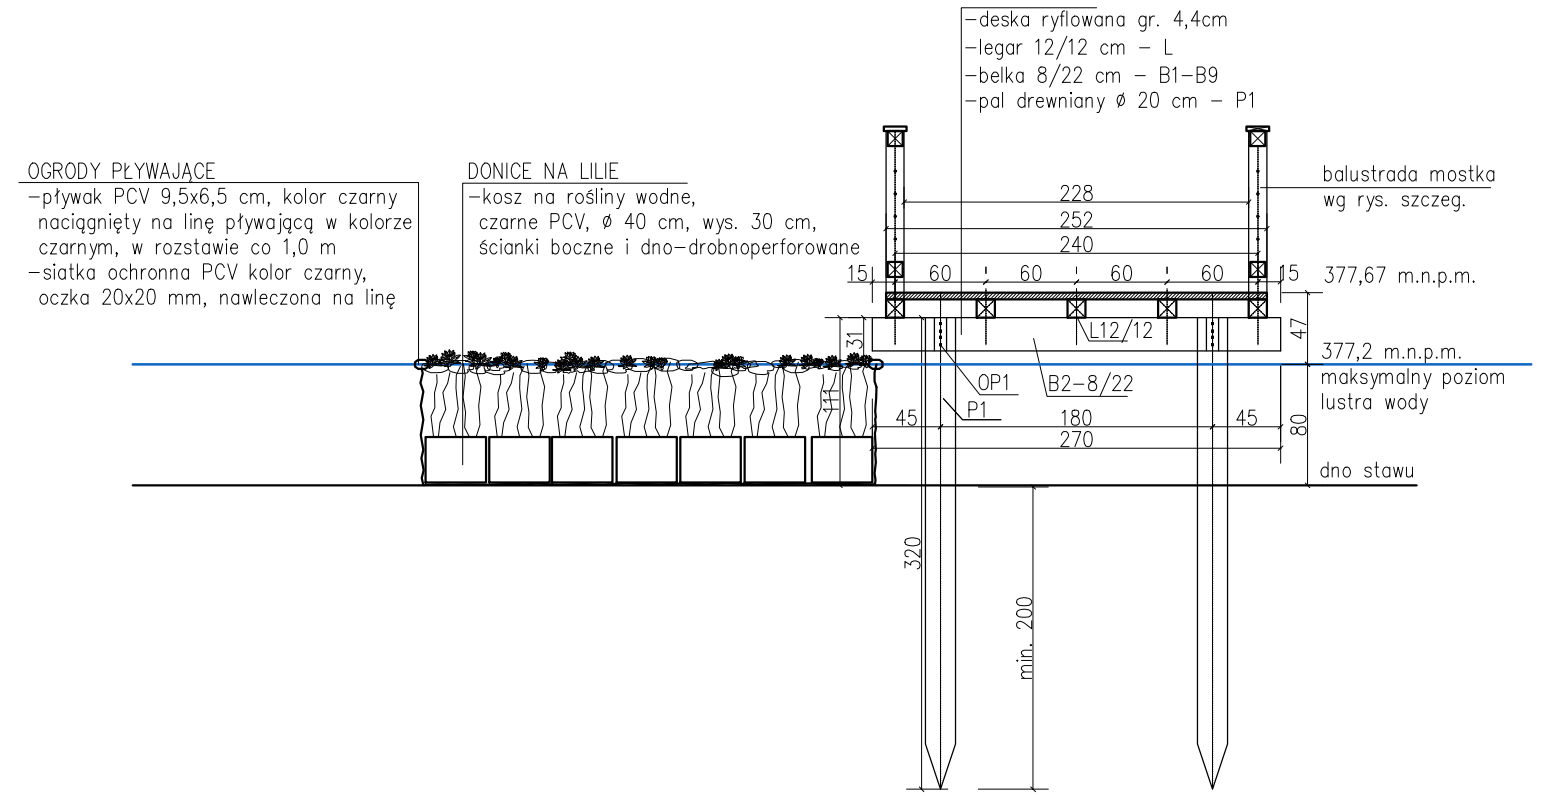


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z KOSTKI / SKALA 1:20

1. MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE
- FUNDAMENTOWANIE MOSTKA WYKONAĆ Z PALI DREWNIANYCH (P1) ø 20 CM, Z DREWNA DĘBOWEGO IMPREGNOWANYMI OLEISTYMI PREPARATAMI OCHRONY DREWNA, PRZEWIDYWANA GŁĘBOKOŚĆ WBICIA PALI -MIN. 200 CM, ROZSTAW W OSIACH 180 CM
- FUNDAMENTOWANIE MOSTKA W OBRĘBIE NABRZEŻA I SKARPY WYKONAĆ Z FUNDAMENTÓW WKRĘCANYCH(F1) KSF-U66/730-91, WYKONANYCH ZE STALI CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN ISO 461
- KONSTRUKCJĘ MOSTKA - BELKI 2x8/22 CM I LEGARY 12/12 CM, WYKONAĆ Z DREWNA DĘBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, BEZSĘKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CIŚNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO I PRZECIWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ DWUKROTNE OLEJOWANIE NA GORĄCO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO)
- BELKI MOCOWAĆ DO PALI ZA POMOCĄ OPASEK OP1 Z PŁASKOWNIKA 4/80 MM ORAZ 3 ŚRUB M12, NATOMIAST DO FUNDAMENTÓW WKRĘCANYCH (F1) KAŻDĄ Z BELEK MOCOWAĆ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M10
- LEGARY ŁĄCZYĆ Z BELKAMI SYSTEMOWYMI ŁĄCZNIKAMI CIESIELSKIMI KĄTOWYMI ZE STALI OCYNKOWANEJ KM1 2/40/40/40MM ORAZ WKRĘTÓW DO DREWNA ø10
- DESKOWANIE MOSTKA WYKONAĆ Z DREWNA DĘBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJONOWANEGO, BEZSĘKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CIŚNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO I PRZECIWILGOCIOWO, DESKI O WYM. 4,4/14,5 CM, GÓRNA PŁASZCZYZNA RYFLOWANA
- LISTWY DREWNIANE MOCOWAĆ DO LEGARÓW ZA POMOCĄ WKRĘTÓW DO DREWNA M8 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIĘCIE TORX, Z ŁBEM PŁASKIM
- PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIĄ WARSTWĘ MOSTKA ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKŁADNIKOWYM WOSKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM, BEZBARWNYM

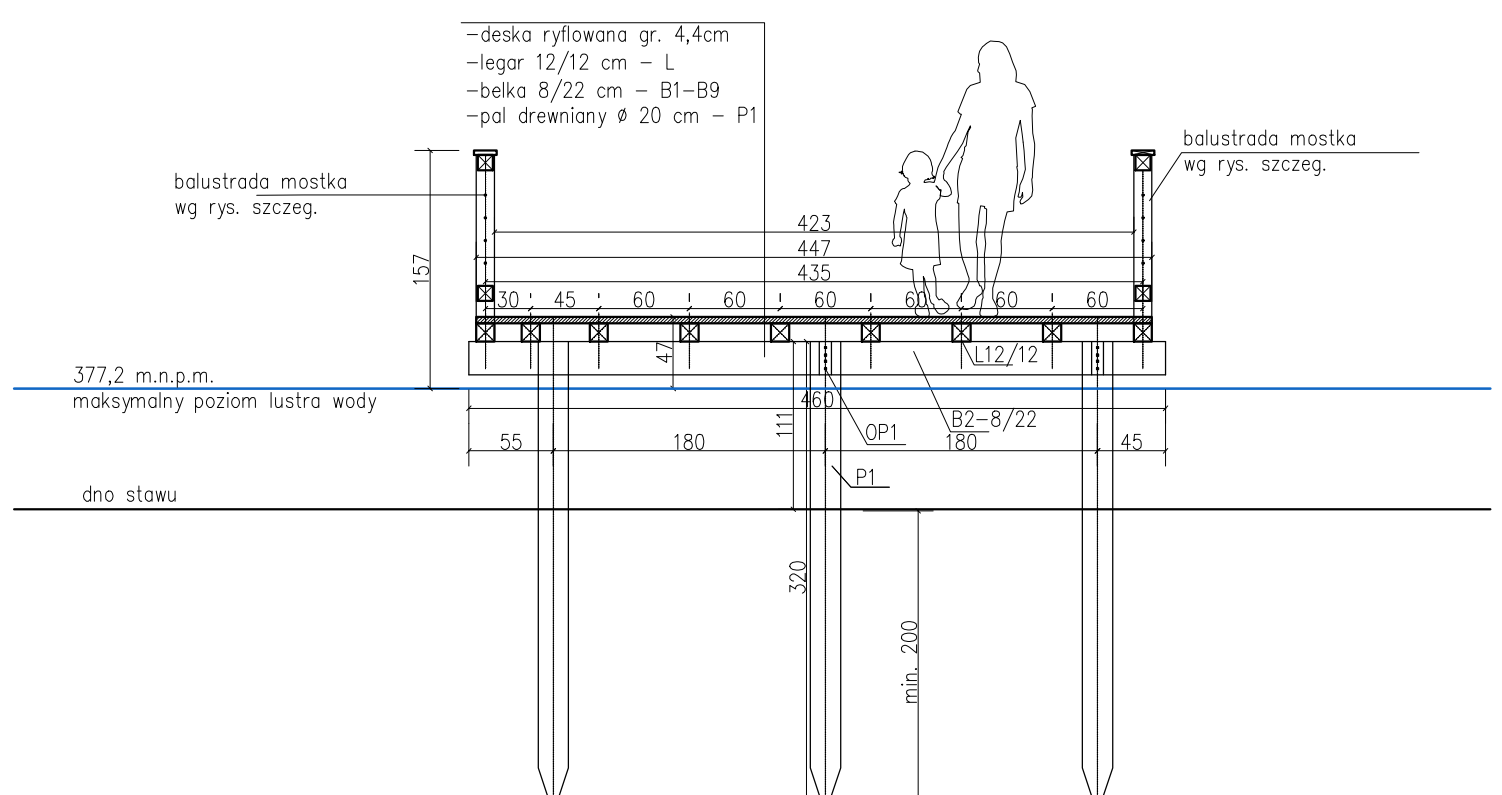2. PODEST NA GRUNCIE
- FUNDAMENTOWANIE PODESTU WYKONAĆ Z FUNDAMENTÓW WKRĘCANYCH (F2) KSF-U66/730-111, WYKONANYCH ZE STALI CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN ISO 461
- KONSTRUKCJĘ PODESTU - LEGARY 12/12 CM, WYKONAĆ Z DREWNA DĘBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, BEZSĘKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CIŚNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO I PRZECIWILGOCIOWO POPRZEZ MALOWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI PREPARATEM HYDROIZOLACYJNYM WODNO-BITUMICZYM Z DODATKIEM POLIMERÓW
- LEGARY MOCOWAĆ DO STÓP FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCĄ ŚRUB M10 ZE STALI OCYNKOWANEJ
- DESKOWANIE PODESTU WYKONAĆ Z DREWNA DĘBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, BEZSĘKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CIŚNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO I PRZECIWILGOCIOWO, DESKI O WYM. 4,4/14,5 CM, GÓRNA PŁASZCZYZNA RYFLOWANA
- LISTWY DREWNIANE MOCOWAĆ DO LEGARÓW ZA POMOCĄ WKRĘTÓW DO DREWNA M8 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIĘCIE TORX, Z ŁBEM PŁASKIM
- PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIĄ WARSTWĘ PODESTU ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKŁADNIKOWYM WOSKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM, BEZBARWNYM

Telos Filip Jarczewski
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
mail: f.jarczewski@gmail.com
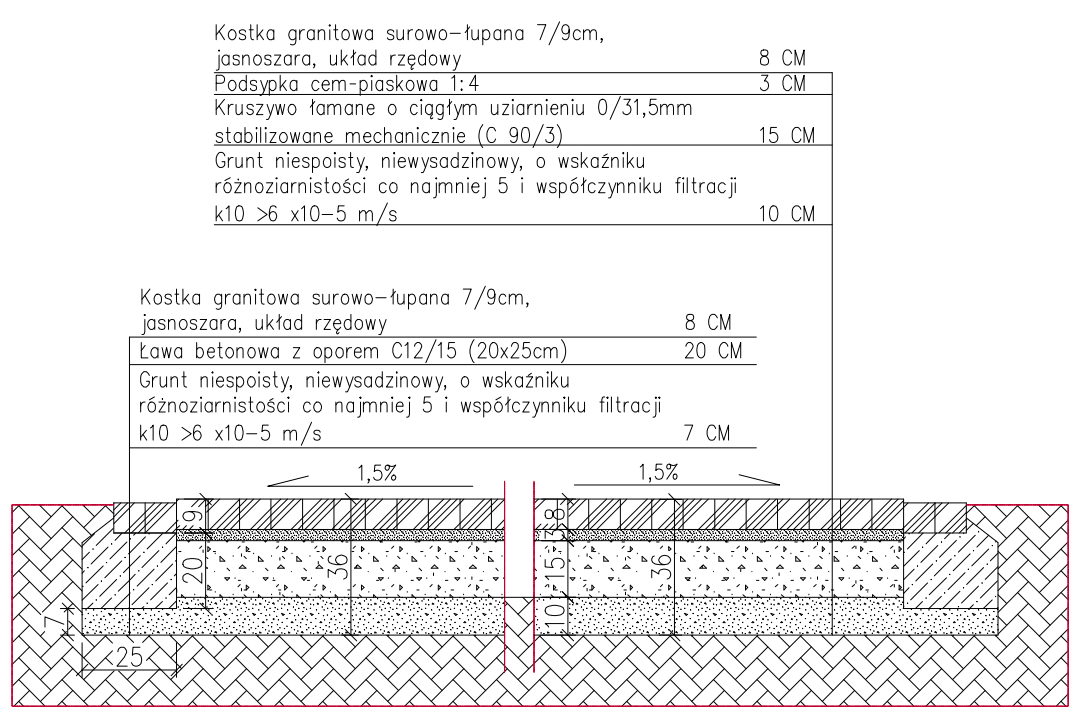
| | | |
|---|---|---|
| Inwestor | Gmina Kudowa - Zdrój<br>ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój | skala<br>1:50/1:20 |
| Obiekt | MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE<br>W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE-ZDRÓJ<br>AM-2, dz. nr 27/5, obręb: Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój | branża<br>ARCH.<br>PT. |
| Temat | Budowa mostku dla pieszych na stawie<br>w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdrój | data<br>31.09.2023 |
| Tytuł rysunku | MOSTEK I OGRODY PŁYWAJĄCE - PRZEKROJE<br>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI | nr rys.<br>A_04 |
| Projektant architektura | mgr inż. arch. Agnieszka Piasecka<br>upr. proj 17/LOOKK/2012 | |
| Opracowanie | inż. arch. Filip Jarczewski | |