



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ dn 75 PE/dn 160 PVC

skala 1:100/500

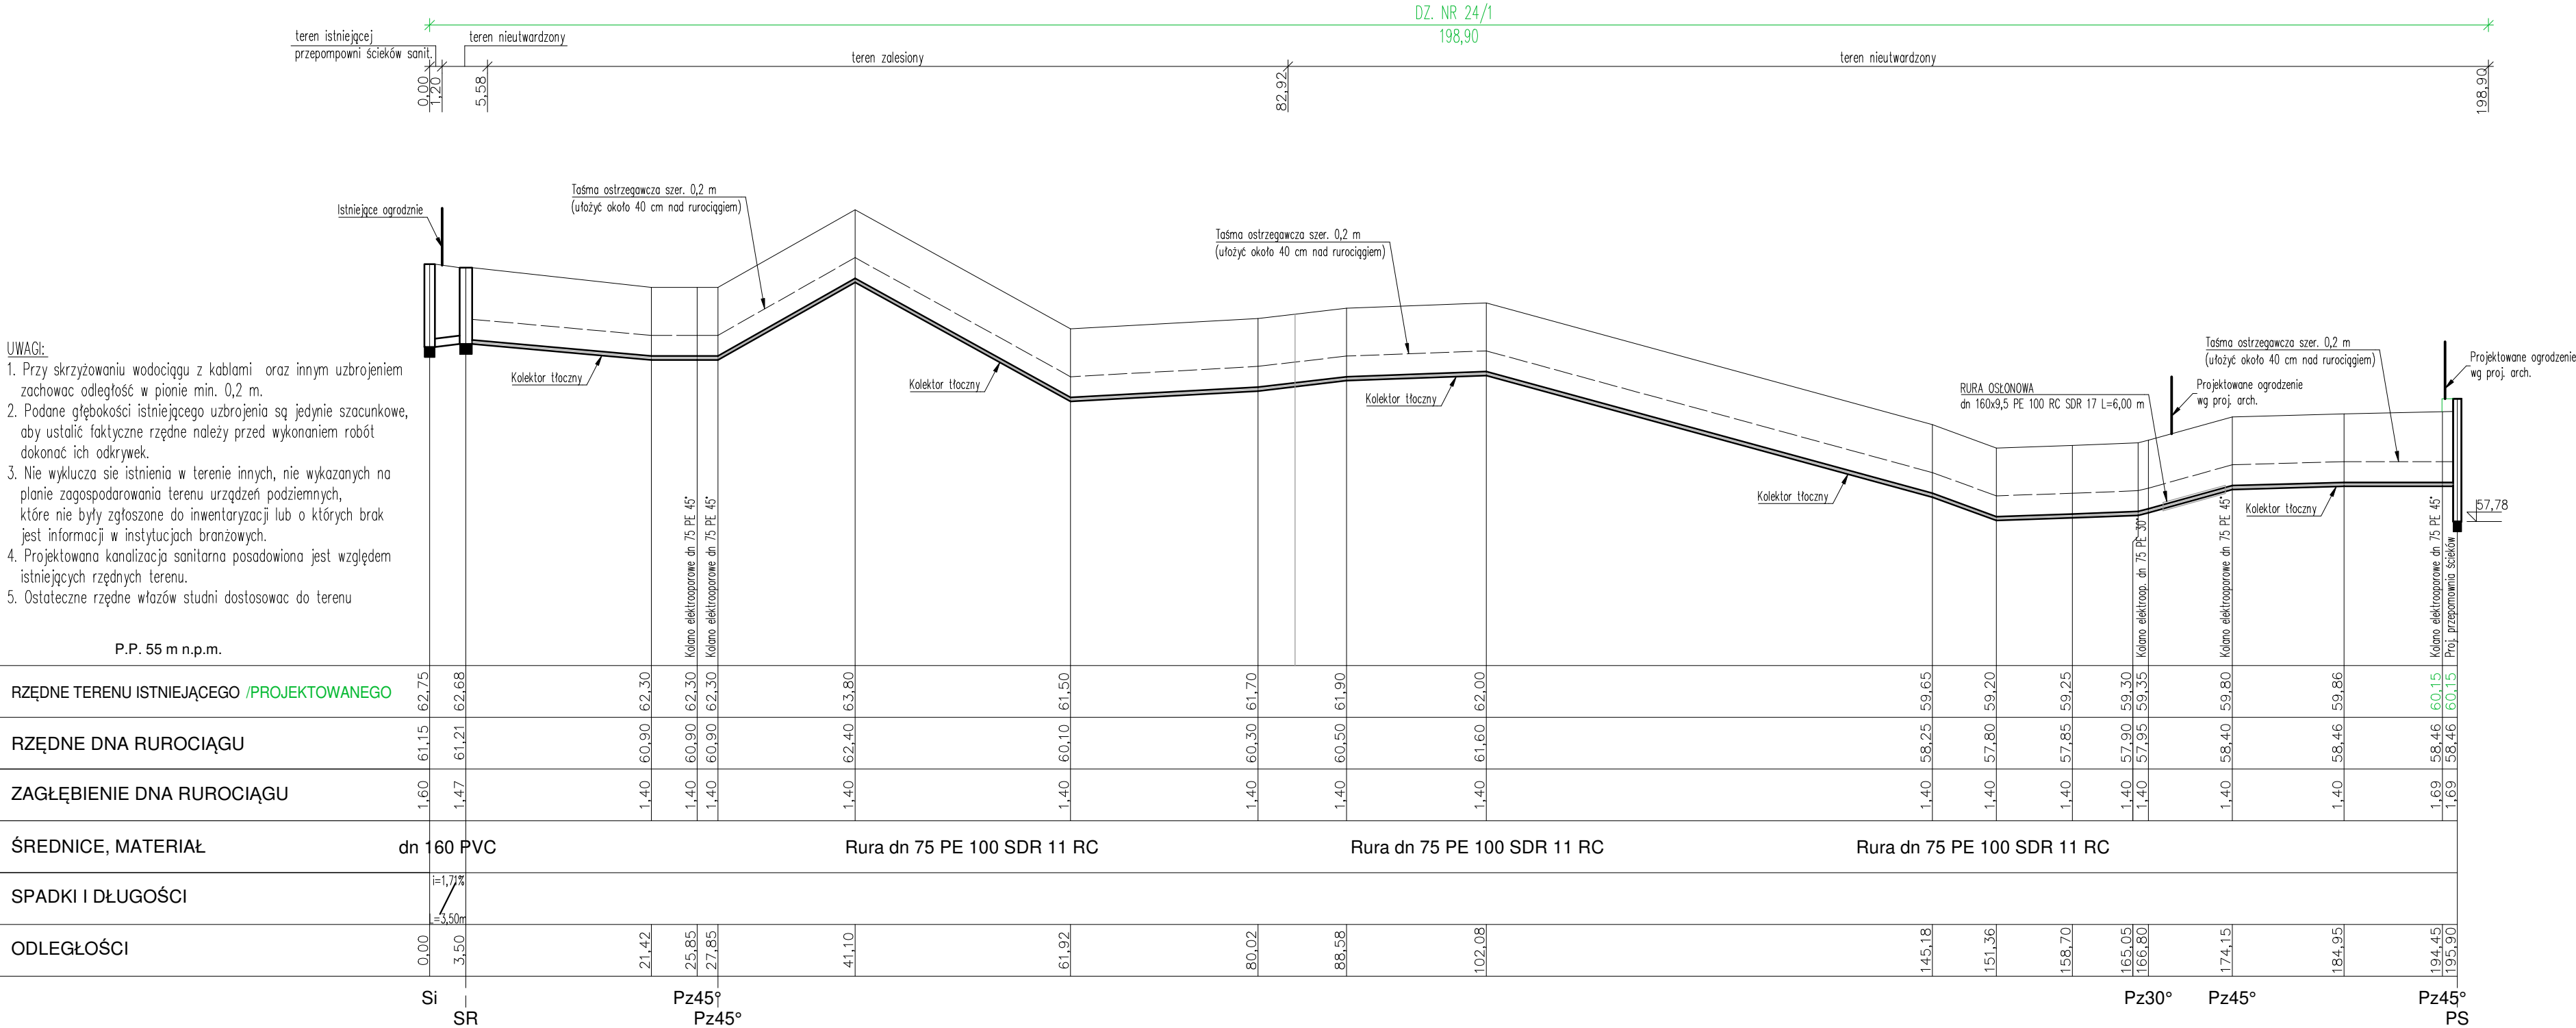

UWAGA:

Rurociągi prowadzone w strefie przemarzania, należy ocieplić warstwą żużla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.; lub łupkami z pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:	
	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KAN. SANITARNEJ dn75PE/160PVC	
SKALA:	NR RYSUNKU:
1:100/500	S-3.0
DATA: CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż Artur Herman
	PODPIS:
OPRACOWAŁ	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne
	NR UPRAWNIENI: KUP/0182/PWBS/15
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: ---
	PODPIS: ---
SPRAWDZAJĄCY	SPECJALNOŚĆ: ---
	NR UPRAWNIENI: ---