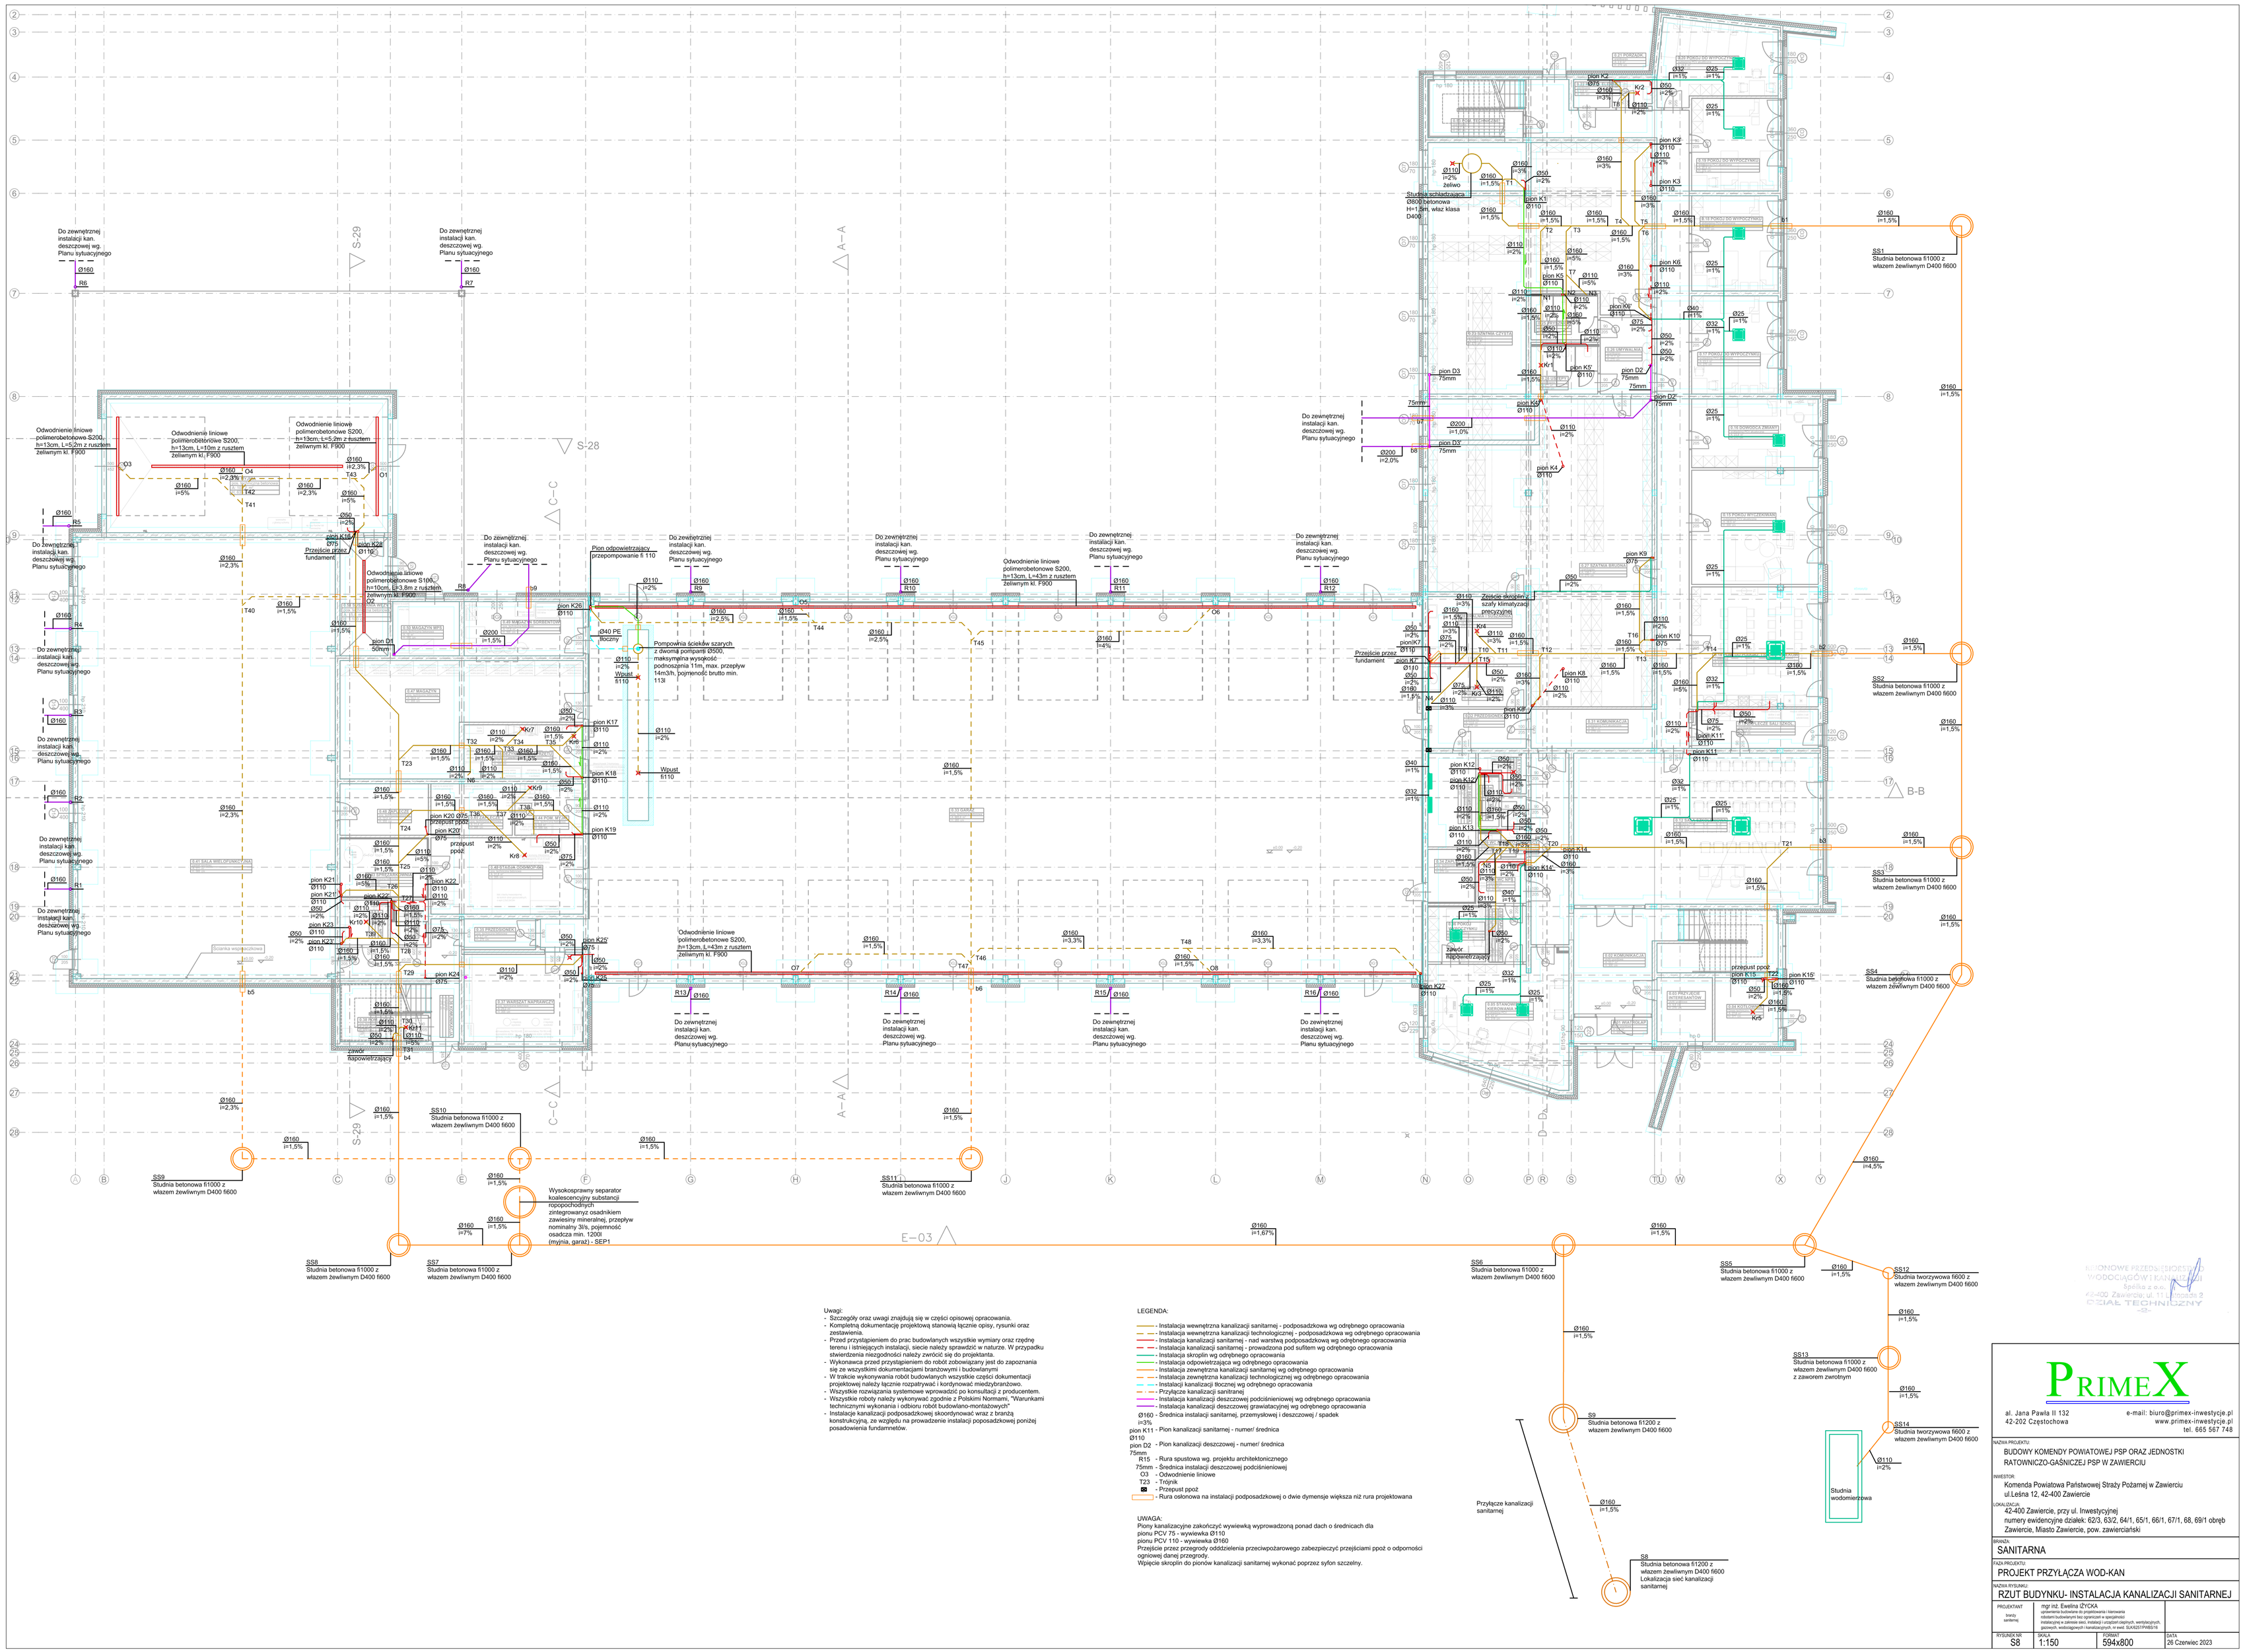

Uwagi:

- Szczegóły oraz uwagi znajdują się w części opisowej opracowania.
- Kompletną dokumentację projektową stanowią łącznie opisy, rysunki oraz zestawienia.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędną terenu i istniejących instalacji, siecie należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- W trakcie wykonywania robót budowlanych wszystkie części dokumentacji projektowej należy łącznie rozpatrywać i kordynować miedzybranżowo.
- Wszystkie rozwiązania systemowe wprowadzić po konsultacji z producentem.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
- Instalacje kanalizacji podposadzkowej skoordynować wraz z branżą konstrukcyjną, ze względu na prowadzenie instalacji poposadzkowej poniżej posadowienia fundamnetów.

LEGENDA:

- Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej - podposadzkowa wg odrębnego opracowania
- Instalacja wewnętrzna kanalizacji technologicznej - podposadzkowa wg odrębnego opracowania
- Instalacja kanalizacji sanitarnej - nad warstwą podposadzkową wg odrębnego opracowania
- Instalacja kanalizacji sanitarnej - prowadzona pod sufitem wg odrębnego opracowania
- Instalacja skroplin wg odrębnego opracowania
- Instalacja odpowietrzająca wg odrębnego opracowania
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji technologicznej wg odrębnego opracowania
- Instalacji kanalizacji tłocznej wg odrębnego opracowania
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wg odrębnego opracowania
- Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wg odrębnego opracowania

Ø160 - Średnica instalacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej / spadek i=3%

pion K11 - Pion kanalizacji sanitarnej - numer/ średnica Ø110

pion D2 75mm - Pion kanalizacji deszczowej - numer/ średnica

R15 - Rura spustowa wg. projektu architektonicznego 75mm - Średnica instalacji deszczowej podciśnieniowej

O3 - Odwodnienie liniowe

T23 - Trójnik

- Przepust ppoż

- Rura osłonowa na instalacji podposadzkowej o dwie dymensje większa niz rura projektowana

UWAGA:

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką wyprowadzoną ponad dach o średnicach dla pionu PCV 75 - wywiewka Ø110
pionu PCV 110 - wywiewka Ø160
Przejście przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć przejściami ppoż o odporności ogniowej danej przegrody.
Wpięcie skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfon szczelny.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2
SPECJALISTA TECHNICZNY
-SEP-

PRIMEX
al. Jana Pawła II 132
42-202 Częstochowa
e-mail: biuro@primex-inwestycje.pl
www.primex-inwestycje.pl
tel. 665 567 748

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU

INWESTOR:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul.Leśna 12, 42-400 Zawiercie

LOKALIZACJA:
42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne działek: 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie, pow. zawierciański

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT PRZYŁĄCZA WOD-KAN

NAZWA RYSUNKU:
RZUT BUDYNKU- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT: branża sanitarna; mgr inż. Ewelina IŻYCKA; uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; nr ewid. SLK/8297/PWBS/16

RYSUNEK NR	SKALA	FORMAT	DATA
S8	1:150	594x800	26 Czerwiec 2023