RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:100

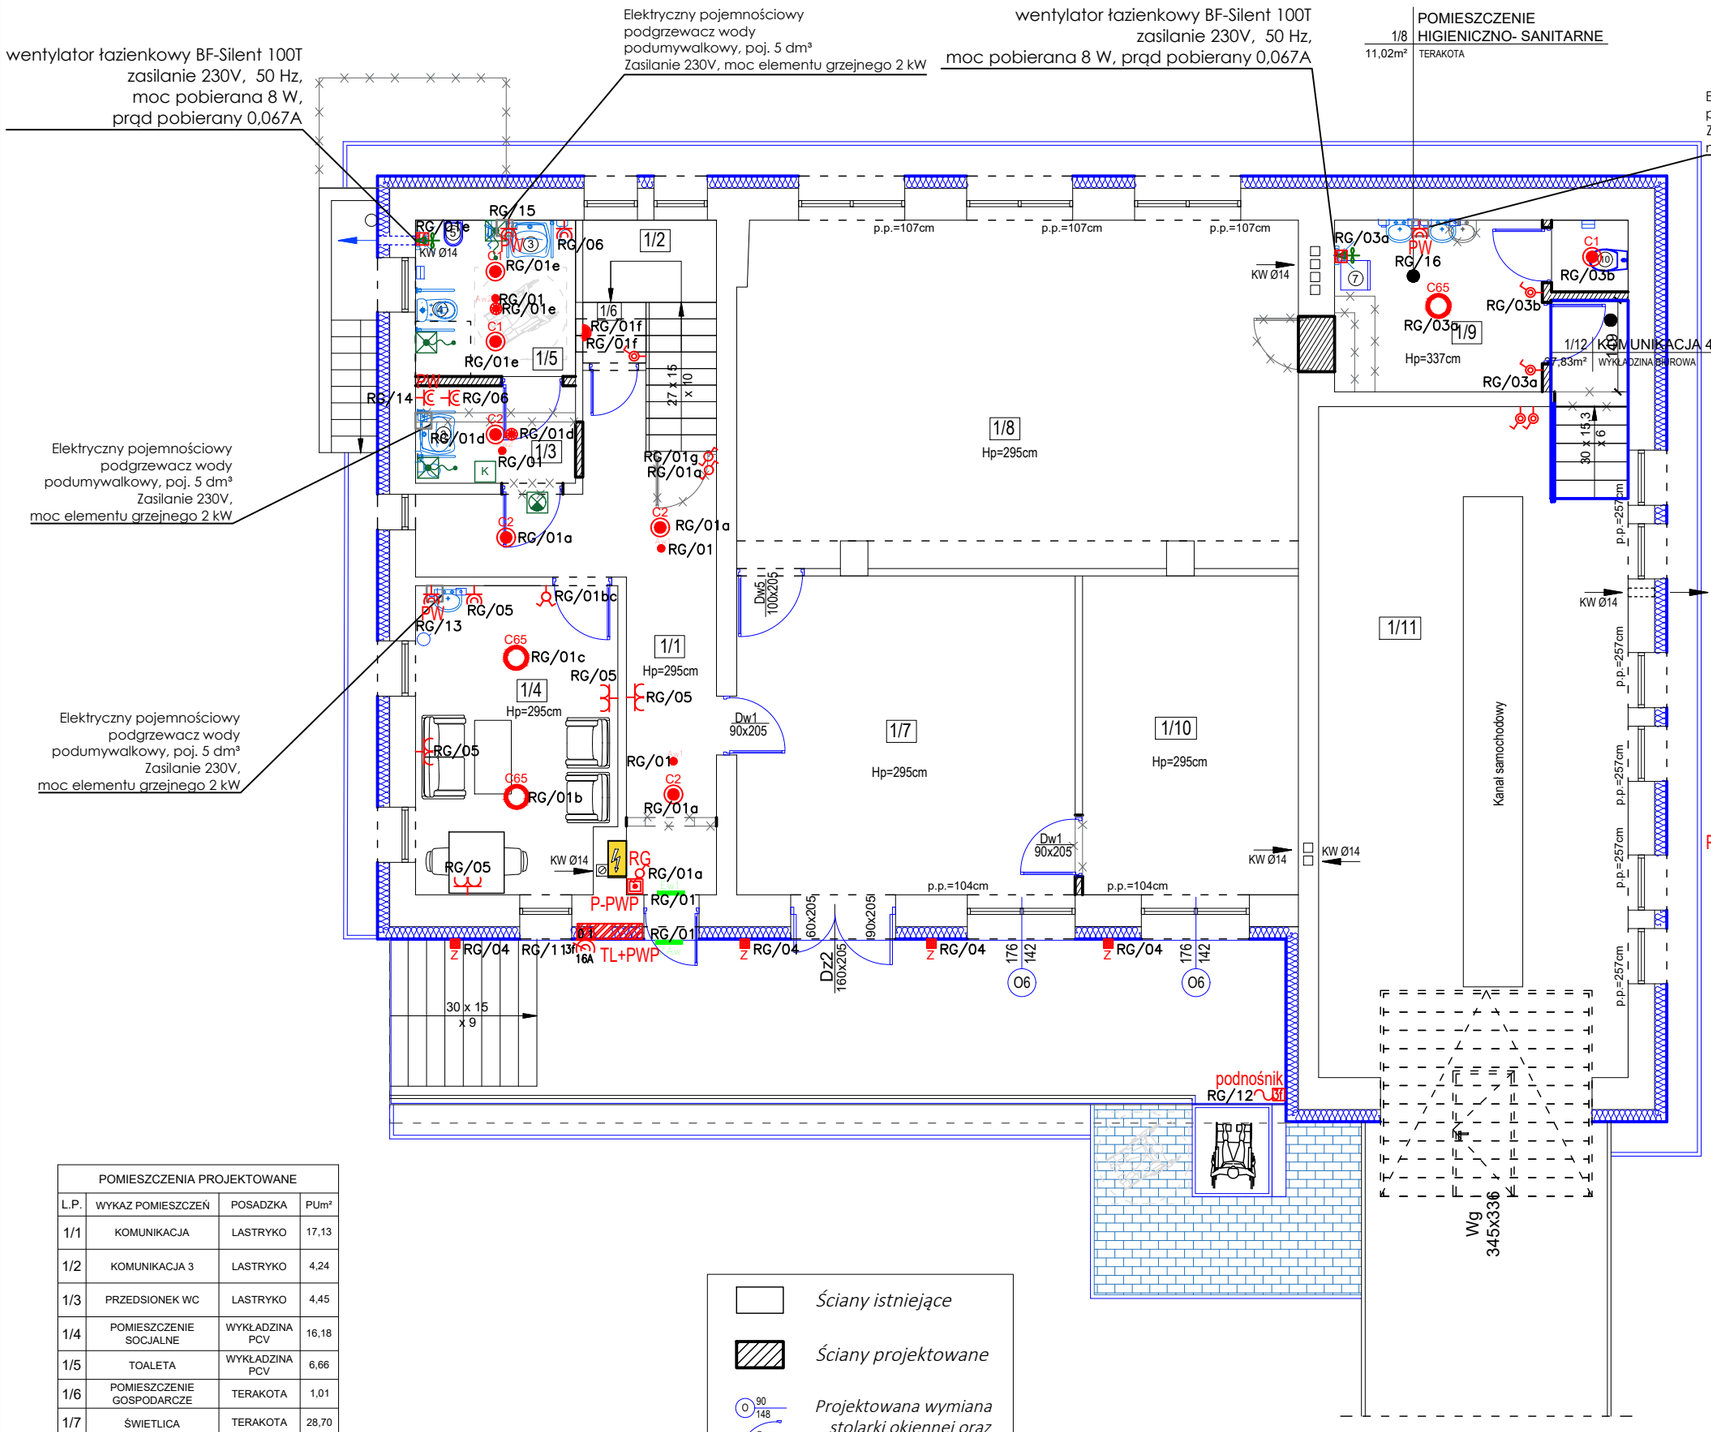

LEGENDA:

- C1 — Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 16 D190, strumień z oprawy 1804lm, moc 17,2W, skuteczność świetlna 105lm/W, 6lat gwarancji
- C2 — Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 22 D235, strumień z oprawy 2286lm, moc 22,1W, skuteczność świetlna 103lm/W, 6lat gwarancji
- C65 — Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/65 840 22–30 D165, strumień z oprawy regulowany w 4 stopniach, strumień z oprawy 2265lm–3011lm, moc 19W–26,5W, skuteczność świetlna 119–114lm/W, 6lat gwarancji
- Z — Oprawa nastropowa/naścienna PLX IP54 ANT 840 16 150 strumień z oprawy 1776lm, moc 20W, skuteczność świetlna 89lm/W, 6lat gwarancji
- Oprawa naścienna IP44, moc 20W
- Awl — OPRAWA AWARYJNA LVO/2W/E/1/SE/AT/WH
- Z — OPRAWA AWARYJNA AXO/2W/E/1/SE/AT/WH/IP65
- EM — OPRAWA AWARYJNA EMERGENCY ARN/1W/E/1/SE/AT/WH
- EM — OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA EMERGENCY ETS/2W/E/1/SE/AT/WH+HTR–25
- CZUJNIK OBECNOŚCI
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, IP44, P/T
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP20, P/T
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, IP20, P/T
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE 230V, IP20, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T
- PW — GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T, podgrzewacz wody
- WYPUST SIŁOWY ZAPAS PRZEWODU 1m
- WYPUST 230V ZAPAS PRZEWODU 1m
- P-PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
- 3N~ 16A — GNIAZDO WTYKOWE 400V Z ROZŁĄCZNIKIEM

LEGENDA SYSTEM PRZYZYWOWY:

- LAMPKA CZERWONA
- WYŁĄCZNIK POCIĄGOWY
- K — KASOWNIK 1–PĘTLOWY
- TRANSFORMATOR

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE			
L.P.	WYKAZ POMIESZCZEŃ	POSADZKA	PUm²
1/1	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	17,13
1/2	KOMUNIKACJA 3	LASTRYKO	4,24
1/3	PRZEDSIONEK WC	LASTRYKO	4,45
1/4	POMIESZCZENIE SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	16,18
1/5	TOALETA	WYKŁADZINA PCV	6,66
1/6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	TERAKOTA	1,01
1/7	ŚWIETLICA	TERAKOTA	28,70
1/8	SALA ZABAW	TERAKOTA	51,43
1/9	POM. HIG. SANITARNE	TERAKOTA	11,02
1/10	BIBLIOTEKA	TERAKOTA	18,30
1/11	GARAŻ	POSADZKA BETONOWA	55,25
RAZEM			213,37

- *Ściany istniejące*
- *Ściany projektowane*
- O 90 148 — *Projektowana wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej* (Dz 90x205)
- *Ściany do usunięcia*
  Stolarka do usunięcia
  Elementy do usunięcia

BIURO PROJEKTOWE:	UT Studio Architektury Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
OPRACOWANIE:	MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE Część dz. nr 283/4 w Szudziałowie (ob. goed. Szudziałowo, gmina Szudziałowo)	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA 1 : 100	Rys. E1
data: 30 / 01 / 2025r.		PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Nr. upr. bud.	mgr inż. **Tomasz Supranowicz** Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i rz. elektr. i elektroenerg. upr. **PDL/0069/PBE/16**	