


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO HYDRANTU EKSPLOATACYJNEGO

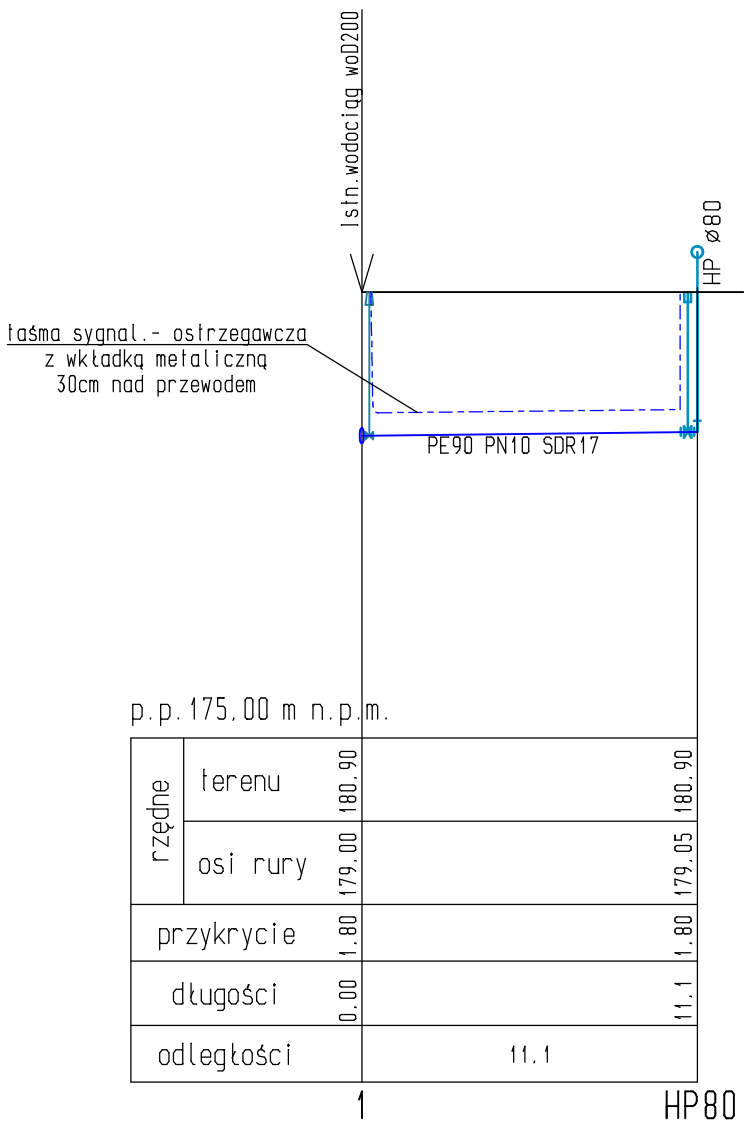

UWAGA:
Hydrant nie będzie służył do celów
przeciwpożarowych a jedynie do
napełniania zbiornika wody wozu
strażackiego.

Nazwa rys.:Profil przyłącza wodociągowego			Rys. PT2
Obiekt: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I GOAKiR z doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, dz. nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkolna 2		Skala	1:100/250
		Data	31.01.2025
Autor projektu:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
	mgr inż. Marcin Pawłuszewicz	Bł/195/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Godlewski	PDL/IS/0208/06	
Opracowała:	mgr inż. Renata Pawłuszewicz	-	