
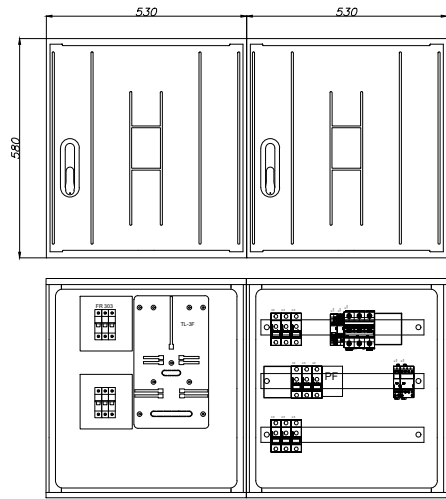


UKŁAD POMIAROWY PO PRZENIESIENIU
NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

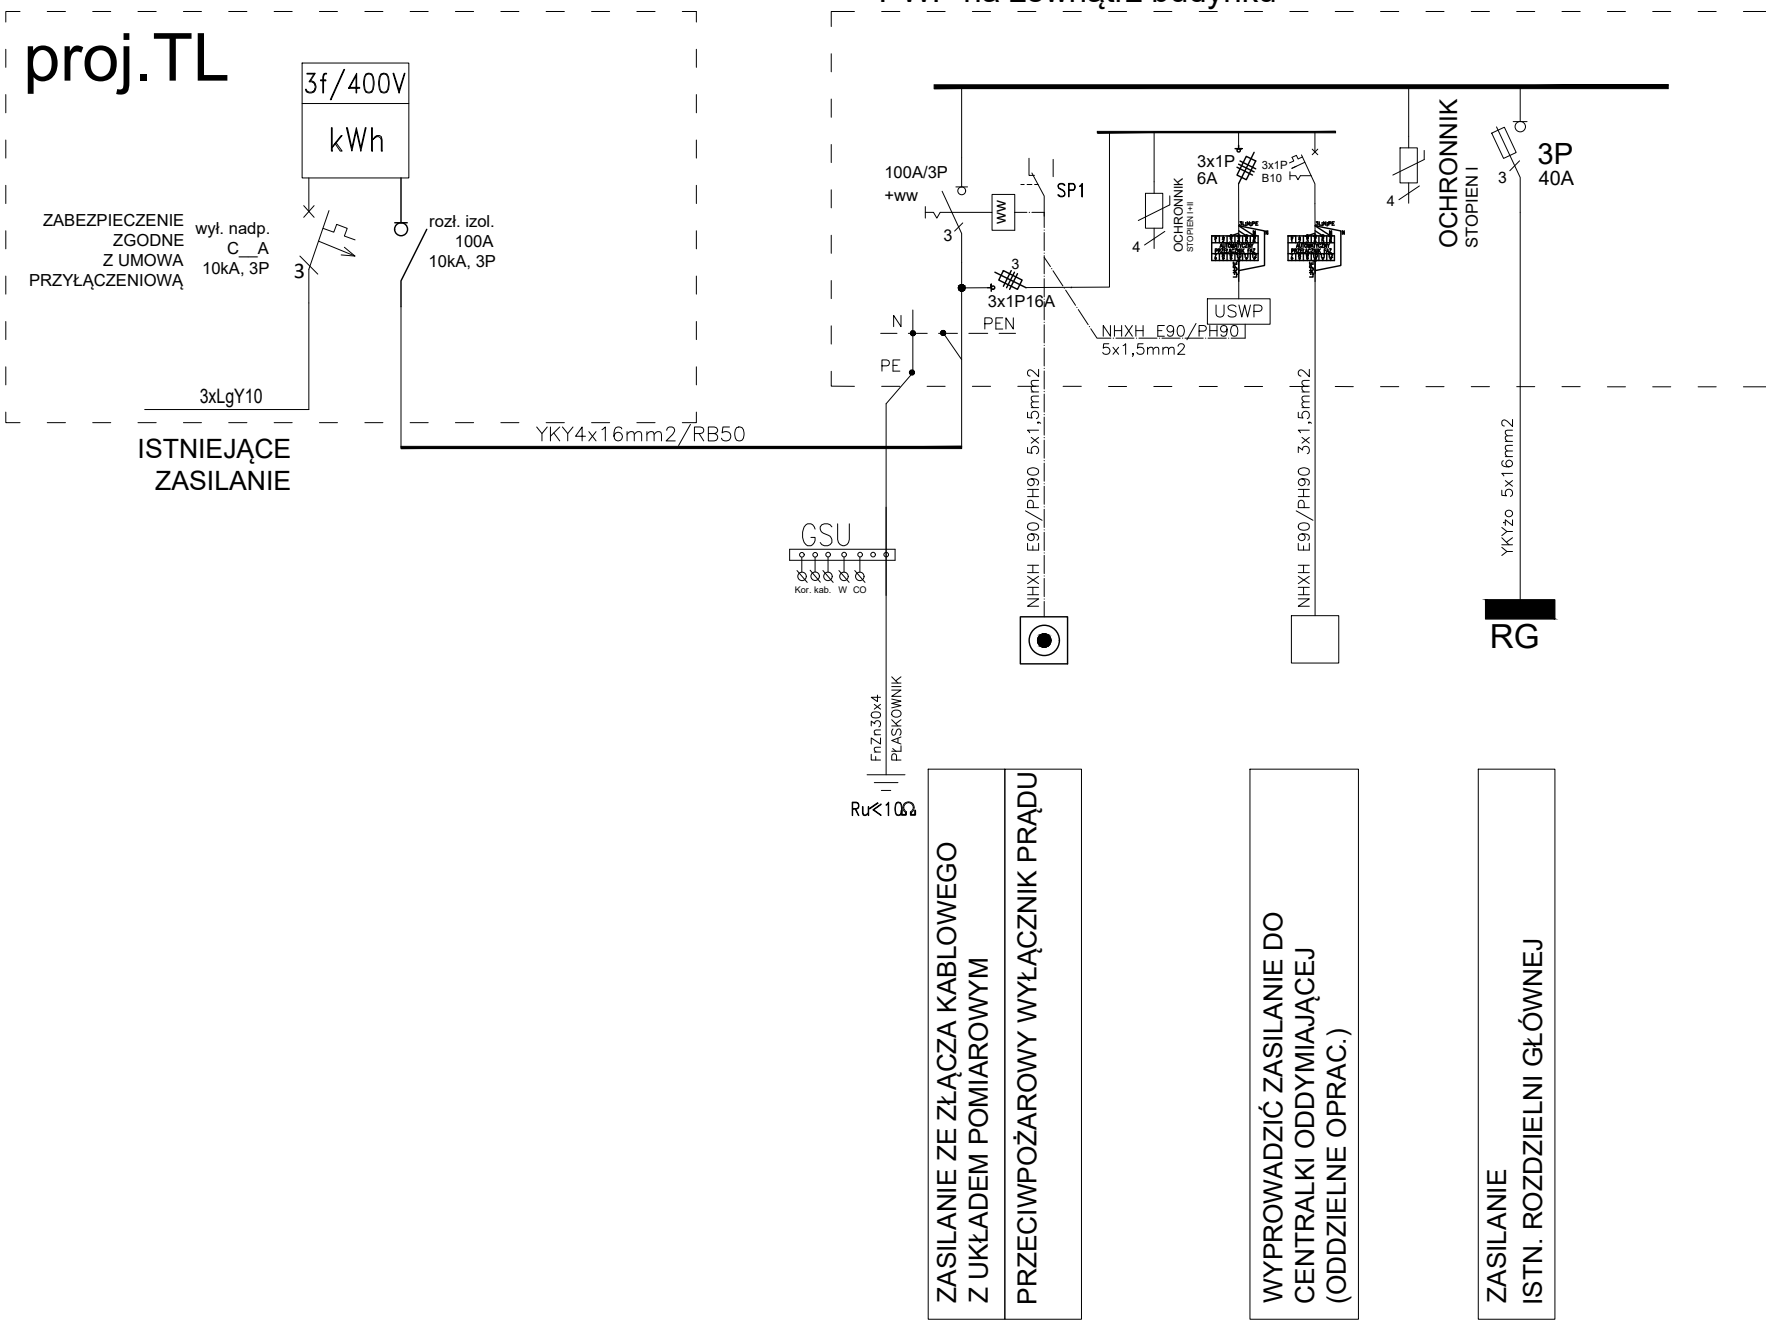

UWAGA:
Należy wynieść istn. układ pomiarowy na zewnątrz budynku na elewację. Należy go zainstalować przy szafce PWP.

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

BIURO PROJEKTOWE:	UT Studio Architektury Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
OPRACOWANIE:	MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE Część dz. nr 283/4 w Szudziałowie (ob. goed. Szudziałowo, gmina Szudziałowo)	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA LICZNIKOWA, PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	Rys. E5
data:	30 / 01 / 2025r.	PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Nr. upr. bud.	mgr inż. Tomasz Supranowicz Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i rz. elektr. i elektroenerg. upr. PDL/0069/PBE/16	