

STAN ISTNIEJĄCY:

ISTN. ZASUWA DN80 DO LIKWIDACJI

ISTN. REDUKCJA

KOŁNIERZOWA FFR DN100/80
DO LIKWIDACJI

ISTN. WODOCIĄG DZ110

ISTN. HYDRANT PODZIEMNY DN80

DO LIKWIDACJI

ISTN. HYDRANT PODZIEMNY HP80 ORAZ ZASUWĘ NALEŻY
PRZEKAZAĆ DO ZARZĄDCY SIECI

ISTN. TULEJA KOŁNIERZOWA DZ110


DO LIKWIDACJI

BŁOK OPOROWY
DO LIKWIDACJI

ISTN. KOŁANO ŻELIWNE KOŁNIERZOWE

STOPOWE DN80 DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU 21 W UL. TORFOWEJ

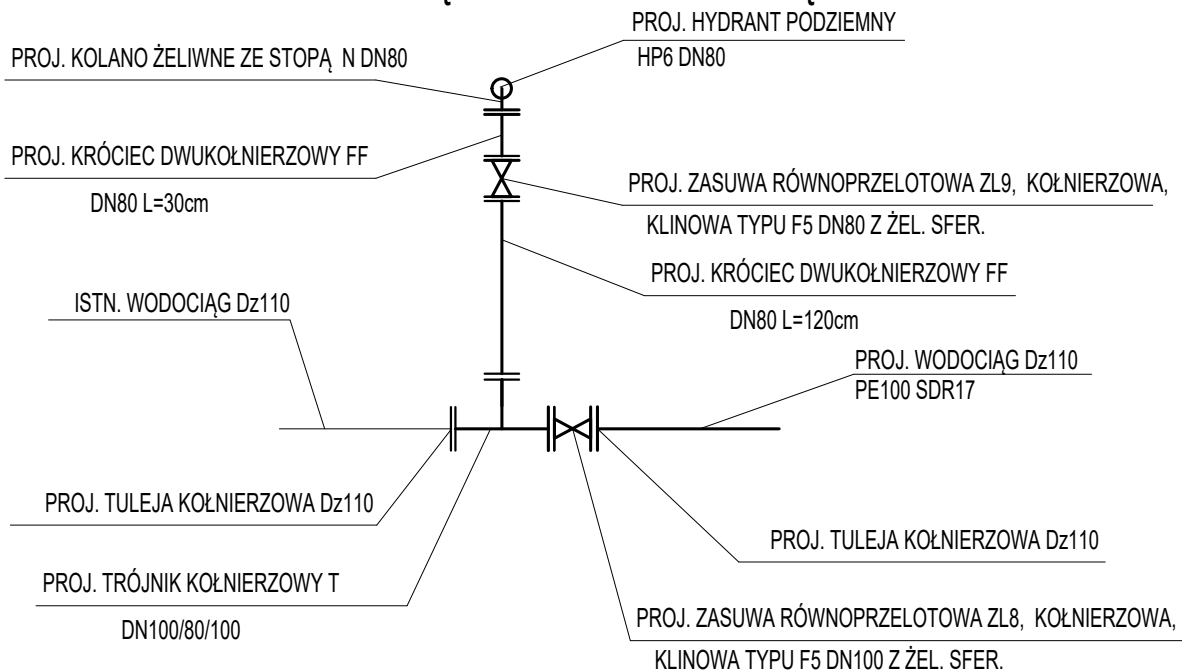

Jednostka projektowa:



**Projektowanie
Instalacji
Sanitarnych**

Małgorzata Szeliga
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 47/81
03-982 Warszawa
tel. 737 341 979
email: kontakt@wpwinstalacje.pl

Inwestor:

GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH
ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
05-816 MICHAŁOWICE

Adres:

REGUŁY, UL. GRANICZNA, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I TORFOWA
DZ. EW. 640/1, 641, 616/11, 725 OBR. 0013 GM. MICHAŁOWICE

Temat:

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULIC:
GRANICZNEJ, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, TORFOWEJ

Nr rys.

3

Tytuł:

SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ DZ110 W UL. TORFOWEJ

Skala

—

Data
10 październik 2023

Projektant:

MAŁGORZATA SZEŁIGA MAZ/0076/POOS/12

Sprawdzający:

ARTUR SZEŁIGA MAZ/0462/PBS/15