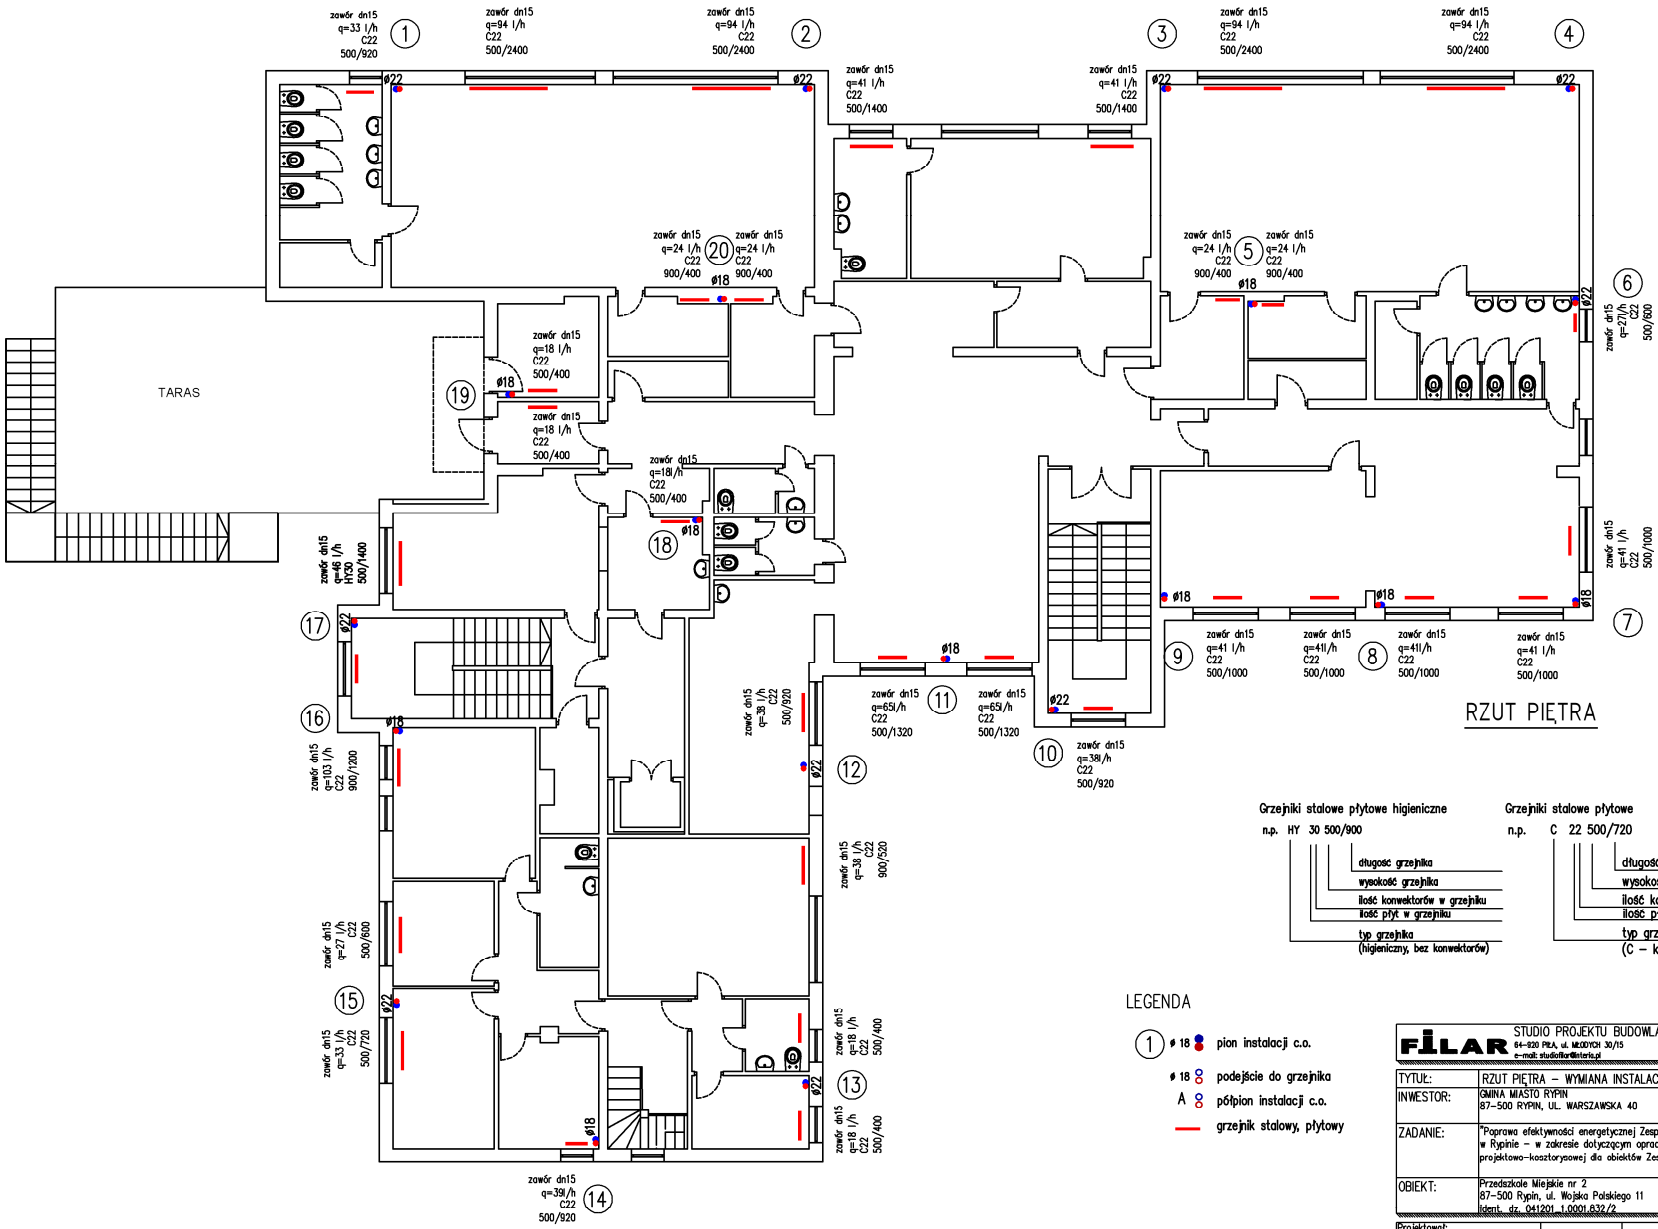

Grzejniki stalowe płytowe higieniczne

n.p. HY 30 500/900

- długość grzejnika
- wysokość grzejnika
- ilość konwektorów w grzejniku
- ilość płyt w grzejniku
- typ grzejnika (higieniczny, bez konwektorów)

Grzejniki stalowe płytowe

n.p. C 22 500/720

- długość grzejnika
- wysokość grzejnika
- ilość konwektorów w grzejniku
- ilość płyt w grzejniku
- typ grzejnika (C – kompakt)

LEGENDA

- (1) ø 18 — pion instalacji c.o.
- ø 18 — podejście do grzejnika
- A — półpion instalacji c.o.
- grzejnik stalowy, płytowy

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. MŁODYCH 30/15
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT PIĘTRA – WYMIANA INSTALACJI C.O.
INWESTOR:	GMINA MIASTO RYPIN 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40
ZADANIE:	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie – w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1"
OBIEKT:	Przedszkole Miejskie nr 2 87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 11 Ident. dz. 041201_1.0001.632/2

Projektował:
mgr inż. Jarosław PIWIŃSKI
upr. bud. ZAP/0200/POOS/11

Szef Pracowni:
inż. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSYNKU
P.B.	1:100	31.05.2024	Sanitarna	S-3