



Jastrzębie-Zdrój, 2024-02-16

A1 ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WYZWOLENIA 4D

42-674 PTAKOWICE

Nasz znak: TU-4375/0041/AM/P0596/2024

Sygnatura: W/TDT/12553/2024

Dotyczy: *Uzgodnienia branżowe projektowanej stalowej pochylni przy budynku ZST-B w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada (dz. nr 922/57)*

W odpowiedzi na wniosek informujemy, że na określonym terenie w pobliżu projektowanej stalowej pochylni przy budynku ZST-B w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada (dz. nr 922/57) przebiegają przewody wodociągowe pokazane na mapie linią ciągłą koloru niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej pokazane na mapie linią koloru brązowego, będące w posiadaniu JZWik S.A. Linią przerywaną koloru niebieskiego pokazano trasę nieczynnego wodociągu. Obce przewody kanalizacji sanitarnej pokazano linią koloru jasnobrązowego, których dokładny przebieg należy uzgodnić z ich właścicielem. Przewody kanalizacji deszczowej pokazane linią przerywaną koloru brązowego, będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój. Linią przerywaną koloru jasnobrązowego oznaczono obcą kanalizację deszczową, których przebieg należy uzgodnić z ich właścicielami.

Opiniujemy **pozytywnie** zagospodarowania terenu dla projektowanej stalowej pochylni przy budynku ZST-B w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada (dz. nr 922/57) wskazanej na załączonej mapie po uwzględnieniu poniższych uwag:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów wodociągowych;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- należy zachować odległość przynajmniej 1,0m od fundamentów projektowanej pochylni do przewodu wodociągowego;
- dopuszcza się zbliżenia na odległość mniejszą niż wyżej wskazaną, pod warunkiem zabudowy rury ochronnej na wodociągu;

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nieodpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Kanalizacji tel.: 32 4787768, Wydział Wodociągów tel.: 32 4787772
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania

Kopia:

- a/a (4375/2024/0041)

- załącznik: mapa, rzuty pochylni

Sprawę prowadzi: Alicja Motyka, tel. 324787761, alicja.motyka@jzwik.pl

DYREKTOR ds. Technicznych

mgr inż. Janusz Ogiełło

Strona 1 z 1



ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU

TU-4375/0041/AN/POSP&D

Z DNIA 16.02.2024

8.2-413/57

8.2-54

8.2-921/57

8.2-809/57

8.2-898/57

8.2-906/57

8.1-658/24

8.1-182

przewody wodociągowe
nieczynne przewody
wodociągowe
przewody kanalizacyjne
sewerne
przewody kanalizacyjne
deszczowej (UM)
przewody kanalizacyjne
deszczowej

A1STUDIO
ARCHITEKTURA

Treść rysunku:

LOKALIZACJA POCHYLNI

Faza projektu:
Projekt
budowlany

Opracował:

Nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Branża:

Projektant:

mgr inż. arch. Janina Stula

47/06/SLOKK/II

Architektura

Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY POCHYLNI W RAMACH
DOSTOSOWANIA BUDYNKU ZST-B DLA POTRZEB
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Skala: 1:500

Adres:

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45, dz. nr 922/57

Data: 02.2024r.


Inwestor:

Miasto Jastrzębie - Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Nr rys. S/1


RZUT Z GÓRY
SKALA 1:75

- istniejąca kanalizacja deszczowa
- istniejące przyłącze wody
- istniejąca sieć elektroenergetyczna
- istniejąca sieć ciepłownicza

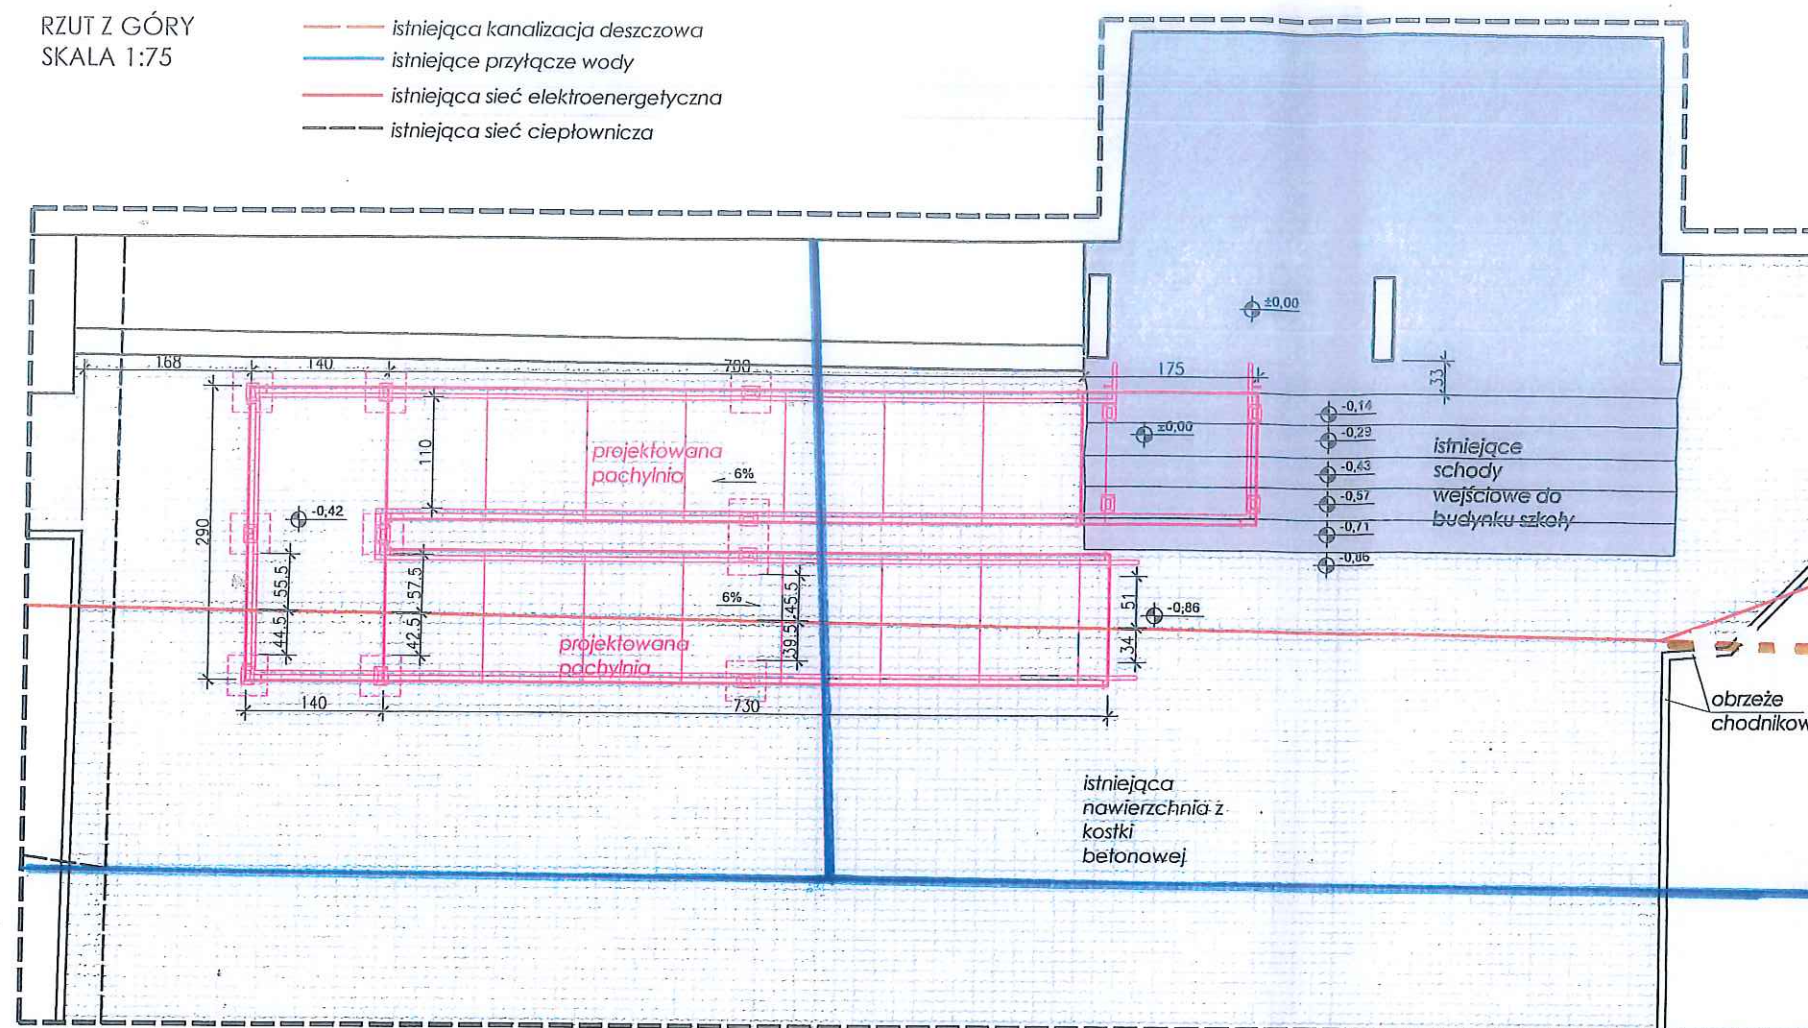

przewody kanalizacyjne
przewody wodociągowe

WIDOK OD FRONTU
SKALA 1:75

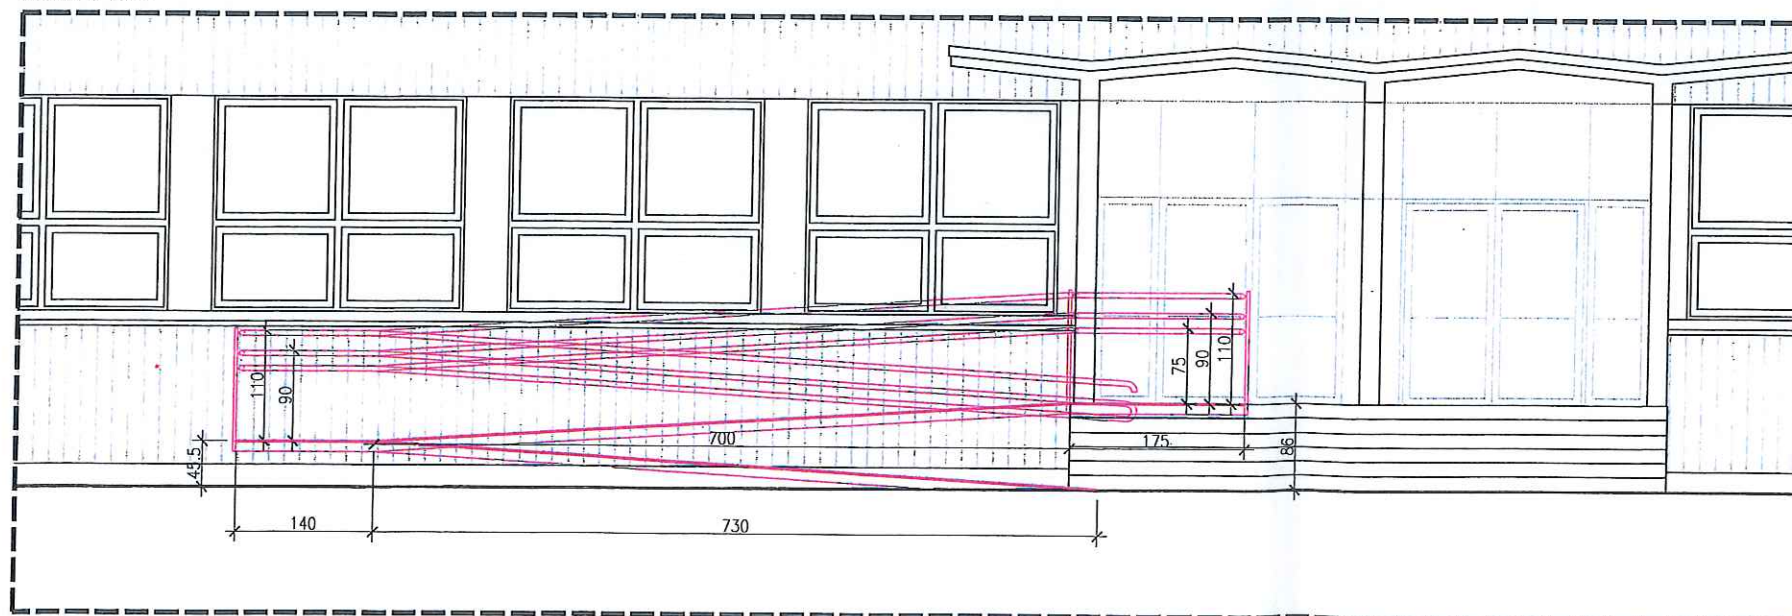

ZAŁĄCZNIK NUMER: 2 DO PISMA O ZNAKU:

TU-4375/004/1/AM/ROSP/2024

Z DNIA: 16.02.2024

A1STUDIO ARCHITEKTURY		Treść rysunku: SCHEMAT POCHYLNI		Faza projektu: Projekt budowlany
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża:
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II		Architektura
Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY POCHYLNI W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU ZST-B DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ			Skala: 1:75
Adres:	44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45, dz. nr 922/57			Data: 02.2024
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys. S/2