

PWIK/W/2024/.....⁶³⁸²/DT/W/2024/3167

Gliwice, dnia 26.11.2024 r.

DT/3882/2024

S/WT/24/570

Inwestycja własna

Dotyczy: wstępne wytyczne dla zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Kleszczowie w rejonie dz. nr 1570/188, 1571/188 i 1572/188 powstałych z podziału dz. nr 1485/188”, pozycja 1.16.16 (Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm zlokalizowanej częściowo wzdłuż budynków przy ul. Dworcowej 17a i 17b oraz z końcówki sieci wodociągowej PE Ø 110 mm usytuowanej w poboczu ul. Radosnej. W załączeniu przekazujemy geodezyjny szkic powykonawczy ww. sieci.
2. Od miejsca włączenia do istniejącej sieci PVC Ø 110 mm oznaczonej na załączonej mapie jako pkt A należy przewidzieć sieć wodociągową PE Ø 110 mm z rur PE100 SDR11 (PN 1,6 MPa) do połączenia z końcówką sieci wodociągowej PE Ø 110 mm w punkcie B i poprowadzić ją do punktu C.
3. W punkcie D należy zaprojektować trójnik.
4. W punkcie A należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławnicową w obudowie ziemnej, natomiast w punkcie B należy przewidzieć zasuwę liniową DN100 mm.
5. Projektowaną sieć wodociągową PE Ø 110 mm wyposażać w rejonie punktu C w hydrant podziemny DN80 z zasuwą odcinającą na odgałęzieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w celu odwodnienia i płukania sieci.
6. Zagłębienie przewodów wodociagowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu. Teren obsługiwany przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące minimalne przykrycie, tj. odległość od rzędnej terenu do rzędnej wierzchu rury 1,40 m bez względu na średnicę. Przewody należy układać na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm warstwą piasku.
7. W przypadku wykonywania przewiertów, przecisków należy stosować rury typu PE100 SDR11 w wersji do przewiertów lub o podobnych technicznie właściwościach.
8. Nad wodociągami 30 cm od ich górnej krawędzi winna być zastosowana taśma PVC z wkładką metalową szerokości 20 cm koloru zielonego.
9. Przewody wodociągowe zlokalizować w drogach dojazdowych do przedmiotowych działek zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

10. Z uwagi na konieczność zapewnienia służbom przedsiębiorstwa dojazdu pojazdów ciężkich do sieci wodociągowej na całej długości w celach eksploatacyjnych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i ewentualnych napraw należy wyznaczyć wzdłuż sieci wodociągowej na dz. nr 1570/188 pas technologiczny.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Weronika
Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny
2. Szkic

Kopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny + szkic

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice


Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



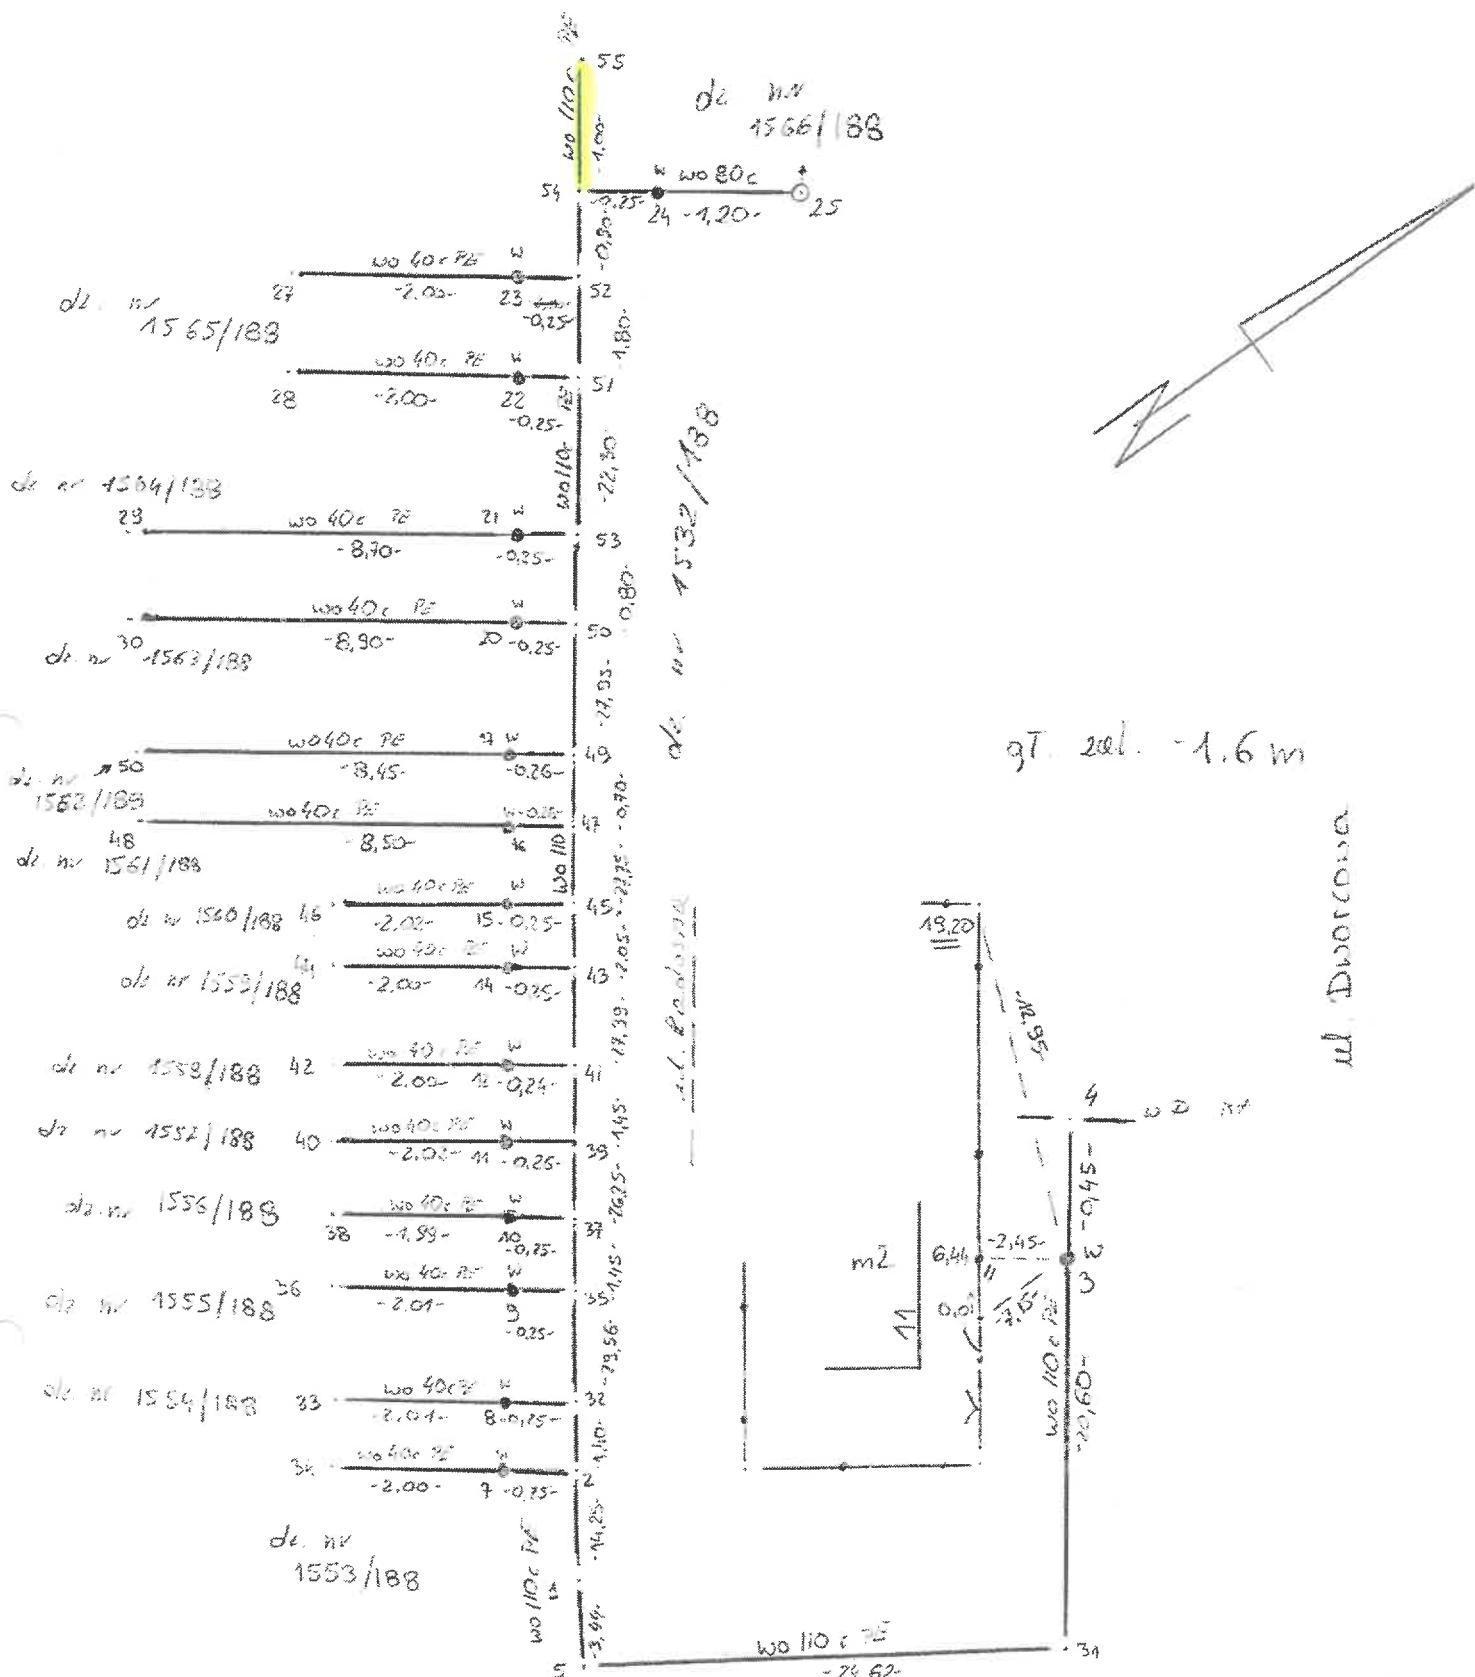

Pikiety	Obiekt: Kleszczów ul. Dworcowa – Radosna			Szkie nr 1
	Data	Imię i nazwisko	Woj. Śląskie	Rodz. Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
Pomierzył	01.12.2022.	Łukasz Kozieł	Gmina: Rudziniec	Pierworys
		GEODETA UPRAWNIONY	WC1-RZG.6640.1.2250.2022	"GEOMAX" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Foit 44-145 Stanica, ul. 1-go Maja 37 601-517-837
Sprawdził		Grzegorz Foit Nr upr. z paw. 18604		

PWIK/W/2024/.....⁶²⁸⁹/DT/W/2024/2794

Gliwice, dnia 21.11.2024 r.

DT/3417/2024

S/WT/24/522

Inwestycja własna

Dotyczy: wstępne wytyczne dla zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Kleszczowie w rejonie dz. nr 1573/194 i 1574/194 powstałych z podziału dz. nr 1190/30 oraz 1575/194 i 1576/194 powstałych z podziału dz. nr 1192/31 ” – pozycja 1.16.8 (Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE100 SDR11 (PN 1,6 MPa) o średnicy \varnothing 90 mm o długości ok. 75,0 m. Od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PVC \varnothing 110 mm zlokalizowanej na terenie dz. nr 329/25 przy ul. Dworcowej 19.
2. Projektowaną sieć wodociągową należy zlokalizować na terenie dz. nr 1577/194 i przewidzieć do wysokości dz. nr 1575/194 zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
3. Na wejście w dz. nr 329/25 należy uzyskać zgodę jego właściciela.
4. W miejscu wcinki do sieci PVC \varnothing 110 mm należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławnicową w obudowie ziemnej.
5. Projektowaną sieć wodociągową wyposażać na końcówce w hydrant podziemny DN80 z zasuwą odcinającą na odgałęzieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w celu odwodnienia i płukania sieci.
6. Zagłębienie przewodu wodociągowego powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu. Teren obsługiwany przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące minimalne przykrycie, tj. odległość od rzędnej terenu do rzędnej wierzchu rury 1,40 m bez względu na średnicę. Przewód należy układać na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm warstwą piasku.
7. W przypadku wykonywania przewiertów, przecisków należy stosować rury typu PE100 SDR11 w wersji do przewiertów lub o podobnych technicznie właściwościach.
8. Nad wodociągiem 30 cm od jego górnej krawędzi winna być zastosowana taśma PVC z wkładką metalową szerokości 20 cm koloru zielonego.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Załączniki:

Plan sytuacyjny

Kopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowy Obsługa Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

