


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (TYP PRZEWODOWY)

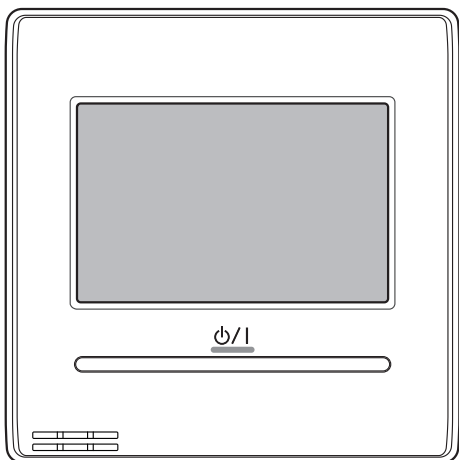

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Polski

UTY-RNRYZ5

UTY-RNRGZ5

UTY-RNRXZ5

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZĘŚĆ nr 9383992308-03
PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Spis Treści

WSTĘP

■ ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 3

■ OGÓLNY OPIS SYSTEMU 3

1 Terminologia	3
2 Konfiguracja hasła	4
3 Nazwy części	4

1 MONITOROWANIE

1-1 Monitorowanie 5

1-1-1 Ekran trybu monitorowania	5
1-1-2 Wyświetlacz statusu	5
1-1-3 Zabezpieczenie przed dziećmi	6
1-1-4 Zatrzymanie awaryjne	6

2 KONTROLA

2-1 Włączanie i Wyłączanie 7

2-2 Ustawienia pracy 7

2-2-1 Ustawianie trybu pracy	7
2-2-2 Ustaw temperaturę	7
2-2-3 Wybór prędkości wentylatora	7

3 USTAWIENIA

3-1 Wybór pozycji ustawień 8

3-2 Komfortowy 8

3-3 Ustawienia kierunku przepływu powietrza 8

3-3-1 VT (góra/dół) kierunek przepływu powietrza	8
3-3-2 HZ (lewo/prawo) kierunek przepływu powietrza	8
3-3-3 Indywidualne B. Zmian	9

3-4 Ustawienia programatora 9

3-4-1 Włącz timer	10
3-4-2 Timer czasu WYŁ	10
3-4-3 Wyłącz autom	10

3-5 Ustawienia timer tygodniowego (dla administratora) 11

3-5-1 Aktywowanie harmonogramu	11
3-5-2 Ustawienia harmonogramu	12
3-5-3 Ustaw dzień wolny	13

3-6 Specjalne ustawienia 13

3-6-1 Ekonomiczny	14
3-6-2 Ustawienia temp. automatycznego powrotu (dla administratora)	14
3-6-3 Ustawienia wyboru zakresu temp. (dla administratora)	14
3-6-4 Zab. p-zamr. (dla administratora)	15
3-6-5 Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu) dla administratora	15
3-6-6 Kontrola wentylatora dla oszczędzania energii (dla administratora)	16

3-7 Ustawienia czasu letniego (Oszczędzanie światła dziennego) (dla administratora) 16

3-8 Preferencje (dla administratora) 16

3-8-1 Kalibracja panelu	16
3-8-2 Ustawienia podświetlenia	17
3-8-3 Ustawienia kontrastu	17

3-9 Ustawienia początkowe (dla administratora) 17

3-9-1 Ustawienia języka	18
3-9-2 Ustawienia daty	18
3-9-3 Ustawienia jednostki temperatury	19
3-9-4 Ustawienia nazwy grupy R.C.	19
3-9-5 Ust. Czujnika pilota	19
3-9-6 Ustawienia hasła	19
3-9-7 Ust. poz. wyśw.	20
3-9-8 Ustawienia Obrotu	21

3-10 Serwis (dla administratora) 22

3-10-1 Historia błędów	22
3-10-2 Lista stanu ustawień	23
3-10-3 Reset. kontrolki filtra	23
3-10-4 Wersja	23
3-10-5 Wyś. wart. czujników	23

4 WSKAZÓWKI DOT. PRACY

4-1 Możliwe tryby (dla systemu VRF) 24

4-1-1 System odzyskiwania ciepła	24
4-1-2 Gdy jednostka wewnętrzna jest podłączona tylko do chłodzenia w systemie odzyskiwania ciepła	24
4-1-3 Priorytetowe połączenie RB w systemie odzyskiwania ciepła	24
4-1-4 System pompy ciepła	24
4-1-5 Priorytetowe połączenie jednostki zewnętrznej w systemie pompy ciepła	24

4-2 Ekran weryfikacji po zakończeniu ustawień 24

4-3 Możliwe zakresy temperatur 24


5 INNE

5-1 Wymiary opisowe 25

5-2 Dane techniczne 25

5-3 Kod błędu 25

Struktura ekranu

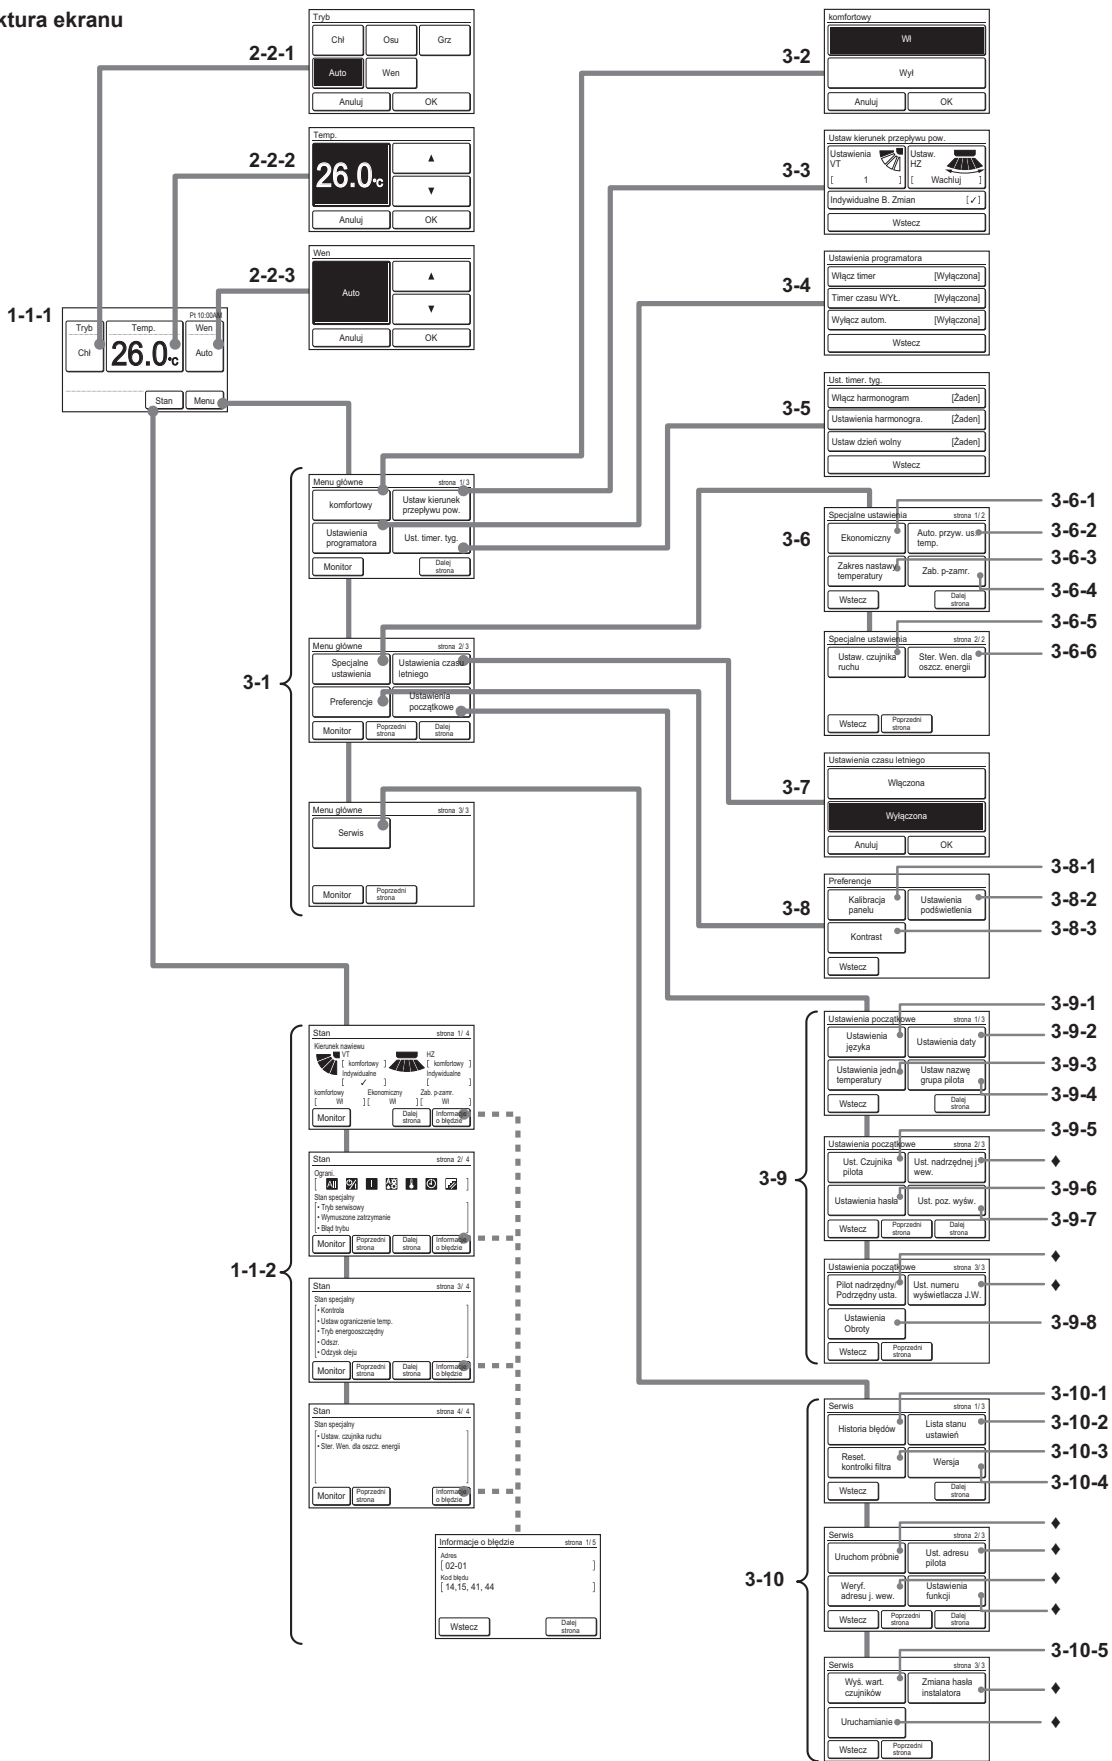



◆:Dla instalatora

WSTĘP

■ ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- „ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA” wskazane w instrukcji obsługi zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika. Należy pamiętać, by ich przestrzegać.

 OSTRZEŻENIE	To oznaczenie wskazuje procedury, które, gdy źle przeprowadzone, mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała użytkownika.
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp), należy natychmiast przerwać pracę, wyłączyć wyłącznik elektryczny i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.	
Nie wolno samodzielnie naprawiać lub modyfikować uszkodzonych kabli. Należy pozwolić upoważnionemu personelowi serwisu na wykonanie naprawy. Nieprawidłowa praca może spowodować porażenie prądem lub pożar.	
Podczas przenoszenia, zawsze należy kontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym w celu odinstalowania i instalowania niniejszego urządzenia.	
Nie dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.	
Jeśli dzieci mogą zbliżyć się do urządzenia należy podjąć środki zapobiegawcze, tak aby nie mogły go dosięgnąć.	
Nie należy naprawiać lub modyfikować samodzielnie. Może to spowodować awarię lub wypadek.	
Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Może to spowodować pożar z ulatniającego się gazu.	
Ostrożnie pozbyć się opakowań. Rozerwać i pozbyć się plastikowych torebek tak, aby dzieci nie mogły się nimi bawić. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia jeśli dzieci będą bawić się oryginalnymi plastikowymi torebkami.	
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.	

 PRZESTROGA	To oznaczenie wskazuje procedury, które, gdy źle przeprowadzone, mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia mienia.
Nie ustawiać zbiorników zawierających ciecz na tym urządzeniu. Spowoduje to nagrzewanie, pożar lub porażenie prądem.	
Nie narażać urządzenia na bezpośredni kontakt z wodą. Może to spowodować problemy, porażenie prądem lub nagrzewanie.	
Nie należy umieszczać urządzeń elektrycznych w odległości 1 m (40 in) od tej jednostki. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię urządzenia.	
Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu ognia lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Może to spowodować usterkę.	
Nie wolno dotykać przełączników ostrymi przedmiotami. Może to spowodować obrażenia ciała, kłopoty, lub porażenie prądem.	
Nie wkładać przedmiotów do szczelin urządzenia. Może to spowodować problemy, nagrzewanie, lub porażenie prądem.	

■ OGÓLNY OPIS SYSTEMU

1 Terminologia

Terminy związane z systemem (♦ dla systemu VRF)

- (a) System VRF ♦:
VRF (Variable Refrigerant Flow — zmienny przepływ czynnika chłodniczego) jest dużym multi-systemem, który skutecznie wietrzy szeroką gamę pomieszczeń — od dużych budynków, aż po domy jednorodzinne.
- (b) Inny system:
System klimatyzacji typu multi-split lub single-split inny niż system VRF.
- (c) System odzyskiwania ciepła ♦:
Jednostka wewnętrzna łączy się z jednostką zewnętrzną poprzez jednostkę RB w tym systemie. Dostępne są jednostki RB typu pojedynczego i typu 4-systemowego multi. Gdy jedna jednostka wewnętrzna z grupy RB przeprowadza operację chłodzenia, pozostałe jednostki wewnętrzne z grupy RB mogą pracować w trybie ogrzewania. Objasnienie terminu „grupa RB” znajduje się w punkcie (e). Jednostka wewnętrzna podłączona do jednostki zewnętrznej nie przechodząca przez jednostkę RB, jest tylko do chłodzenia.
- (d) System pompy ciepła:
Jest to standardowy system. W tego typu systemie jednostki wewnętrzne nie mogą jednocześnie działać w trybie chłodzenia i ogrzewania.
- (e) Grupa RB [dla systemu odzyskiwania ciepła] ♦:
Grupa jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostki RB typu pojedynczego lub każdego systemu jednostki RB typu multi. W grupie RB jednostki wewnętrzne nie mogą jednocześnie działać w trybie chłodzenia i ogrzewania.
- (f) Grupa R.C. (Grupa pilota zdalnego sterowania):
Tworzy grupę poprzez połączenie jednostek wewnętrznych za pomocą kabla pilota zdalnego sterowania. Pojedyncza jednostka wewnętrzna nienależąca do grupy również tworzy grupę R.C. Jest to minimalna jednostka operacyjna.
- (g) Układ chłodzenia:
Jest to system zbudowany z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych połączonych przez te same rury chłodnicze.
- (h) System ♦:
Tworzy go 1, 2 lub więcej systemów chłodniczych połączonych za pomocą kabla przesyłowego.
- (i) Główny pilot ♦:
Główny pilot zdalnego sterowania może sterować wieloma grupami R.C. Istnieje kontroler systemu, kontroler ekranu dotykowego i główny pilot zdalnego sterowania.
- (j) Standardowy pilot zdalnego sterowania:
Standardowy pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie tylko 1 grupą R.C. Ta jednostka na to odpowiada. Niniejsze urządzenie nie może być używane razem z trójprzewodowym pilotem zdalnego sterowania. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może być używany w połączeniu z tym urządzeniem.
- (k) Automatyczny niestandardowy (Niest. Auto):
Należy skonfigurować zarówno temperaturę chłodzenia, jak i ogrzewania. Gdy podczas pracy w trybie Automatyk niestandardowy temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość skonfigurowaną dla chłodzenia, rozpocznie się operacja chłodzenia. Natomiast gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości skonfigurowanej dla ogrzewania, uruchomiona zostanie operacja ogrzewania. (Z funkcji tej można skorzystać tylko wtedy, gdy kompatybilne z nią ustawienie jednostki wewnętrznej jest prawidłowe.)

- (l) Strefa nieczułości:
Strefa nieczułości to minimalna wartość jaką może wynieść różnica między temperaturą skonfigurowaną dla chłodzenia a temperaturą skonfigurowaną dla ogrzewania (= temperatura skonfigurowana dla chłodzenia - temperatura skonfigurowana dla ogrzewania) w nastawach trybu Automatyczny niestandardowy. Różnica między temperaturą skonfigurowaną dla chłodzenia a tą ustawioną dla ogrzewania w nastawach trybu Automatyczny niestandardowy nie może być mniejsza niż wartość strefy nieczułości. Strefę nieczułości konfiguruje się z poziomu jednostki wewnętrznej. Aby zmienić to ustawienie, należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

Terminy związane z adresem

- (m) Adres jednostki wewnętrznej ♦:
Jest to ID przypisane indywidualnie do każdej jednostki wewnętrznej.
- (n) Adres pilota zdalnego sterowania:
Jest to ID indywidualnie przypisywane oddzielnie z adresu jednostki wewnętrznej do jednostek wewnętrznych tworzących grupę R.C.

2 Konfiguracja hasła


To urządzenie umożliwia ustawienie 2 poniższych typów hasła:

- (a) Hasło
Jest to hasło dla administratora. Prośba o hasło pojawia się przy ustawieniu, które wymaga zarządzania. Aby uzyskać opis ustawienia i zmiany hasła, patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-6 Ustawienia hasła].
- (b) Hasło instalatora
To hasło jest wymagane dla ważnych ustawień podczas instalacji.

UWAGA

W przypadku zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą.

3 Nazwy części

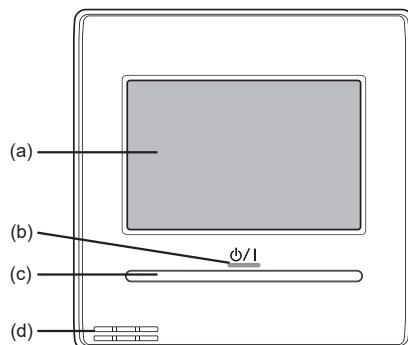

(a) Ekran dotykowy

- Po dotknięciu ekranu lub gdy przycisk WŁ./WYŁ. jest wciśnięty, gdy podświetlenie jest ustawione na Włącz, aktywowane zostanie podświetlenie. Podświetlenie gaśnie po 30 lub 60 sekundach po ostatniej operacji. Kiedy podświetlenie ekranu jest ustawione na Wyłączone, nie zapala się. Aby uzyskać opis ustawień podświetlenia, patrz [3 USTAWIENIA] → [3-8 Preferencje] → [3-8-2 Ustawienia podświetlenia].
- Lekko dotknij ekranu dotykowego opuszką palca. Dostępny w sprzedaży rysik również może zostać użyty. Jeśli ekran zostanie naciśnięty przy użyciu zbyt dużej siły lub jest użytkowany za pomocą pałeczki, ołówka, długopisu itp., może zostać porysowany lub uszkodzony.
- Nie wolno dotykać 2 lub więcej miejsc jednocześnie. Prawidłowe działania nie mogą być przeprowadzone.
- Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi w trakcie czyszczenia ekranu dotykowego zapobiega omyłkowemu wykonaniu niepotrzebnych operacji. (Patrz [1 MONITOROWANIE] → [1-1 Monitorowanie] → [1-1-3 Zabezpieczenie przed dziećmi].) Podczas czyszczenia nie wolno używać detergentów, alkoholu, rozcieńczalnika itp. Może dojść do wypadków lub pogorszenia wyglądu urządzenia.

(b) Kontrolka zasilania

Świeci się, gdy działa jednostka wewnętrzna. Miga, gdy wykryty jest błąd.

(c) Przycisk Wł./Wył.

(d) Czujnik temperatury pokojowej (wewnątrz)


Ustawienie jest niezbędne do korzystania z tego czujnika. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-5 Ust. Czujnika pilota].

1 MONITOROWANIE

1-1 Monitorowanie

1-1-1 Ekran trybu monitorowania

Ekran trybu monitorowania jest głównym ekranem tego urządzenia.

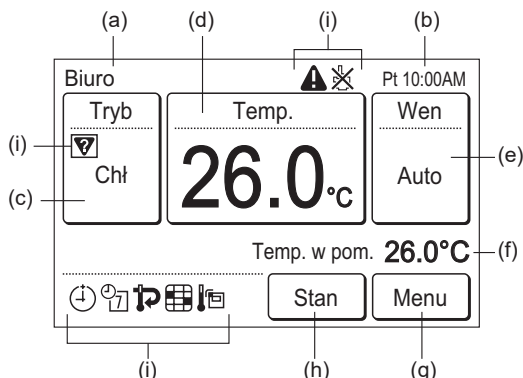

- (a) Nazwa grupy R.C.:
Nazwa grupy pilota zdalnego sterowania, do którego podłączone jest to urządzenie. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-4 Ustawienia nazwy grupy R.C.].
- (b) Zegar:
Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-2 Ustawienia daty].
- (c) Tryb:
Gdy zostanie dotknięty, ekran przełączy się na okno „Tryb”. Patrz [2 KONTROLA] → [2-2 Ustawienia pracy] → [2-2-1 Ustaw tryb pracy].
- (d) Temp.:
Gdy zostanie dotknięty, ekran przełączy się na ekran ustawień temperatury. Patrz [2 KONTROLA] → [2-2 Ustawienia pracy] → [2-2-2 Ustaw temperaturę].
Gdy jako tryb pracy wybrano ustawienie [Niest. Auto], wyświetlana jest temperatura skonfigurowana dla chłodzenia i ogrzewania.

Temp.	
Chł	28.0°C
Grz	20.0°C
- (e) Wen:
Gdy zostanie dotknięty, ekran przełączy się na ekran ustawień prędkości wentylatora. Patrz [2 KONTROLA] → [2-2 Ustawienia pracy] → [2-2-3 Wybór prędkości wentylatora].
- (f) Temp. w pomieszczeniu:
Pokazywana jest temperatura otoczenia wykrywana przez to urządzenie. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-7 Ust. poz. wysw.].
- (g) Menu:
Gdy zostanie dotknięty, ekran przełączy się na okno „Menu”. Patrz [3 USTAWIENIA].
- (h) Stan:
Gdy zostanie dotknięty, ekran przełączy się na okno „Stan”. Patrz [1-1-2 Wyświetlacz statusu].
- (i) Ikony statusu:

⚠ Wystąpił błąd. Patrz [1-1-2 Wyświetlacz statusu] → < Ekran informacji o błędzie >.

⛔ Praca z tego urządzenia jest zabroniona przez głównego pilota zdalnego sterowania. Patrz [1-1-2 Wyświetlacz statusu].

❗ Niedopasowanie trybu. Wybrany jest tryb, który nie może działać jednocześnie. Patrz [1-1-2 Wyświetlacz statusu].

🕒 Zegar Włączony, Zegar Wyłączony lub Automatyczny Wyłącznik Czasowy jest wybrany. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-4 Ustawienia programatora].

🕒 Zegar tygodniowy jest ustawiony. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-5 Ustawienia timer tygodniowego].

🔁 Temperatura automatycznego powrotu jest wybrana. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-6 Specjalne ustawienia] → [3-6-2 Ustawienia temp. automatycznego powrotu].

🧼 Pokazuje, że nadszedł czas, by wyczyścić filtr. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-10 Serwis] → [3-10-3 Reset. kontrolki filtra].

🌡 Czujnik temperatury tego urządzenia jest używany. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-5 Ust. Czujnika pilota].

W przypadku ekranu ten produkt wykorzystuje czcionkę Bit-map wykonaną i opracowaną przez firmę Ricoh Company, Ltd.


W trybie Wsparcie pracy wyświetlanie trybu monitora różni się, jak pokazano poniżej. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-9 Ustawienia początkowe] → [3-9-8 Ustawienia Obrotu], aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania trybu Wsparcie pracy.

- (a) Nazwa grupy R.C.:
Wyświetlany jest komunikat „Wsparcie pracy”.
- (c) Tryb:
Nie można zmienić trybu pracy podczas działania trybu Wsparcie pracy. Ekran nie porusza się, nawet jeśli dotkniesz w tym miejscu.
- (g) Menu:
Po dotknięciu zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.
- (h) Stan:
nie jest wyświetlany.
- (i) Ikony stanu:
⚠ świeci się, jeśli wystąpił błąd.
⚠ miga podczas pracy w trybie Wsparcie.

1-1-2 Wyświetlacz statusu


Wyświetlają się ustawienia pilota i jednostki wewnętrznej.

Dotknąć przycisku [Stan] na ekranie trybu monitorowania. Zostanie wyświetlony ekran „Stan”.



Ekran „Stan” posiada 2, 3 lub 4 strony, które są przełączane poprzez dotknięcia przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. Gdy przycisk [Monitor] zostanie dotknięty, na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu monitorowania.
(*: Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane).

< Strona 1 >




- Kierunek nawiewu*:
Wyświetlają się ustawienia kierunku przepływu powietrza. To ustawienie pojawi się wyłącznie dla jednostek wewnętrznych, które mogą ustawić kierunek przepływu powietrza. Kiedy wybrane jest komfortowe ustawienie przepływu powietrza, wyświetlone jest [komfortowy]. Komunikat „Indywidualne” jest wyświetlany tylko wtedy, gdy ten pilot jest podłączony do jednostki wewnętrznej, która obsługuje odpowiednią funkcję. Gdy ustawienie zostanie wykonane, wyświetli się [✓]. Patrz [3 Ustawienia] → [3-3 Ustawienia kierunku przepływu powietrza] → [3-3-3 Indywidualne B. Zmian].
- Komfortowy*:
Wyświetlają się opcje WŁĄCZ lub WYŁĄCZ dla ustawienia komfortowego.

- **Ekonomiczny:**
Wyświetlają się opcje WŁĄCZ lub WYŁĄCZ dla ustawienia ekonomicznego.
- **Zab. p-zamr.*:**
Wyświetlają się opcje WŁĄCZ lub WYŁĄCZ dla anty-zamrażania. < Strona 2 >


< Strona 2 >





- **Ograni.:**
Funkcje, których działanie z tego urządzenia i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania są zabronione przez głównego pilota zdalnego sterowania wyświetlane są za pomocą ikon. Treści poszczególnych ikon są następujące:

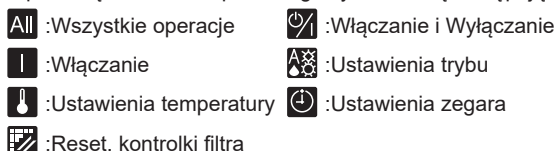

Podczas próby zmiany lub ustawiania zablokowanej funkcji, wyświetlony zostanie następujący ekran i żadna próba zmiany lub ustawienia nie będzie możliwa. Po dotknięciu przycisku [Zamknij], wyświetlacz powróci do ekranu poprzedzającego przeprowadzoną operację.



< Strona 2 (do 3 lub 4) >



- **Stan specjalny (Strona 2, 3 lub 4)**
Wyświetlany jest status jednostki wewnętrznej. Gdy wyświetlane treści przekroczą 3, zostaną wyświetlone na następnej stronie (strona 3 lub 4). Treść statusu jest następująca: (Wyświetlane są tylko te pozycje, które obsługuje jednostka wewnętrzna lub pozycje już działające.)

Tryb serwisowy:

Sprawdzana jest jednostka wewnętrzna. Jednostka wewnętrzna w tym czasie zatrzymuje działanie.

Wymuszone zatrzymanie:

Jednostka wewnętrzna jest zatrzymana w sposób wymuszony poprzez sygnał zewnętrzny.

Błąd trybu:

Tryb, który nie może być używany jednocześnie z główną jednostką wewnętrzną lub inną działającą jednostką wewnętrzną jest ustawiony w tej samej grupie RB systemu odzyskiwania ciepła lub w systemie chłodzenia systemu pompy ciepła. W tym przypadku, ponieważ ten tryb zostanie przełączony na tryb wentylatora, należy zresetować i włączyć tryb, który może być obsługiwany jednocześnie. Patrz [4 WSKAZÓWKI DOT. PRACY] → [4-1 Możliwe tryby] dla trybów, które mogą być obsługiwane jednocześnie.

Kontrola:

Ta treść jest wyświetlana w podrzędnej jednostce wewnętrznej, podczas gdy główna jednostka wewnętrzna jest ustawiona w systemie chłodniczym lub grupie RB, do którego jest podłączona ta jednostka. Gdy główna jednostka wewnętrzna nie jest ustawiona, to pokazuje, że już jest inna działająca jednostka wewnętrzna. Tylko tryb ustawiony przez główną jednostkę wewnętrzną lub tryb, który może działać jednocześnie z inną działającą jednostką wewnętrzną może zostać wybrany. Patrz [4.WSKAZÓWKI DOT. PRACY] dla trybów, które mogą być obsługiwane jednocześnie.

Ustaw ograniczenie temp.:

Temperatura jednostki wewnętrznej jest ograniczona przez głównego pilota zdalnego sterowania.

Tryb energooszczędny:

Oszczędzania energii jest ustawione przez menadżera energii dla kontrolera systemowego.

Odszr.:

Podczas ogrzewania, jednostka zewnętrzna wykonuje operację rozmrażania. Wentylator jednostki wewnętrznej w tym czasie zatrzymuje swoje działanie.

Odzysk oleju:

Jednostka zewnętrzna wykonuje operację odzyskiwania oleju. Wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymać swoje działanie.

Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu):



Ta funkcja jest włączona. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-6 Specjalne ustawienia] → [3-6-5 Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu)]. Ster.

Wen. dla oszcz. energii:

Ta funkcja jest włączona. Patrz [3 USTAWIENIA] → [3-6 Specjalne ustawienia] → [3-6-6 Kontrola wentylatora dla oszczędzania energii].


< Ekran informacji o błędzie >

[Informacje o błędzie] jest wyświetlane tylko wtedy, gdy występuje historia błęd. Gdy przycisk [Informacje o błędzie] zostanie dotknięty, wyświetlacz przełączy się na ekran „Informacje o błędzie”. Patrz [5-3 Kod błędu], by sprawdzić błędy.




1-1-3 Zabezpieczenie przed dziećmi

Jeśli pojawia się ten ekran po dotknięciu ekranu trybu monitorowania, wtedy ta jednostka jest zabezpieczona przed dziećmi.




- **Zabezpieczenie przed dziećmi ustaw/resetuj:**
Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. przez 4 sekundy lub dłużej przy jednoczesnym dotknięciu obszaru poza główną sekcją ekranu trybu monitorowania (brak odpowiedzi, nawet jeśli jest dotykany). Ustaw/Resetuj może być przełączone, nawet wtedy, gdy jednostka wewnętrzna jest zatrzymana. To ustawienie nie może być wykonane na ekranach innych niż ekran monitorowania.

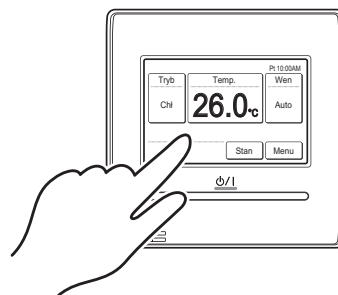

1-1-4 Zatrzymanie awaryjne


Ten ekran jest wyświetlany, gdy system był zatrzymany awaryjnie poprzez zewnętrzne działanie. Jeśli zatrzymanie awaryjne zostanie zresetowane, wyświetli się ekran trybu monitorowania.



2 KONTROLA

2-1 Włączanie i Wyłączanie

- (1) Naciśnij przycisk [Wł./Wył.]

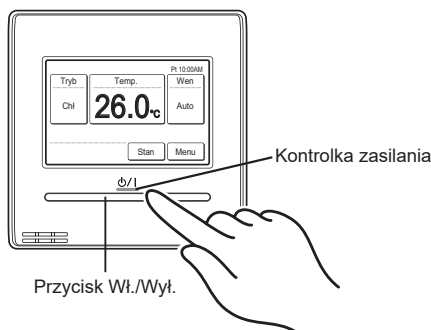

Kontrolka zasilania pozostaje włączona, gdy działa jednostka wewnętrzna.


UWAGA

Przycisk WŁ./WYŁ. nie może być przełączany na ekranach innych niż ekran monitorowania.


2-2 Ustawienia pracy

2-2-1 Ustawianie trybu pracy

- (1) Dotknąć przycisku [Tryb] na ekranie trybu monitorowania.
- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Tryb”. Wybrać tryb pracy.

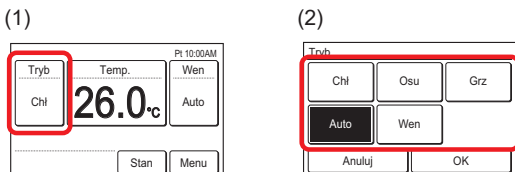


Zależnie od modelu jednostki wewnętrznej zamiast opcji [Auto] wyświetlana może być opcja [Niest. Auto].



UWAGI

• Wyświetlane są tylko dostępne tryby. Dostępne tryby zależą od konfiguracji systemu i statusu pracy. Patrz [4.WSKAZÓWKI DOT. PRACY]→[4-1 Możliwe tryby].

• Gdy „Wen” jest wybrany, temperatura nie może być ustawiona.




• W grupie R.C., do której przypisano nadrzędną jednostkę wewnętrzną, można skorzystać z trybu [Auto] lub [Niest. Auto]. Opcje te nie są wyświetlane w pozostałych grupach R.C.

• Kiedy tryb pracy jest przełączony na system odzyskiwania ciepła, przygotowanie pracy może zająć dłuższy czas, ale nie jest to usterka.


- (3) Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu trybu monitorowania.

2-2-2 Ustaw temperaturę

- (1) Dotknąć przycisku [Temp.] na ekranie trybu monitorowania.
- (2) Wyświetli się ekran „Temp.”. Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa się za pomocą klawisza [▲] lub [▼].

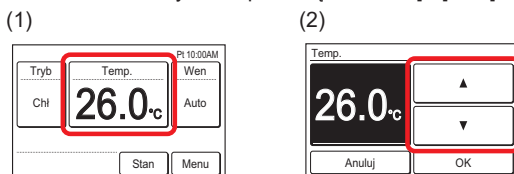

Gdy jako tryb pracy wybrano ustawienie [Niest. Auto], należy skonfigurować temperaturę dla chłodzenia i ogrzewania.



UWAGI


• Zakresy ustawiania temperatury różnią się w zależności od trybu pracy. Patrz [4.WSKAZÓWKI DOT. PRACY]→[4-3 Możliwe zakresy temperatur].

• Podczas, gdy „Zakres nastawy temperatury” jest włączony, dostępne temperatury odpowiadają wybranemu ustawieniu. Patrz [3.USTAWIENIA] → [3-6 Specjalne ustawienia] → [3-6-3 Ustawienia wyboru zakresu temp.].

- (3) Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu trybu monitorowania.

2-2-3 Wybór prędkości wentylatora

- (1) Dotknąć przycisku [Wen] na ekranie trybu monitorowania.
- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Wen”. Wybrać prędkość wentylatora za pomocą klawiszy [▲] lub [▼].

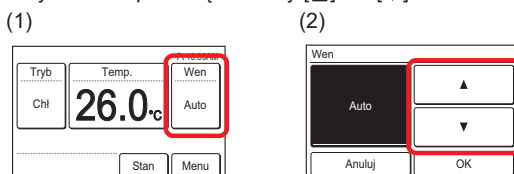


- (3) Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu trybu monitorowania.


3 USTAWIENIA

3-1 Wybór pozycji ustawień

- (1) Dotknąć przycisku [Menu] na ekranie trybu monitorowania.



- (2) Wyświetlił się ekran „Menu główne”. Ten ekran ma 3 strony, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. (Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane).

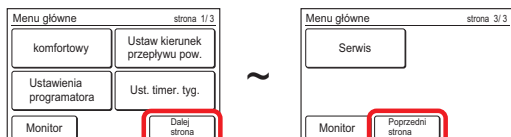


Gdy pozycja do ustawienia zostanie dotknięta, wyświetlony zostanie każdy z ekranów ustawień. Patrz opis każdej pozycji w celu uzyskania szczegółowych informacji. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Monitor] zostanie dotknięty, na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu monitorowania.

3-2 Komfortowy

Kierunek przepływu powietrza (góra/dół lub lewo/prawo) jest ustawiony tak, aby zapewnić klimatyzację całego pomieszczenia. W trybie komfortowego przepływu powietrza kierunku przepływu powietrza nie można regulować ręcznie, ponieważ jest on ustawiony za stałe.


- (1) Dotknąć przycisku [komfortowy] na ekranie „Menu główne”.



UWAGA

W przypadku jednostek wewnętrznych bez funkcji komfortu nie jest wyświetlana opcja [komfortowy].


- (2) Wyświetlił się ekran „komfortowy”. Dotknąć przycisku [Wł] lub [Wył] na ekranie „komfortowy”.



Po dotknięciu [OK] dane są przesyłane do jednostki wewnętrznej, po czym ponownie zostanie wyświetlony ekran „Menu główne”.

3-3 Ustawienia kierunku przepływu powietrza


- (1) Dotknąć przycisku [Ustaw kierunek przepływu pow.] na ekranie „Menu główne”.



UWAGA


Dla jednostek wewnętrznych bez funkcji regulacji kierunku przepływu powietrza, opcja [Ustaw kierunek przepływu pow.] nie jest wyświetlana.

- (2) Wyświetlił się ekran „Ustaw kierunek przepływu pow.”. Po dotknięciu przycisku [Ustawienia VT] (przepływ powietrza góra/dół) lub [Ustaw. HZ] (przepływ powietrza lewo/prawo), wyświetlony zostanie każdy z ekranów ustawień.



Gdy jednostka wewnętrzna nie posiada funkcji regulacji kierunku przepływu powietrza lewo/prawo, [Ustaw. HZ] nie jest wyświetlana, a kierunek powietrza nie może być ustawiony.

Kiedy pilot jest podłączony do kasetonowej jednostki wewnętrznej z indywidualnym przepływem powietrza, wyświetlony jest ekran [Indywidualne B. Zmian].



Dla tej operacji, patrz „3-3-3 Indywidualne B. Zmian”.


Gdy przycisk [OK] lub [Anuluj] zostanie dotknięty na każdym ekranie ustawień, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

UWAGI

- Podczas korzystania z tego urządzenia razem z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, kierunek przepływu powietrza jednostki wewnętrznej może nie zgadzać się z kierunkiem wskazanym na tym urządzeniu.
- Gdy kierunek nawiewu zostanie ustawiony za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania i tego produktu, ustawienie kierunku nawiewu wyświetlane przez produkt może różnić się od rzeczywistego położenia żaluzji jednostki wewnętrznej.
- Gdy kierunek nawiewu zostanie ustawiony za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania i tego produktu dla tej samej grupy kontrolowanej pilotem zdalnego sterowania, ustawienie kierunku nawiewu wyświetlane przez produkt może różnić się od rzeczywistego położenia żaluzji jednostki wewnętrznej.

3-3-1 VT (góra/dół) kierunek przepływu powietrza


- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia VT] na ekranie „Ustaw kierunek przepływu pow.”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Ustaw kier. przepł. pow. w pionie”. Dotknąć przycisku [▲] lub [▼] i ustawić kierunek przepływu powietrza lub opcję „Wachluj”.

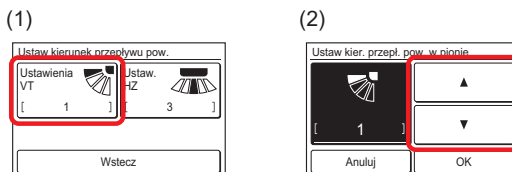

- (3) Po dotknięciu przycisku [OK] po zakończeniu ustawiania, dane są wysyłane do jednostki wewnętrznej, a wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw kierunek przepływu pow.”.

3-3-2 HZ (lewo/prawo) kierunek przepływu powietrza

- (1) Dotknąć przycisku [Ustaw. HZ] na ekranie „Ustaw kierunek przepływu pow.”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Ustaw kier. przepł. pow. w poziomie”. Dotknąć przycisku [◀] lub [▶] i ustawić kierunek przepływu powietrza lub opcję „Wachluj”.


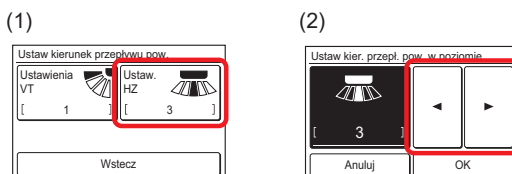


- (3) Po dotknięciu przycisku [OK], po przesłaniu danych do jednostki wewnętrznej, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw kierunek przepływu pow.”.



3-3-3 Indywidualne B. Zmian

„Indywidualne B. Zmian” można używać jedynie w połączeniu z kasetonową jednostką wewnętrzną, która obsługuje tę funkcję. Kierunek przepływu powietrza można ustawić dla każdego wylotu jednej lub wielu jednostek wewnętrznych podłączonych do tego samego pilota zdalnego sterowania.

- (1) Dotknąć przycisku [Indywidualne B. Zmian] na ekranie „Ustaw kierunek przepływu pow.”.
- (2) Dotknij numeru jednostki, którą chcesz skonfigurować na ekranie „Indywidualne B. Zmian”.



* Opcja [komfortowy] zostaje ustawiona dla zacienionej jednostki wewnętrznej zgodnie z rysunkiem (2a) poniżej. Po jej dotknięciu wyświetlony zostanie komunikat zgodnie z rysunkiem (2b) poniżej.



* W przypadku podłączenia wielu jednostek wewnętrznych do tego pilota zdalnego sterowania, wyświetlony zostanie ekran wyboru jednostki wewnętrznej. Gdy ekran (2) ma 2 strony, to mogą być one przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. Gdy ten pilot zdalnego sterowania jest podłączony do wielu jednostek wewnętrznych, adres (XX-XX) jest wyświetlany dla każdej jednostki wewnętrznej. Dotknąć jednostkę wewnętrzną, która ma zostać ustawiona. Ikona [✓] jest wyświetlana przy wybranej jednostce wewnętrznej.


UWAGI

- Aby wyczyścić ustawienie kierunku przepływu powietrza dla wszystkich wyświetlanych jednostek wewnętrznych, należy dotknąć przycisku [Reset]. Po wybraniu opcji [TAK] na ekranie potwierdzenia, ustawienia zostaną wyczyszczone, a kierunek przepływu powietrza przełączy się na ustawienie zdefiniowane „VT (góra/dół) kierunek przepływu powietrza” (patrz 3-3-1).
- Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych jednostek wewnętrznych na ekranie wyboru jednostki wewnętrznej, skonsultuj się z instalatorem lub personelem serwisowym.

- (3) Wyświetlił się ekran wyboru wylotu, który ustawia kierunek przepływu powietrza. Dotknąć wylot, aby go ustawić.

Typ kasetonowy

Sprawdź pozycję każdego wylotu w oparciu o znacznik „◆” na korpusie jednostki wewnętrznej.


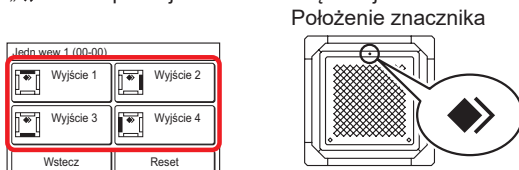


UWAGA

- Aby skasować ustawienia wylotu wybranych jednostek wewnętrznych, należy dotknąć przycisku [Reset]. Po wybraniu opcji [TAK] na ekranie potwierdzenia, ustawienia zostaną wyczyszczone, a kierunek przepływu powietrza przełączy się na ustawienie zdefiniowane „VT (góra/dół) kierunek przepływu powietrza” (patrz 3-3-1).

Typ z kasetonem z przepływem 3D



Liczba wylotów różni się w zależności od modelu.



- (4) Wyświetlił się ekran ustawienia kierunku przepływu powietrza. Dotknij przycisku [VT] (góra/dół) lub [HZ] (lewo/prawo). Kiedy jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona w funkcję regulacji kierunku przepływu powietrza (góra/dół lub lewo/prawo), [VT]/[HZ] nie są wyświetlane i kierunek przepływu powietrza nie może być ustawiony.



Ustawienia VT (przepływ powietrza w kierunku góra/dół)

Wyświetlił się ekran „Ustaw kier. przepł. pow. w pionie”. Dotknąć przycisku [▲] lub [▼] i ustawić kierunek przepływu powietrza lub opcję „Wachluj”.



Ustawienia HZ (przepływ powietrza w kierunku lewo/prawo)

Wyświetlił się ekran „Ustaw kier. przepł. pow. w poziomie”. Dotknąć przycisku [◀] lub [▶] i ustawić kierunek przepływu powietrza lub opcję „Wachluj”.





UWAGA

- Kiedy ustawienia „VT (góra/dół) kierunek przepływu powietrza” (patrz 3-3-1) lub „HZ (lewo/prawo) kierunek przepływu powietrza” (patrz 3-3-2) są ustawione na wylocie, „—” wyświetla się na ekranie wylotu.

3-4 Ustawienia programatora

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia programatora] na ekranie „Menu główne”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Ustawienia programatora”.



Możliwe ustawienia programatora są następujące:

- Włącz timer:** Zatrzymana jednostka wewnętrzna włącza się po ustawionym czasie.
- Timer czasu WYŁ.:** Włączona jednostka wewnętrzna przestanie działać po ustawionym czasie.
- Wyłącz autom.:** Gdy praca jednostki wewnętrznej została rozpoczęta poprzez przycisk Wł./Wył. tego urządzenia, wtedy zatrzyma się po ustawionym czasie.

Jeśli pozycja, która ma zostać ustawiona zostanie dotknięta, ekran zostanie przełączony do poszczególnych ekranów ustawień. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-4-1 Włącz timer

- (1) Dotknąć przycisku [Włącz timer] na ekranie „Ustawienia programatora”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].

Aktywuj funkcję Włącz timer

- (2) Wyświetli się ekran „Włącz timer”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Włącz timer”.
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Włącz timer”.

Ustaw czas rozpoczęcia pracy

- (4) Dotknąć przycisku [Czas początku pracy] na ekranie „Włącz timer”. Wyświetli się ekran „Czas początku pracy”.
- (5) Ustawić czas, dotykając przycisku [▲] lub [▼].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Włącz timer”.

UWAGA

Czas może zostać ustawiony do 24 godzin.

Stosowanie ustawienia

- (6) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Włącz timer”. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia programatora”.

3-4-2 Timer czasu WYŁ.

- (1) Dotknąć przycisku [Timer czasu WYŁ.] na ekranie „Ustawienia programatora”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].

Aktywuj Timer czasu WYŁ.

- (2) Wyświetli się ekran „Timer czasu WYŁ.”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz].
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Timer czasu WYŁ.”.

Ustaw czas końca pracy

- (4) Dotknąć przycisku [Czas końca pracy] na ekranie „Timer czasu WYŁ.”. Wyświetli się ekran „Czas końca pracy”.
- (5) Ustawić czas, dotykając przycisku [▲] lub [▼].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Timer czasu WYŁ.”.

UWAGA

Czas może zostać ustawiony do 24 godzin.

Stosowanie ustawienia

- (6) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Timer czasu WYŁ.”. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia programatora”.

3-4-3 Wyłącz autom.

- (1) Dotknąć przycisku [Wyłącz autom.] na ekranie „Ustawienia programatora”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].

Aktywuj funkcję Wyłącz autom.

- (2) Wyświetli się ekran „Wyłącz autom.”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Wyłącz autom.”.
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Wyłącz autom.”.

Ustaw czas końca pracy

- (4) Dotknąć przycisku [Czas końca pracy] na ekranie „Wyłącz autom.”.
- (5) Wyświetli się ekran „Czas końca pracy”. Ustawić czas za pomocą [▲] lub [▼]. Czas można ustawić w zakresie od 30 do 240 minut w odstępach co 10 minut.

(4)

Wyłącz autom. Pi 10:00AM	
Włączona/Wyłączona	[Włączona]
Czas końca pracy	[za 30 min.]
Ustaw zakres czasu [-]	
Anuluj	OK

(5)

Czas końca pracy Pi 10:00AM	
Po tej instrukcji obsługi	
za	30 min.
[▲] [▼]	
Anuluj	OK

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Wyłącz autom.”.

Ustaw zakres czasu dla Wyłącz autom.

- (6) Dotknąć przycisku [Ustaw zakres czasu] na ekranie „Wyłącz autom.”.
- (7) Wyświetlił się ekran „Ustaw zakres czasu”. Dotknąć przycisku [Zakres czasu].

(6)

Wyłącz autom. Pi 10:00AM	
Włączona/Wyłączona	[Włączona]
Czas końca pracy	[za 30 min.]
Ustaw zakres czasu [-]	
Anuluj	OK

(7)

Ustaw zakres czasu Pi 10:00AM	
Zakres czasu	[Bez przerwy]
Czas Rozpoczęcia	[---:--]
Czas Zakończenia	[---:--]
Anuluj	OK

- (8) Wyświetlił się ekran „Zakres czasu”. Określając zakres czasu dla „Wyłącz autom.”, należy dotknąć przycisku [Ust. zakres], gdy aktywując ustawienie na cały dzień, dotknąć [Bez przerwy].

Zakres czasu	
Ust. zakres	[Bez przerwy]
Anuluj	OK

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw zakres czasu”. Kiedy wybrana jest opcja [Bez przerwy], należy przejść do (14).

- (9) Dotknąć przycisku [Czas Rozpoczęcia] na ekranie „Ustaw zakres czasu”.
- (10) Wyświetlił się ekran „Czas Rozpoczęcia”. Ustaw czas rozpoczęcia, dotykając przycisku [▲] lub [▼] na ekranie „Czas Rozpoczęcia”.

(9)

Ustaw zakres czasu Pi 10:00AM	
Zakres czasu	[Ust. zakres]
Czas Rozpoczęcia	[---:--]
Czas Zakończenia	[---:--]
Anuluj	OK

(10)

Czas Rozpoczęcia Pi 10:00AM	
Godz.	min.
08	40
[▲] [▼]	[▲] [▼]
AM	
Anuluj	OK

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw zakres czasu”.

UWAGA

Ekran ustawień odpowiada preferencjom ustawionym w „Wyświetl opcje formatowania”.

- (11) Dotknąć przycisku [Czas Zakończenia] na ekranie „Ustaw zakres czasu”.
- (12) Wyświetlił się ekran „Czas Zakończenia”. Ustawić czas zakończenia, dotykając przycisku [▲] lub [▼].

(11)

Ustaw zakres czasu Pi 10:00AM	
Zakres czasu	[Ust. zakres]
Czas Rozpoczęcia	[08:40AM]
Czas Zakończenia	[---:--]
Anuluj	OK

(12)

Czas Zakończenia Pi 10:00AM	
Godz.	min.
05	40
[▲] [▼]	[▲] [▼]
PM	
Anuluj	OK

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw zakres czasu”.

- (13) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Ustaw zakres czasu”. Wyświetlacz powróci do ekranu „Wyłącz autom.”.

Ustaw zakres czasu Pi 10:00AM	
Zakres czasu	[Ust. zakres]
Czas Rozpoczęcia	[08:40AM]
Czas Zakończenia	[05:40PM]
Anuluj	OK

Stosowanie ustawienia

- (14) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Wyłącz autom.”. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia programatora”.

Wyłącz autom. Pi 10:00AM	
Włączona/Wyłączona	[Włączona]
Czas końca pracy	[za 30 min.]
Ustaw zakres czasu [08:40AM-05:40PM]	
Anuluj	OK

3-5 Ustawienia timer tygodniowego (dla administratora)

Możliwe jest ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy. Mogą zostać utworzone dwa wzory harmonogramu. Można ustawić do 8 ustawień czasu dla każdego dnia.

- (1) Dotknąć przycisku [Ust. timer. tyg.] na ekranie „Menu główne”. Po wyświetleniu ekranu „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].
- (2) Wyświetlił się ekran „Ust. timer. tyg.”.

(1)

Menu główne strona 1/3	
komfortowy	Ustaw kierunek przepływu pow.
Ustawienia programatora	Ust. timer. tyg.
Monitor	Dalej strona

(2)

Ust. timer. tyg.	
Włącz harmonogram	[Zaden]
Ustawienia harmonogra.	[Zaden]
Ustaw dzień wolny	[Zaden]
Wstecz	

Możliwe są następujące ustawienia:

- **Włącz harmonogram:**
Wybrany jest harmonogram do wykonania albo zegar tygodniowy jest tymczasowo wyłączony.
- **Ustawienia harmonogra.:**
Utworzony jest harmonogram pracy dziennej. Mogą zostać utworzone dwa wzory harmonogramu. Można ustawić do 8 ustawień czasu dla każdego dnia.
- **Ustaw dzień wolny:**
Zegar tygodniowy może być wyłączony dla dowolnego dnia w przeciągu 1 tygodnia. Jest to wygodne, gdy praca nie jest wymagana w czasie wakacji, itd. Gdy wybrany dzień wolny minie, jego ustawienie zostanie wyczyszczone.

Gdy pozycja do ustawienia zostanie dotknięta, wyświetlony zostanie każdy z ekranów ustawień. Patrz opis każdej pozycji w celu uzyskania szczegółowych informacji. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-5-1 Aktywowanie harmonogramu

Wybór harmonogramu do użycia

- (1) Dotknąć przycisku [Włącz harmonogram] na ekranie „Ust. timer. tyg.”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Włącz harmonogram”. Wybrać i dotknąć przycisku [Harmonogram 1] lub [Harmonogram 2].

(1)

Ust. timer. tyg.	
Włącz harmonogram	[Zaden]
Ustawienia harmonogra.	[Zaden]
Ustaw dzień wolny	[Zaden]
Wstecz	

(2)

Włącz harmonogram	
Harmonogram 1	[Zaden]
Harmonogram 2	[Zaden]
Zaden	
Anuluj	OK

- (3) Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ust. timer. tyg.”.


UWAGA

W celu wyłączenia już wybranego harmonogramu dotknąć przycisku [Brak] na ekranie (2).

3-5-2 Ustawienia harmonogramu

Wybór harmonogramu do ustawienia

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia harmonogra.] na ekranie „Ust. timer. tyg.”.
- (2) Wyświetli się ekran „Ustawienia harmonogra.”. Gdy przycisk [Harmonogram 1] lub [Harmonogram 2] zostanie dotknięty, wyświetlony zostanie każdy z ekranów ustawień.

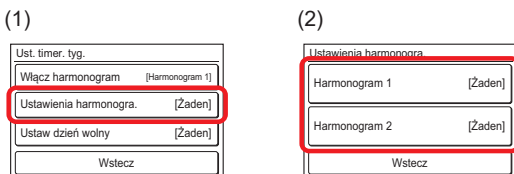


Wybrać dzień tygodnia

- (3) Wyboru dokonuje się poprzez dotknięcie dnia tygodnia, w którym zaplanowana operacja harmonogramu ma zostać wykonana. Ustawienia dla 4 czasów są wyświetlane na tym ekranie. Gdy treść zostanie zweryfikowana, zmienić stronę poprzez dotknięcie przycisku [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].
- (4) Gdy zostanie dotknięty ekran wyświetlenia harmonogramu, wyświetlacz przełączy się na ekran ustawień dla każdego dnia tygodnia.




Ustawianie harmonogramu dla każdego dnia tygodnia

- (5) Ekran ustawień dla każdego dnia tygodnia ma 3 strony, które można zmienić poprzez dotknięcie przycisku [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. Ustawienie do 3 czasów może być wyświetlane na 1 stronie.



Przez każde dotknięcie od [1] do [8] może być ustawione szczegółowe ustawienia dla tego czasu.

- (6) Pozycje, które można ustawić na jeden raz to [Godz], [Wt / Wyl], [Tryb] i [Temp.]. Gdy dana pozycja zostanie dotknięta, wyświetlony zostanie jej ekran ustawień. Aby wyczyścić wybrane ustawienie czasu, dotknąć przycisku [Wyczyść]. Gdy przycisk [Wyczyść] zostanie dotknięty, wyświetlony zostanie ekran weryfikacji. Po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie, ustawienie zostanie wyczyszczone.
- (7) Dotknąć przycisku [Godz] na ekranie (6) i ustawić czas za pomocą [▲] lub [▼].

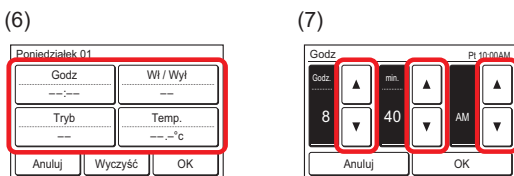


Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu (6).

UWAGA

Ekran ustawień odpowiada preferencjom ustawionym w „Wyświetl opcje formatowania”.

- (8) Dotknąć przycisku [Wł/Wył] na ekranie (6), a następnie wybrać [Wł], [Wył] albo [B. Zmian].




Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu (6).


UWAGA

Po wybraniu opcji [B. Zmian], stan jednostki wewnętrznej tuż przed rozpoczęciem zostanie zachowany. Gdy operacja Wł/Wył i ustawienia zostały zmienione ręcznie przed rozpoczęciem pracy zegara, nowe działanie i ustawienia zostaną zachowane.

- (9) Dotknąć przycisku [Tryb] na ekranie (6), i wybrać tryb pracy. Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu (6).
- (10) Dotknąć przycisku [Set. Temp] na ekranie (6) i wyregulować temperaturę w pomieszczeniu za pomocą [▲] lub [▼]. Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu (6).

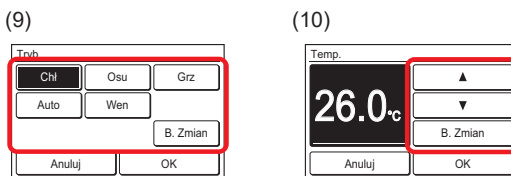

W przypadku wybrania jako trybu pracy ustawienia [Niest. Auto] lub [B. zmian] należy skonfigurować temperaturę dla chłodzenia i ogrzewania.



<Przykładowy program>


		Czas	Wł./Wył.	Tryb	Temp.
Rano	[1]	08:00 AM	Wł.	Osu	28 °C
	[2]	10:00 AM	B. Zmian	Chł	26 °C
Po południu	[3]	12:00 AM	B. Zmian	B. Zmian	24 °C
	[4]	15:00 AM	Wył.	—	—
Noc	[5]	17:00 AM	Wł.	B. Zmian	B. Zmian
	[6]	19:00 AM	B. Zmian	B. Zmian	26 °C
—	[7]	21:00 AM	Wył.	—	—
—	[8]	—	—	—	—

Zakończanie ustawienia dla każdego dnia tygodnia

- (11) Po dotknięciu przycisku [OK] na ekranie (6), wyświetlacz powróci do ekranu (5). W przypadku kontynuowania ustawień tego samego dnia tygodnia, powtórzyć (5) do (11).



Po dotknięciu przycisku [OK] na ekranie (5), wyświetlacz powróci do ekranu (3).



Pasek jest wyświetlany nad dniem tygodnia z ustawionym harmonogramem.

Podczas wykonywania różnych ustawień dla pozostałych dni tygodnia, powtórz (3) do (11).

Kopiowanie ustawienia dla każdego dnia tygodnia

- (12) Zawartość ustawienia wykonywanego w określonym dniu tygodnia można kopiować do innych dni tygodnia. Dotknąć dnia tygodnia, który ma zostać skopiowany, a następnie dotknąć przycisku [Kopiuuj].

Następnie dotknąć dnia tygodnia, w którym ustawienia mają być wklejone. Gdy przycisk [Wklej] zostanie dotknięty, wyświetlony zostanie kropkowany pasek nad dniem tygodnia, w którym ustawienia mają być wklejone. Kontynuuj wklejanie do innych dni tygodnia. Aby anulować wklejanie, dotknąć wybranego dnia tygodnia i dotknąć przycisku [Anulowanie wklejania]. Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlony zostanie ekran weryfikacji.

Po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie weryfikacji, ustawienie zostanie wklejone.

Czyszczenie ustawienia dnia tygodnia

Aby wyczyścić ustawienie każdego dnia tygodnia, wybrać dany dzień tygodnia i dotknąć przycisku [Timer wyzerowany].

Wyświetlił się ekran weryfikacji. Po dotknięciu przycisku [Tak], ustawienie zostanie wyczyszczone.

Zakończenie ustawiania harmonogramu

Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu (2).

Po dotknięciu przycisku [Wstecz] na ekranie (2), wyświetlacz powróci do ekranu (1).

(1)

(2)

Po zakończeniu ustawień dotknąć przycisku [OK]. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ust. timer. tyg.”.

3-6 Specjalne ustawienia

- Dotknąć przycisku [Specjalne ustawienia] na ekranie „Menu główne”.
- Wyświetlił się ekran „Specjalne ustawienia”. Gdy ekran ma kilka stron, to mogą być one przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].

Możliwe są następujące ustawienia:
(*: Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane).

- Ekonomiczny:**
Ustawienia temperatury są automatycznie równoważone po określonym upływie czasu. Zużycie energii jest zmniejszone poprzez ustawienie wysokiej temperatury podczas chłodzenia i niskiej podczas ogrzewania.
- Auto. przyw. us. temp. (dla administratora):**
Nawet, jeżeli ustawienia temperatury zostaną zmienione w trybie Chłodzenia lub Ogrzewania, to po upływie ustalonego czasu temperatura automatycznie powróci do ustawionej wartości.
- Zakres nastawy temperatury (dla administratora):**
Zużycie energii przez ustawienie nadmiernej temperatury jest zmniejszone poprzez ograniczenie zakresu ustawień temperatury dla każdego trybu pracy dla Auto, Chłodzenia/Suszenia oraz Ogrzewania.
- Zab. p-zamr.* (dla administratora):**
Anty zamarzanie to funkcja, która wykonuje operację ogrzewania niskotemperaturowego, aby zapobiec zamarznięciu linii wodnych i urządzeń, gdy operacja klimatyzacji jest wyłączona, w miejscach, gdzie temperatura zewnętrzna może spaść poniżej zera. Jeśli linie wodne są daleko od urządzeń lub wewnątrz ścian zewnętrznych, funkcja ta może nie zapewnić wystarczającej ochrony przeciw zamarzaniu.
- Ustaw. czujnika ruchu* (dla administratora):**
„Czujnik obecności ludzi (czujnik ruchu)” wykrywa brak osoby w pomieszczeniu i spełnia następującą funkcję oszczędzania energii. W celu uzyskania szczegółowych informacji o „czujniku ruchu” należy zajrzeć do instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.

[Auto. zapis.]

Gdy nieobecność trwa przez określony czas, praca przełącza się na tryb oszczędzania energii.

[Auto. wyłącz.]

Gdy nieobecność trwa przez określony czas, praca jednostki wewnętrznej zostanie zatrzymana.


- Ster. Wen. dla oszcz. energii* (dla administratora):
Jeśli ustawiona temperatura została osiągnięta podczas chłodzenia, wentylator będzie pracował sporadycznie i nastąpi oszczędzanie energii.

Jeśli pozycja, która ma zostać ustawiona zostanie dotknięta, ekran zostanie przełączony do poszczególnych ekranów ustawień. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-6-1 Ekonomiczny

Wi./Wył. tryb ekonomiczny


- (1) Dotknąć przycisku [Ekonomiczny] na ekranie „Specjalne ustawienia”.
- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Ekonomiczny”. Dotknąć [Wi] lub [Wył] na ekranie „Ekonomiczny”.

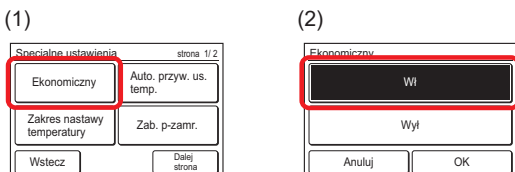

Po dotknięciu przycisku [OK] dane są wysyłane do jednostki wewnętrznej, po czym ponownie zostanie wyświetlony ekran „Specjalne ustawienia”.


3-6-2 Ustawienia temp. automatycznego powrotu (dla administratora)

- (1) Dotknąć [Auto. przyw. us. temp.] na ekranie „Specjalne ustawienia”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].



Aktywowanie ustawień temperatury automatycznego powrotu


- (2) Wyświetli się ekran „Auto. przyw. us. temp.”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Auto. przyw. us. temp.”.
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona] na ekranie „Włącz/wyłącz”.

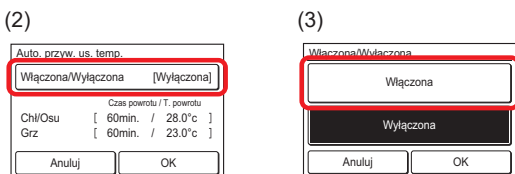


Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. przyw. us. temp.”.

Ustaw czas powrotu i temperatury

- (4) Dotknąć [Czas powrotu / T. powrotu] na ekranie „Auto. przyw. us. temp.”.
- (5) Wyświetli się ekran „Ustaw.”. Gdy zostanie dotknięty przycisk [Chł/Osu] lub [Grz] na ekranie „Ustaw.”, wyświetlone zostaną ustawienia czasu i temperatury.

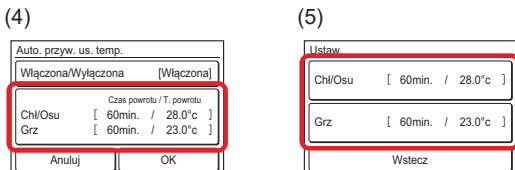


- (6) Ustawienie godziny i temperatury odbywa się za pomocą dotknięcia [▲] lub [▼]. Czas można ustawić w zakresie od 10 do 120 minut w odstępach co 10 minut.
Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw.”.



- (7) Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. przyw. us. temp.”.


Stosowanie ustawienia

- (8) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Auto. przyw. us. temp.”. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Specjalne ustawienia”.



3-6-3 Ustawienia wyboru zakresu temp. (dla administratora)


- (1) Dotknąć [Zakres nastawy temperatury] na ekranie „Specjalne ustawienia”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].



Wyświetli się ekran „Zakres nastawy temperatury”.

Aktywowanie ustawień wyboru zakresu temp.


- (2) Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Zakres nastawy temperatury”.
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona] na ekranie „Włącz/wyłącz”.

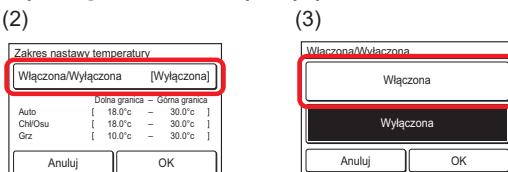

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Zakres nastawy temperatury”.

Ustawienie dolnej i górnej granicy

- (4) Dotknąć [Dolna granica – Górna granica] na ekranie „Zakres nastawy temperatury”.
- (5) Wyświetli się ekran „Ustaw.”. Dotknąć przycisku [Auto], [Chł/Osu] lub [Grz] na ekranie „Ustaw.”.

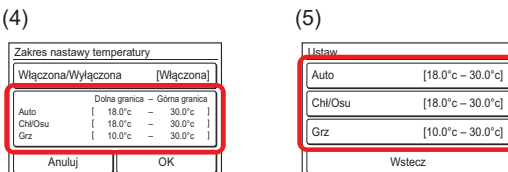

Dla jednostki wewnętrznej, dla której wybrano tryb pracy [Niest. Auto], należy skonfigurować opcje [Chł/Osu] i [Grz]. To ustawienie jest uwzględniane w każdym z następujących trybów pracy: [Niest. Auto], [Chł], [Osu] i [Grz].

- (6) Każdy ekran ustawień zostanie wyświetlony. Ustawić górną i dolną granicę temperatury, dotykając przycisku [▲] lub [▼].



Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw.”. Po dotknięciu przycisku [Wstecz] na ekranie „Ustaw.”, wyświetlacz powróci do ekranu „Zakres nastawy temperatury”.

UWAGA

Możliwe wartości górnej i dolnej granicy mogą się różnić w zależności od modelu jednostki wewnętrznej, ustawienia przy instalacji i miejsca użytkowania.

Stosowanie ustawienia

- (7) Dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Zakres nastawy temperatury”. Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Specjalne ustawienia”.

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. zapis.”.

- (5) Dotknąć przycisku [Czas wykryw. nieobecn.] na ekranie „Auto. zapis.”.
- (6) Wyświetli się ekran „Czas wykryw. nieobecn.”. Ustawić czas za pomocą [▲] lub [▼]. Czas może być ustawiony na 15, 30, 45, 60, 90, 120 lub 180 minut.

UWAGA

Gdy czas wykrycia jest równy lub dłuższy niż „Auto. wyłącz.” jest ustawione na „Auto. zapis.”, „Auto. zapis.” nie działa.

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. zapis.”. I gdy przycisk [OK] na ekranie „Auto. zapis.” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw. czujnika ruchu”.

Ustawienie automatycznego wyłączania

- (7) Dotknąć przycisku [Auto. wyłącz.] na ekranie „Ustaw. czujnika ruchu”. Wyświetli się ekran „Auto. wyłącz.”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Auto. wyłącz.”.
- (8) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona] na ekranie „Włącz/wyłącz”.

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. wyłącz.”.

- (9) Dotknąć przycisku [Czas wykryw. nieobecn.] na ekranie „Auto. wyłącz.”.
- (10) Wyświetli się ekran „Czas wykryw. nieobecn.”. Ustawić czas za pomocą [▲] lub [▼]. Czas można ustawić w zakresie od 1 do 24 godz.

UWAGA

Gdy czas wykrycia jest równy lub dłuższy niż „Auto. zapis.” jest ustawione na „Auto. wyłącz.”, „Auto. zapis.” nie działa.

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Auto. wyłącz.”. I gdy przycisk [OK] na ekranie „Auto. wyłącz.” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustaw. czujnika ruchu”.

3-6-4 Zab. p-zamr. (dla administratora)

- (1) Dotknąć przycisku [Zab. p-zamr.] na ekranie „Specjalne ustawienia”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].

Wi./Wył. Zab. p-zamr.

- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Zab. p-zamr.”. Wybrać [Wi] lub [Wył] na ekranie „Zab. p-zamr.”.

Po dotknięciu przycisku [OK], zostanie dokonana transmisja danych, następnie po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Specjalne ustawienia”.

3-6-5 Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu) dla administratora

- (1) Dotknąć przycisku [Ustaw. czujnika ruchu] na ekranie „Specjalne ustawienia”. Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].
- (2) Wyświetli się ekran „Ustaw. czujnika ruchu”. Dotknąć przycisku [Auto. zapis.] lub [Auto. wyłącz.] na ekranie „Ustaw. czujnika ruchu”.

Każdy ekran ustawień zostanie wyświetlony.


Ustawienia automatycznego zapisywania

- (3) Dotknąć przycisku [Auto. zapis.] na ekranie „Ustaw. czujnika ruchu”. Wyświetli się ekran „Auto. zapis.”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Auto. zapis.”.
- (4) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Dotknąć przycisku [Włączona] na ekranie „Włącz/wyłącz”.

Gdy przycisk [Wstecz] na ekranie „Ustaw. czujnika ruchu” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Specjalne ustawienia”.

3-6-6 Kontrola wentylatora dla oszczędzania energii (dla administratora)

- (1) Dotknąć przycisku [Ster. Wen. dla oszcz. energii] na ekranie „Specjalne ustawienia”. Gdy wyświetli się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].
- (2) Wyświetli się ekran „Ster. Wen. dla oszcz. energii”. Dotknąć przycisku [Włączona] na ekranie „Ster. Wen. dla oszcz. energii”.

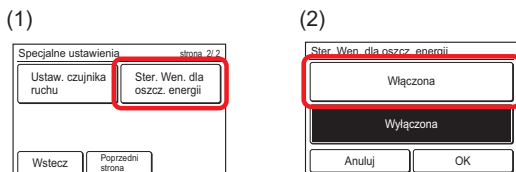


Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Specjalne ustawienia”.

3-7 Ustawienia czasu letniego (Oszczędzanie światła dziennego) (dla administratora)


Wyświetlany czas i czas pracy są o 1 godzinę wcześniej niż zwykle.

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia czasu letniego] na ekranie „Menu główne”.



Włączanie lub wyłączanie ustawienia czasu letniego

- (1) Wyświetli się ekran „Ustawienia czasu letniego”. Wybrać [Włączona] lub [Wyłączona] na ekranie „Ustawienia czasu letniego”.




Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-8 Preferencje (dla administratora)

Ustawienia ekranu dotykowego

- (1) Dotknąć przycisku [Preferencje] na ekranie „Menu główne”.
- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Preferencje”.

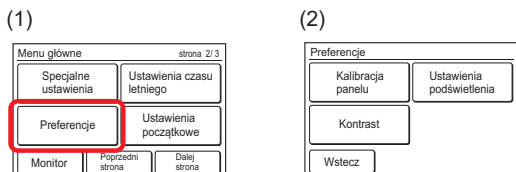


Możliwe są następujące ustawienia:

- Kalibracja panelu:
Gdy dotknięta i wybrana pozycja nie zgadzają się na ekranie, należy wykonać to ustawienie.
- Ustawienia podświetlenia:
Można ustawić: podświetlenie włączone/wyłączone, jasność i czas wyłączenia.
- Kontrast:
Umożliwia regulację kontrastu ekranu.


Jeśli pozycja, która ma zostać ustawiona zostanie dotknięta, ekran zostanie przełączony do poszczególnych ekranów ustawień. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-8-1 Kalibracja panelu


- (1) Dotknąć przycisku [Kalibracja panelu] na ekranie „Preferencje”.
- (2) Wyświetlony jest ekran „Kalibracja panelu”. Dotknąć przycisku [Start] na ekranie „Kalibracja panelu”.

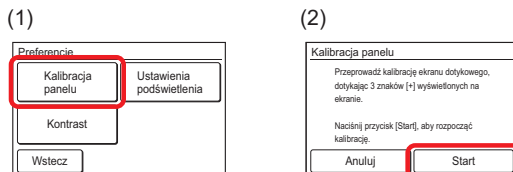


- (3) Dotknąć środka znacznika [+].
- (4) Znacznik [+] jest wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu. Dotknąć środka tego znacznika.

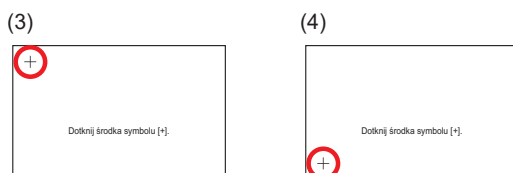

- (5) Znacznik [+] jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu. Dotknąć środka tego znacznika.




- (6) Znaczniki [+] są kolejno wyświetlane w 3 punktach na ekranie. Dotknąć środka każdego znacznika.

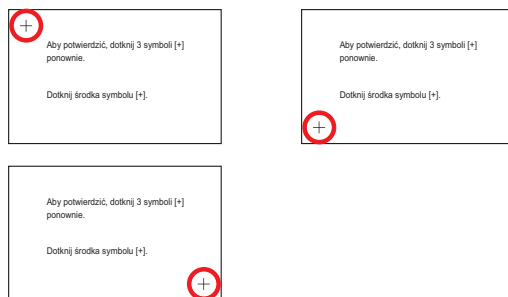

- (7) Jeśli kalibracja była udana, wyświetlacz powróci do ekranu „Preferencje”.


Jeśli kalibracja panelu się nie powiodła

Ekran pokazuje, że kalibracja się nie powiodła. Aby powtórzyć kalibrację, dotknąć przycisku [Powtórz] i powtórzyć czynności od (2) do (6).



3-8-2 Ustawienia podświetlenia


- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia podświetlenia] na ekranie „Preferencje”.




Włączenie lub wyłączenie podświetlenia

- (2) Wyświetli się ekran „Ustawienia podświetlenia”. Dotknąć przycisku [Włącz/wyłącz] na ekranie „Ustawienia podświetlenia”.
- (3) Wyświetli się ekran „Włącz/wyłącz”. Wybrać [Włączona] lub [Wyłączona].

(2)



(3)



Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia podświetlenia”.


UWAGA

Gdy jest ustawiony na „Wyłączona”, ustawienia [Czas automatycznego wyłączenia] oraz [Jasność] są niepotrzebne. (Nie można ustawić) Idź do (8).


Ustaw czas, po jakim podświetlenie zostaje wyłączone

- (4) Dotknąć przycisku [Czas automatycznego wyłączenia] na ekranie „Ustawienia podświetlenia”.
- (5) Wyświetli się ekran „Czas automatycznego wyłączenia”. Wybrać [60s] lub [30s].

(4)



(5)




Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia podświetlenia”.


Dostosowanie jasności podświetlenia

- (6) Dotknąć przycisku [Jasność] na ekranie „Ustawienia podświetlenia”.
- (7) Zostanie wyświetlony ekran „Jasność”. Ustawić jasność za pomocą przycisków [▲] lub [▼].

(6)



(7)




Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia podświetlenia”.

Stosowanie ustawienia

- (8) Po zakończeniu ustawień, dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Ustawienia podświetlenia”.


Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Preferencje”.




3-8-3 Ustawienia kontrastu

- (1) Dotknąć przycisku [Kontrast] na ekranie „Preferencje”.
- (2) Wyświetli się ekran „Kontrast”. Dostosuj kontrast za pomocą [▲] lub [▼].

(1)



(2)




Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Preferencje”.

3-9 Ustawienia początkowe (dla administratora)


Należy wykonać to ustawienie podczas instalacji. Ustawienie można także zmienić po instalacji.

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia początkowe] na ekranie „Menu główne”.
- (2) Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło (bądź hasło instalatora), a następnie dotknąć przycisku [OK].




(1)



(2)



- (3) Jeśli hasło zostało wprowadzone prawidłowo, wyświetli się ekran „Ustawienia początkowe”. Ten ekran ma 3 strony, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].



Możliwe są następujące ustawienia. (♦:Dla instalatora)
(*: Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane).

- **Ustawienia języka:**
Wyświetlany język jest zmieniony. Do wyświetlanych języków należą: język angielski (ustawienie fabryczne), francuski, niemiecki, hiszpański, polski, rosyjski, włoski, grecki, portugalski, turecki i niderlandzki.
- **Ustawienia daty:**
Ustawiana jest data i wyświetlany format czasu. Kiedy zasilanie zostanie wyłączone, dane dot. daty i godziny zostaną podtrzymane przez wbudowaną baterię przez około 7 dni. Gdy zasilanie jest wyłączone na dłużej niż ta wartość, data i godzina muszą zostać zresetowane.
- **Ustawienia jedn. temperatury:**
Wyświetlana jednostka temperatury jest zmieniona na „°C” lub „°F”. Ustawienie fabryczne to „°C”.
- **Ustaw nazwę grupa pilota:**
Nazwa grupy pilota zdalnego sterowania może zostać ustawiona bądź zmieniona.

- Ust. Czujnika pilota*:

To ustawienie wykorzystuje czujnik tej jednostki, by wykryć temperaturę pokojową. Temperatura pokojowa może zostać wykryta w położeniu bliżej osoby niż czujnik jednostki wewnętrznej. Ustawienia fabryczne to „Nieużywane”.

- Ust. nadrzędnej j. wew.: ♦

- Ustawienia hasła:

Ustawienie i zmiana hasła mogą być przeprowadzone. Ponadto, prośba o hasło dla następujących pozycji ustawień może zostać ustawiona.

- Włącz timer (3-4-1)
- Timer czasu WYŁ. (3-4-2)
- Wyłącz autom. (3-4-3)
- Timer tygodniowego (3-5)
- Ustawienia temp. automatycznego powrotu (3-6-2)
- Ustawienia wyboru zakresu temp. (3-6-3)
- Zab. p-zamr.* (3-6-4)
- Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu)* (3-6-5)
- Kontrola wentylatora dla oszczędzania energii* (3-6-6)
- Ustawienia początkowe (3-9)
- Serwis (3-10)

- Ust. poz. wysw.:

Wyświetlanie znacznika filtra i temperatury pokojowej może być przełączane pomiędzy opcjami: widoczne i niewidoczne.

- Pilot nadrzędny / Podrzędny usta. ♦

- Ust. numeru wyświetlacza J.W.* ♦


- Ustawienia Obrotu:

Podczas podłączania wielu jednostek wewnętrznych w 1 grupie R.C. zatrzymują się one na zmianę po 1 lub 2 w celu zabezpieczenia działania całej konfiguracji. Ustawienie fabryczne to „wyłączone”.


Jeśli pozycja, która ma zostać ustawiona zostanie dotknięta, ekran zostanie przełączony do poszczególnych ekranów ustawień. Gdy każde z ustawień zostało zakończone lub anulowane, wyświetlacz powróci do tego ekranu. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”.

3-9-1 Ustawienia języka

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia języka] na ekranie „Ustawienia początkowe”. Wyświetli się ekran „Ustawienia języka”.




- (2) Ten ekran ma 2 strony, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. Dotknąć nazwy języka, który ma być używany.



- (3) Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.



3-9-2 Ustawienia daty

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia daty] na ekranie „Ustawienia początkowe”. Wyświetli się ekran „Ustawienia daty”.




Ustawienie daty i godziny

- (2) Dotknąć przycisku [Ustawienia daty i czasu] na ekranie „Ustawienia daty”. Wyświetli się ekran „Ustawienia daty i czasu”.
- (3) Dotknąć przycisku [Data] na ekranie „Ustawienia daty i czasu”. Zostanie wyświetlony ekran „Date”.



- (4) Ustawić datę, dotykając przycisku [▲] lub [▼].



Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia daty i czasu”.



UWAGA

Ekran ustawień odpowiada preferencjom ustawionym w „Wyświetl opcje formatowania”.

- (5) Dotknąć przycisku [Czas] na ekranie „Ustawienia daty i czasu”.
- (6) Zostanie wyświetlony ekran „Czas”. Ustawić czas za pomocą [▲] lub [▼].



Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia daty i czasu”.



UWAGA

Ekran ustawień odpowiada preferencjom ustawionym w „Wyświetl opcje formatowania”.

- (7) Gdy przycisk [OK] na ekranie „Ustawienia daty i czasu” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia daty”.

Ustawienie formatu wyświetlania daty i godziny

- (8) Dotknąć przycisku [Wyświetl opcje formatowania] na ekranie „Ustawienia daty”.
- (9) Wyświetli się ekran „Wyświetl opcje formatowania”. Dotknąć przycisku [Format daty].



- (10) Wyświetli się ekran „Format daty”. Wybrać żądany format.

Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Wyświetl opcje formatowania”.

- (11) Dotknąć przycisku [Format czasu] na ekranie „Wyświetl opcje formatowania”.

(10)

(11)

- (12) Wyświetlił się ekran „Format czasu”. Wybrać żądany format. Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Wyświetl opcje formatowania”.

- (13) Gdy przycisk [OK] na ekranie „Wyświetl opcje formatowania” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia daty”.

Wyjście z ustawień daty

- (14) Gdy przycisk [Wstecz] na ekranie „Ustawienia daty” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.

3-9-3 Ustawienia jednostki temperatury

- (1) Dotknąć [Ustawienia jedn. temperatury] na ekranie „Ustawienia początkowe”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Ustawienia jedn. temperatury”. Wybrać [°C] lub [°F]. (Ustawienie fabryczne to „°C”).

(1)

(2)

Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.

3-9-4 Ustawienia nazwy grupy R.C.

- (1) Dotknąć przycisku [Ustaw nazwę grupa pilota] na ekranie „Ustawienia początkowe”.
- Wyświetlił się ekran „Ustaw nazwę grupa pilota”.

Opis ekranu

- (a) Obszar wprowadzania:
W przypadku wprowadzenia więcej niż 12 znaków po prawej stronie wyświetlany jest napis „Over”.
- (b) Klawisze znaków:
Przytrzymać ten sam klawisz, aż pojawi się pożądaný znak.
- (c) Klawisz Stały tekst:
Słowa [Piętro, Korytarz, Biuro, Sala conf., Poczekalnia, Pokój, Pokój nr., Przód, Strona, Wejście, Wylot, Wschód, Zachód, Południe, Północ, Okno] są zapisane. Przytrzymać klawisz [Stały tekst], aż pojawi się pożądaný wyraz.
- (d) Spacja
- (e) Klawisz Backspace
- (f) Klawisze kursora

Zmiana nazwy grupy R.C.

- (2) Dotknąć kolejnych klawiszy i wprowadzić nazwę. Po dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.

3-9-5 Ust. Czujnika pilota

- (1) Ustawić [Ust. Czujnika pilota] na ekranie „Ustawienia początkowe”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Ust. czujnika pilota”. Dotknąć przycisku [Używane].

(1)

(2)

Po dotknięciu przycisku [OK], gdy przesłano dane do jednostki wewnętrznej, ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia początkowe”.

3-9-6 Ustawienia hasła

- (1) Dotknąć przycisku [Ustawienia hasła] na ekranie „Ustawienia początkowe”.

Zmiana hasła

- (2) Wyświetlił się ekran „Ustawienia hasła”. Dotknąć przycisk [Zmień hasło].
- (3) Wyświetlił się ekran „Weryfikacja hasła”. Wprowadzić aktualne hasło, a następnie dotknąć przycisku [OK].

(2)

(3)

UWAGA

Domyślne hasło to „0000” (4 cyfry).

- (4) Jeśli hasło zostało wprowadzone prawidłowo, wyświetli się ekran „Zmień hasło”.

Po wprowadzeniu nowego hasła i dotknięciu przycisku [OK], po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia hasła”.

Żądanie hasła do wybranej pozycji jest Wi./Wyl.

- (5) Dotknąć przycisku [Zmień ustawienia] na ekranie „Ustawienia hasła”.

Wyświetli się ekran „Zmień ustawienia”. Ten ekran ma 3 lub 4 strony, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].

UWAGA

Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane.

- (6) Gdy zostanie dotknięta pozycja ustawienia bądź wy-czyszczenia żądania hasła, wyświetlony zostanie każdy z ekranów ustawień.
- (7) Dotknąć [Wi] lub [Wyl]. (Przykład: ekran „Włącz timer”)

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Zmień ustawienia”.

Stosowanie ustawienia

- (8) Po zakończeniu ustawień, dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Zmień ustawienia”.

Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia hasła”.

- (9) Gdy przycisk [Wstecz] na ekranie „Ustawienia hasła” zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.

3-9-7 Ust. poz. wyśw.

- (1) Dotknąć przycisku [Ust. poz. wyśw.] na ekranie „Ustawienia początkowe”.

Budny filtra widoczne/niewidoczne

- (2) Wyświetli się ekran „Ust. poz. wyśw.”. Dotknąć przycisku [Budny filtr] na ekranie „Ust. poz. wyśw.”.
- (3) Wyświetli się ekran „Budny filtr”. Dotknąć przycisku [Widoczne] lub [Niewidoczne].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ust. poz. wyśw.”.

Temp. pokojowa widoczne/niewidoczne

- (4) Dotknąć przycisku [Temp. w pomieszczeniu] na ekranie „Ust. poz. wyśw.”.
- (5) Wyświetli się ekran „Temp. w pomieszczeniu”. Wybrać opcję [Widoczne] lub [Niewidoczne].

Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Ust. poz. wyśw.”.

UWAGA

Wyświetlana temperatura w pomieszczeniu to przybliżona temperatura wykryta wokół tego pilota i może różnić się od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu. Wpływ na to ma również środowisko instalacji pilota zdalnego sterowania.

Stosowanie ustawienia

- (6) Po zakończeniu ustawień, dotknąć przycisku [OK] na ekranie „Ust. poz. wyśw.”.
- Po wyświetleniu ekranu zmiany ustawienia, wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia początkowe”.

3-9-8 Ustawienia Obrotu

⚠ PRZESTROGA

„Ustawienia Obrotu” jest łatwą w obsłudze funkcją utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniu przy użyciu wielu jednostek wewnętrznych podczas redukcji obciążenia nałożonego na każdą jednostkę wewnętrzną. W przypadku korzystania z tej funkcji, upewnij się, że wykorzystywane są jednostki wewnętrzne wyposażone w funkcję „Specjalnego chłodzenia”. W przypadku korzystania z jednostek wewnętrznych, które nie posiadają funkcji „Specjalnego chłodzenia”, w pewnych określonych warunkach może się zdarzyć, że proces zatrzymywania jednostek zapasowych może nie zadziałać prawidłowo i funkcja „Ustawienia Obrotu” nie da oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo dla pomieszczeń wymagających specjalnych warunków takich jak serwerownie rozważyć podjęcie specjalnych środków. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń informacyjnych lub danych w wyniku użycia tej funkcji. Skontaktuj się ze sklepem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Podczas włączania trybu Wsparcie pracy jednostki wewnętrznej w grupie RC na zmianę zatrzymują się 1 lub 2 na raz.

UWAGI

- Należy upewnić się, że jednostki wewnętrzne zostaną podłączone do zasilania o północy (12:00). W tym czasie jednostki wewnętrzne przełączają działanie / zatrzymują się.
- Korzystając z trybu Wsparcie pracy, wyłącz czujnik obecności ludzi (czujnik ruchu). Jeśli jest włączony, klimatyzatory mogą zatrzymać się podczas nieobecności, a temperatura w powietrzu może wzrosnąć. (patrz [3-6-5 Ustawienia czujnika obecności ludzi (czujnik ruchu)].)

[Sprawdzić przed ustawieniem]

Przygotowanie do użycia trybu Wsparcie pracy
Należy upewnić się, że spełnione są wszystkie poniższe warunki. W przeciwnym razie pozycja [Ustawienia Obrotu] nie pojawi się na wyświetlaczu pilota.


Warunek	Informacje dotyczące ustawienia
<input type="checkbox"/> Podłącz dwie lub więcej jednostek wewnętrznych.	Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
<input type="checkbox"/> Nie podłączaj innego pilota zdalnego sterowania ani konwertera.	Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
<input type="checkbox"/> Ustaw tę jednostkę jako główny pilot zdalnego sterowania.	Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
<input type="checkbox"/> Aktywuj funkcję automatycznego restartu jednostki wewnętrznej.	Zapoznaj się z instrukcją obsługi jednostki wewnętrznej.
<input type="checkbox"/> Aktywuj czujnik pilota.	Patrz „3-9-5 Ustawienie czujnika RC”.

Podczas włączania trybu Wsparcie pracy następujące funkcje lub ustawienia są wyłączone.



- Ustawienia timera
- Ustawienie temp. automatycznego powrotu

Procedura ustawiania

- (1) Dotknij przycisku [Ustawienia Obrotu] na ekranie „Ustawienia początkowe”. Wyświetlany jest ekran „Ustawienia Obrotu”.





- (2) Ten ekran ma dwie strony, które są przełączane poprzez dotknięcie opcji [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].



Ustawienie cyklu

- (3) Dotknij przycisku [Cykl] na ekranie „Ustawienia Obrotu”.
(4) Wyświetlany jest ekran „Cykl”. Ustaw termin, dotykając [▲] lub [▼]. Możesz ustawić termin „TEST” lub od 1 dnia do 7 dni w 1-dniowych odstępach.





Po dotknięciu przycisku [OK] ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.

UWAGI

- Za każdym razem, gdy mija ustawiony termin, jednostki wewnętrzne przełączają tryb pracy / zatrzymują się zgodnie z Ustawieniem Obrotu.
- W przypadku ustawienia „TEST” i włączenia trybu Wsparcie pracy jednostki wewnętrzne przełączają tryb pracy / zatrzymują się po każdym naciśnięciu przycisku [Wi./Wył.].

Ustawienie czasu nakładania się

- (5) Dotknij opcji [Nakładanie czasu] na ekranie „Ustawienia Obrotu”.
(6) Wyświetlił się ekran „Nakładanie czasu”. Ustawić czas nakładania się, dotykając przycisku [▲] lub [▼]. Dla czasu nakładania się można ustawić opcję „Brak” lub od 10 minut do 30 minut w odstępach co 10 minut. Po wybraniu opcji „Brak” funkcja Wsparcie pracy nie używa opcji czasu nakładania się.



Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.

Ustawienie jednostek zapasowych

Wybierz liczbę jednostek wewnętrznych, które zatrzymają się jednocześnie.



Bieżące ustawienie jest wyświetlane po prawej stronie [Jednostki zapasowe].

Mianownik oznacza liczbę podłączonych jednostek wewnętrznych, a licznik oznacza liczbę zatrzymanych jednostek wewnętrznych jednocześnie.

- (7) Dotknij przycisku [Jednostki zapasowe] na ekranie „Ustawienia Obrotu”.
(8) Wyświetlił się ekran „Jednostki zapasowe”. Dotknij [2 jednostki] lub [1 jednostka].

UWAGA

Jeśli podłączone są 2 jednostki wewnętrzne, ustawienie „1 jednostka” jest wybrane na stałe.



Po dotknięciu przycisku [OK] ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.


Ustawienie trybu Wsparcie pracy

Jeśli temperatura w pomieszczeniu pozostaje wysoka po rozpoczęciu trybu Wsparcie pracy, zatrzymana jednostka wewnętrzna rozpocznie pracę.

W trybie Wsparcie pracy na wyświetlaczu pilota miga . Gdy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do ustawionej temperatury, praca w trybie Wsparcie kończy się.

(9) Dotknij przycisku [Wsparcie pracy] na ekranie „Ustawienia Obrotu”.

(10) Wyświetli się ekran „Wsparcie pracy”. Wybierz [Włącz] lub [Wyłącz].





Po dotknięciu przycisku [OK] ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.

Włączanie/wyłączanie trybu Wsparcie pracy

(11) Dotknij przycisku [Włącz/Wyłącz] na ekranie „Ustawienia Obrotu”.

(12) Wyświetli się ekran „Włącz/Wyłącz”. Wybierz [Włącz] lub [Wyłącz].




Po dotknięciu przycisku [OK] praca w trybie Wsparcie pracy rozpoczyna się lub kończy. Ponownie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienia Obrotu”.

W przypadku włączenia pracy w trybie Lead Lag, gdy klimatyzatory są zatrzymane, zaczną one działać zgodnie z ustawieniem Obrotu.

W przypadku wyłączenia pracy w trybie Lead Lag każda jednostka wewnętrzna zachowuje bieżący stan pracy/zatrzymania.

Wyjście z Ustawienia Obrotu

Aby wyjść z Ustawienia Obrotu, dotknij przycisku [Cofnij]. Jeśli tryb Wsparcie pracy jest włączony, ekran przechodzi do widoku trybu monitorowania. Jeśli jest wyłączony, ekran przechodzi do widoku „Ustawienia początkowe”.



3-10 Serwis (dla administratora)




Weryfikacja, praca i ustawienia są wykonywane dla informacji administratora.

(1) Dotknąć przycisku [Serwis] na ekranie „Menu główne”.

(2) Gdy wyświetla się ekran „Weryfikacja hasła”, należy wprowadzić hasło (bądź hasło instalatora), a następnie dotknąć przycisku [OK].



(3) Jeśli hasło zostało wprowadzone prawidłowo, wyświetli się ekran „Serwis”. Ten ekran ma 3 strony, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].



Weryfikacja, praca i ustawienia są wykonywane dla następujących treści (♦: dla instalatora)

(*: Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane.)

- Historia błędów:
Historia błędów może zostać zweryfikowana/wyczyszczona.
- Lista stanu ustawień:
Status poszczególnych ustawień może być sprawdzony w formie listy.
- Reset. kontrolki filtra*:
Po wyczyszczeniu jednostki wewnętrznej, znacznik filtra może zostać zresetowany.
- Wersja:
Nr. wersji oprogramowania tego urządzenia może zostać sprawdzony.
- Uruchom próbnie ♦
- Ust. adresu pilota ♦
- Weryf. adresu j. wew. ♦
- Ustawienia funkcji ♦
- Wyś. wart. czujników* ♦
- Zmiana hasła instalatora ♦
- Uruchamianie ♦

Po wyczyszczeniu jednostki wewnętrznej, znacznik filtra może zostać zresetowany.


Nr. wersji oprogramowania tego urządzenia może zostać sprawdzony.

- Uruchom próbnie ♦
- Ust. adresu pilota ♦
- Weryf. adresu j. wew. ♦
- Ustawienia funkcji ♦
- Wyś. wart. czujników* ♦
- Zmiana hasła instalatora ♦
- Uruchamianie ♦



Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty przy ustawieniach innych niż inicjalizacja, wyświetlacz powróci do ekranu „Menu główne”. Gdy inicjalizacja zostanie przeprowadzona, wyświetli się ekran ustawień dla wstępnego rozruchu.

3-10-1 Historia błędów

(1) Dotknąć przycisku [Historia błędów] na ekranie „Serwis”.




(2) Wyświetli się ekran „Historia błędów”. Gdy ekran ma kilka stron, to mogą być one przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].



(3) Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty po weryfikacji, wyświetlacz powróci do ekranu „Serwis”.


Wymazywanie historii błędów

- (1) Dotknąć przycisku [Kasuj wszystko] na ekranie „Historia błędów”.
- (2) Wyświetlił się ekran weryfikacji. Gdy przycisk [Tak] zostanie dotknięty po wyczyszczeniu historii, wyświetlacz powróci do ekranu „Historia błędów”.

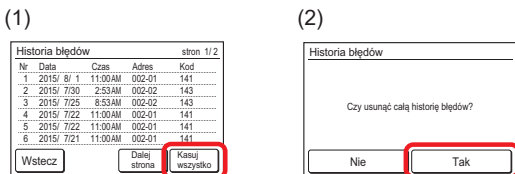

3-10-2 Lista stanu ustawień


- (1) Dotknąć przycisku [Lista stanu ustawień] na ekranie „Serwis”.
- (2) Wyświetlił się ekran „Lista stanu ustawień”. Ten ekran ma 5 stron, które są przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona]. (Pozycje, których nie obsługuje jednostka wewnętrzna nie są wyświetlane).

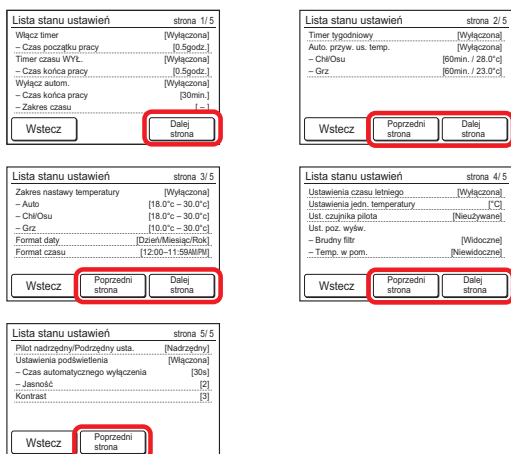

Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Serwis”.

3-10-3 Reset. kontrolki filtra

- (1) Dotknąć przycisku [Reset. kontrolki filtra] na ekranie „Serwis”. Po wyświetleniu ekranu transmisji danych, zostanie wyświetlony ekran „Reset. kontrolki filtra”.
- (2) Gdy przycisk [OK] zostanie dotknięty, znacznik filtra jednostki wewnętrznej się wyłączy, a wyświetlacz powróci do ekranu „Serwis”.

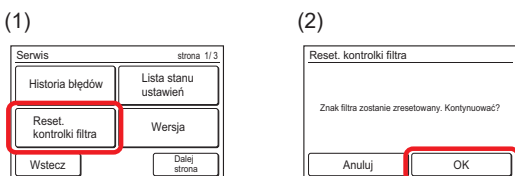


3-10-4 Wersja

- (1) Dotknąć przycisku [Wersja] na ekranie „Serwis”.
- (2) Zostanie wyświetlony ekran „Wersja”. Gdy przycisk [Wstecz] zostanie dotknięty, wyświetlacz powróci do ekranu „Serwis”.




3-10-5 Wyś. wart. czujników

- (1) Dotknij opcji [Wyś. wart. czujników] na ekranie „Serwis”.




- (2) Wyświetlił się ekran „Wybór jednostki”. Wybierz klimatyzator, który chcesz monitorować. Jeśli zarejestrowano cztery lub więcej klimatyzatorów, ten ekran zawiera wiele stron. Aby przełączyć stronę, dotknij opcji [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].




UWAGA

Niektóre jednostki wewnętrzne nie obsługują tej funkcji. Jeśli dotkniesz takiej jednostki wewnętrznej, pojawi się komunikat „Brak funkcji”. Dotknij przycisku [Zamknij], aby powrócić do ekranu „Wybór jednostki”.

- (3) Wybierz kategorię, którą chcesz monitorować.
- (4) Jeśli wybierzesz [ID czujnika], wprowadź identyfikator obiektu monitorowania na następnym ekranie.

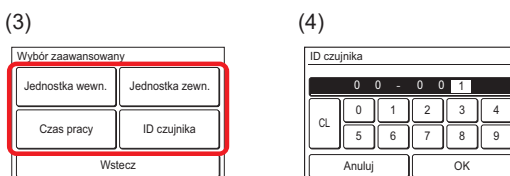

Wyświetlane są informacje o wybranej kategorii. Gdy ekran ma kilka stron, to mogą być one przełączane poprzez dotknięcie przycisków [Dalej strona] lub [Poprzedni strona].



Po dotknięciu przycisku [Koniec] ponownie zostanie wyświetlony ekran „Wybór zaawansowany”.

4 WSKAZÓWKI DOT. PRACY

4-1 Możliwe tryby (dla systemu VRF)

Istnieją ograniczenia dotyczące wyboru trybów w zależności od stanu pracy i konfiguracji systemu.

4-1-1 System odzyskiwania ciepła

- (a) Gdy pojedyncza jednostka wewnętrzna jest podłączona do jednostki RB Wszystkie tryby mogą zostać wybrane.
- (b) Gdy nadrzędna jednostka wewnętrzna jest ustawiona w grupie RB, tylko tryb wybrany w nadrzędnej jednostce wewnętrznej (*1) może zostać użyty. (*1: „Wen” nie może być wybrany w jednostce wewnętrznej, w tym w nadrzędnej jednostce wewnętrznej.)
- (c) Gdy nadrzędna jednostka wewnętrzna nie jest ustawiona w grupie RB, patrz poniższa tabela.

Status	Wybieralne	Niewyberalne
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie chłodzenia.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie osuszania.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie ogrzewania.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie anty zamarzania.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen

4-1-2 Gdy jednostka wewnętrzna jest podłączona tylko do chłodzenia w systemie odzyskiwania ciepła

- (a) Patrz poniższa tabela:

Status	Wybieralne	Niewyberalne
Kiedykolwiek	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen	Grz

4-1-3 Priorytetowe połączenie RB w systemie odzyskiwania ciepła

- (a) Dla jednostek wewnętrznych lub grup RB w priorytetowym połączeniu RB, patrz poniższa tabela:

Status	Wybieralne	Niewyberalne
Priorytet chłodzenia jest ustalany przez wejście zewnętrzne.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Priorytet ogrzewania jest ustalany przez wejście zewnętrzne.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen

4-1-4 System pompy ciepła

- (a) Patrz poniższa tabela:

Status	Wybieralne	Niewyberalne
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie chłodzenia.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie osuszania.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie ogrzewania.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen
Inna jednostka wewnętrzna jest w trybie anty zamarzania.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen

- (b) Gdy nadrzędna jednostka wewnętrzna jest ustawiona w systemie chłodniczym, tylko tryb wybrany w nadrzędnej jednostce wewnętrznej (*2) może zostać użyty. (*2: „Wen” nie może być wybrany w jednostce wewnętrznej, w tym w nadrzędnej jednostce wewnętrznej.)

4-1-5 Priorytetowe połączenie jednostki zewnętrznej w systemie pompy ciepła


- (a) Patrz poniższa tabela:

Status	Wybieralne	Niewyberalne
Priorytet chłodzenia jest ustalany przez wejście zewnętrzne.	Chł, Osu	Auto lub Niest. Auto, Grz, Wen
Priorytet ogrzewania jest ustalany przez wejście zewnętrzne.	Grz	Auto lub Niest. Auto, Chł, Osu, Wen

4-2 Ekran weryfikacji po zakończeniu ustawień

Ekran weryfikacji, który wyświetla się po zakończeniu zmiany ustawienia, wyświetla się przez około 3 sekundy. Gdy ten ekran zostanie dotknięty, wyświetlacz przełącza się na następny ekran.

(Przykładowy ekran)



4-3 Możliwe zakresy temperatur

Zakresy temperatur dla trybu pracy i ustawień jednostki wewnętrznej są przedstawione w poniższej tabeli.

Chł/Osu*	18 do 30°C (64 do 88°F) lub 20 do 30 °C (68 do 88 °F)
Grz	System VRF: 10 do 30 °C (48 do 88 °F) Inny system: 16 do 30 °C (60 do 88 °F)
Niest. Auto	Taki sam jak zakres powyżej, jednak niektórych wartości temperatury nie można ustawić ze względu na strefę nieczułości.
Auto*	18 do 30°C (64 do 88°F) lub 20 do 30 °C (68 do 88 °F)


UWAGA

* Dolna granica ustawienia temperatury różni się w zależności od miejsca użytkowania.

5 INNE

5-1 Wymiary opisowe

Jednostka: mm (in)

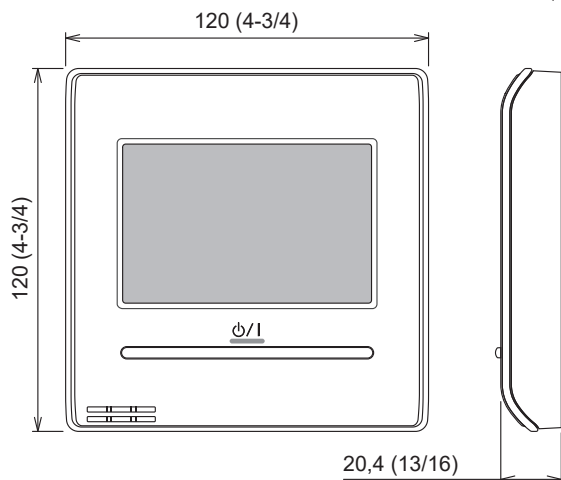

5-2 Dane techniczne

Nazwa modelu	UTY-RNR*Z5
Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V
Pobór mocy	Maksymalnie 0,3 W
Wyświetlacz	3,8-calowy FSTN LCD (255 × 160 punktów) z ekranem dotykowym
Zakresy temperatur	0 do 40 °C (32 do 104 °F)
Zakresy wilgotności	20 do 90% (bez kondensacji)
Zakres temperatur przechowywania	-10 do 60 °C (14 do 140 °F)
Zakresy wilgotności przechowywania	20 do 90% (bez kondensacji)
Wymiary [H × W × D mm (in)]	120 × 120 × 20,4 (4-3/4 × 4-3/4 × 13/16)
Ciężar [g (oz)]	220 (7,76)

5-3 Kod błędu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat błędu jednostki wewnętrznej lub jednostki zewnętrznej podczas sprawdzania treści błędu, należy zajrzeć do sekcji kodów błędów w każdej instrukcji instalacji.

Kod błędu	Spis Treści
CC.1	Błąd czujnika
C2.1	Błąd transmisji PCB
12.1	Błąd komunikacji przewodowego pilota zdalnego sterowania
12.3	Przekroczenie numeru przez urządzenie w systemie przewodowego pilota zdalnego sterowania
12.4	Błąd rozruchu systemu przewodowego pilota zdalnego sterowania
26.4	Zduplikowany adres w systemie przewodowego pilota zdalnego sterowania
26.5	Błąd ustawień adresu w systemie przewodowego pilota zdalnego sterowania
15.4	Błąd pobierania danych

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan