


Poziom porównawczy 86,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	89,80	89,80	90,67
Rzędna terenu istniejącego	89,80	89,80	90,67
Rzędna dna kanału	87,55 88,81		88,97
Zagłębienie dna kanału [m]	2,25 0,99		1,70
Odległości [m]		122,55	
Średnice, materiał	PE100_SDR17_sz		
Spadek	90×5,4		1,3 ‰
Długość trasy [m]	0,00		122,55

PŚ

S11

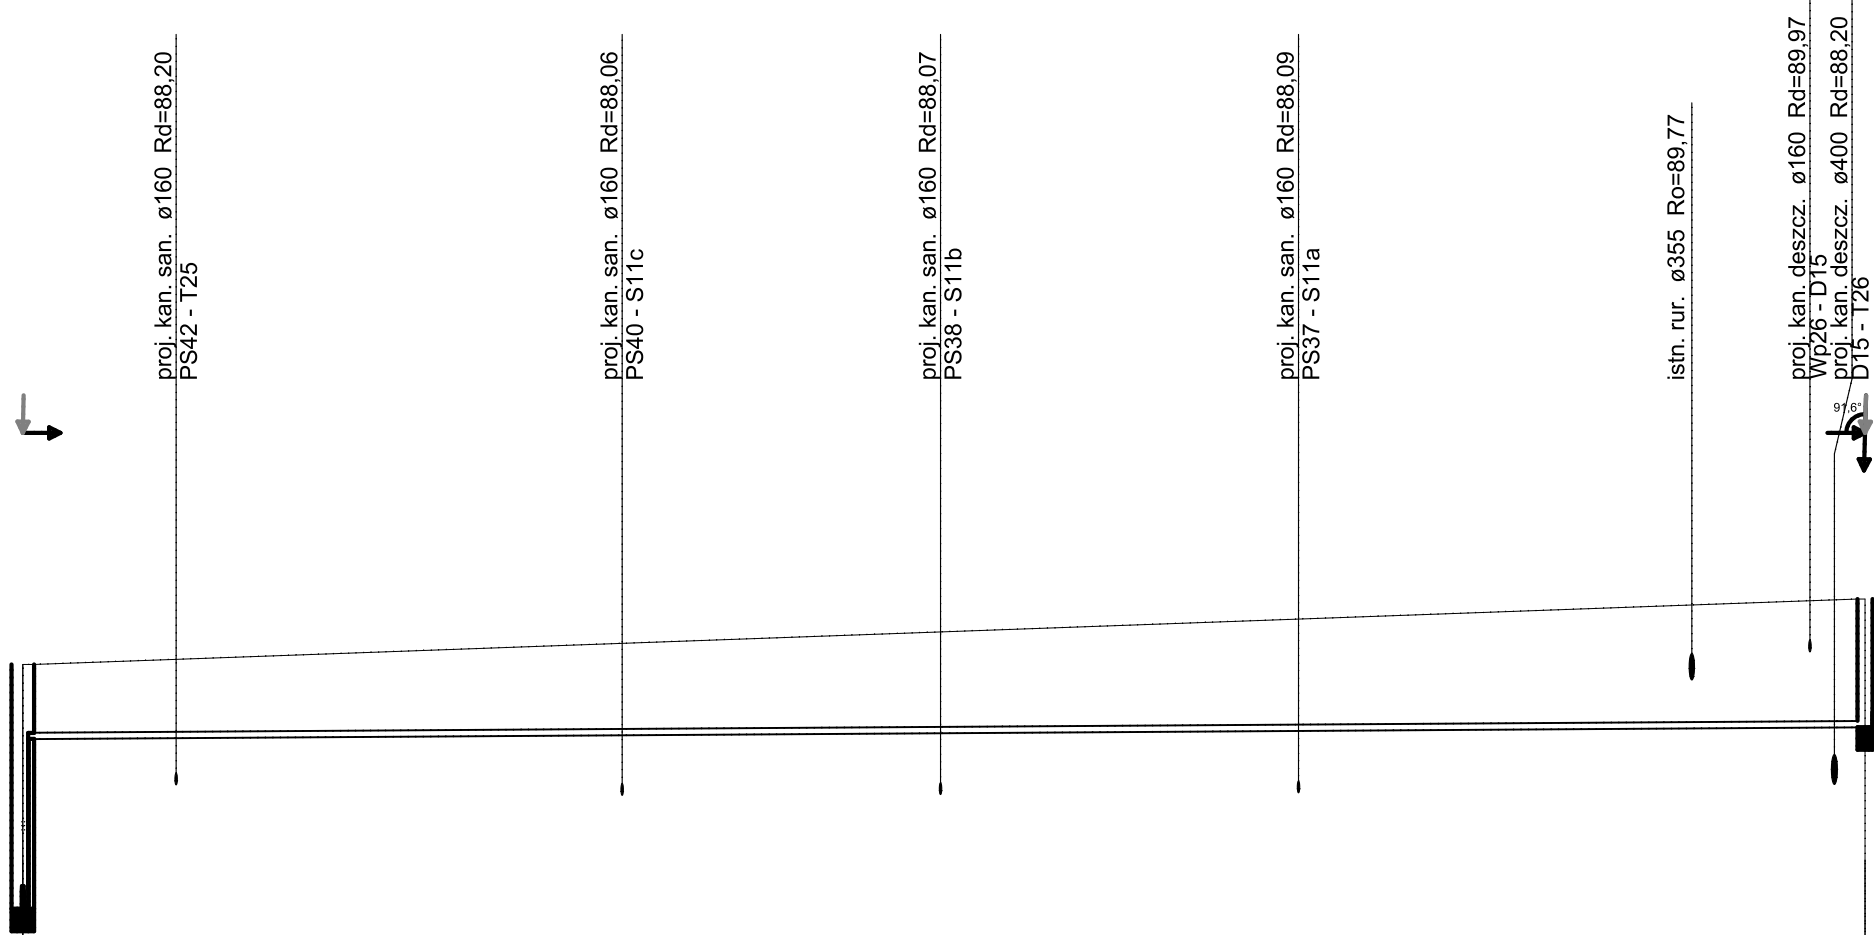

INWESTOR:	RIT–SAN Jerzy Ritter 63–000 Środa Wkp. ul. Słoneczna 20 tel. 503 091 801	BRANŻA: Instalacje sanitarne		
		PROJEKTOWAŁ: Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002		
TEMAT:	Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63–000 Środa Wielkopolska	SPRAWDZIŁ: Ewa Lisiewicz upr. nr 561/87/Pw		
ADRES:	Środa Wielkopolska rejon ul. Chętnońskiego, Żniwnej, Złotej i Spacerowej	OPRACOWAŁ: Jerzy Ritter		
TYTUŁ:	Profil sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej cz.VII	DATA: 12.2020r.	SKALA: 1:500/100	RYS. 5