


ROZDZIELNICA DC

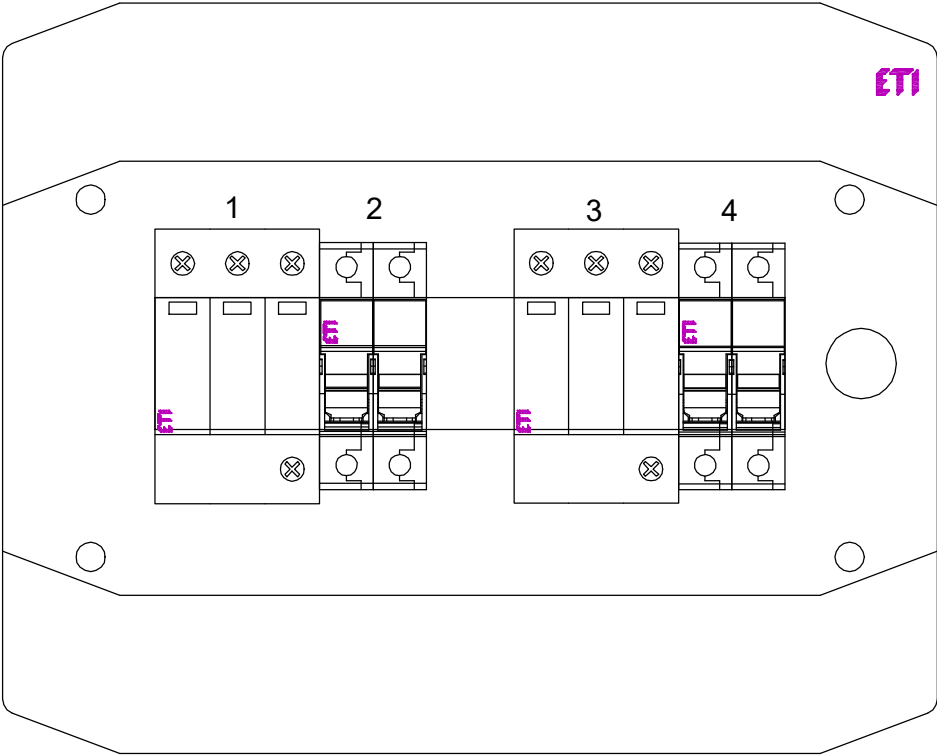

- 1 - Ogranicznik przepięć PV, I string (III string)
- 2 - Rozłącznik bezpiecznikowy cylindryczny PV
- 3 - Ogranicznik przepięć PV, II string (IV string)
- 4 - Rozłącznik bezpiecznikowy cylindryczny PV

usługi projektowe		Os. Wyzwolenia 1/22	
Owczarek Krzysztof		62-700 Turek	
TEMAT	Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju		
ADRES	ul. Fredry 8, Kudowa - Zdrój, dz. 264/3		
INWESTOR	Gmina Kudowa - Zdrój		
PROJEKTANT:		Nr uprawnień:	Podpis:
Inż. Krzysztof Owczarek		WKP/0305/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY:			Podpis:
STADIUM:			
PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA RYSUNKU:		BRANŻA:	
Wygląd rozdzielnic DC		ELEKTRYCZNA	
NUMER RYSUNKU:		DATA:	
4		wrzesień 2023r	
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ UP OWCZAREK K. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELCA			