


ROZDZIELNICA AC

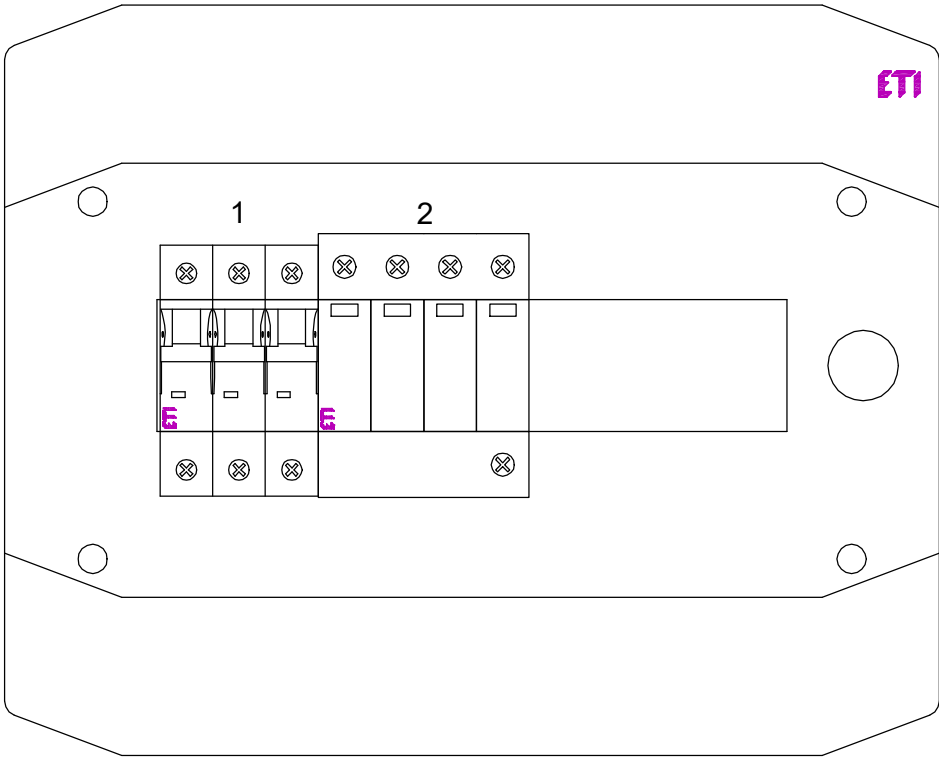

- 1 - Wyłącznik nadprądowy 3P
2 - Ogranicznik przepięć 4P

usługi projektowe		Os. Wyzwolenia 1/22
Owczarek Krzysztof		62-700 Turek
TEMAT	Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	
ADRES	ul. Fredry 8, Kudowa - Zdrój, dz. 264/3	
INWESTOR	Gmina Kudowa - Zdrój	
PROJEKTANT:	Nr uprawnień:	Podpis:
Inż. Krzysztof Owczarek	WKP/0305/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY:		Podpis:
STADIUM:		
PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU:	BRANŻA:	
Wygląd rozdzielnic AC	ELEKTRYCZNA	
NUMER RYSUNKU:	DATA:	
4	wrzesień 2023r	
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ UP OWCZAREK K. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA		