

Grudziądz, 04 marca 2025 r.

## KOMUNIKAT PUBLICZNY

**Dotyczy:** informacja o zapytaniach wniesionych do treści SWZ (5) i odpowiedź Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 3/2025.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.)*, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, wykładzin, paneli i listew, narzędzi oraz klimatyzatorów” – sprawa numer 3/2025, wpłynęły zapytania o następującej treści:

**1/. Zapytanie do zadania nr 5 pozycja asortymentowa nr 54:**

*„Pozycja 54: Żarówka LED E27 10W (+/-) neutralna bańka kulka. Czy ma to być mała kulka G45 czy rozmiar A60 czyli klasycznej żarówki?”*

W odpowiedzi na zapytanie do SWZ, informuję, iż zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozdziale 3 ust 5 pkt 6) do SWZ „Wykonawca powinien zaoferować i dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. **Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru lub właściwości - leży to w gestii Wykonawcy.**

**2/. Zapytanie do zadania nr 6 pozycja asortymentowa nr 28:**

*„Pozycja 28: Wtyczka siłowa stała 32A 5P z tworzywa sztucznego?”*

*Chciałbym dopytać czy faktycznie ma to być wtyczka odbiornikowa przykręcana czy może jednak zwykła przenośna?*

W odpowiedzi na zapytanie do SWZ, wyjaśniam, iż Zamawiający w treści opisu przedmiotu zamówienia wskazał jednoznacznie, że wymaga zaoferowania wtyczki odbiornikowej stałej co oznacza wtyczkę odbiornikową przykręcaną.

**3/. Zapytanie do zadania nr 4 pozycja asortymentowa nr 19:**

*„Listwa zaciskowa Lg5x25/16 z osłoną na śruby imbusowe.*

*Pod tym oznaczeniem występuje listwa produkcji PAWBOL i nie występuje ona ze śrubami imbusowymi. W załączniku przesyłam kartę katalogową w której zazaczyłem flamastrem omawiana listwę. Napisałem do PAWBOLU i dostałem również odpowiedź, że nie występuje ta listwa ze śrubami imbusowymi. Przeszukując różnych producentów nie znajduję złączki w takim wykonaniu ze śrubami imbusowymi. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie złączki tak jak wynika z symbolu.*

W odpowiedzi na zapytanie do SWZ, informuję, iż Zamawiający nie wymaga zaoferowania i dostawy produktu konkretnego producenta, jednakże wobec ewentualnych trudności związanych z dostępnością listwy na śruby imbusowe Zamawiający dopuszcza zaoferowanie listwy na śruby innego typu.


#### 4/. Zapytanie:

*„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę asortymentu z zadania nr 7,8,9 firmą zewnętrzną (kurierem)?”*

W odpowiedzi na zapytanie do SWZ, informuję, iż Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firm spedycyjnych z zastrzeżeniem dyspozycji zawartej w § 4 ust 5. Projektowanych warunków umowy (Załącznika nr 2 do SWZ) *„W przypadku dostawy produktów za pośrednictwem firm spedycyjnych, Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu „WZ” przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek/przesyłki. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić powyższe z dostawcą – przewoźnikiem oraz we własnym zakresie zapewnić realizację wykonania rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia do magazynu we wskazane przez Zamawiającego miejsce w czasie dostawy”*

Załączniki:

1. Dokument załączony do zapytania nr 3

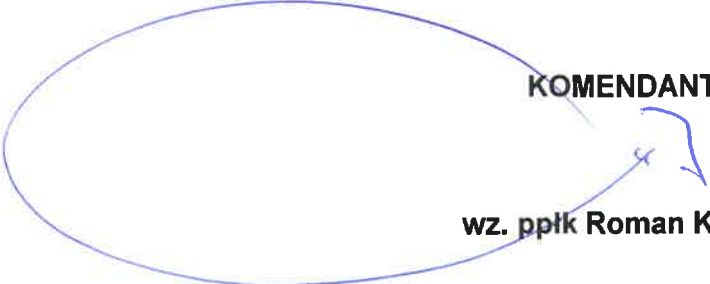

**KOMENDANT**  
wz. ppłk Roman KĘSIK

Wykonano w 1 egz.

E.gz. Nr 1 – ad acta T 2712

Ż.J.(tel. 261 48 32 90)


04.03.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1057863>

Opublikowano dnia: 04.03.2025 r.

# Listwy zaciskowe

Terminal strips



TH35

$\overline{U}$  [V]

1

500

Norma / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

## Listwa zaciskowa z osłoną LG 1x25/16

Terminal strip with cover LG 1x25/16



E.4028

$\overline{ABC}$   
[mm]

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

IP20

$\overline{I}$  [A]

61,5/41/38

do/in:25

z/out:16

101

Uwagi / remarks:

## Listwa zaciskowa z osłoną LG 5x25/16

Terminal strip with cover LG 5x25/16



E.4029

$\overline{ABC}$   
[mm]

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

IP20

$\overline{I}$  [A]

61,5/41/164

do/in:25

z/out:16

101

Uwagi / remarks:

## Listwa zaciskowa z osłoną LZ 5x35/16

Terminal strip with cover LZ 5x35/16



E.4102

$\overline{ABC}$   
[mm]

mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

IP20

$\overline{I}$  [A]

190/52/73

do/in:35

z/out:16

125

Uwagi / remarks:



mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

$\overline{I}$  [A]

TH35

$\overline{U}$  [V]

1

do/in: 95

z/out: 35

232

630

Norma / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1



## Listwa zaciskowa z osłoną LG 1x95/35

Terminal strip with cover LG 1x95/35



E.4027

A

B

C

IP20

$\overline{I}$  [A]

60mm

84mm

53mm

232

Uwagi / remarks:

## Listwa zaciskowa z osłoną LG 4x95/35

Terminal strip with cover LG 4x95/35



E.4026

A

B

C

IP20

$\overline{I}$  [A]

203mm

84mm

53mm

232

Uwagi / remarks: