

ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

OZNACZANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU


Temat: strefa aktywności

Numer otworu: 4

Data: czerwiec 2022 r.

Sposób wykonania: wiercenie udarowe

Gł. pobrania próbki (m. ppt): 1,2 m ppt

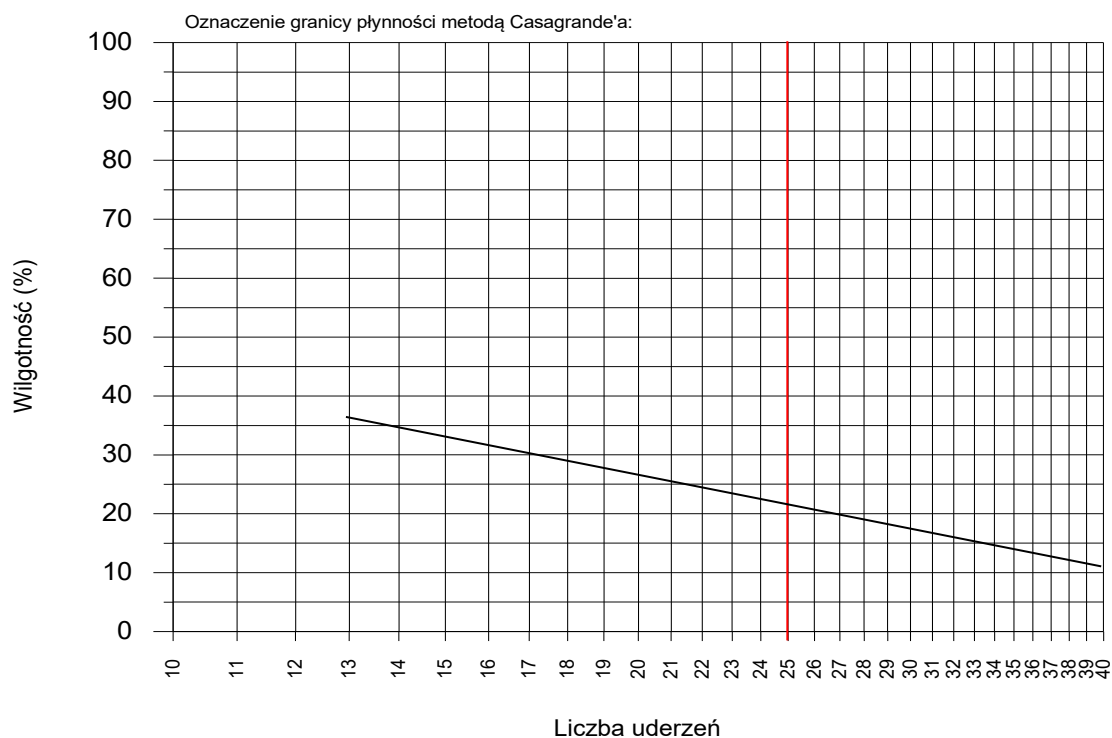

Wyniki badań laboratoryjnych:

Wilgotność (%)	Granica (%)		stopień plastyczności/ stan gruntu
	plastyczności	płynności	
$W_n = 9,1$	$W_p = 7,6$	$W_L = 22,6$	$I_L = 0,10$ tpl