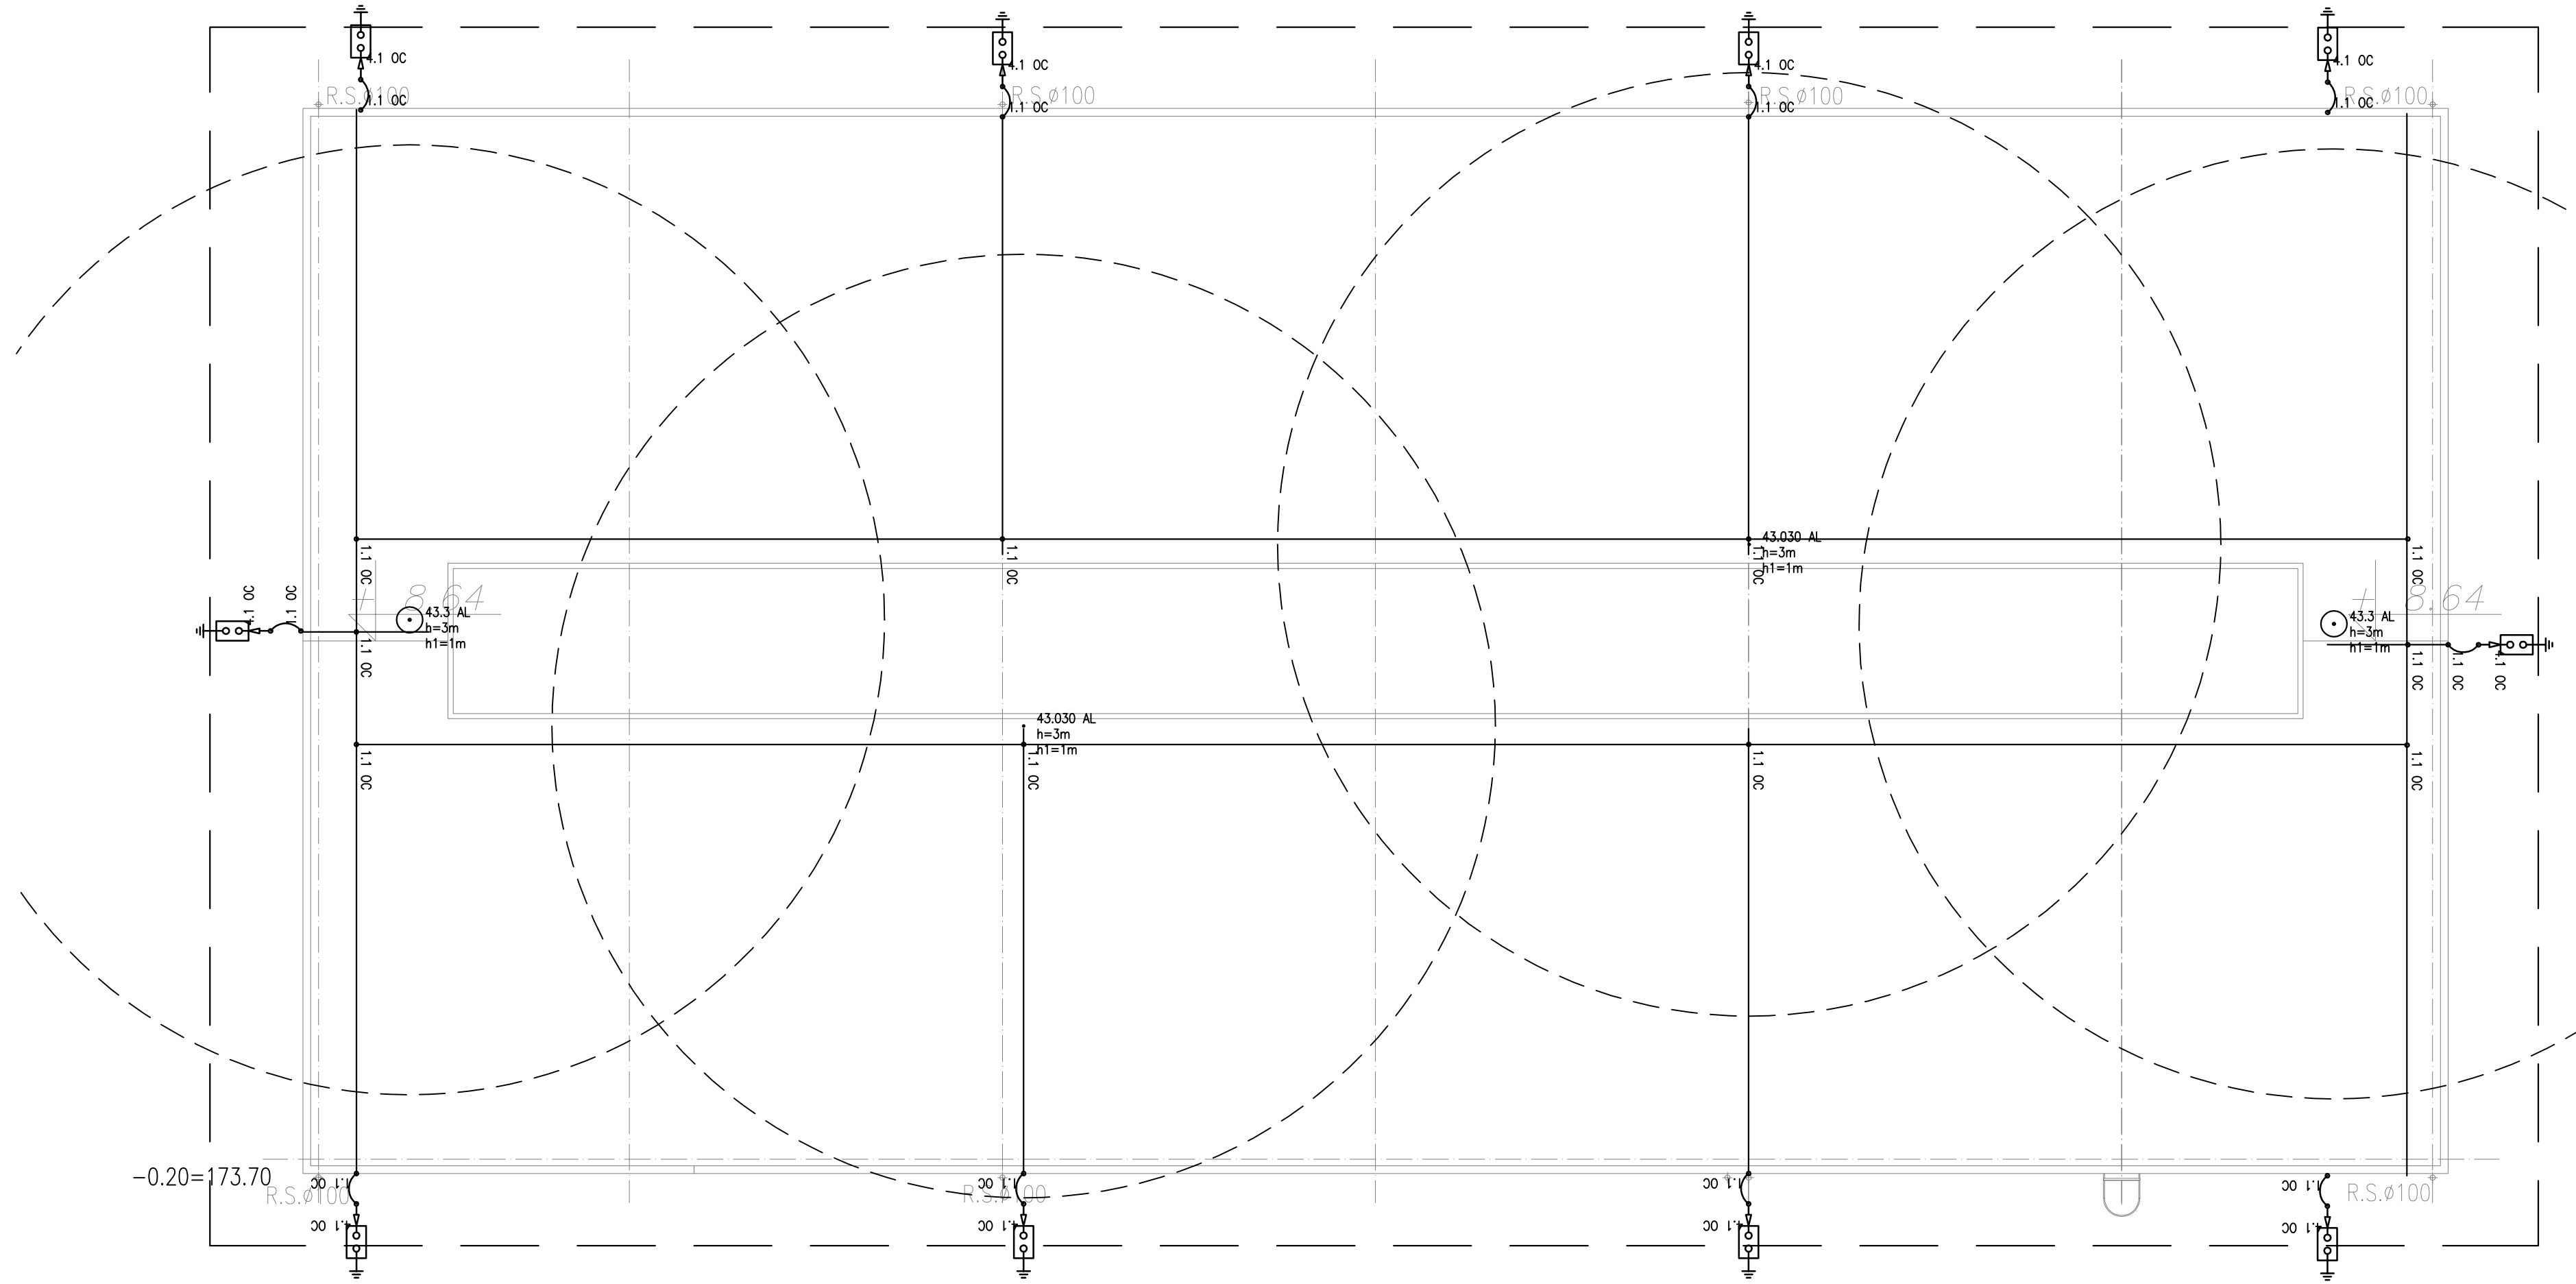

Legenda Element? Instalacji Odgromowej	
Blok	Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.
	Zwody poziome – DR 8 OC na uchwytach 96.2 OC ELKO-BIS mocowane do obróbki blacharskiej attyki obiektu.
	Przewody odprowadzające – DR 8 OC pod warstwą ocieplenia w rurze odgromowej 043/2 ELKO-BIS, przebudowa do 100kV . Mocowana do ściany za pomocą uchwytów 48.3 OC ELKO-BIS co max 1 m.
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OC ELKO-BIS
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC ELKO-BIS
	Uziom fundamentowy.
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu – najazdowa 50.1 PL ELKO-BIS Wytrzymałość na nacisk do 3000kg.
	Maszt 3m, ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., Maszty, iglice, 43.030 AL, 94303009
	Maszt odgromowy z podstawą betonową 3m, ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., Maszty, iglice, 43.3 AL, 94343009

INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU skala 1:100

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
– ARCHITEKT MAREK WOJTECKI–
15-427 Białystok, ul. Lipowa 10A lok.14 tel. 085/74 201 10

OBIEKT	HALA MAGAZYNOWO - GARAŻOWA na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Sokółce, ul. Torowa 12 na części dz. nr 3203/23, obręb 0034 m Sokółka jednostka ewid. 201108_4 m. Sokółka	NR RYS.	E-7
		DATA:	30.10.2021r
		SKALA	1:100
nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA	PROJEKT BUDOWLANY	
autor projektu	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz	Upr.Nr PDL/0154/POOE/10	
proj. sprawdzający	mgr inż. Daniel Filipowicz	Upr.Nr WMW/0086/PWOE/12	
inwestor	Powiat Sokólski, Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Sokółce ul. J. Piłsudskiego 8, 16–100 SOKÓŁKA		