

# Deklaracja zgodności UE



Producent:

**Flow Technics Sp. z o.o.**  
78-520 Złocieniec Mirosławiecka 38  
tel. 094/367-34-07 fax 094/367-34-57

1. Przyrząd: Instalacja pomiarowa typu: FTMS-1700
2. Producent: Flow Technics Sp. z o.o. ul. Mirosławiecka 38, 78-520 Złocieniec
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączoną odpowiedzialność producenta.
4. Numer ident. przyrządu: 19/050, rok prod. 2019
5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
  - przyrządy pomiarowe (MID)                      2014/32/UE - ocena zgodności moduł B + F
6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: Nie dotyczy
7. Udział Jednostek Notyfikowanych:

Jednostka Notyfikowana nr 1383 (CMI Czechy) przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu nr TCM 141/14-5192 rewizja 6.

Jednostka Notyfikowana nr 1446 (OUM Łódź) przeprowadziła ocenę zgodności z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F) i wydała certyfikat zgodności.

## 8. Informacje dodatkowe.

Urządzenie oznaczono znakami:



## 9. Podpisano w imieniu.

Złocieniec, 15.02.2023 r.

Dyrektor Operacyjny  
Flow Technics Sp. z o.o.

Mirosław Mirowicz

## **DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

### **Instalacja pomiarowa do napełniania cystern samochodowych**

**Typ: FTMS-1700, Nr fabr.: 19/050,**

**Produkt: Paliwa ciekłe o zakresie lepkości  
kinematycznej 0,7 do 5 MPa.s**

#### **PRODUCENT:**


|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa przedsiębiorstwa: | Flow Technics Sp. z o.o.                |
| Adres:                  | 78-520 Złocieniec, ul. Mirosławiecka 38 |
| NIP:                    | 674-10-02-277                           |
| Telefon/Fax:            | 94/367-34-07, 94/367-34-57              |
| e-mail:                 | info@flowtechnics.pl                    |

#### **DANE TECHNICZNE INSTALACJI POMIAROWEJ**

**FTMS-1700 o nr fabr.: 19/050:**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ instalacji:             | FTMS-1700                                                            |
| Klasa dokładności           | 0,5                                                                  |
| Numer/ Numery fabryczne:    | 19/050                                                               |
| Przepływ Max:               | 1700 dm <sup>3</sup> /min                                            |
| Przepływ Min:               | 200 dm <sup>3</sup> /min                                             |
| Dawka Min:                  | 200 dm <sup>3</sup>                                                  |
| Rodzaj cieczy:              | paliwa ciekłe o zakresie lepkości kinematycznej 0,7 do 5 MPa.s       |
| Numer cert. badania typu WE | TCM 141/14-5192 rewizja 6                                            |
| Miejsce zainstalowania:     | 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, 05-303 Janów,<br>gm. Mińsk Mazowiecki |

Schemat instalacji pomiarowej  
FTMS-1700 o nr fabr.: 19/050:

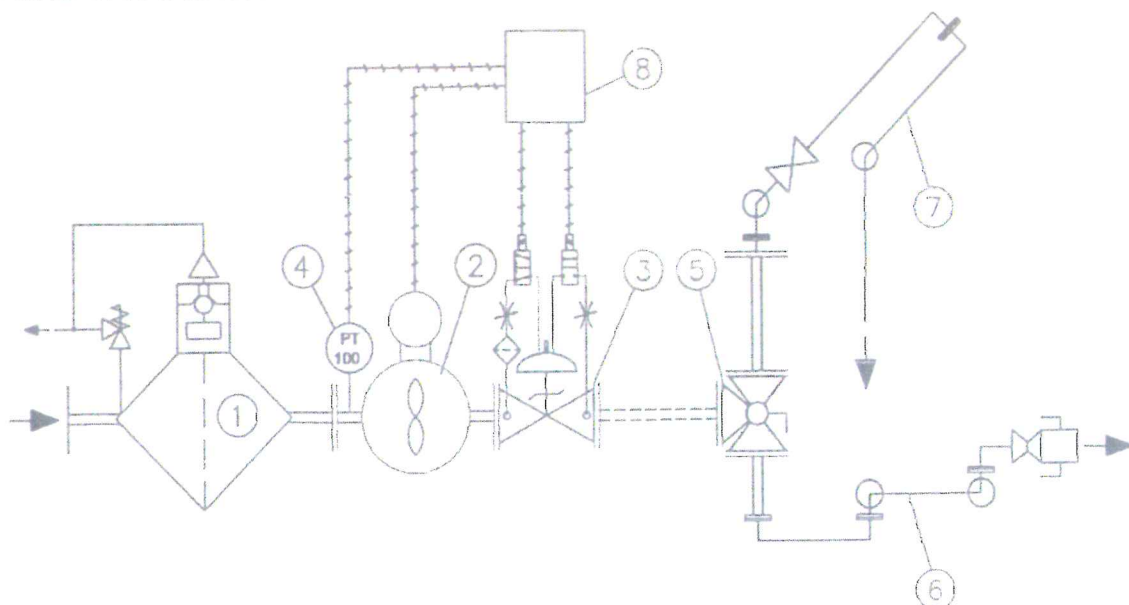

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI POMIAROWEJ  
FTMS-1700 o nr fabr.: 19/050:

| L.p. | Nazwa, typ                                                                                       | Nr fabr.    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.   | Separator gazu (odgaźnik), Typu: AE-1700/PN10 (z zaworem bezp. 781 CG 10 bar)                    | 215/19      |
| 2.   | Turbinowy czujnik przepływu, Typu: 3G, Guardsman LSJ-H 3", Nr kat.: KGDA003C4X                   | 18WJ-182026 |
| 3.   | Zawór elektro-hydrauliczny, Typu: HPV 80/16-SM/2E+M/OV                                           | 219/19      |
| 4.   | Czujnik temp. PT100, Typu: 243                                                                   | 19090114    |
| 5.   | Zawór kulowy, Typu: DP5K AS                                                                      | 512/09/19   |
| 6.   | Ramię nalewczne oddolne, Typu: BL-3/80SS/API4"AL.                                                | 010/20      |
| 7.   | Ramię nalewczne odgórne, Typu: TL-2/80SS                                                         | 012/20      |
| 8.   | AccuLoad III-S elektroniczny przelicznik SINGLE i kontroler nalewu (dwukanałowy), Typu: AL III-S | WC 304 S    |

Komplet z niniejszą dokumentacją techniczną stanowią:

- DTR na w.w. urządzenia składowe, instalacji, dostarczone wraz z ich dostawą
- Deklaracja zgodności UE.

