
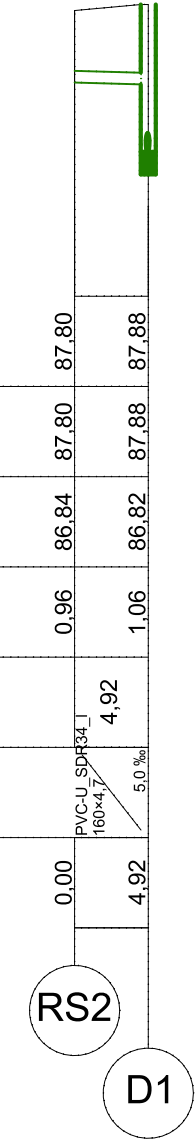


Poziom porównawczy 84,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	87,88	87,88	87,58
Rzędna terenu istniejącego	87,88	87,88	87,58
Rzędna dna kanału	85,94	85,92	85,79
Zagłębienie dna kanału [m]	1,94	1,96	1,79
Odległości [m]	3,83	25,38	
Średnice, materiał	Spadek	250×7,3	5,0 ‰
		PVC-U SDR34 I	
Długość trasy [m]	0,00	3,83	29,21

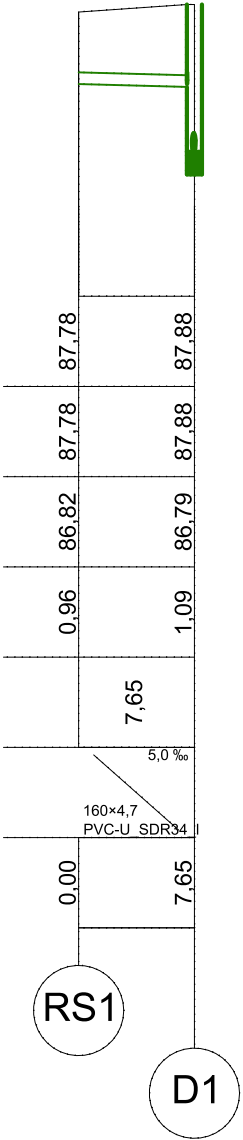

INWESTOR:	RIT-SAN Sp. z o.o. 63-000 Środa Wlkp. ul. Słoneczna 20 tel. 503 091 801	BRANŻA: Instalacje sanitarne		
		PROJEKTOWAŁ: Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002		
		OPRACOWAŁ: Jerzy Ritter		
		DATA: 05.2024r. SKALA: 1:500/100 RYS. 2		
TEMAT:	Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej			
ADRES:	Środa Wielkopolska ul. 20 Października/Kościuszki, dz. nr 2737			
TYTUŁ:	Profil wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej			