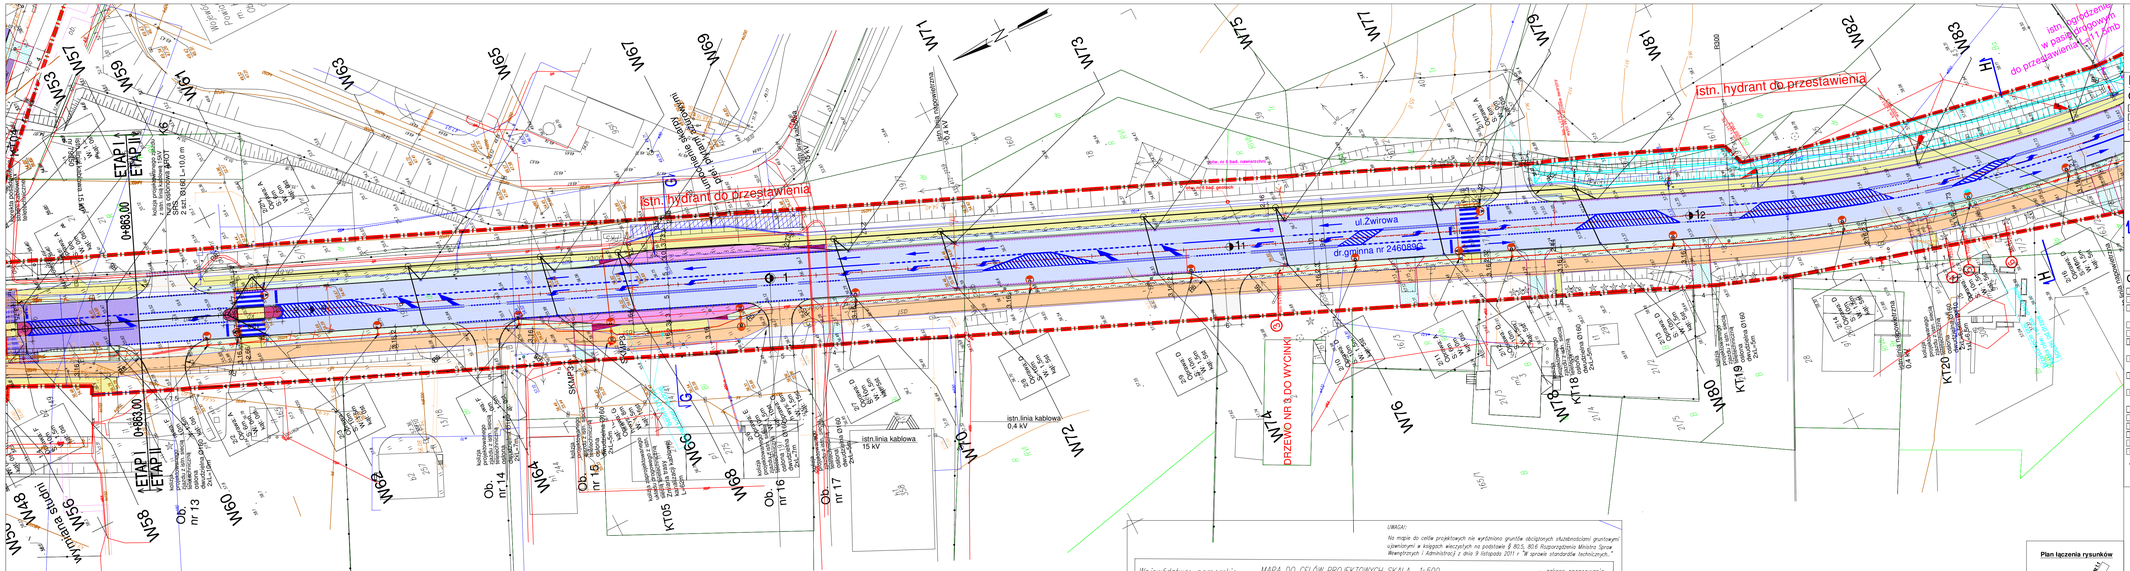
istn. hydrant do przestawienia
istn. hydrant do przestawienia
istn. hydrant do przestawienia
ul.Żwirowa
dr.gminna nr 246089G
istn linia kablowa 0.4 kV
istn linia kablowa 15 kV
DRZEWO NR 3 DO WYCINKI
Ob. nr 13
Ob. nr 14
Ob. nr 15
Ob. nr 16
Ob. nr 17
ETAP I
ETAP II
wylotowa studni
0+863,00
0+480,00
0+460,00
0+440,00
0+420,00
0+400,00
0+380,00
0+360,00
0+340,00
0+320,00
0+300,00
0+280,00
0+260,00
0+240,00
0+220,00
0+200,00
0+180,00
0+160,00
0+140,00
0+120,00
0+100,00
0+080,00
0+060,00
0+040,00
0+020,00
0+000,00
0+020,00
0+040,00
0+060,00
0+080,00
0+100,00
0+120,00
0+140,00
0+160,00
0+180,00
0+200,00
0+220,00
0+240,00
0+260,00
0+280,00
0+300,00