



SCHEMAT - PRZYŁĄCZE SIODŁOWE

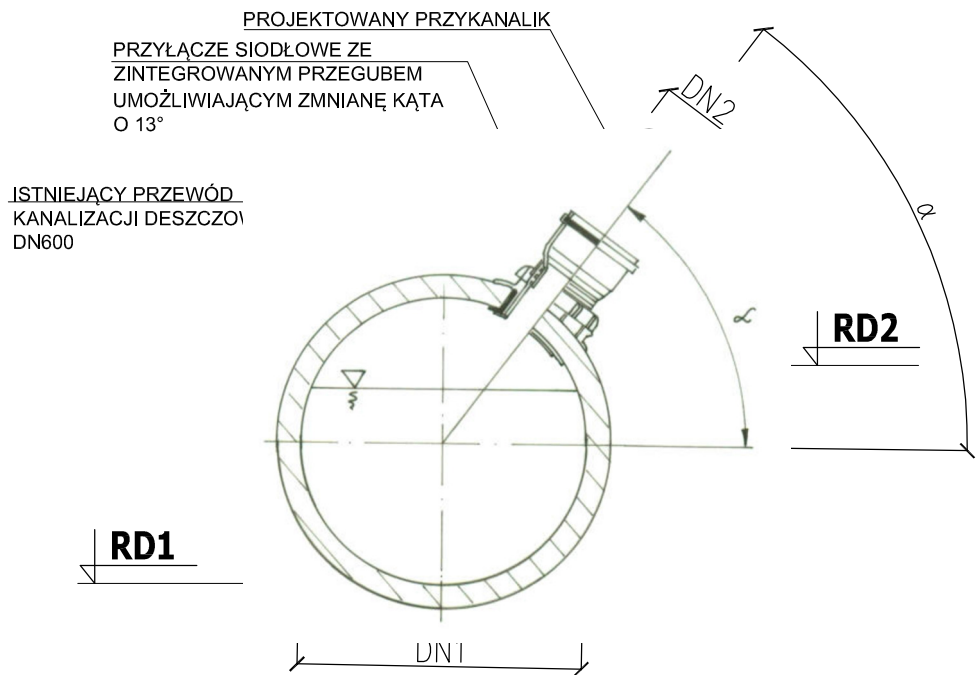

Uwagi:

- 1. Otwór w przewodzie kanalizacji deszczowej wykonać z zastosowaniem wiertnicy. Otwór winien być wykonany bez odprysków. Należy ogradować krawędzie w dolnym końcu otworu. Zaleca się aby posuw głowicy wiertarskiej został zmniejszony o połowę podczas wiercenia ostatniej 1/3 otworu.
- 2. Przyłącze siodłowe jest kotwione na stałe w otworze rury betonowej przy pomocy wstrzykiwanej, dwuskładnikowej żywicy.
- 3. Kąt wcinki „a” (między poziomą osią przewodu o osią włączenia), powinien się mieścić pomiędzy 45 - 90° (zalecane 60°)
- 4. Rzędne włączy wg profilu podłużnego kanalizacji

| | | | |
|---|--|--|---|
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Przebudowa i rozbudowa ulicy Żytniej | | | |
| ADRES OBIEKTU: m. Rypin powiat rypiński | | | |
| JEDNOSTKA PROJ.:  | DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite | INWESTOR:  | Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ MONTAŻU PRZYŁĄCZA SIODŁOWEGO | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN I SPECJ. | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Katarzyna Jakubowska | KUP/0145/POOS/09 do proj. bez ograniczeń w specj. instal. w zakresie sieć. instalacji i urządzeń dep. wentyl. gaz., wod., i kanalizacyjnych | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Monika Królikowska | KUP/0151/POOS/09 do proj. bez ograniczeń w specj. instal. w zakresie sieć. instalacji i urządzeń dep. wentyl. gaz., wod., i kanalizacyjnych | |
| DATA: 04.2024 | BRANŻA: SANITARNA | SKALA: - | NR RYS. 5 |