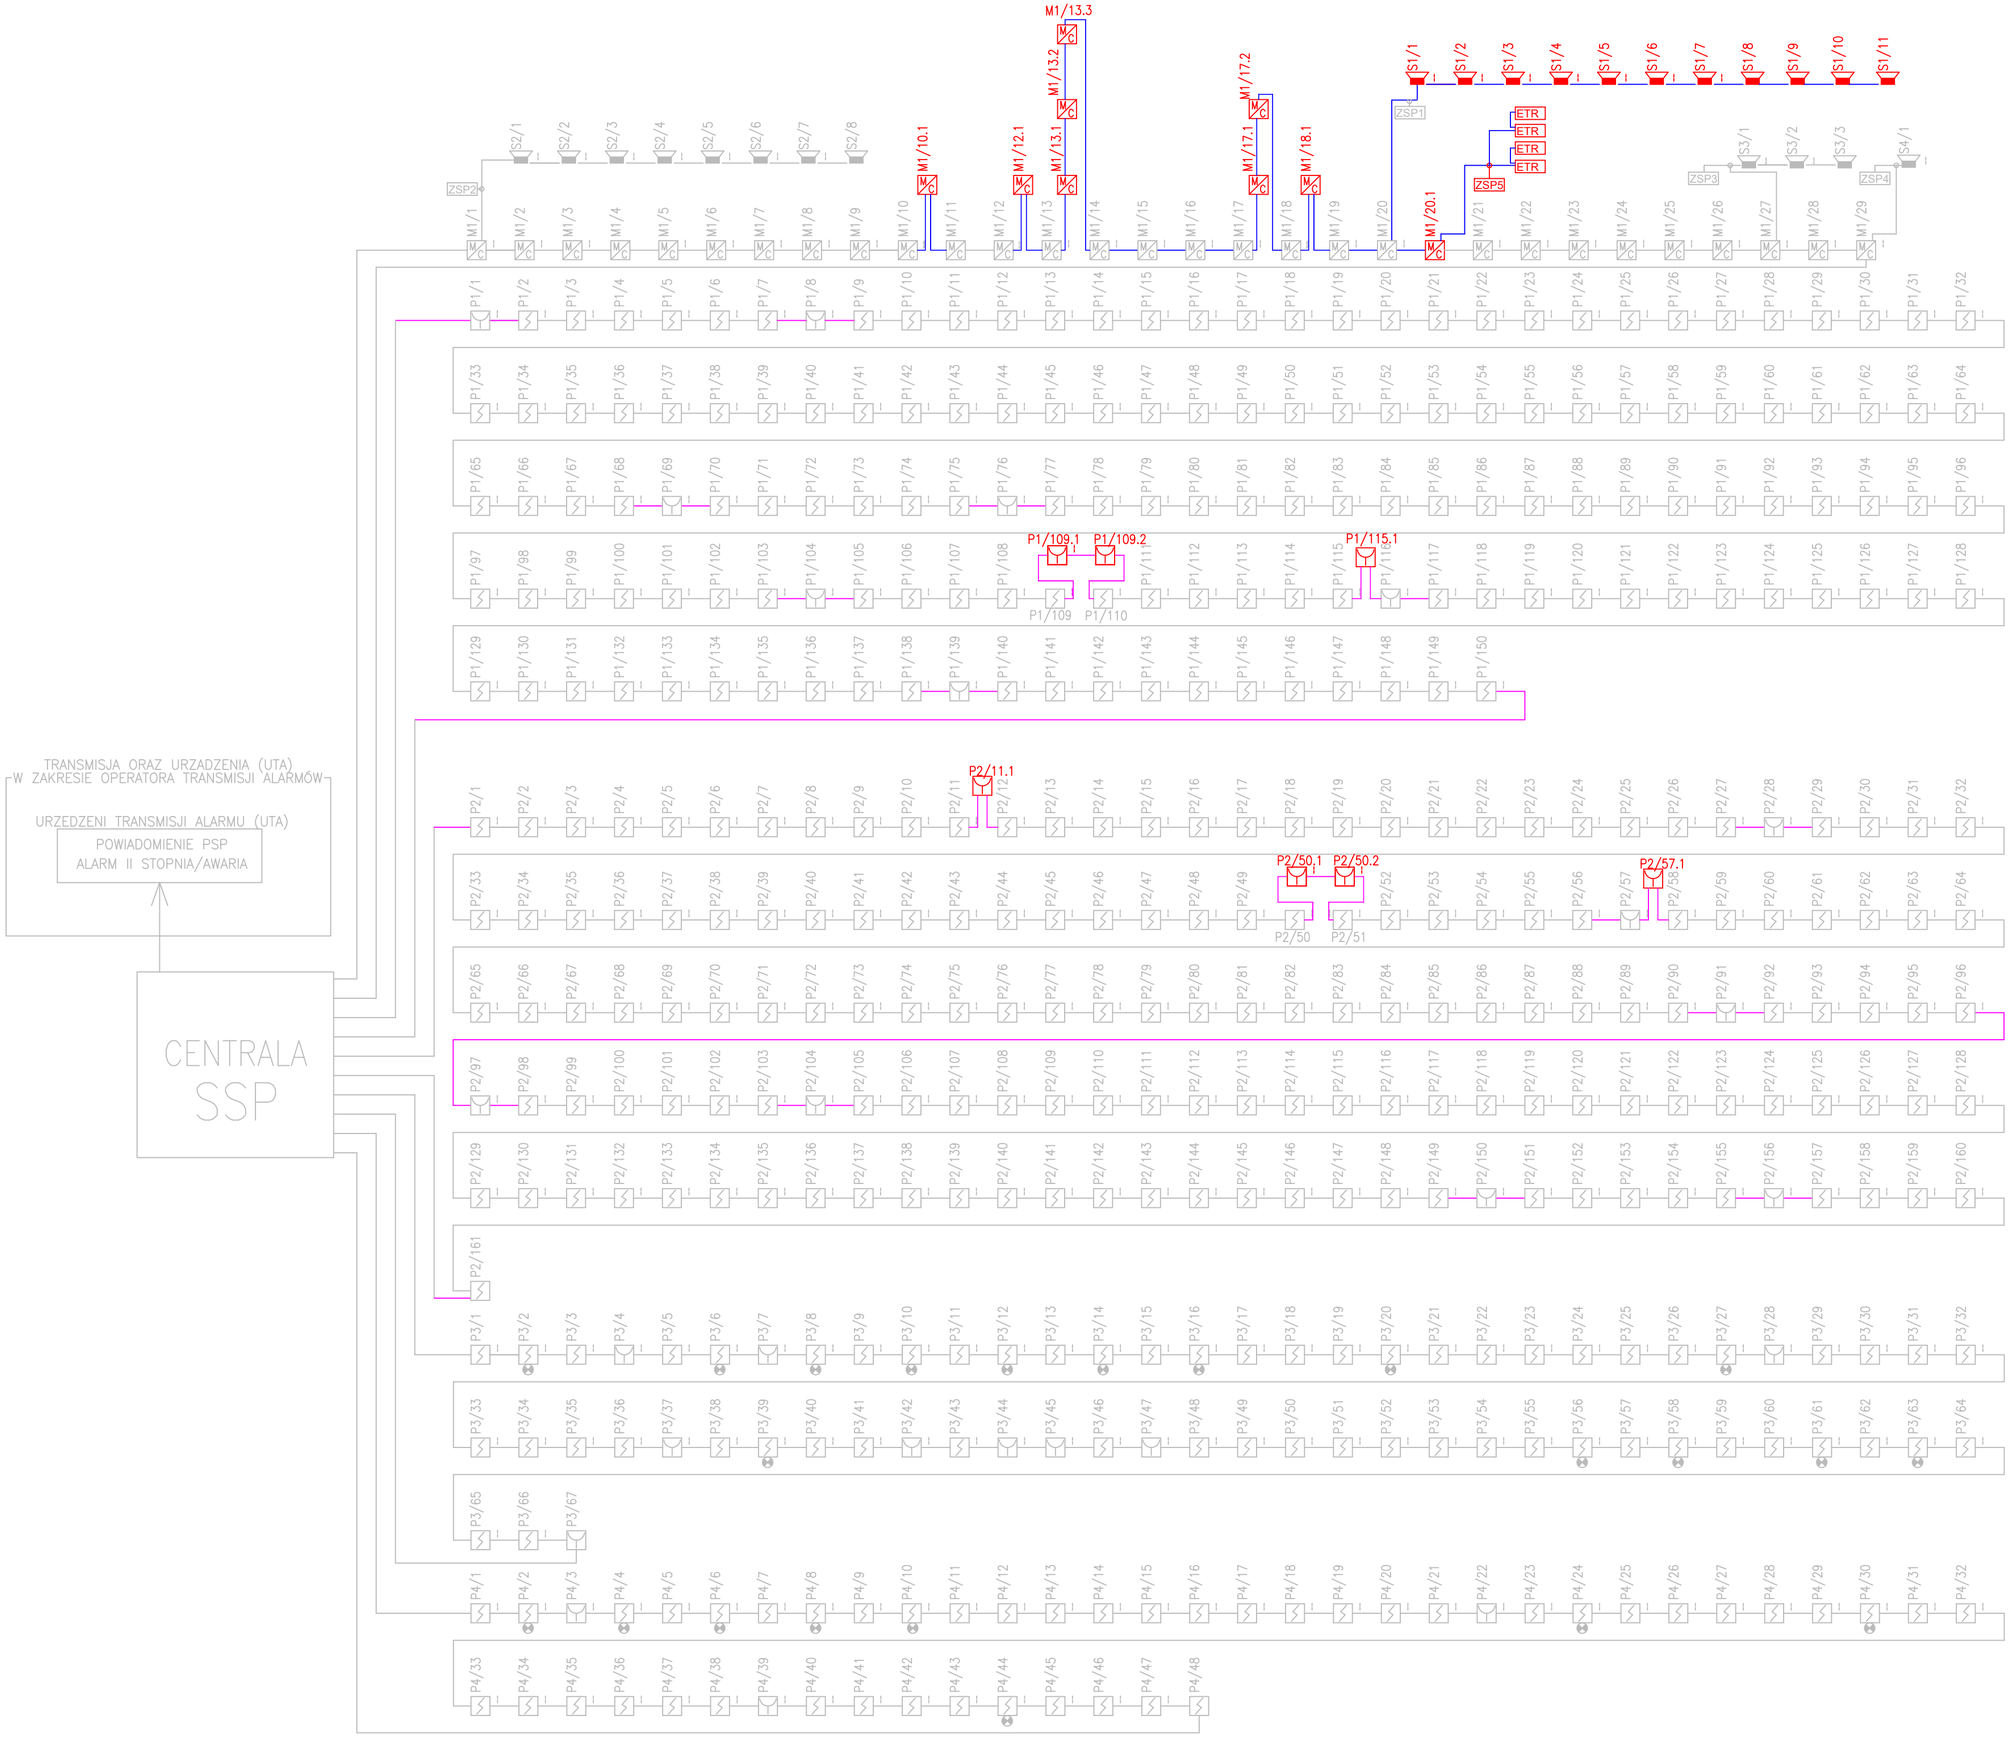

LEGENDA

SSP

- optyczna czujka dymu (strop właściwy)
- optyczna czujka dymu (sufit podwieszany)
- czujka wielosensorowa
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- moduł sterująco-monitorujący
- wskaźnik zadziałania
- sygnalizator optyczno akustyczny
- klapa p.poż

CSP – centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru z drzwiami pełnymi

ZSP – zasilacz pożarowy PM705

ETR – elektrotrzymacz drzwi pożarowych

TRD– Trzymacz drzwiowy (24V DC, min. 1765 N/180kg)+uchwyty trzymaczowe drzwiowe

Specyfikacja okablowania pętli

- pętla pożarowa dla czujek YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewód HDGs 2x1 PH90 dla sygnalizatorów wewnętrznych oraz pętli modułowych

Pełna specyfikacja okablowania znajduje się w opisie technicznym.

Specyfikacja okablowania pętli podlegające wymianie lub domontowaniu

- pętla pożarowa dla czujek oraz ROP HTKSHekw FE 1x2x0,8 PH90
- kabel NHXH 2x1,5 PH90 dla sygnalizatorów wewnętrznych oraz pętli modułowych

Uwaga:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono elelenty systemu SSP które należy domontować.
2. Wszystkie zastosowane kable oraz przewody systemu SSP w hali magazynowej poniżej instalacji tryskaczowej wymienić na okablowanie przystosowane do współpracy z instalacją tryskaczową.
3. Kolorem różowym oraz niebieskim zaznaczono odcinki okablowania podlegające wymianie lub dołożeniu.
4. Na etapie realizacji inwestycji należy zweryfikować trasy prowadzenia instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w budynku.
5. Wszystkie przejścia kabli przez ściany i strop przegród oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewnić odporność ogniową przejść równą odporności ogniowej przegrody (EI 240).
6. Projekt wykonano na bazie rysunków projektu wykonawczego z grudnia 2015 r

Klimas

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

Dawniej Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Obiekt:	Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej			
Lokalizacja:	Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie, dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6			
Inwestor:	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa			
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:				
Projektant:	mgr inż. Łukasz Durzewski	sprawdzony projekt, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ogr. NR/XI/40/KR/2/8		15.04.2024
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Słapek	sprawdzony projekt, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ogr. 7131-32/SPR/250		15.04.2024
Stadium:	Projekt techniczno-wykonawczy			
Tytuł rys.:	*Schemat instalacji SSP po zmianach*			NR RYS.
Skala:		Nr archiwalny:	09/02/KR/24	E10

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budów i projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)