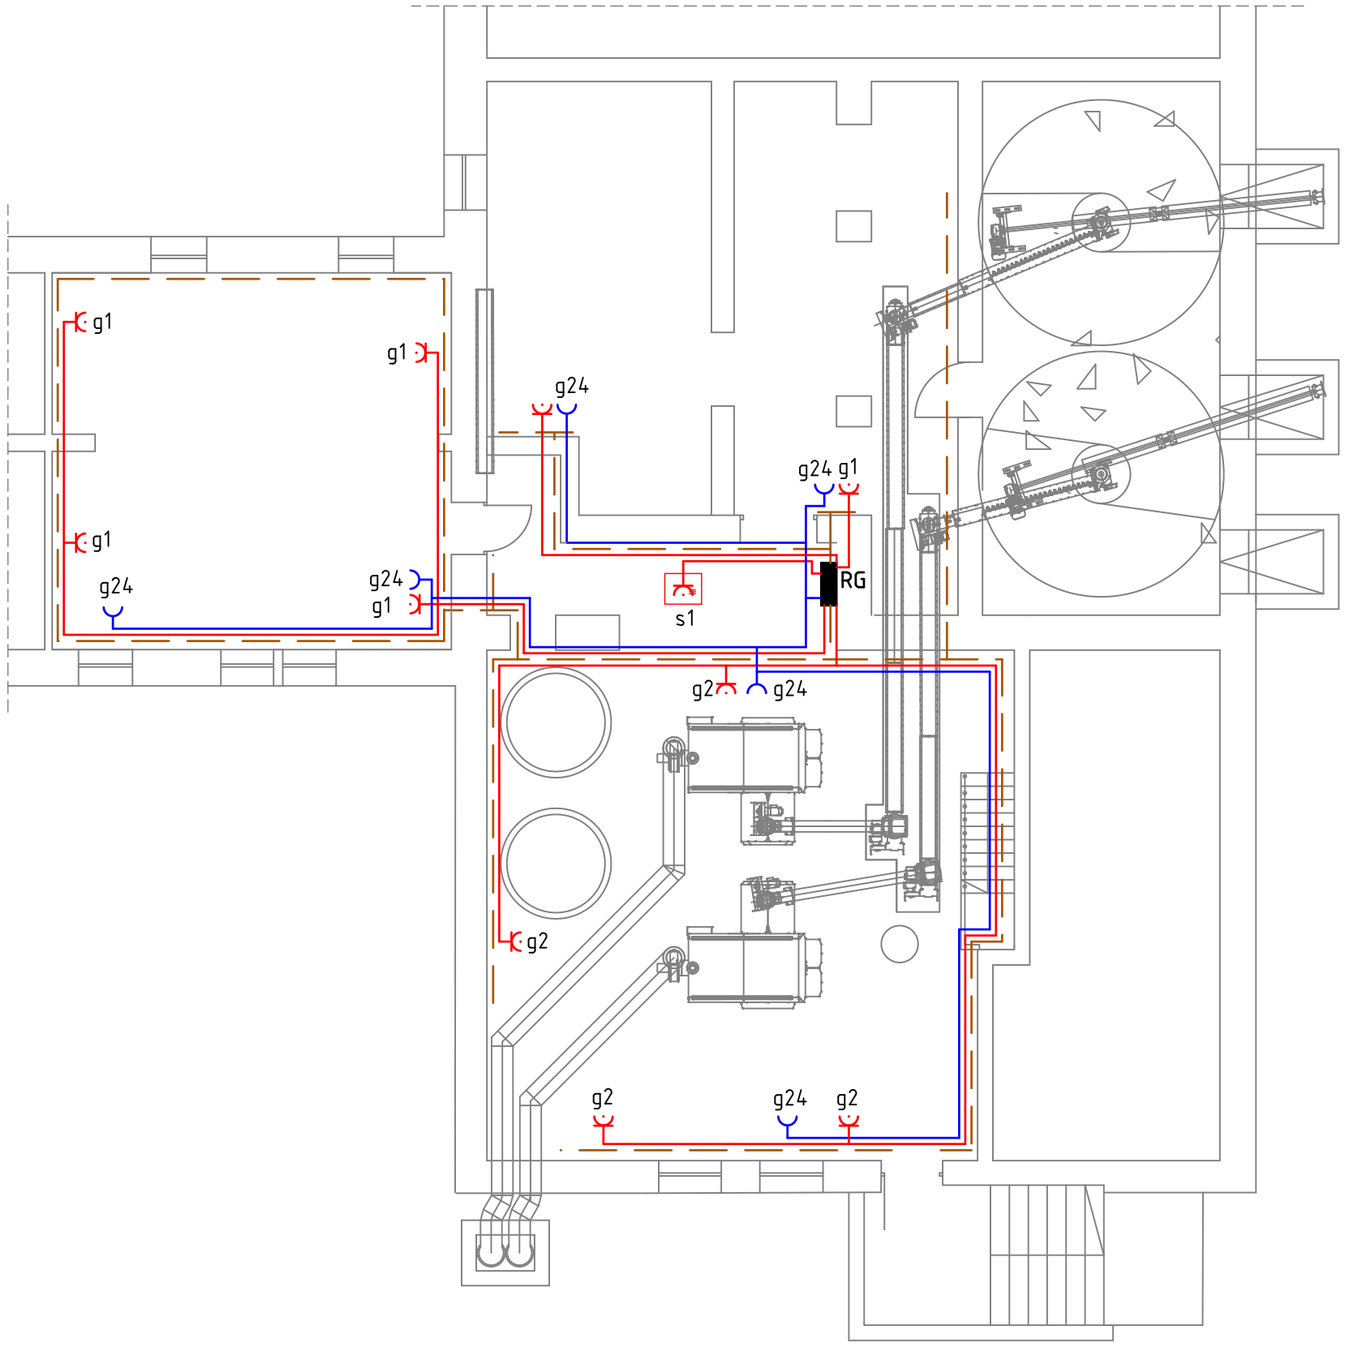

OZNACZENIA:

1. Sieć zasilająca jest w systemie TN-C, a instalacja odbiorcza jest w układzie TN-S.
2. Systemem ochrony dodatkowej od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania.
3. Ochrona uzupełniająca jest realizowana za pomocą wyłączników RCD wysokoczułych.
4. Obwody gniazdek na 230V są wykonane przewodami N2XH-J3x2,5mm^2 na 750V prowadzonymi w korytkach.
5. Obwody gniazdek na 24V są wykonane przewodami N2XH-J2x2,5mm^2 na 750V prowadzonymi w korytkach.
6. Obwód do zestawu siłowego 3x32A+N+PE są wykonane przewodami N2XH-J5x4mm^2 na 750V prowadzonymi w korytkach.
7. Gniazdka są montowane na wysokości 1,4m nad posadzką.

Instal projekt
mgr inż. Mariusz Kościelny
ul. 18-go Stycznia 74A, 98-300 Wieluń, tel. 510 215 840
NIP: 8321932510

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Temat:	Przebudowa technologii kotłowni		
Nazwa rys:	Instalacja siły, gniazdek na 230V i 24V		
Obiekt:	Kotłownia na paliwo stałe		
Adres:	Ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Sperczyński	LOD/4121/PWBE/19	
Sprawdził:	inż. Jan Kaczmarek	481/84/WŁ	
Inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów	1 : 100	03.2023
			E-3