

UMOWA Nr/LMPS/2025

Zawarta w dniur. pomiędzy:

Skarbem Państwa – 22. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP 7393827791 Regon 280603684, reprezentowanym przez

Komendanta -

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....

zwanego w treści umowy WYKONAWCĄ.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 zwanej także „pzp”) i wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Strony oświadczają, że została zawarta niniejsza Umowa.

§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest „Przygotowanie stacji paliw 22.WOG do badań WDT”.
2. Czynności muszą być wykonane zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawy o dozorze technicznym, rozporządzenia MON, decyzje, metodyki badań i inne) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3), stanowiącym **załącznik nr 1**.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy napraw, których konieczność wyniknie w trakcie wykonywania czynności w ramach podstawowego przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o konieczności wykonania takiej naprawy podając czas jej wykonania oraz cenę części użytych do jej naprawy. Po zaakceptowaniu zakresu czynności oraz wartości Zamawiający prześle pisemne zlecenie, które będzie uruchamiało prawo opcji.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w tym zakresie.

§ 2 – WARTOŚĆ UMOWY

1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty
brutto.....zł (słownie.....złotych 00/100),
netto.....zł (słownie..... złotych 00/100),
w tym podatek VAT.....%, **w tym:**

- **zamówienie podstawowe** (przygotowanie stacji paliw 22.WOG do badań WDT)
zł brutto (słownie złotych brutto:.....),
zł netto,
 - **opcja** (naprawy)
zł brutto (słownie złotych brutto:.....),
zł netto
2. Ceny określone w formularzu cenowym zawierają wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 3. Zakres opcji zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego, zaciągniętego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywalny zakres opcji zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

§ 3 - TERMIN REALIZACJI

Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, przy czym całość czynności ma zakończyć się – **do dnia 30 listopada 2025 r.**

§ 4 - SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI

1. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest miejsce dyslokacji stacji paliw (m. Olsztyn, m. Lidzbark Warmiński, m. Przasnysz, m. Ciechanów), wskazanych w **załączniku nr 1** (opis przedmiotu zamówienia).
2. Wykonywanie przedmiotu umowy może być realizowane wyłącznie w dni robocze (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do czwartku w godz. 07.00-15.30, piątek w godz. 07.00-13.00).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nw. dokumenty:
 - listę osób skierowanych do realizacji usługi wraz z podaniem ich danych osobowych z numerami dokumentów tożsamości oraz wskazać osobę odpowiedzialną za realizację umowy pod stronie Wykonawcy wraz z nr kontaktowym oraz adresem email - najpóźniej w dniu podpisania umowy;
 - wykaz pojazdów Wykonawcy zawierający: typ, markę i nr rejestracyjny pojazdu - najpóźniej w dniu podpisania umowy;
 - harmonogram realizacji czynności będących przedmiotem Umowy, Wykonawca prześle w ciągu 7 dni od daty jej podpisania.
4. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, powiadomi każdorazowo Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni o terminie rozpoczęcia wykonywania prac w garnizonach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę harmonogramem.
5. Zamawiający wymaga, aby do ewentualnych napraw (realizowanych w ramach opcji) zostały użyte części nowe, nieużywane, nieregenerowane.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu prowadzenia usługi, naprawy na każdym jej etapie.

7. Przedmiot umowy będzie realizowany w miejscach dyslokacji stacji paliw wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy tj. GZ Lidzbark Warmiński, GZ Olsztyn, GZ Przasnysz, GZ Ciechanów.

§ 5 – ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3) oraz z zachowaniem terminów wskazanych w **załączniku nr 1** do Umowy, z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji WDT zbiorników oraz dokumentacją techniczną urządzeń/sprzętu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawy o dozorcze technicznym, rozporządzenia MON, decyzje, metodyki badań i inne).
2. Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usług, które nie spowodują zmniejszenia wartości lub przydatności stacji paliw i ich elementów na podstawie niniejszej umowy, w zakresie ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne:
 - uprawnienia Dozoru technicznego do wykonywania prób szczelności zbiorników, jedną z metod, których rodzaje stosowane w badaniach zbiorników lub ich elementów określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. nr 113 poz. 1211) z późniejszymi zmianami;
 - jeżeli zajdzie konieczność naprawy: uprawnienia i kwalifikacje do przeprowadzenia prac spawalniczych przy cysternach paliwowych i zbiornikach paliwowych (świadcstwo kwalifikacji spawacza) oraz certyfikat „Kwalifikowanie technologii spawania metali” WPQR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. 2025 poz. 135);
 - pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub umowę z firmą, która posiada stosowne uprawnienia do wytwarzania i odbioru odpadów niebezpiecznych, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 2) z późniejszymi zmianami.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu konieczności wykonania innych niezauważonych przez niego czynności związanych z przedmiotem umowy, nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 zaakceptowanym przez Zamawiającego. Koszty wykonania tych czynności będą ujęte w kosztorysie dodatkowym i będą wykonywane po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i utylizacji odpadów na własny koszt oraz załączenia do protokołów odbioru SpW kopię karty przekazania odpadów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem WDT lub/i Obwodowym Urzędem Miar szczegółowego terminu oraz sposobu dokonania: legalizacji, sprawdzeń urządzeń pomiarowych, rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, prób szczelności, prób ciśnieniowych, uwierzytelnień oraz innych wymaganych przepisami czynności podlegających sprawdzeniu.
8. W przypadku nienależytego wykonania czynności będących przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego wykonania w sposób właściwy, umożliwiający wydanie przez Inspektora WDT pozytywnych decyzji oraz świadectw legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar, zezwalających na dalszą eksploatację stacji paliw wraz z osprzętem, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie nie dłuższym niż wskazany w § 3 wskazanym przez Zamawiającego w protokole reklamacji – załącznik nr 3.
9. Po zakończeniu usługi, będącej przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania stacji paliw wraz z osprzętem przedstawicielowi Zamawiającego, wraz z:
 - ważnymi badaniami dozorowymi, przeprowadzonymi i potwierdzonymi przez Inspektora WDT na podstawie wystawionych stosownych decyzji WDT;
 - ważnymi świadectwami legalizacji wystawionych przez Obwodowy Urząd Miar;
 - świadectwami sprawdzenia/ świadectwami wzorcowania urządzeń, wystawionymi przez Wykonawcę;
 - oraz innymi wymaganymi dokumentami w tym zakresie.
10. Wykonawca, jeżeli do realizacji umowy będzie się posługiwał cudzoziemcami, którzy będą wchodzili/wjeżdżali na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177).
11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania opłaconej aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy i zachowania jej ciągłości w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy w wysokości co najmniej całkowitej wartości zawartej umowy brutto.

§ 6 - ODBIÓR USŁUGI

1. Odbiór usługi, będącej przedmiotem Umowy, dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w miejscach ich realizacji.
2. W razie stwierdzenia wad, w toku czynności odbioru prac będącym przedmiotem umowy, przedstawiciel Zamawiającego może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić

Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej ujawnienia, sporządzając protokół reklamacyjny, **załącznik nr 2**.

3. Po wykonaniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobny protokół odbioru usługi – protokół powykonawczy na każde wykonane zadanie - **załącznik nr 3**.
4. Podstawą uznania usługi za prawidłowo wykonaną stanowi podpisany przez przedstawicieli obu stron protokół określony w ust. 3.

§ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokół odbioru usługi – protokół powykonawczy zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
3. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
4. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata może być wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty, natomiast termin płatności zaczyna biec od daty dostarczenia faktury korygującej.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z PEF, Wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany na fakturze VAT należy do Wykonawcy.
8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
9. Fakturę VAT można dostarczyć według wyboru Wykonawcy:¹
 - a) w formie papierowej, na adres: 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1 – kancelaria jawna;
 - b) w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przy pomocy Platformy Elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie nr NIP Zamawiającego
 - c) w formie elektronicznej, pod warunkiem przysłania na adres e-mail:
.....
10. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za wykonany przedmiot umowy w przypadku nieprawidłowo wystawionego protokołu odbioru usługi – protokołu powykonawczego.

¹ Wykonawca przed podpisaniem Umowy poda metodę dostarczania faktury.

11. Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych po zrealizowaniu wszystkich czynności przypadających na każde zadanie realizowanego zamówienia, ujętego w opisie przedmiotu zamówienia– **załącznik 1** i otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z protokołem odbioru usługi – protokołem powykonawczym.

§ 8 - Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usługi w wyznaczonym terminie;
 - b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej wraz z przedstawieniem przyczyny pod rygorem nieważności.
4. W sytuacji odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy, jaką zdążył zrealizować.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
 - 1) co najmniej dwukrotnego przekroczenia terminów wskazanych w umowie i załącznikach do umowy;
 - 2) niewłaściwej realizacji umowy pomimo uwag zamawiającego mających istotny wpływ na prawidłową i terminową realizację umowy.

§ 9 - KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia podstawowego, w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 2) 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia podstawowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) 0,1% wartości brutto zamówienia podstawowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy usuwaniu wad o których mowa w § 6 ust. 2;
 - 4) 10% wartości brutto opcji, w przypadku nieprzystąpienia do jej realizacji;
 - 5) 10% niezrealizowanej wartości brutto opcji w przypadku niezrealizowania w całości.
2. W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 11 ust. 1.
4. Zamawiający może potrącić kary z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości zamówienia podstawowego brutto.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 10 - ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy:
 - 1) postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego;
 - 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy czym nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.
3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w ust. 2 dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i kalkulację wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia.
4. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących 6 miesięcy wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen materiałów lub kosztów wyniesie więcej niż 5,0 %. Poziom zmiany zostanie ustalony w skutek przeprowadzonych między stronami negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku.
5. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi nie odebrane do dnia złożenia wniosku.
6. Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzone nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym maksymalna wysokość zmian wynagrodzenia wynosi 10 % początkowej wartości brutto całej umowy.
7. Zamawiający może również zażądać, w każdym opisanym powyżej przypadku, innych dokumentów w celu potwierdzenia zasadności zmiany cen/ jednostkowych/e i ustalenia jej wysokości.
8. Przedłożenie wymaganych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany Umowy.

9. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia podstawowego w całości. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 75% zamówienia podstawowego. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych i prawnych z tego tytułu.
12. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy wynikającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. niemożliwości udziału w badaniu inspektora WDT, inspektora Urzędu Miar bądź powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć np. dodatkowych napraw.
13. Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości opcji, jeżeli wartość zakresu koniecznych do wykonania czynności w ramach opcji przekroczy wartość przeznaczoną na opcję.

§ 11 - WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie realizacji umowy, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) pracowników wykonujących naprawę/konserwację urządzeń wymienionych w umowie.
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników wskazanych w ust. 1.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności zgodnie z ust. 1 na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.
4. W przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcom – Wykonawca oświadcza, że wyłącznie on ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za własne działania – bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podwykonawcy, któremu powierzył wykonanie zobowiązania, jak za działania lub zaniechanie własne.

§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez Strony traktowane jako doręczone.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – wzór protokołu reklamacji;

Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru usługi – protokołu powykonawczego;

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 2**„Przygotowanie stacji paliw 22.WOG do badań WDT”****Zadanie 1. Naprawa i przygotowanie zbiorników stacji paliw Lidzbark Warmiński K-317 do badań WDT.**

1. Zakres czynności do wykonania:

- a) Naprawa i przywrócenie do eksploatacji 3 szt. jednopłaszczowych zbiorników o poj. 25m³, w ramach którego należy:

Zbiornik nr 3 nr WDT 3-22-02746:

- uzgodnienie sposobu naprawy z WDT,
- szlifowanie i zerwanie starej powłoki wewnętrznej, (ok. 5m²), pozostała powierzchnia do zmatowienia przed całościowym położeniem nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej, odpornej na korozję i działanie produktów ropopochodnych,
- czyszczenie zbiorników paliwowych,
- utylizacja odpadów – do 100l,
- całościowe położenie nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej np: EPITAN 66
- wymiana wszystkich uszczelek i śrub około zbiornikowych,
- rozłączenie masztu oddechowego pod jeden zbiornik,
- wykonanie pomiaru rezystancji powłoki wewnętrznej,
- wykonanie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej z Inspektorem WDT Olsztyn,
- sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego,
- wykonanie próby szczelności zbiornika,
- wykonanie legalizacji pierwotnej i zatwierdzenie typu zbiornika,
- wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej (decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń, niezbędne przy eksploatacji zbiorników paliwowych).

Zbiornik nr 4 nr WDT 3-22-02747:

- uzgodnienie sposobu naprawy z WDT,
- szlifowanie i zerwanie starej powłoki wewnętrznej, (ok. 5m²), pozostała powierzchnia do zmatowienia przed całościowym położeniem nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej, odpornej na korozję i działanie produktów ropopochodnych,
- czyszczenie zbiorników paliwowych,
- utylizacja odpadów – do 100l,
- całościowe położenie nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej np: EPITAN 66
- wymiana wszystkich uszczelek i śrub około zbiornikowych,
- połączenie masztu oddechowego pod grupę zbiorników ON,

- wykonanie pomiaru rezystancji powłoki wewnętrznej,
- wykonanie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej z Inspektorem WDT Olsztyn,
- sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego,
- wykonanie próby szczelności zbiornika,
- wykonanie legalizacji pierwotnej i zatwierdzenie typu zbiornika,
- wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej(decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń, niezbędne przy eksploatacji zbiorników paliwowych).

Zbiornik nr 5 nr WDT 3-22-02748:

- uzgodnienie sposobu naprawy z WDT,
- szlifowanie i zerwanie starej powłoki wewnętrznej, (ok. 5m²), pozostała powierzchnia do zmatowienia przed całościowym położeniem nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej, odpornej na korozję i działanie produktów ropopochodnych,
- czyszczenie zbiorników paliwowych,
- utylizacja odpadów – do 100l,
- całościowe położenie nowej antystatycznej powłoki wewnętrznej np: EPITAN 66
- wymiana wszystkich uszczelek i śrub około zbiornikowych,
- położenie nowych spawów na rurach przyłącza zbiornikowego,
- wykonanie pomiaru rezystancji powłoki wewnętrznej,
- wykonanie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej z Inspektorem WDT Olsztyn,
- sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego,
- wykonanie próby szczelności zbiornika,
- wykonanie legalizacji pierwotnej i zatwierdzenie typu zbiornika,
- wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej(decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń, niezbędne przy eksploatacji zbiorników paliwowych).

b) Przygotowanie do badań okresowych WDT 3 szt. dwupłaszczowych zbiorników:

Zbiornik nr 1 nr WDT 3-22-02744 o pojemności 15m³


Zbiornik nr 2 nr WDT 3-22-02745 o pojemności 25m³

Zbiornik nr 6 nr WDT 3-22-02749 o pojemności 25m³

- czyszczenie zbiorników paliwowych,
- utylizacja odpadów – do 100l,
- sprawdzenie stanu technicznego zbiorników paliwowych,
- rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa/szczelności zbiorników w obecności Inspektora WDT,
- sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego,
- sprawdzenie stanu/wymiana granulatu sorpcyjnego systemu alarmowego wskaźnika przecieków zbiorników,
- wykonanie niezbędnych wymian części/ osprzętu i napraw mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT i dopuszczenie do dalszej eksploatacji

zbiorników paliwa wraz z osprzętem w stacji paliw,
 - wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej (decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń, niezbędne przy eksploatacji zbiorników paliwowych);

c) Dostosowanie przyłączy dystrybutorów do zbiorników paliwowych - realizacja prac według „Schemat podłączenia zbiorników paliwa – stacja paliw Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1”:

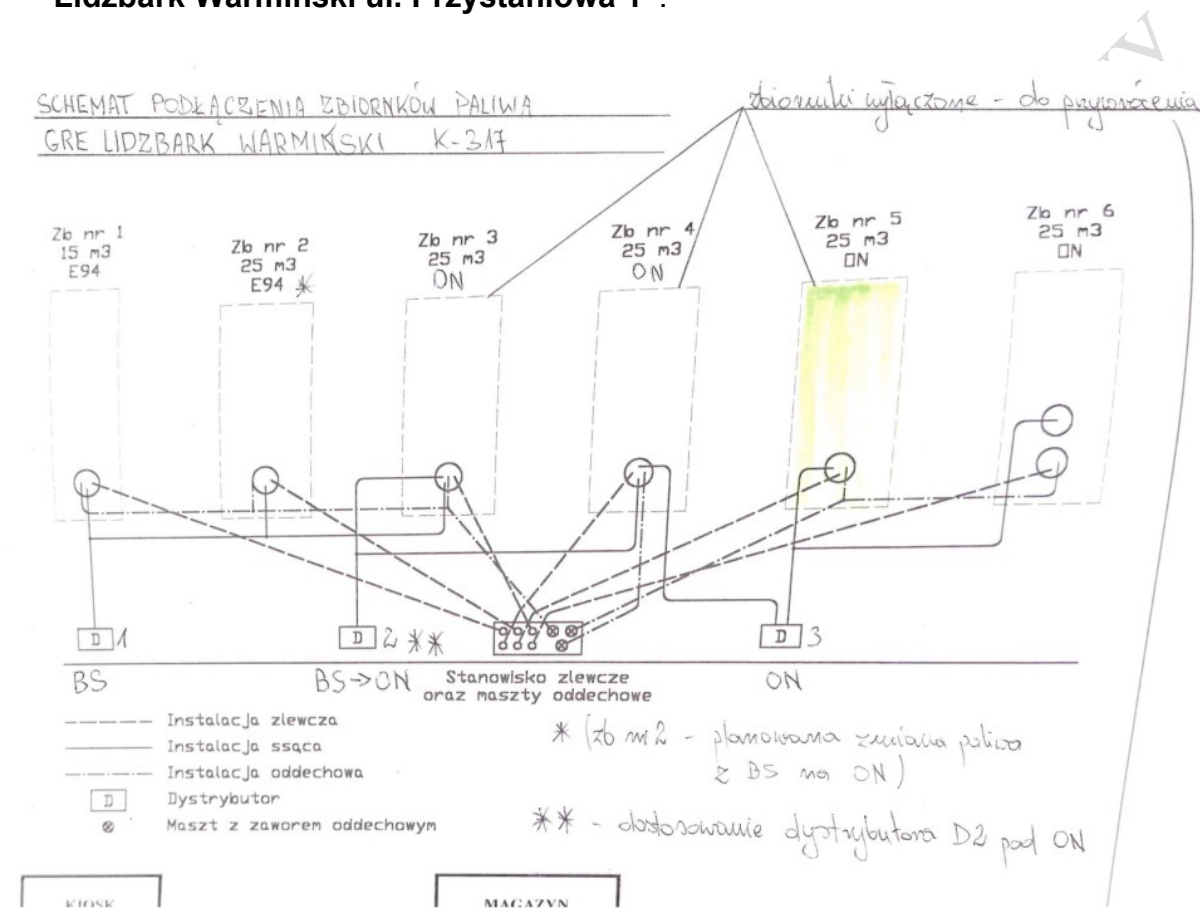

- dostosowanie dystrybutora benzyny (D2) QUANTIUM 100T 1-1 o nr D0642069 pod możliwość zmiany rodzaju wydawanego paliwa (przejście z benzyny samochodowej na ON);
- połączenie bezpośrednie zbiornika nr 1 z dystrybutorem D1
- odłączenie zbiornika nr 2 od wspólnego przyłącza ze zbiornikiem nr 1
- podłączenie zbiorników nr 2 i 3 pod dystrybutor D2
- podłączenie zbiorników nr 4,5,6 pod dystrybutor D3

d) Przegląd, sprawdzenie stanu technicznego i legalizacja 3 szt. dystrybutorów paliwowych oraz litrażowanie 6 szt. zbiorników paliwowych w obecności urzędnika Okręgowego Urzędu Miar:

- dokonanie przeglądu stanu technicznego 3 szt. dystrybutorów paliwowych, w razie stwierdzenia niesprawności, usterek czy awarii (np.: zużyty pasek napędu pompy, nieczytelny wyświetlacz dystrybutora), poinformowanie Zlecającego o zaistniałym fakcie,

- ustalenie terminu litrażowania zbiorników i legalizacji dystrybutorów w Okręgowym Urzędzie Miar Elbląg,
- przeprowadzenie litrażowania 6 szt. zbiorników paliwowych zgodnie z metodą ustaloną przez urzędnika Okręgowego Urzędu Miar,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa wskaźnika monitorowania przecieku firmy THOMAS
- wykonanie wymaganej dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej z przeprowadzonych czynności.

Miejsce realizacji: stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński
ul. Przystaniowa 1, teren CRiWWRE, K-317

Decyzje WDT ważne do 30.06.2025 r.

Zadanie 2. Przygotowanie stacji paliw do badań WDT w zakresie rewizji zewnętrznej, w tym sprawdzenie/legalizacje sond pomiarowych (w niektórych wskazanych poniżej lokalizacjach), dokonanie wszelkich sprawdzeń/regulacji/wymian zaworów wydechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego, dokonanie wszelkich czynności mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT w zakresie rewizji zewnętrznej:

- Stacja paliw m. Olsztyn (ul. Armii Krajowej, K-8701): 5 szt. zbiorników (decyzja do 31.10.2025):
 - Zbiornik nr 1 nr 3-22-02711 o poj. 50m³;
 - Zbiornik nr 2 nr 3-22-02712 o poj. 50m³;
 - Zbiornik nr 3 nr 3-22-02713 o poj. 50m³;
 - Zbiornik nr 4 nr 3-22-02714 o poj. 25m³;
 - Zbiornik nr 5 nr 3-22-02715 o poj. 25m³;
- Stacja paliw m. Lidzbark Warmiński (ul. Ornecka1, K-316): KSP-20:
 - Sprawdzenie/legalizacja sond pomiarowych do: 10.2025 r.
- Stacja Paliw m. Przasnysz (ul. Makowska 69, teren 2 Ośrodka Radioelektronicznego, K-0481):
3 szt. zbiorników (12.2025):
 - Zbiornik nr 1 nr 1-22-06781 o poj. 50m³;
 - Zbiornik nr 2 nr 1-22-06780 o poj. 50m³;
 - Zbiornik nr 3 nr 1-22-06782 o poj. 50m³;
- Stacja paliw m. Ciechanów (ul. Wojska Polskiego 54, K-8684): KSP-20
 - Sprawdzenie/legalizacja sond pomiarowych do: 11.2025 r.

Zadanie 3. Dostosowanie przewodów nalewczycy dystrybutorów benzynowych do możliwości tankowania pojazdów osobowych (wymiana pistoletów nalewczycy o \varnothing 26mm na pistolety nalewczycy o \varnothing 19mm):

Stacja paliw KSP-20 Lidzbark Warmiński K-316, ul. Ornecka 1 – 1 szt.

Stacja paliw KSP-20 Ciechanów K-8684, ul. Wojska Polskiego 54 – 1 szt.

Przewiduje się opcję polegającą na naprawie stwierdzonych, w trakcie czynności przygotowania sprzętu, usterek.

.....

projektowane postanowienia umowy

Protokół reklamacji

1.

**Zgłaszający reklamację
(Zamawiający):**

22. WOJSKOWY ODDZIAŁ
GOSPODARCZY
ul. Saperska 1; 10-075 Olsztyn
NIP 739-38-27-791
Tel. +48 261-322-875
Fax. +48 261-322-365

**Firma przyjmująca reklamację
(Wykonawca):**

.....

2. Dane sprzętu/urządzenia na który zgłaszana jest reklamacja:

.....
.....

3. Przyczyna reklamacji:

.....
.....
.....
.....

4. Opis:

.....
.....
.....
.....

5. Żądanie reklamującego:

.....
.....

6. Data dostarczenia/realizacji reklamacji

PRZEKAZUJĄCY
(przedstawiciel
Zamawiającego)

PRZYJMUJĄCY
(przedstawiciel
Wykonawcy)

.....
data, czytelny podpis

.....
data, czytelny podpis

7. Data odbioru

PRZEKAZUJĄCY
(przedstawiciel
Wykonawcy)

PRZYJMUJĄCY
(przedstawiciel
Zamawiającego)

.....
data, czytelny podpis

.....
data, czytelny podpis

PIECZĄTKA WYKONAWCY:

.....

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**22. WOJSKOWY ODDZIAŁ
GOSPODARCZY**

ul. Saperska 1 ; 10-075 Olsztyn

NIP 739-38-27-791

Tel. +48 261-322-875

Fax. +48 261-322-365

Protokół odbioru usługi – protokół powykonawczy

Marka i typ sprzętu/ urządzenia

.....

Numer ewidencyjny

Zakres wykonanej usługi:

.....

.....

.....

Uwagi stron dotyczące wykonanej naprawy/usługi:

.....

.....

.....

PRZEKAZUJĄCY
(przedstawiciel
Wykonawcy)

PRZYJMUJĄCY
(przedstawiciel
Zamawiającego)

.....

data, czytelny podpis

.....

data, czytelny podpis