

OZNACZENIE PROFILU: A1
POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

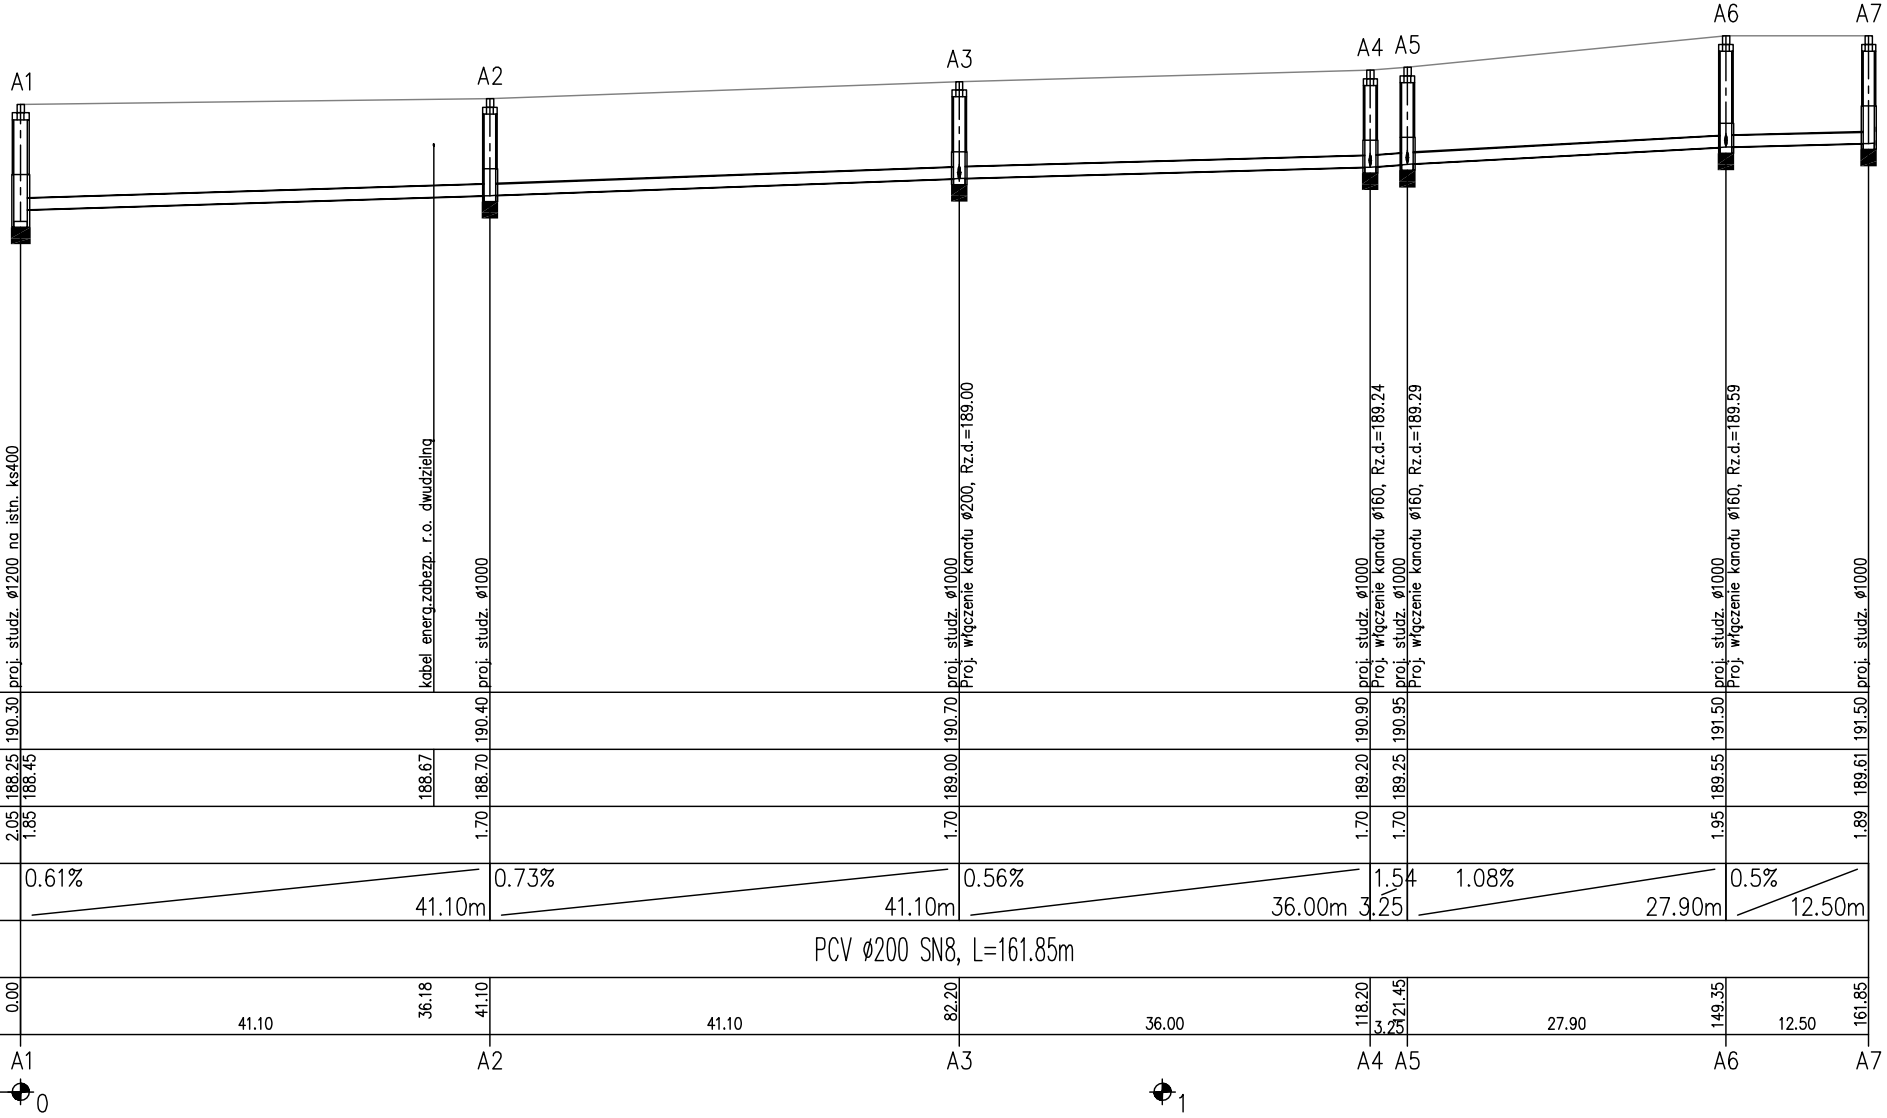
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
proj. studz. ø1200 na istn. ks400
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
proj. studz. ø1000
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=189.00
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.24
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.29
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.59
proj. studz. ø1000
190.30
190.40
190.70
190.90
190.95
191.50
191.50
188.25
188.45
188.67
188.70
189.00
189.20
189.25
189.55
189.61
2.05
1.85
1.70
1.70
1.70
1.70
1.95
1.89
0.61%
41.10m
0.73%
41.10m
0.56%
36.00m
1.54
3.25
1.08%
27.90m
0.5%
12.50m
PCV ø200 SN8, L=161.85m
0.00
41.10
36.18
41.10
41.10
82.20
36.00
118.20
3.25
121.45
27.90
149.35
12.50
161.85
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
0
1

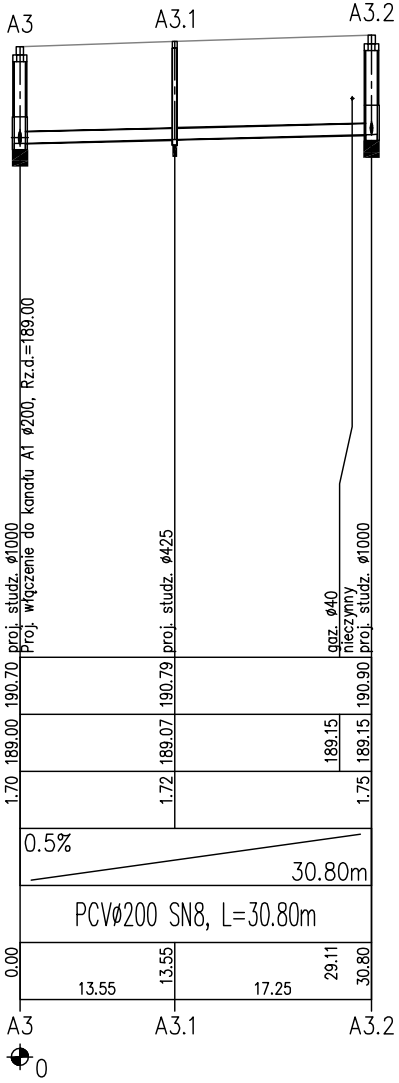
A3
A3.1
A3.2
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału A1 ø200, Rz.d.=189.00
proj. studz. ø425
gaz. ø40
nieczynny
proj. studz. ø1000
190.70
190.79
190.90
189.00
189.07
189.15
189.15
1.70
1.72
1.75
0.5%
30.80m
PCVø200 SN8, L=30.80m
0.00
13.55
13.55
17.25
29.11
30.80
A3
A3.1
A3.2
0

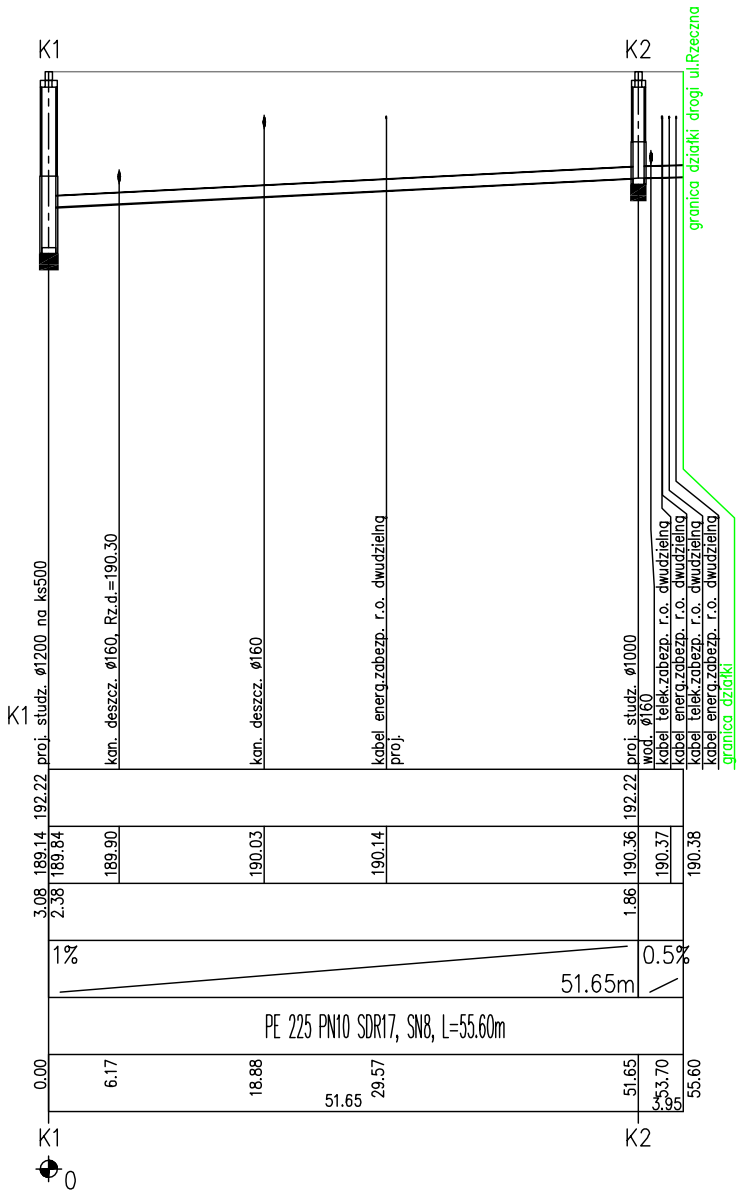
K1
K2
granica działki drogi ul.Rzeczna
K1
proj. studz. ø1200 na ks500
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=190.30
kan. deszcz. ø160
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna proj.
proj. studz. ø1000
wod. ø160
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
granica działki
192.22
192.22
189.14
189.84
189.90
190.03
190.14
190.36
190.37
190.38
3.08
2.38
1.86
1%
51.65m
0.5%
PE 225 PN10 SDR17, SN8, L=55.60m
0.00
6.17
18.88
29.57
51.65
51.65
53.70
3.95
55.60
K1
K2
0

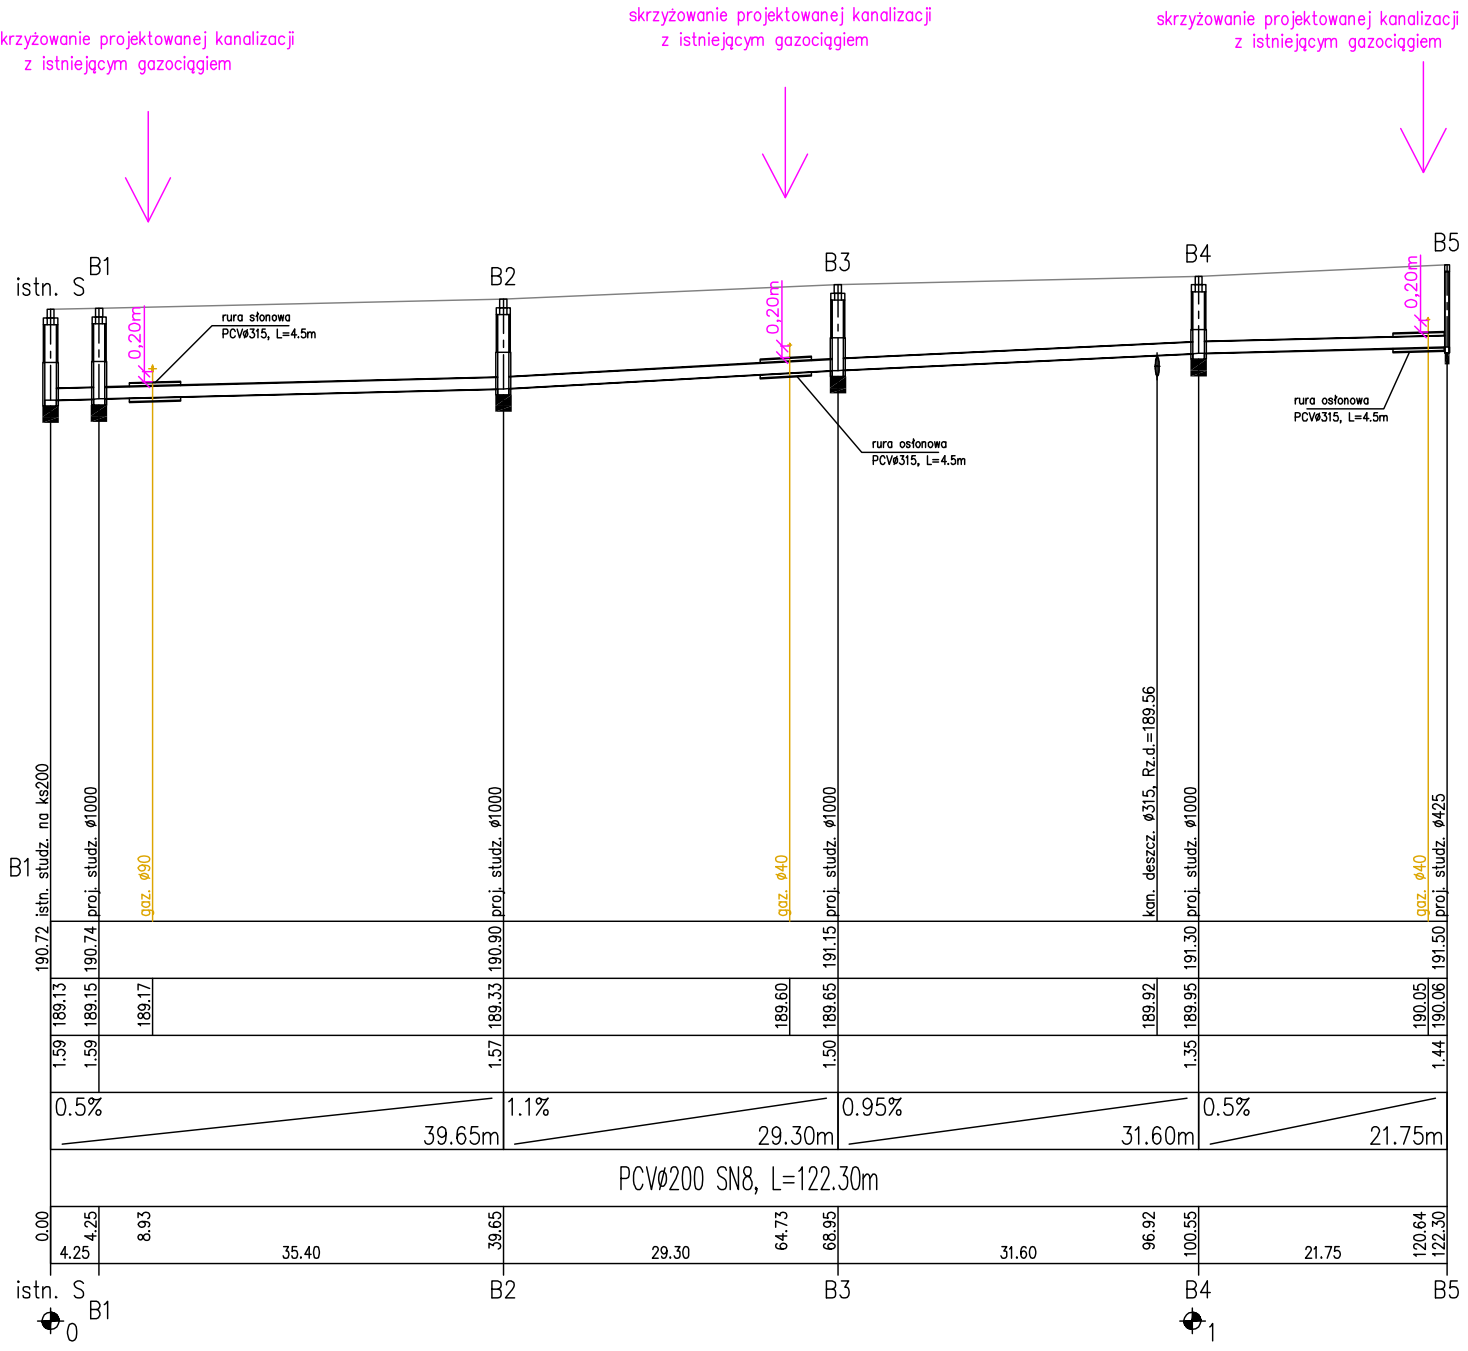
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
istn. S
B1
B2
B3
B4
B5
0,20m
0,20m
0,20m
rura osłonowa PCVø315, L=4.5m
rura osłonowa PCVø315, L=4.5m
rura osłonowa PCVø315, L=4.5m
B1
istn. studz. na ks200
proj. studz. ø1000
gaz. ø90
proj. studz. ø1000
gaz. ø40
proj. studz. ø1000
kan. deszcz. ø315, Rz.d.=189.56
proj. studz. ø1000
gaz. ø40
proj. studz. ø425
190.72
190.74
190.90
191.15
191.30
191.50
189.13
189.15
189.17
189.33
189.60
189.65
189.92
189.95
190.05
190.06
1.59
1.59
1.57
1.50
1.35
1.44
0.5%
39.65m
1.1%
29.30m
0.95%
31.60m
0.5%
21.75m
PCVø200 SN8, L=122.30m
0.00
4.25
4.25
8.93
35.40
39.65
29.30
64.73
68.95
31.60
96.92
100.55
21.75
120.64
122.30
istn. S
B1
B2
B3
B4
B5
0
1

UWAGA:

Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji
z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi
oraz energetycznymi należy zabezpieczyć
poprzez założenie na przewodach kablowych
rur ochronnych dwudzielnych ø110 lub ø160
długości 2,0m

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

NAZWA ZADANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWA ORAZ UL.RZECZNA W DĘBICY
NAZWA RYSUNKU	PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZĘŚĆ 2.
LOKALIZACJA	**działki nr 522,524,525/1,525/2,554 i inne obr. 1 przy ul.Świętosława i Rzeczna w Dębicy**
BRANŻA	SANITARNA
INWESTOR	WODOCIAGI DĘBICKIE SP. Z O.O. UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH 35 39-200 DĘBICA
PROJEKTANT	inż. Janusz Mitek upr. WD-NB-8346/60/81
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Głód upr. MAP/0107/POOS/05

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100/500	16.09.2024	3	S