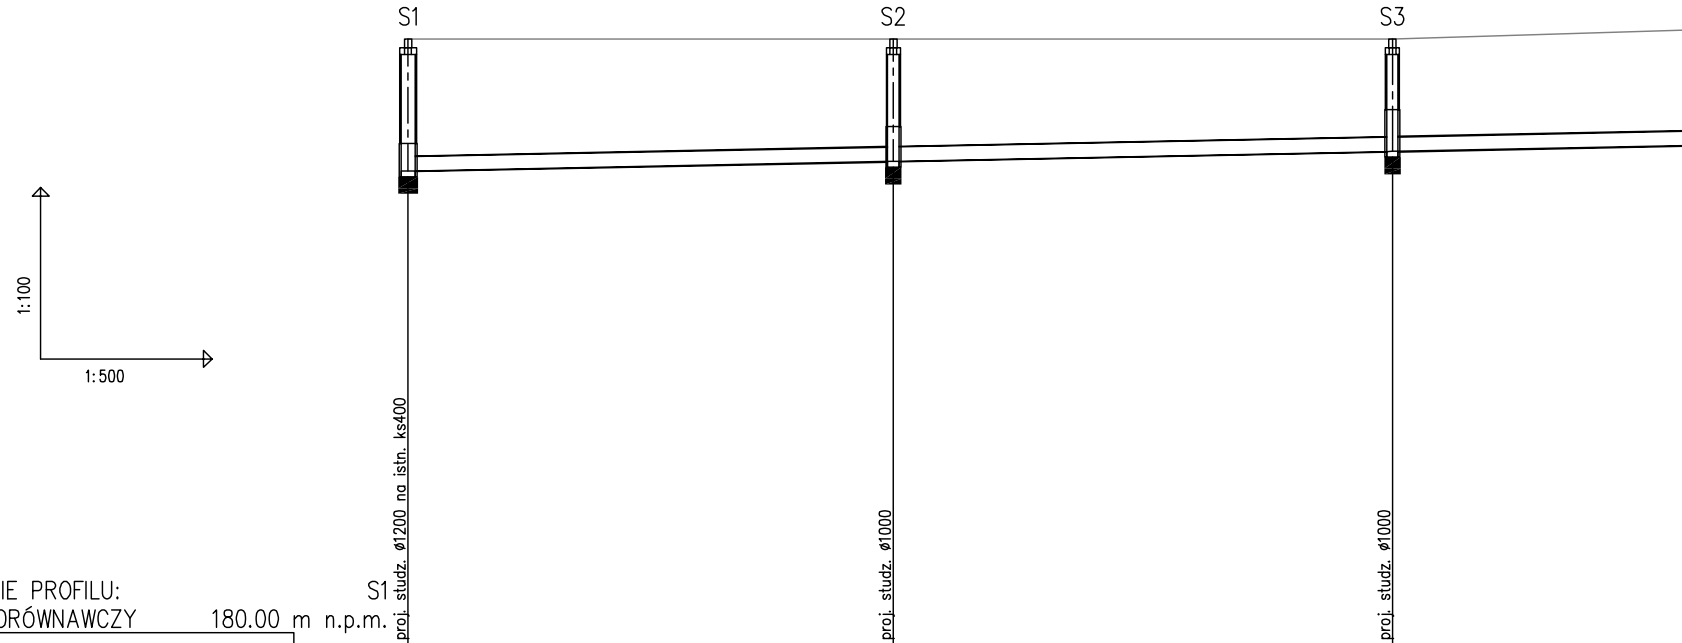
S1
S2
S3
1:100
1:500
proj. studz. ø1200 na istn. ks400
proj. studz. ø1000
proj. studz. ø1000

OZNACZENIE PROFILU: S1
POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

| | S1 | | S2 | | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 190.60 | | 190.60 | | 190.60 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 188.29 | | 188.46 | | 188.63 | |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 2.31 | | 2.14 | | 1.97 | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 0.4% | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 43.70 | 86.20 | 44.30 |
| HEKTOMETRY | S1 | | S2 | | S3 | |

0 1

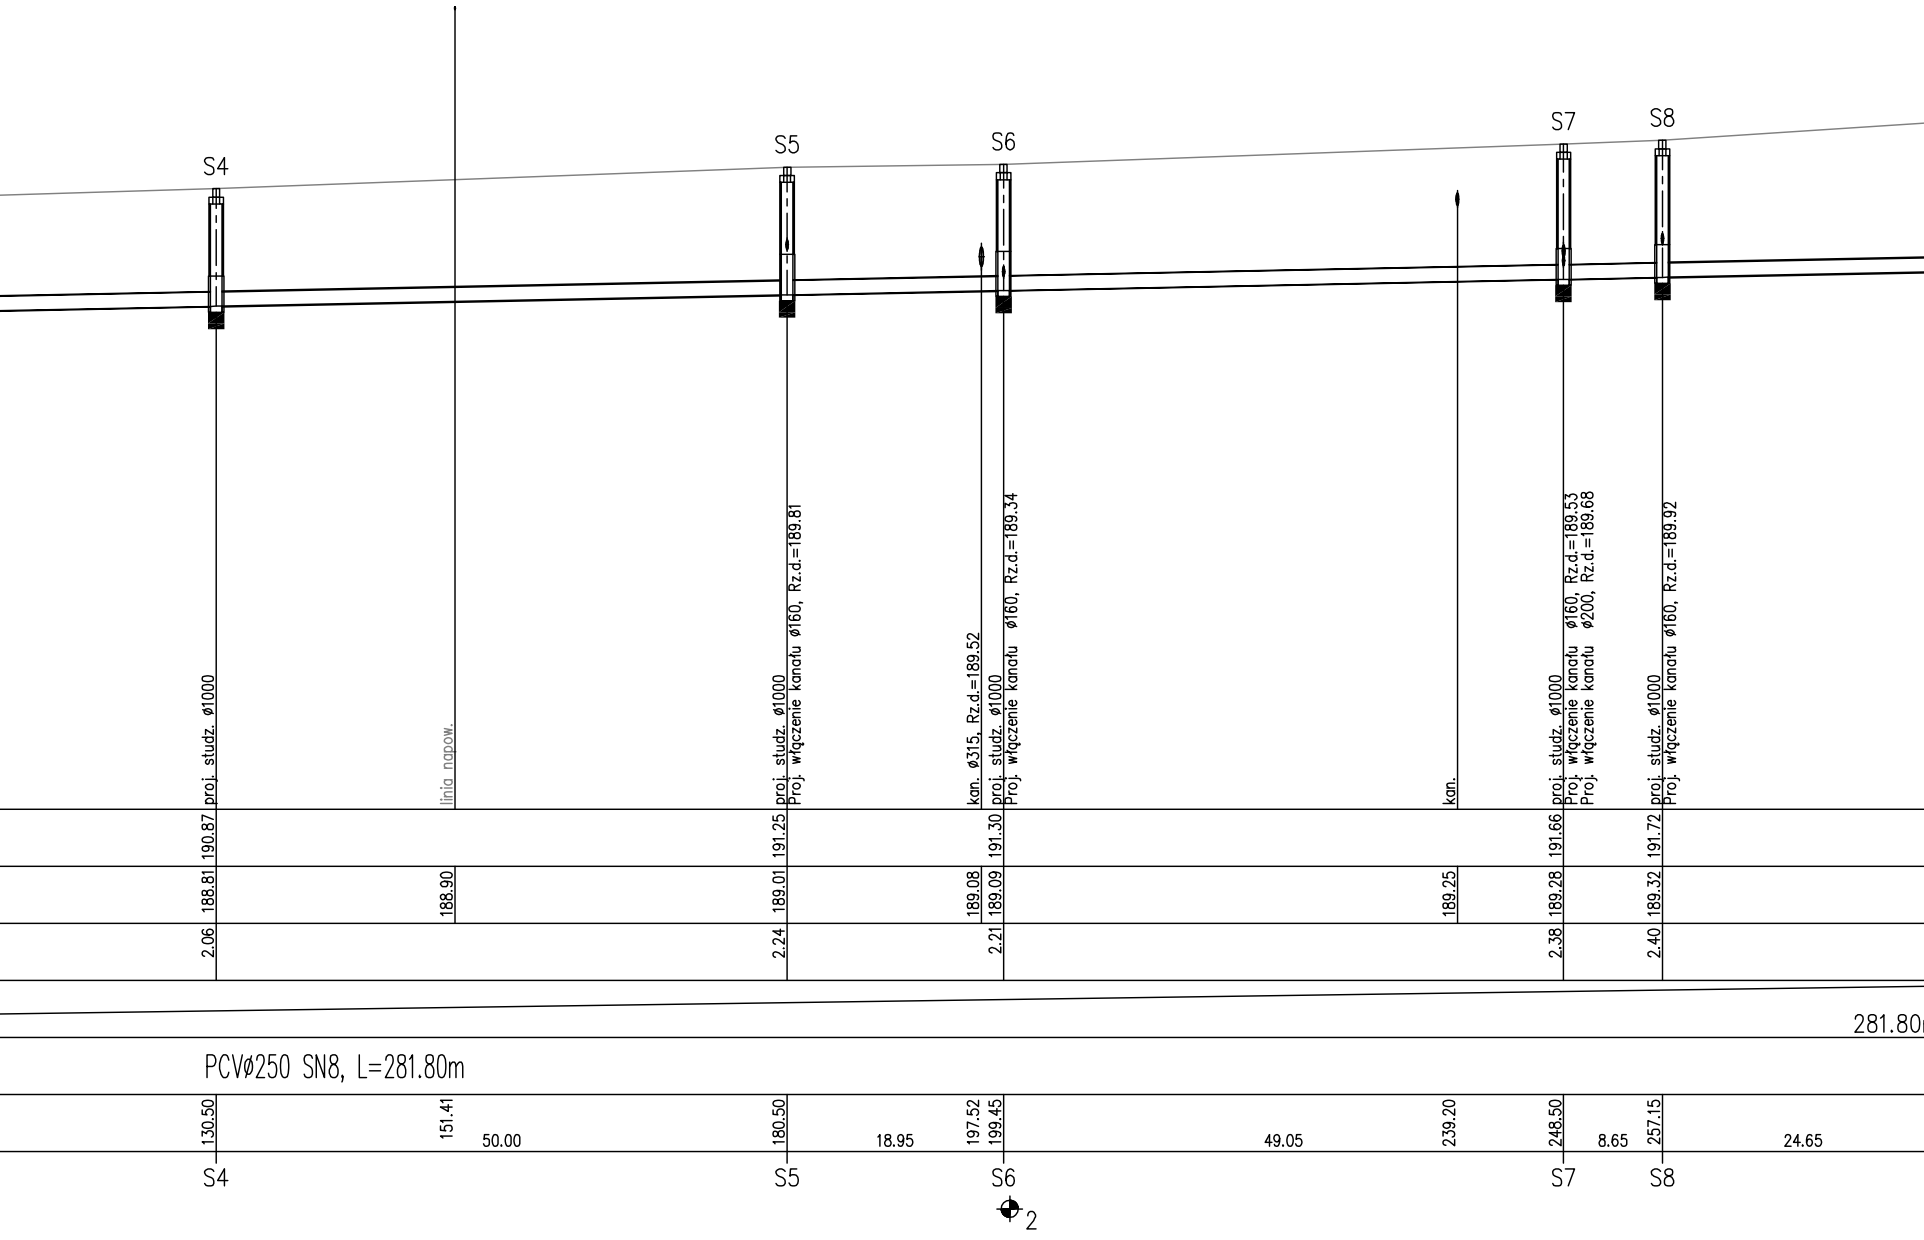
S4
S5
S6
S7
S8
proj. studz. ø1000
linia napow.
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.81
kan. ø315, Rz.d.=189.52
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.34
kan.
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.53
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=189.68
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.92
190.87
191.25
191.30
191.66
191.72
188.81
188.90
189.01
189.08
189.09
189.25
189.28
189.32
2.06
2.24
2.21
2.38
2.40
281.80
PCVø250 SN8, L=281.80m
130.50
151.41
50.00
180.50
18.95
197.52
199.45
49.05
239.20
248.50
8.65
257.15
24.65
S4
S5
S6
S7
S8
2

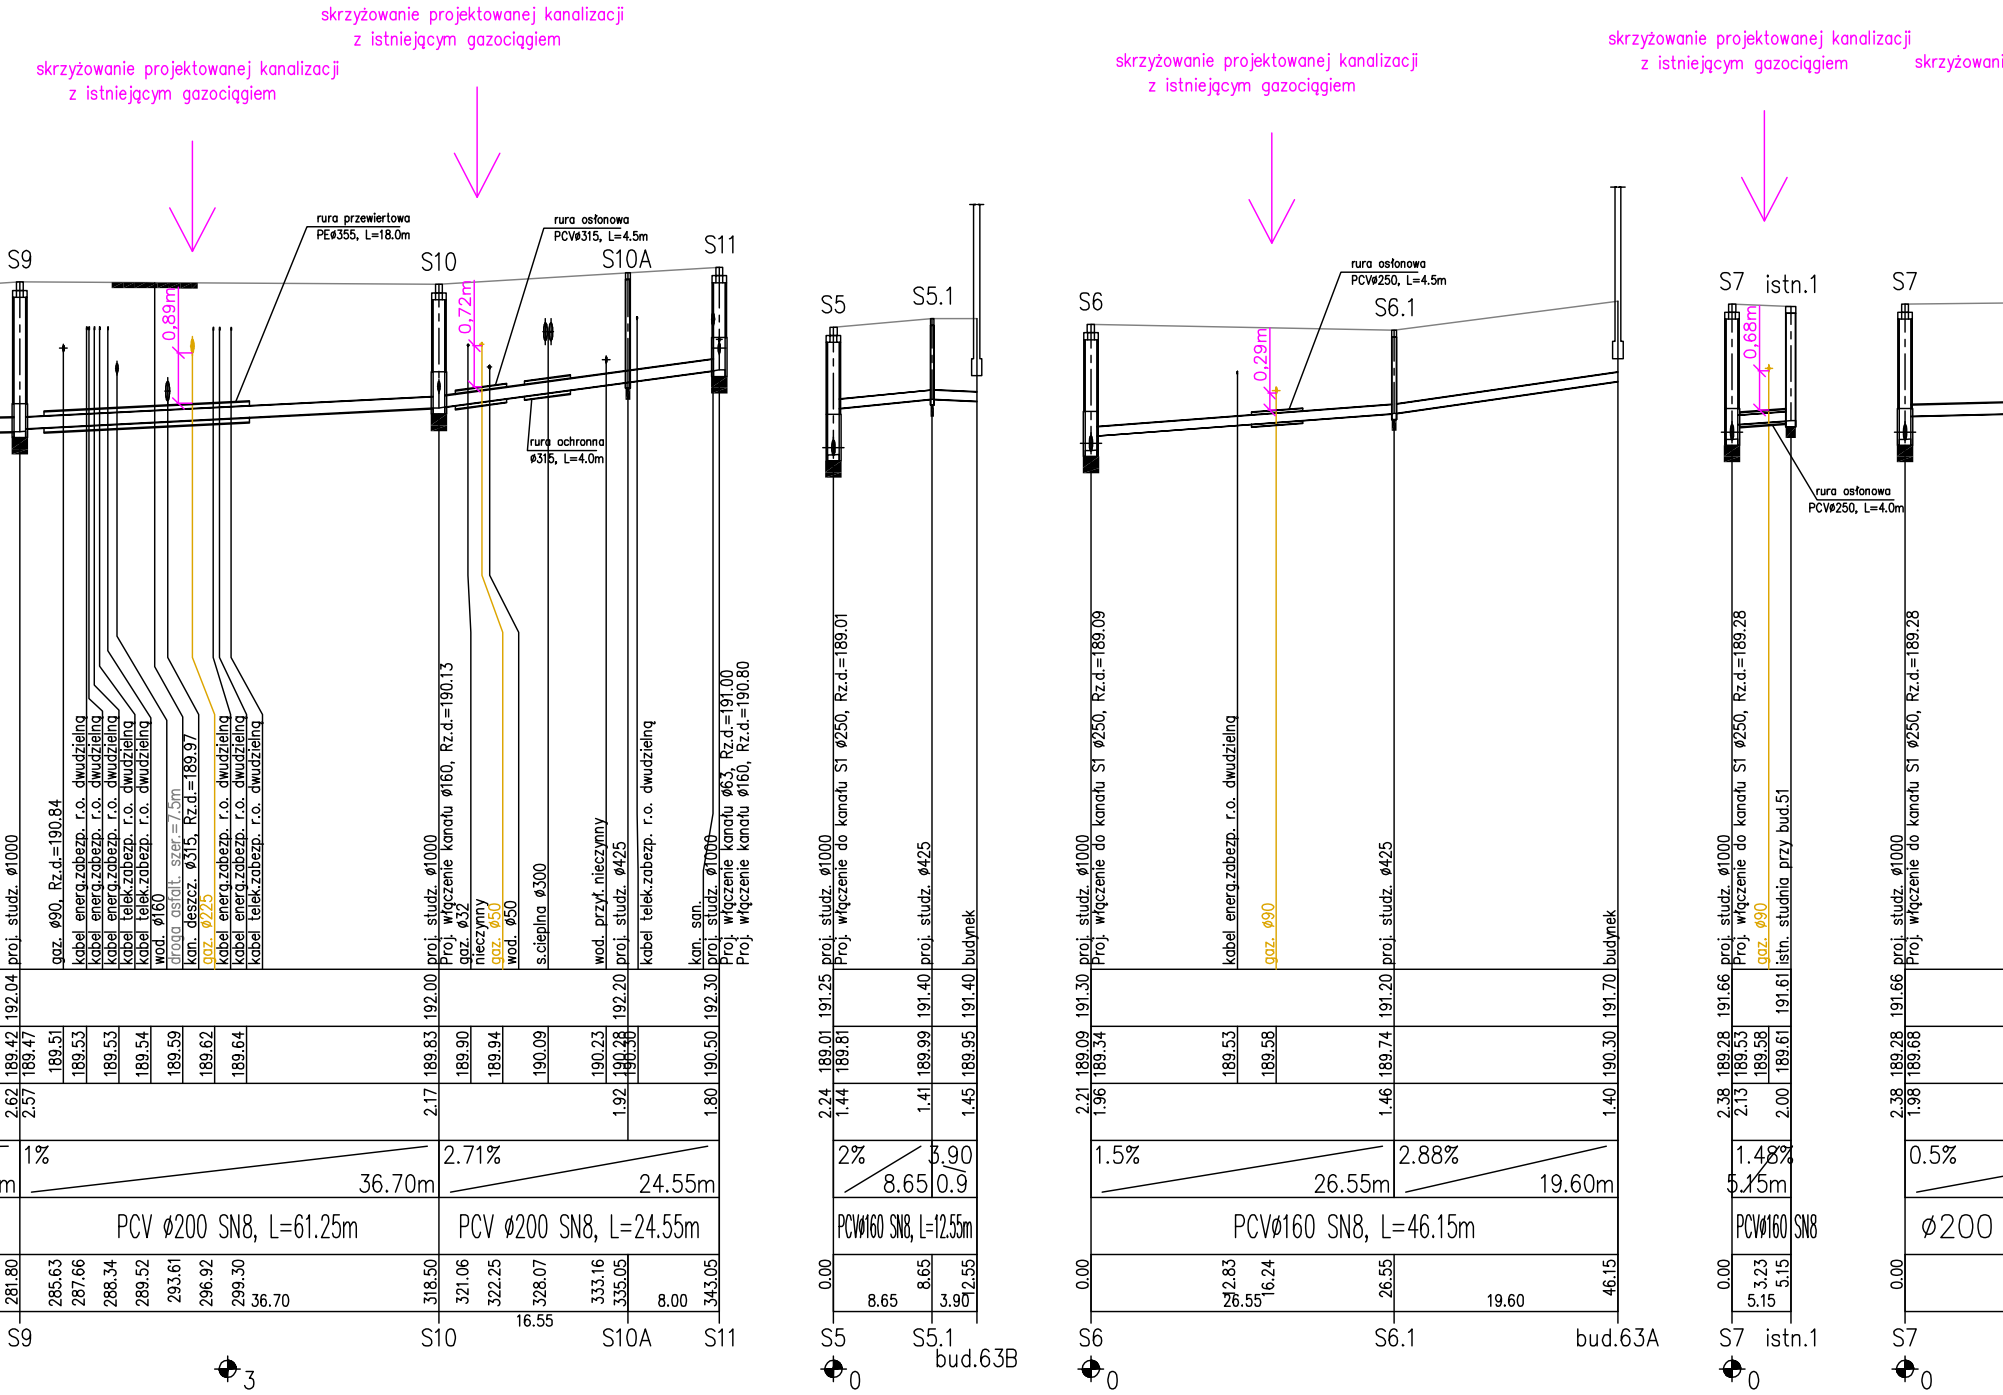
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem
skrzyżowani
rura przewiertowa PEø355, L=18.0m
rura osłonowa PCVø315, L=4.5m
rura ochronna ø315, L=4.0m
rura osłonowa PCVø250, L=4.5m
rura osłonowa PCVø250, L=4.0m
0,89m
0,72m
0,29m
0,68m
S9
S10
S10A
S11
S5
S5.1
S6
S6.1
S7
istn.1
S7
proj. studz. ø1000
gaz. ø90, Rz.d.=190.84
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
wod. ø160
droga asfalt. szer.=7.5m
kan. deszcz. ø315, Rz.d.=189.97
gaz. ø225
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=190.13
gaz. ø32
nieczynny
gaz. ø50
wod. ø50
s.cieplna ø300
wod. przył.nieczynny
proj. studz. ø425
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
kan. san.
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø63, Rz.d.=191.00
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=190.80
192.04
192.00
192.20
192.30
189.42
189.47
189.51
189.53
189.53
189.54
189.59
189.62
189.64
189.83
189.90
189.94
190.09
190.23
190.28
190.30
190.50
2.62
2.57
2.17
1.92
1.80
1%
36.70m
2.71%
24.55m
PCV ø200 SN8, L=61.25m
PCV ø200 SN8, L=24.55m
281.80
285.63
287.66
288.34
289.52
293.61
296.92
299.30
36.70
318.50
321.06
322.25
328.07
333.16
335.05
16.55
8.00
343.05
3
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału S1 ø250, Rz.d.=189.01
proj. studz. ø425
budynek
191.25
191.40
191.40
189.01
189.81
189.99
189.95
2.24
1.44
1.41
1.45
2%
8.65
3.90
0.9
PCVø160 SN8, L=12.55m
0.00
8.65
8.65
12.55
3.90
bud.63B
0
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału S1 ø250, Rz.d.=189.09
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
gaz. ø90
proj. studz. ø425
budynek
191.30
191.20
191.70
189.09
189.34
189.53
189.58
189.74
190.30
2.21
1.96
1.46
1.40
1.5%
26.55m
2.88%
19.60m
PCVø160 SN8, L=46.15m
0.00
12.83
16.24
26.55
26.55
19.60
46.15
bud.63A
0
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału S1 ø250, Rz.d.=189.28
gaz. ø90
istn. studnia przy bud.51
191.66
191.61
189.28
189.53
189.58
189.61
2.38
2.13
2.00
1.48%
5.15m
PCVø160 SN8
0.00
3.23
5.15
5.15
0
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału S1 ø250, Rz.d.=189.28
191.66
189.28
189.68
2.38
1.98
0.5%
ø200
0.00
0

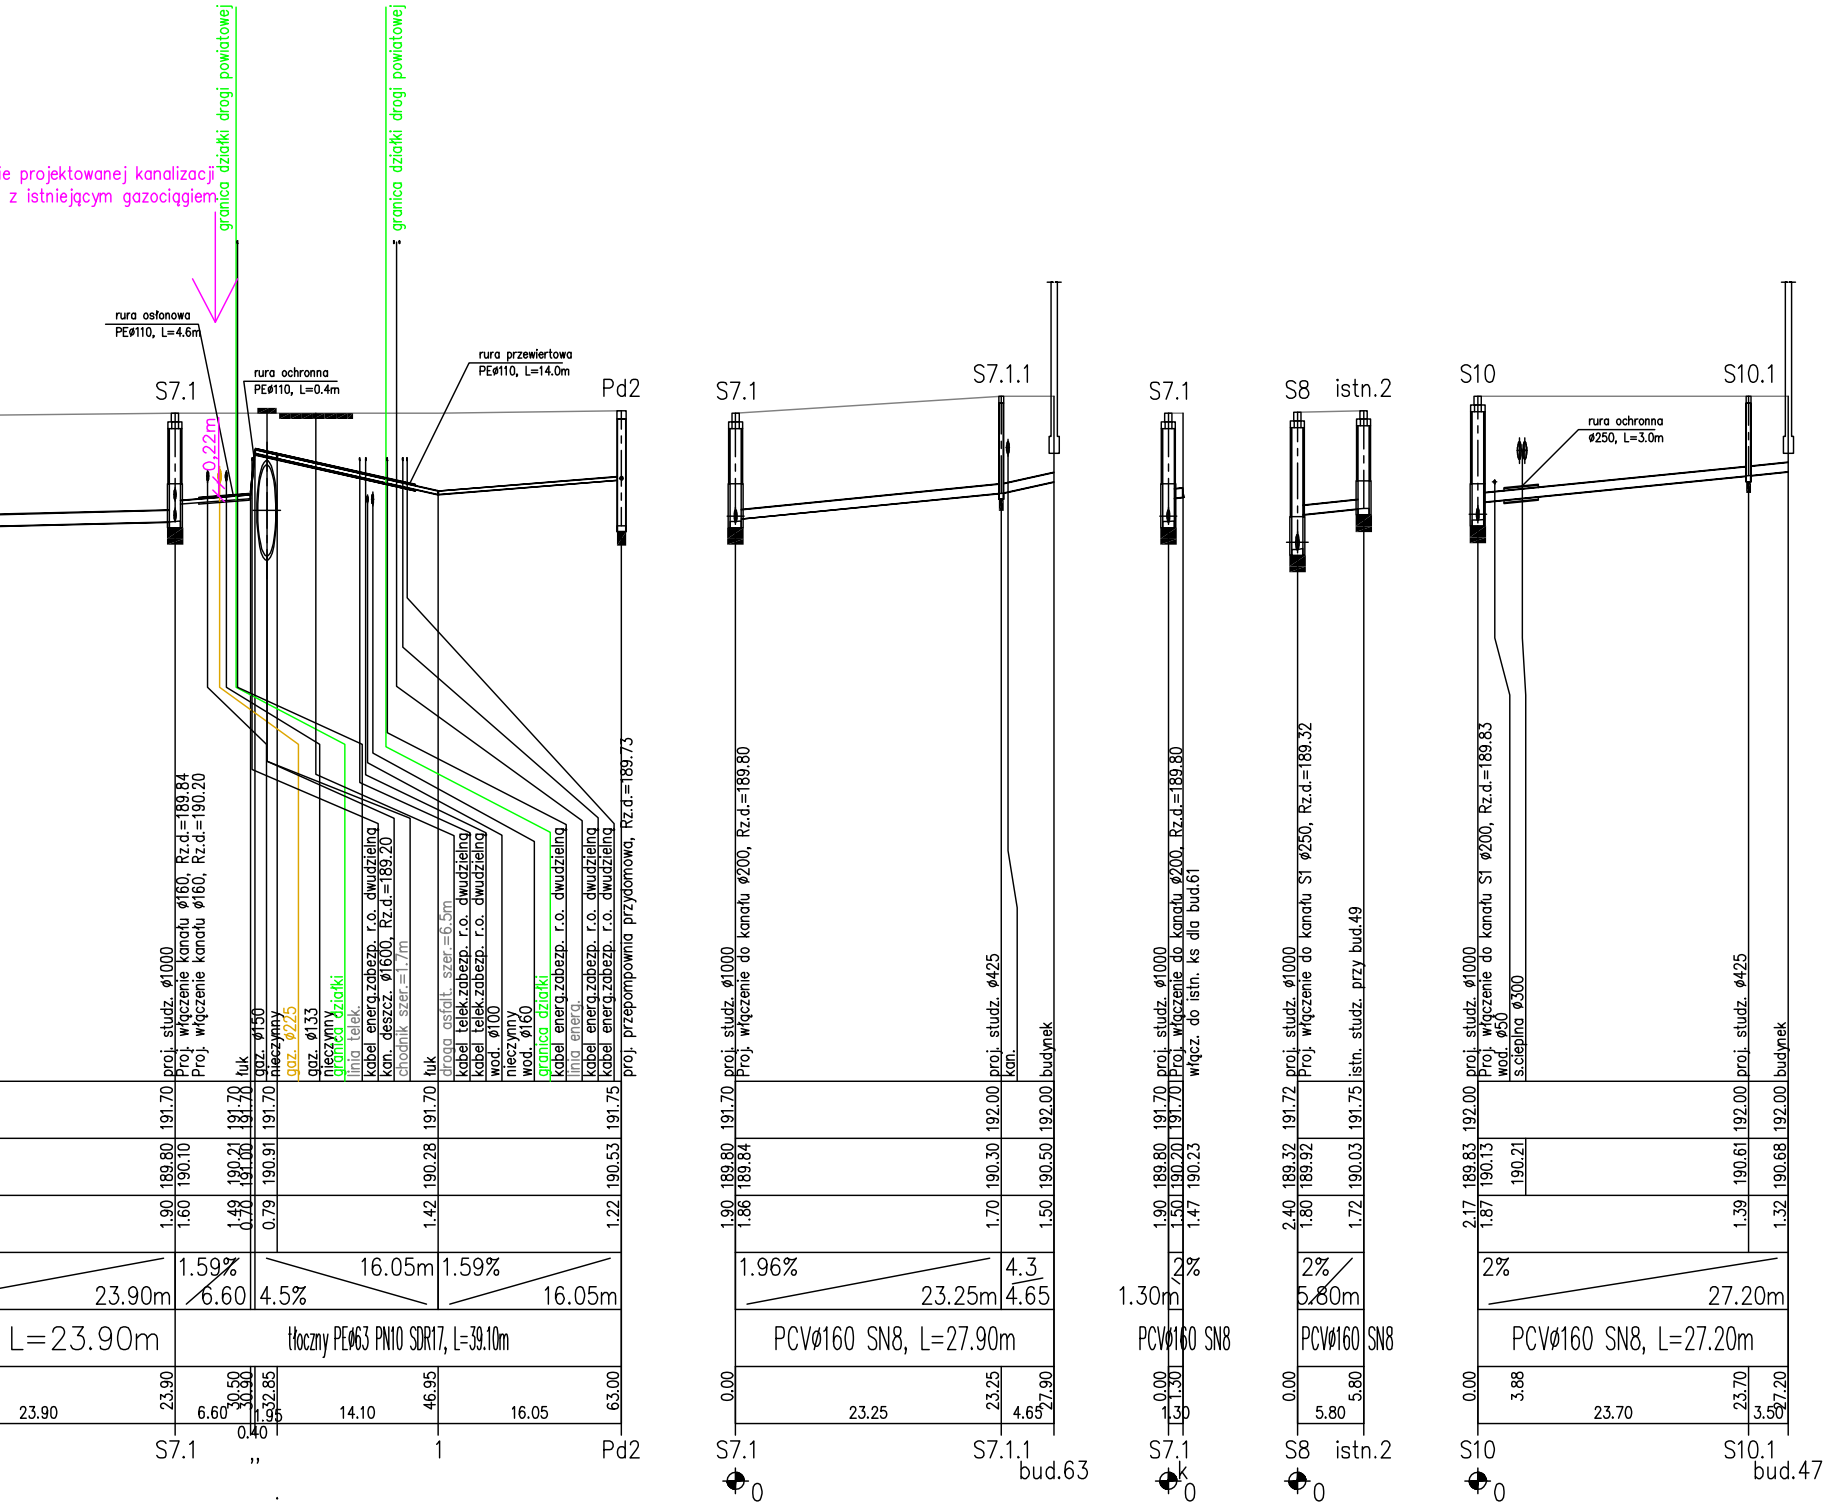
ie projektowanej kanalizacji
z istniejącym gazociągiem
granica działki drogi powiatowej
granica działki drogi powiatowej
rura osłonowa PEø110, L=4.6m
rura ochronna PEø110, L=0.4m
rura przewiertowa PEø110, L=14.0m
0,22m
S7.1
Pd2
S7.1
S7.1.1
S7.1
S8
istn.2
S10
S10.1
rura ochronna ø250, L=3.0m
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=189.84
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=190.20
łuk
gaz. ø150
nieczynny
gaz. ø225
gaz. ø133
nieczynny
granica działki
linia telek.
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kan. deszcz. ø1600, Rz.d.=189.20
chodnik szer.=1.7m
łuk
droga asfalt. szer.=6.5m
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel telek.zabezp. r.o. dwudzielna
wod. ø100
nieczynny
wod. ø160
granica działki
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
linia energ.
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
kabel energ.zabezp. r.o. dwudzielna
proj. przepompownia przydomowa, Rz.d.=189.73
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=189.80
proj. studz. ø425
kan.
budynek
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=189.80
Proj. włącz. do istn. ks dla bud.61
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału SI ø250, Rz.d.=189.32
istn. studz. przy bud.49
proj. studz. ø1000
Proj. włączenie do kanału SI ø200, Rz.d.=189.83
wod. ø50
s.cieplna ø300
proj. studz. ø425
budynek
191.70 191.70 191.70 191.70 191.70 191.75
189.80 190.10 190.21 191.00 190.91 190.28 190.53
1.90 1.60 1.49 0.70 0.79 1.42 1.22
1.59% 6.60 4.5% 16.05m 1.59% 16.05m 23.90m
L=23.90m
tłoczny PEø63 PN10 SDR17, L=39.10m
23.90 30.50 30.90 32.85 46.95 63.00
23.90 6.60 1.95 14.10 16.05 0.40
191.70 192.00 192.00
189.80 189.84 190.30 190.50
1.90 1.86 1.70 1.50
1.96% 23.25m 4.3 4.65
PCVø160 SN8, L=27.90m
0.00 23.25 27.90
23.25 4.65
bud.63
191.70 191.70 191.70
189.80 190.20 190.23
1.90 1.50 1.47
2% 1.30m
PCVø160 SN8
0.00 1.30 1.30
191.72 191.75
189.32 189.92 190.03
2.40 1.80 1.72
2% 5.80m
PCVø160 SN8
0.00 5.80 5.80
192.00 192.00 192.00
189.83 190.13 190.21 190.61 190.68
2.17 1.87 1.39 1.32
2% 27.20m
PCVø160 SN8, L=27.20m
0.00 3.88 23.70 27.20
23.70 3.50
bud.47
1
0
k
0
0
0

UWAGA:

Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi należy zabezpieczyć poprzez założenie na przewodach kablowych rur ochronnych dwudzielnych ø110 lub ø160 długości 2,0m

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawle autorsklm I prawach pokrewnych

| | |
|---|---|
| NAZWA ZADANIA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY<br>UL. ŚWIĘTOSŁAWA<br>ORAZ UL.RZECZNA W DĘBICY |
| NAZWA RYSUNKU | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ<br>CZĘŚĆ 1. |
| LOKALIZACJA | **dzialkl nr 522,524,525/1,525/2,554 I Inne**<br>**obr. 1**<br>**przy ul.Świętosława i Rzeczna w Dębicy** |
| BRANŻA | SANITARNA |
| INWESTOR | WODOCIAGI DĘBICKIE SP. Z O.O.<br>UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH 35<br>39-200 DĘBICA |
| PROJEKTANT | inż. Janusz Mitek<br>upr. WD-NB-8346/60/81 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Marcin Głód<br>upr. MAP/0107/POOS/05 |

| SKALA | DATA | NR RYS. | SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1:100/500 | 16.09.2024 | 2 | S |